


ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЗЛЁТ"

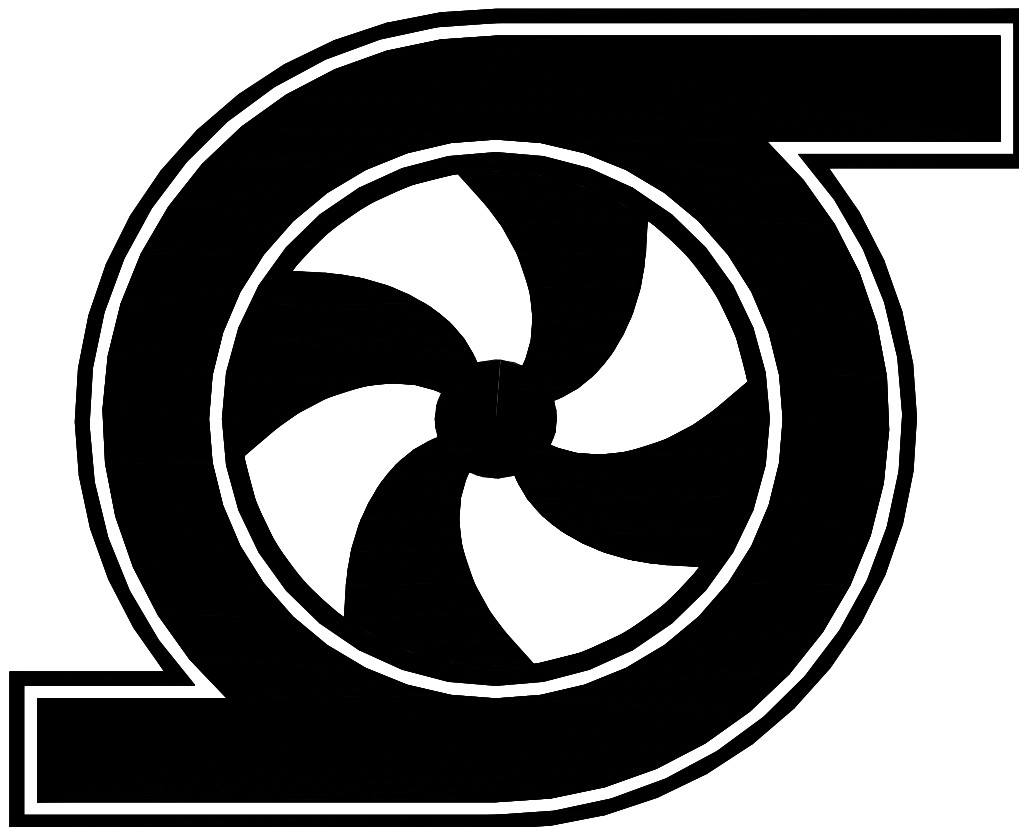

**ЭЛЕКТРОНАСОС
СЕРИИ «ИРТЫШ»
ТИП ПФ (ПФс)**

**ПАСПОРТ НЗВ.0301.0000.02 ПС
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.vzlet.nt-rt.ru || эл. почта: vtz@nt-rt.ru

ВНИМАНИЕ:




ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ СЕРИИ «ИРТЫШ» ТИПА ПФ (ПФс) ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ МОНТАЖА, ПУСКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА НАСОСОМ И ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАСОСА ОСНАЩЕН ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- **ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАСОС БЕЗ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ!**
- **ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ!**
- **ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА К ШКАФУ УПРАВЛЕНИЯ!**
- **РАБОТА НАСОСА «НА СУХУЮ»!**
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

Подключение насоса к источнику энергии и эксплуатация насоса должны производиться квалифицированным специалистом в соответствии с ПУЭ и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).



ПЕРЕД ПУСКОМ ЭЛЕКТРОНАСОСА ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ НАПРЯЖЕНИЮ НАСОСА, УКАЗАННОМУ НА ТАБЛИЧКЕ.



ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ «ИРТЫШ» ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПРИЛОЖЕННУЮ К УПАКОВКЕ СТРОПУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НАСОСОВ

Оглавление

Введение	4
1. Назначение	4
2. Основные технические данные	8
2.1. Показатели энергетической эффективности	8
2.2. Технические данные насосов	9
2.3. Технические данные электродвигателей насосов	11
2.4. Технические данные шкафов управления	13
2.5. Рабочие характеристики насосов	14
3. Комплектность	22
4. Устройство и принцип работы	22
5. Подготовка к работе	23
5.1. Меры безопасности при подготовке агрегата к работе	23
5.2. Подготовка к монтажу	24
5.3. Монтаж	24
6. Использование насоса	24
6.1. Пуск насоса	24
6.2. Порядок контроля работоспособности насоса	25
6.3. Возможные неисправности и способы их устранения	26
6.4. Меры безопасности при работе насоса	28
6.5. Остановка насоса	28
7. Техническое обслуживание	29
8. Ресурсы, сроки службы и хранения	32
8.1. Указания по выводу из эксплуатации и утилизации	36
9. Перечень критических отказов в связи с ошибочными действиями персонала	37
10. Свидетельство о приемке и консервации	38
11. Транспортирование и хранение	38
12. Гарантии изготовителя	39
Рисунки	
Рисунок 16 – 60. Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасосов «Иртыш»	41
Рисунок 61 – 106. Общий вид и габаритные размеры электронасосов «Иртыш» с опускающим устройством	68
Сведения об эксплуатации	114
Сведения о хранении	115
Сведения о ремонте	116

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт (руководство по эксплуатации (РЭ)) является сопроводительной эксплуатационной документацией, поставляемой с изделием, и предназначен для ознакомления с конструкцией и техническими данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем паспорте.

К монтажу и эксплуатации насосов должен допускаться только квалифицированный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу и обслуживанию насосного оборудования, ознакомленного с конструкцией насоса и настоящего РЭ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Электронасосы серии «Иртыш» типа ПФ(ПФс) предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязнённых жидкостей (фекальных, сточных вод, промышленных стоков), с водородным показателем $pH=6,0\ldots 9,0$ плотностью до 1100 кг/м^3 , температурой до 323K (50°C), с содержанием различных неабразивных взвешенных частиц максимальным размером согласно таблицы 1 включая коротковолокнистые, (длинноволокнистые для насосов типа ПФс), концентрацией до 2% по массе, абразивных взвешенных частиц не более 1% по объёму, размером до 5мм и микротвердостью не более 9000 МПа.

Таблица 1.

Обозначение насоса «Иртыш»*	Минимальный размер проточной части рабочего колеса, мм	Максимальный размер частиц, мм
ПФс 50/125 – 1,1/2	-	40
ПФс 50/125 – М1,1/2		
ПФ2 50/125 – 1,1/2	50	40
ПФ2 50/125 – М1,1/2		
ПФ2 50/140 – 3/2	35	25
ПФ2 50/150 – 3/2	25	20
ПФ2 50/200 – 5,5/2	35	25
ПФ2 50/200 – 7,5/2		
ПФ2 50/200 – 11/2		
ПФ2 50/200 – 15/2		
ПФ2 50/200 – 18,5/2		
ПФ2 65/125 – 3/2		
ПФ2 65/130 – 3/2		
ПФ2 65/135 – 3/2		
ПФ2 65/135 – 4/2		
ПФ2 65/145 – 4/2		
ПФ2 65/150 – 5,5/2		
ПФ2 65/155 – 3/2		

ПФ2 65/155 – 4/2	35	25
ПФ2 65/155 – 5,5/2		
ПФ2 65/165 – 7,5/2		
ПФ2 65/165 – 3/2		
ПФ2 65/165 – 4/2		
ПФ2 65/165 – 5,5/2		
ПФс 65/160 – 3/2	-	55
ПФ1 65/160 – 3/2	50	40
ПФ2 65/160 – 3/2		
ПФ2 65/180 – 4/2		
ПФ2 65/180 – 5,5/2		
ПФ2 65/180 – 7,5/2		
ПФ2 65/250 – 5,5/4	35	25
ПФ2 65/250 – 7,5/4		
ПФ2 65/250 – 22/2		
ПФ2 65/250 – 30/2		
ПФ2 65/250 – 37/2		
ПФ2 65/250 – 45/2		
ПФ2 65/200 – 15/2	45	35
ПФ2 65/200 – 18,5/2		
ПФ2 65/200 – 22/2		
ПФ2 65/200 – 30/2		
ПФ2 65/200 – 37/2		
ПФ2 80/315 – 7,5/4	45	35
ПФ2 80/315 – 11/4		
ПФ2 80/315 – 15/4		
ПФ2 80/315 – 18,5/4		
ПФ2 100/150 – 4/2	80	70
ПФ2 100/150 – 5,5/2		
ПФ2 100/150 – 7,5/2		
ПФ2 100/200 – 5,5/4		
ПФ1 100/240 – 5,5/4	80	70
ПФ1 100/240 – 7,5/4		
ПФ2 100/260 – 11/4	55	45
ПФ2 100/280 – 11/4		
ПФ2 100/310 – 7,5/4		
ПФ2 100/310 – 11/4		
ПФ2 100/310 – 15/4		
ПФ2 125/315 – 7,5/6	65	50
ПФ2 125/315 – 11/6		
ПФ2 125/315 – 15/4		
ПФ2 125/315 – 18,5/4		
ПФ2 125/315 – 22/4		
ПФс 125/315 – 22/4	-	60

ПФ2 125/315 – 30/4	65	50
ПФ2 125/315 – 37/4		
ПФ2 125/400 – 11/6	60	50
ПФ2 125/400 – 15/6		
ПФ2 125/400 – 18,5/6		
ПФ2 125/400 – 22/6		
ПФ2 125/400 – 30/4		
ПФ2 125/400 – 37/4		
ПФ2 125/400 – 45/4		
ПФ2 125/400 – 55/ 4	80	70
ПФ2 150/205 – 5,5/4		
ПФ2 150/205 – 7,5/4		
ПФ2 150/215 – 7,5/4	65	55
ПФ2 150/255 – 7,5/4		
ПФ2 150/255 – 11/4	-	60
ПФс 150/315 – 15/6		
ПФ2 150/315 – 11/6	70	60
ПФ2 150/315 – 15/6		
ПФ2 150/315 – 18,5/6		
ПФ2 150/315 – 22/6		
ПФ2 150/315 – 30/4		
ПФ2 150/315 – 37/4		
ПФ2 150/315 – 45/4		
ПФ2 150/315 – 55/4	-	60
ПФс 150/315 – 55/4		
ПФ3 150/400 – 15/6	80	70
ПФ3 150/400 – 18,5/6		
ПФ3 150/400 – 22/6		
ПФ3 150/400 – 30/6		
ПФ2 150/470 – 22/6	70	60
ПФ2 150/470 – 30/6		
ПФ2 200/220 – 7,5/4	80	70
ПФ2 200/220 – 11/4		
ПФ2 200/220 – 15/4		
ПФ2 200/265 – 18,5/4		
ПФ2 200/360 – 18,5/6	140	100
ПФ2 200/360 – 22/6		
ПФ3 200/400 – 22/8	80	70
ПФ2 200/450 – 37/6	120	90
ПФ2 250/400 – 22/6		
ПФ2 250/400 – 30/6		

* Обозначение насоса «Иртыш» приведено без указания фактического диаметра рабочего колеса.

1.2. Условное обозначение электронасоса.

Иртыш	П	Ф	с	-	50	/	125	.	120	-	К	-	20	-	М	1,1	/	2	Ех	Y/Δ	-	0	1	6
1	2	3	4	-	5	/	6	.	7	-	8	-	9	-	10	11	/	12	13	14	-	15	16	17

1 – Серия насосов – Иртыш;

2 – Тип электродвигателя:

П – погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;

Р – погружной электродвигатель с принудительным охлаждением;

Н – наружный электродвигатель («сухой»);

3 – Тип гидравлической части насоса

Ф – для сточных масс;

Д – для слабозагрязнённой и чистой воды;

Ш – шламовый;

П – песковый;

Г – грунтовый;

О – осевой.

4 – Тип рабочего колеса:

1, 2, 3 и т.д. – одно-, двух-, трёх- и т.д. канальное закрытое рабочее колесо;

с – Вихревое рабочее колесо;

Без обозначения – многоканальное рабочее колесо (для дренажных насосов).

5 – Номинальный диаметр напорного патрубка;

6 – Номинальный диаметр рабочего колеса;

7 – Фактический диаметр рабочего колеса;

8 – Конструктивное исполнение:

К- рабочее колесо из нержавеющей стали.

БМ - рабочее колесо для перекачивания бумажной массы.

Х- вся проточная часть из нержавеющей стали.

0,1- материал пар трения торцового уплотнения карбид вольфрама;

Без обозначения – штатное исполнение.

Т- комплектация насоса температуростойкими кабелями.

9 – Длина кабеля по спец. заказу, м (например 20м);

Без обозначения – штатная длина кабеля (10м).

10 – Тип питающей сети:

М – монофазный 1Ф 220В;

А – 60Гц;

0,2 – трехфазный 220В;

0,66 – 660В;

6 – 6000В;

10 – 10000В;

Без обозначения – трехфазный 380В, 50Гц.

11 – Номинальная мощность электродвигателя;

12 – Число полюсов электродвигателя;

13 – Исполнение электродвигателя;

Ех – взрывозащищенного исполнения;

Без обозначения – базовый электродвигатель.

- 14 – Тип подключения электродвигателя;
380/660 (220/380) – подключение «треугольник/звезда»;
Без обозначения – подключение «звезда».
- 15 – Вариант монтажа насоса:
0 – мобильный погружной;
1 – стационарный погружной (под опускаемое устройство);
2 – стационарный моноблочный горизонтальный;
3 – стационарный моноблочный вертикальный;
4 – стационарный на плите с муфтой горизонтальный;
5 – стационарный в трубе;
6 – стационарный на плите с ременной передачей.
- 16 – Исполнение шкафа управления:
0 – без шкафа управления;
1 – ручного управления;
2 – автомат с одним или двумя поплавковыми выключателями;
3 – автомат для двухнасосной станции.
4 – автомат с одним поплавковым выключателем климатического исполнения УХЛ1.
- 17 – Способ защиты двигателя:
0 – без защиты;
1 – термозащита;
2 – влагозащита;
6 – влаго-термозащита;
7 – влаго-термозащита, контроль температуры подшипников;
8 – влаго-термозащита, контроль вибрации.
9 – влаго-термозащита, контроль температуры подшипников, контроль вибрации.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочие характеристики насосов приведены на рис. 1-15, габаритные и присоединительные размеры на рис. 16-106 (Обозначение насосов «Иртыш» приведено без указания фактического диаметра рабочего колеса).

Макс. температура откачиваемой воды, 50°C не более. Допускается кратковременная работа (15 минут) при температуре 55°C с последующим перерывом в течении 45 минут.

Насос выполнен в климатическом исполнении УХЛ5* ГОСТ 15150-69 (значение температуры воздуха при эксплуатации +1°C ... + 40°C).

Максимальная глубина погружения электронасоса – 10м.

2.1. Показатели энергетической эффективности.

Центробежные насосы относятся к установкам активно расходующим топливно-энергетические ресурсы (ТЭР).

Показатель энергетической эффективности – КПД при номинальной нагрузке, т.е. отношение мощности насоса к мощности на приводном валу.

2.2. Технические данные насосов:

Таблица 2.

Обозначение насоса «Иртыш»	Подача, м³/ч	Напор, м	КПД насоса, % не менее	Масса*, кг
ПФс 50/125.120 – 1,1/2	16	6	36	40
ПФс 50/125. 98 – 1,1/2	7	4	35	40
ПФ2 50/125 – 1,1/2	16	8	40	40
ПФс 50/125.120 – М1,1/2	16	6	36	40
ПФс 50/125. 98 – М1,1/2	7	4	35	40
ПФ2 50/125 – М1,1/2	16	8	40	40
ПФ2 50/140.138 – 3/2	25	20	60	60
ПФ2 50/150 – 3/2	16	27	35	60
ПФ2 50/200 – 5,5/2	16	30	34	140
ПФ2 50/200 – 7,5/2	25	37	44	145
ПФ2 50/200.180 – 11/2	45	34	50	160
ПФ2 50/200.195 – 15/2	55	42	42	300
ПФ2 50/200.212 – 18,5/2	60	50	44	310
ПФ2 65/125 – 3/2	50	13	61	65
ПФ2 65/130 – 3/2	40	12	52	60
ПФ2 65/135 – 3/2	50	10	52	65
ПФ2 65/135 – 4/2	45	15	64	80
ПФ2 65/145 – 4/2	60	14	55	80
ПФ2 65/150 – 5,5/2	58	18	60	90
ПФ2 65/155 – 3/2	20	24	55	65
ПФ2 65/155 – 4/2	30	20	52	85
ПФ2 65/155 – 5,5/2	50	22	59	95
ПФ1 65/160.132 – 3/2	25	15	39	65
ПФс 65/160.132 – 3/2	20	12	38	65
ПФс 65/160.148 – 3/2	25	14	34	65
ПФ2 65/160 – 3/2	25	15	40	65
ПФ2 65/165 – 4/2	12	32	35	80
ПФ2 65/165 – 5,5/2	30	30	55	90
ПФ2 65/165.165 – 7,5/2	40	30	58	125
ПФ2 65/180.130 – 4/2	50	10	37	80
ПФ2 65/180.135 – 5,5/2	60	10	40	90
ПФ2 65/180.140 – 7,5/2	60	15	42	135
ПФ2 65/250.258 – 5,5/4	40	21	42	170
ПФ2 65/250.258 – 7,5/4	60	19	55	185
ПФ2 65/250 – 22/2	64	64	54	425
ПФ2 65/250 – 30/2	75	60	54	440
ПФ2 65/250.240 – 37/2	90	64	42	530
ПФ2 65/250.258 – 45/2	100	80	48	550
ПФ2 65/200 – 15/2	80	25	48	310
ПФ2 65/200.190 – 18,5/2	80	37	47	320
ПФ2 65/200.185 – 22/2	100	32	65	335
ПФ2 65/200.195 – 30/2	100	40	36	400

ПФ2 65/200.210 – 37/2	110	50	37	480
ПФ2 80/315.250 – 7,5/4	70	16	55	215
ПФ2 80/315.280 – 11/4	80	20	50	200
ПФ2 80/315.290 – 15/4	90	22	36	370
ПФ2 80/315.312 – 18,5/4	100	30	44	400
ПФ1 100/240.238 – 5,5/4	70	12	42	190
ПФ1 100/240.238 – 7,5/4	100	11	50	204
ПФ2 100/150 – 5,5/2	64	15	64	105
ПФ2 100/150 – 7,5/2	70	22	70	150
ПФ2 100/200 – 5,5/4	100	11	64	185
ПФ2 100/260 – 11/4	100	22	49	230
ПФ2 100/280 – 11/4	60	22	50	235
ПФ2 100/310 – 7,5/4	70	16	47	245
ПФ2 100/310 – 11/4	80	22	53	255
ПФ2 100/310 – 15/4	80	32	50	420
ПФ2 125/315.336 – 11/6	150	13	50	430
ПФ2 125/315 – 15/4	160	15	55	520
ПФ2 125/315.290 – 18,5/4	160	20	47	550
ПФс 125/315 – 22/4	200	22	64	510
ПФ2 125/315.290 – 22/4	200	18	65	570
ПФ2 125/315.320 – 30/4	250	20	57	550
ПФ2 125/315.336 – 37/4	220	30	49	650
ПФ2 125/400.360 – 11/6	125	15	65	475
ПФ2 125/400.406 – 15/6	130	22	52	470
ПФ2 125/400.406 – 18,5/6	125	22	57	550
ПФ2 125/400.340 – 22/6	220	18	53	670
ПФ2 125/400.340 – 30/4	150	33	54	570
ПФ2 125/400.340 – 37/4	200	32	47	680
ПФ2 125/400.406 – 45/4	200	50	60	700
ПФ2 125/400.370 – 45/4	200	40	60	700
ПФ2 125/400.406 – 55/4	200	50	60	750
ПФ2 150/205 – 7,5/4	200	7	57	210
ПФ2 150/215 – 7,5/4	145	10	63	200
ПФ2 150/255 – 11/4	150	15	63	230
ПФс 150/315 – 15/6	200	13	44	475
ПФ2 150/315.325 – 11/6	210	9	65	430
ПФ2 150/315.365 – 15/6	200	15	55	480
ПФ2 150/315.332 – 18,5/6	250	10	37	550
ПФ2 150/315.365 – 22/6	260	14	65	630
ПФ2 150/315 – 30/4	320	15	52	570
ПФ2 150/315.315 – 37/4	350	16	41	650
ПФ2 150/315.332 – 45/4	350	25	60	700
ПФ2 150/315.325 – 45/4	350	20	60	700
ПФ2 150/315.340 – 55/4	450	20	45	850
ПФс 150/315 – 55/4	350	30	59	830
ПФ3 150/400.370 – 15/6	200	14	51	480

ПФ3 150/400.370 – 18,5/6	250	9	35	550
ПФ3 150/400.390 – 22/6	250	15	65	630
ПФ3 150/400.410 – 30/6	270	21	58	650
ПФ2 150/470 – 22/6	250	17	60	785
ПФ2 150/470 – 30/6	200	28	63	800
ПФ2 200/220 – 7,5/4	225	6	50	210
ПФ2 200/220 – 11/4	250	7	53	220
ПФ2 200/265 – 15/4	200	15	64	430
ПФ2 200/265 – 18,5/4	250	15	58	440
ПФ2 200/360 – 18,5/6	252	9	48	600
ПФ2 200/360 – 22/6	400	10	64	800
ПФ2 200/450 – 37/6	450	20	78	900
ПФ2 250/400 – 30/6	660	10	70	850

*Масса насосов указана без шкафа управления и дополнительных устройств.

2.3. Технические данные электродвигателей насосов:

Тип – специального исполнения, герметизированный, встроенного типа, асинхронный, трёхфазный с короткозамкнутым ротором. Степень защиты IP68.

Таблица 3.

Обозначение насоса «Иртыш»*	Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Соединение обмоток по схеме	Номинальный ток, А	Частота вращения, об /мин	Класс нагревостойкости			
ПФс 50/125 – 1,1/2	1,1	380	50	★	2,6	2730	F			
ПФ2 50/125 – 1,1/2		2730								
ПФс 50/125 – М1,1/2		220			6,8	2745				
ПФ2 50/125 – М1,1/2						2745				
ПФ2 50/140 – 3/2	3	380			7	2940				
ПФ2 50/150 – 3/2						2940				
ПФ2 50/200 – 5,5/2	5,5				10,7	2940				
ПФ2 50/200 – 7,5/2	7,5				15	2895				
ПФ2 50/200 – 11/2	11				21	2895				
ПФ2 50/200 – 15/2	15				30	2940				
ПФ2 50/200 – 18,5/2	18,5				35	2940				
ПФ2 65/125 – 3/2	3				7	2940				
ПФ2 65/130 – 3/2	3									
ПФ2 65/135 – 3/2	3									
ПФ2 65/135 – 4/2	4				7,9	2940				
ПФ2 65/145 – 4/2	4									
ПФ2 65/150 – 5,5/2	5,5							10,7	2940	
ПФ2 65/155 – 3/2	3					7		2940		

ПФ2 65/155 – 4/2	4	380	50	★	7,9	2940	F
ПФ2 65/155 – 5,5/2	5,5				10,7	2940	
ПФ1 65/160 – 3/2	3				7	2940	
ПФс 65/160 – 3/2							
ПФ2 65/160 – 3/2							
ПФ2 65/165 – 4/2	4				7,9	2940	
ПФ2 65/165 – 5,5/2	5,5				10,7	2940	
ПФ2 65/165 – 7,5/2	7,5				15	2895	
ПФ2 65/180 – 4/2	4				7,9	2940	
ПФ2 65/180 – 5,5/2	5,5				10,7	2940	
ПФ2 65/180 – 7,5/2	7,5				15	2895	
ПФ2 65/250 – 5,5/4	5,5				11	1430	
ПФ2 65/250 – 7,5/4	7,5				15	1450	
ПФ2 65/250 – 22/2	22				42	2940	
ПФ2 65/250 – 30/2	30				56	2940	
ПФ2 65/250 – 37/2	37				67	2940	
ПФ2 65/250 – 45/2	45				81,5	2940	
ПФ2 65/200 – 15/2	15				30	2940	
ПФ2 65/200 – 18,5/2	18,5				35	2940	
ПФ2 65/200 – 22/2	22				42	2940	
ПФ2 65/200 – 30/2	30				56	2940	
ПФ2 65/200 – 37/2	37				67	2950	
ПФ2 80/315 – 7,5/4	7,5				15,8	1450	
ПФ2 80/315 – 11/4	11				22,9	1440	
ПФ2 80/315 – 15/4	15				29	1460	
ПФ2 80/315 – 18,5/4	18,5				35	1460	
ПФ1 100/240 – 5,5/4	5,5				12	1430	
ПФ1 100/240 – 7,5/4	7,5				15,8	1450	
ПФ2 100/150 – 5,5/2	5,5				10,7	2940	
ПФ2 100/150 – 7,5/2	7,5				15	2895	
ПФ2 100/200 – 5,5/4	5,5				12	1430	
ПФ2 100/280 – 11/4	11				22,9	1440	
ПФ2 100/260 – 11/4	11						
ПФ2 100/310 – 7,5/4	7,5				15,8	1450	
ПФ2 100/310 – 11/4	11				22,9	1440	
ПФ2 100/310 – 15/4	15				29	1460	
ПФ2 125/315 – 11/6	11				23	970	
ПФ2 125/315 – 15/4	15				29	1460	
ПФ2 125/315 – 18,5/4	18,5				35	1460	
ПФс 125/315 – 22/4	22				42	1460	
ПФ2 125/315 – 22/4	22						
ПФ2 125/315 – 30/4	30				56	1460	
ПФ2 125/315 – 37/4	37				72	1470	
ПФ2 125/400 – 11/6	11				23	970	
ПФ2 125/400 – 15/6	15				31	970	
ПФ2 125/400 – 18,5/6	18,5				37	975	

ПФ2 125/400 – 22/6	22	380	50	★	44,5	975	F
ПФ2 125/400 – 30/4	30				56	1460	
ПФ2 125/400 – 37/4	37				72	1470	
ПФ2 125/400 – 45/4	45				87	1470	
ПФ2 125/400 – 55/4	55				107	1485	
ПФ2 150/205 – 7,5/4	7,5				15,8	1450	
ПФ2 150/215 – 7,5/4	7,5				22,9	1440	
ПФ2 150/255 – 11/4	11				23	970	
ПФ2 150/315 – 11/6	11				31	970	
ПФ2 150/315 – 15/6	15				37	975	
ПФс 150/315 – 15/6	15				44,5	975	
ПФ2 150/315 – 18,5/6	18,5				56	1460	
ПФ2 150/315 – 22/6	22				72	1470	
ПФ2 150/315 – 30/4	30				87	1470	
ПФ2 150/315 – 37/4	37				107	1485	
ПФ2 150/315 – 45/4	45				31	970	
ПФ2 150/315 – 55/4	55				37	975	
ПФс 150/315 – 55/4	55				44,5	975	
ПФ3 150/400 – 15/6	15				56	1460	
ПФ3 150/400 – 18,5/6	18,5				72	1470	
ПФ3 150/400 – 22/6	22				87	1470	
ПФ3 150/400 – 30/6	30				107	1485	
ПФ2 150/470 – 22/6	22				31	970	
ПФ2 150/470 – 30/6	30				37	975	
ПФ2 200/220 – 7,5/4	7,5				44,5	975	
ПФ2 200/220 – 11/4	11				57	975	
ПФ2 200/265 – 15/4	15				44,5	975	
ПФ2 200/265 – 18,5/4	18,5				57	975	
ПФ2 200/360 – 18,5/6	18,5				15,8	1450	
ПФ2 200/360 – 22/6	22				22,9	1440	
ПФ2 200/450 – 37/6	37				29	1460	
ПФ2 250/400 – 22/6	22				35	1460	
ПФ2 250/400 – 30/6	30				37	975	
					44,5	975	
					76,5	975	
					44,5	975	
					57	975	

* Обозначение насоса «Иртыш» приведено без указания фактического диаметра рабочего колеса.



ВНИМАНИЕ! Запрещается работа электронасоса на режимах, выходящих за пределы рабочей зоны характеристик.

2.4 Технические данные шкафов управления с устройством защиты двигателя УЗД-8Р (с УЗД-8Р и устройством кондиционности фаз УКФ-4) приведены в паспорте на соответствующий шкаф.

Рабочие характеристики насосов рис. 1-15:

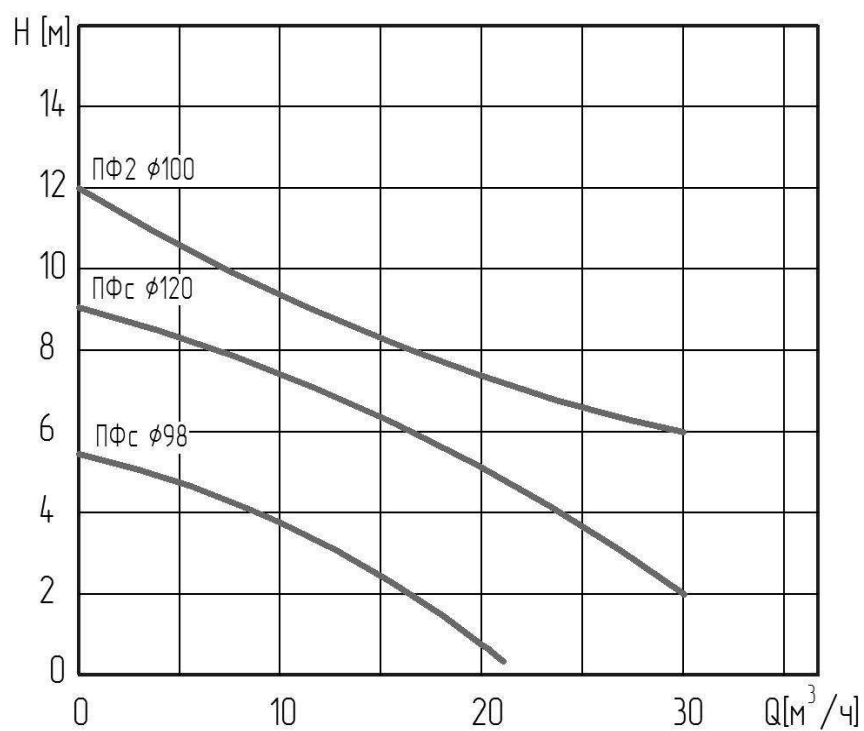


Рис. 1 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:

ПФс 50/125.120 – 1,1/2; ПФс 50/125.120 – М1,1/2
 ПФс 50/125.98 – 1,1/2; ПФс 50/125.98 – М1,1/2
 ПФ2 50/125.100 – 1,1/2; ПФ2 50/125.100 – М1,1/2

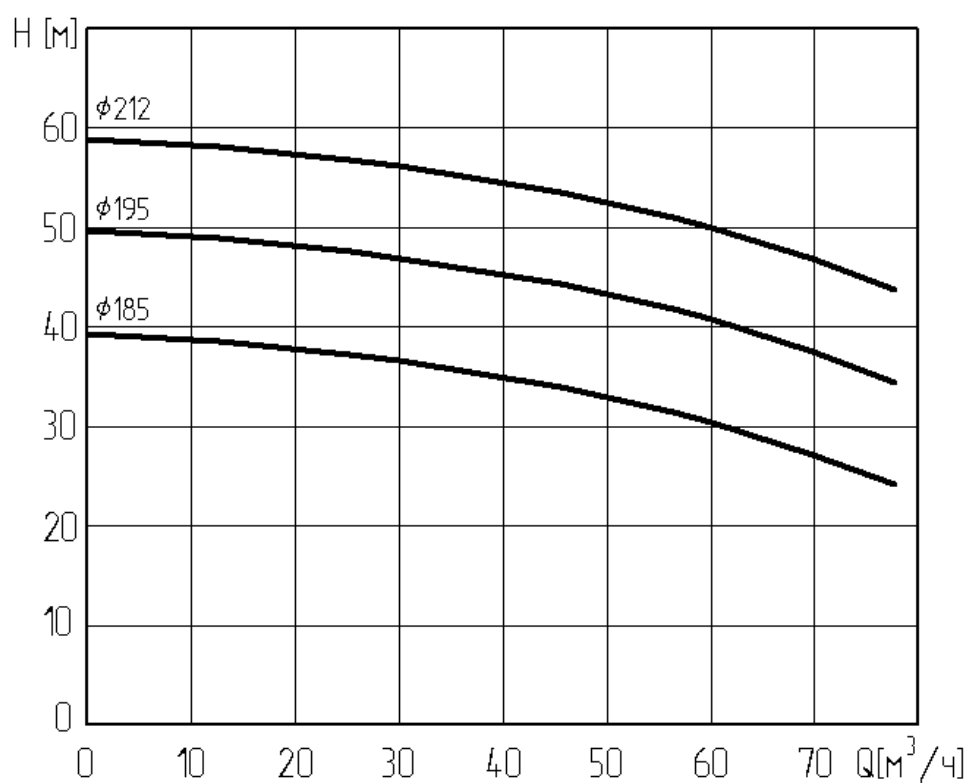


Рис. 2 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:

ПФ2 50/200.180 – 11/2
 ПФ2 50/200.195 – 15/2
 ПФ2 50/200.212 – 18,5/2

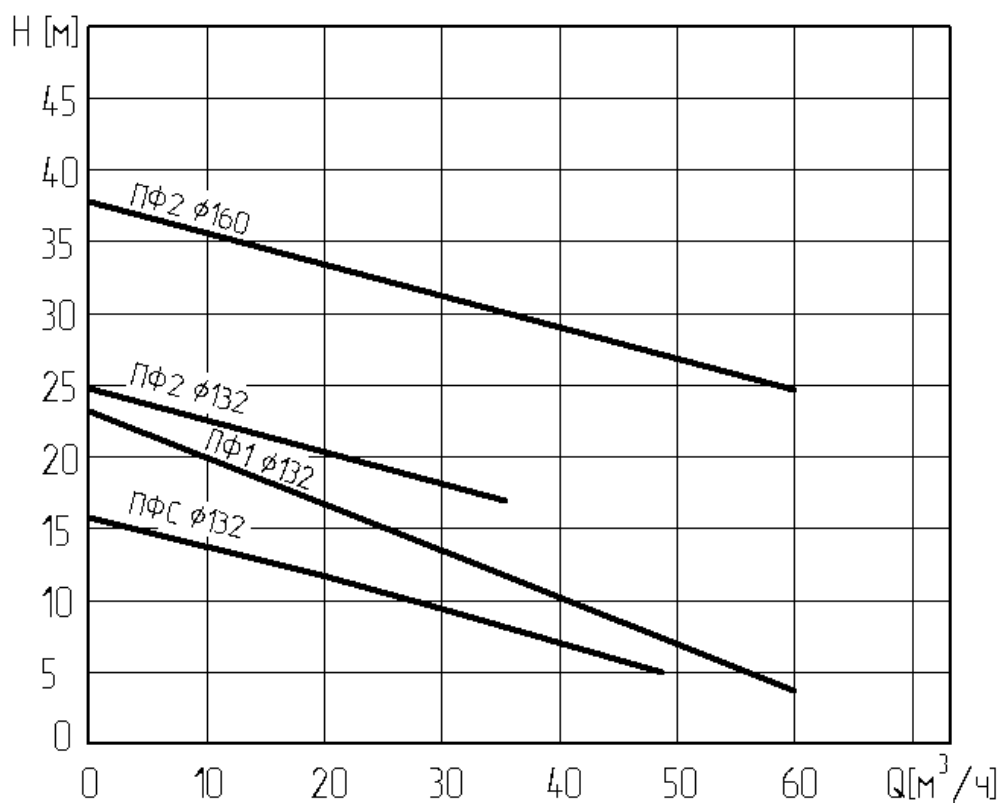


Рис. 3 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:
 ПФс 65/160 – 3/2, ПФ1 65/160 – 3/2
 ПФ2 65/160 – 3/2, ПФ2 65/160 – 7,5/2

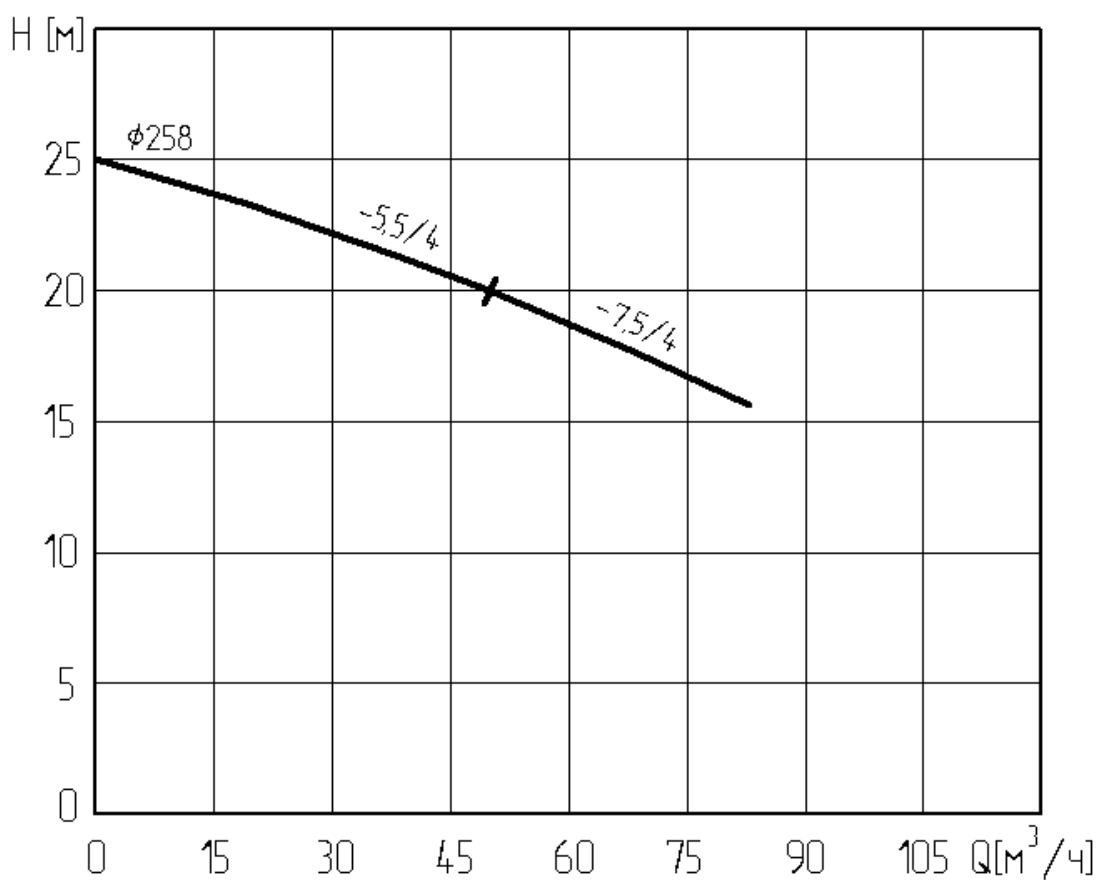


Рис. 4 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:
 ПФ2 65/250.258 – 5,5/4
 ПФ2 65/250.258 – 7,5/4

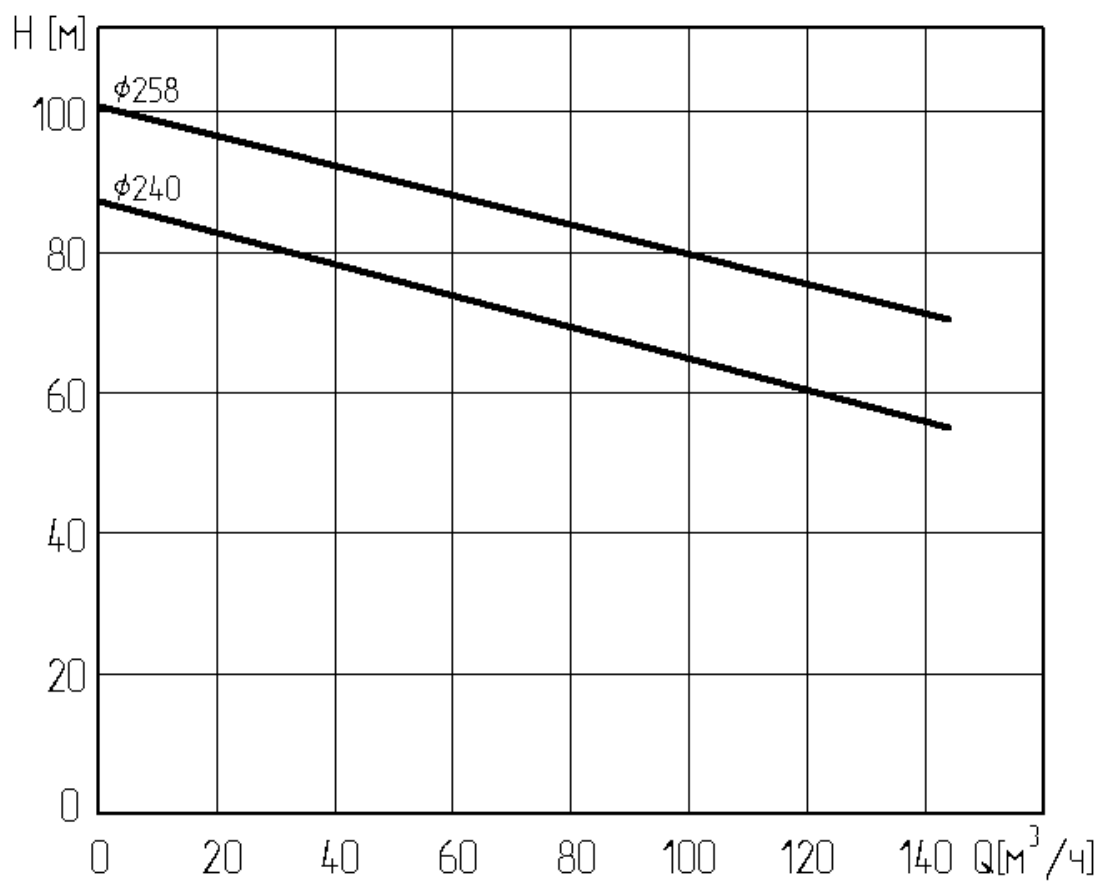


Рис. 5 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:

ПФ2 65/250.240 – 37/ 2

ПФ2 65/250.258 – 45/ 2

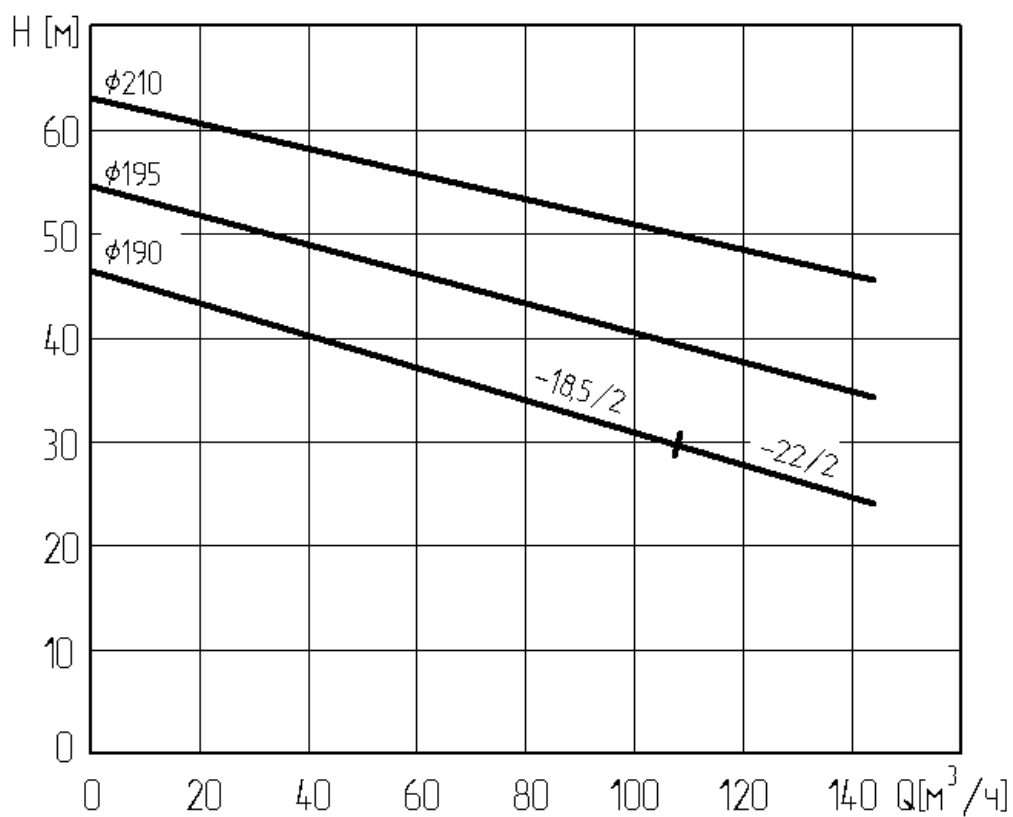


Рис. 6 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:

ПФ2 65/200.190 – 18,5/2, ПФ2 65/200.190 – 22/ 2

ПФ2 65/200.195 – 30/ 2, ПФ2 65/200.210 – 37/ 2

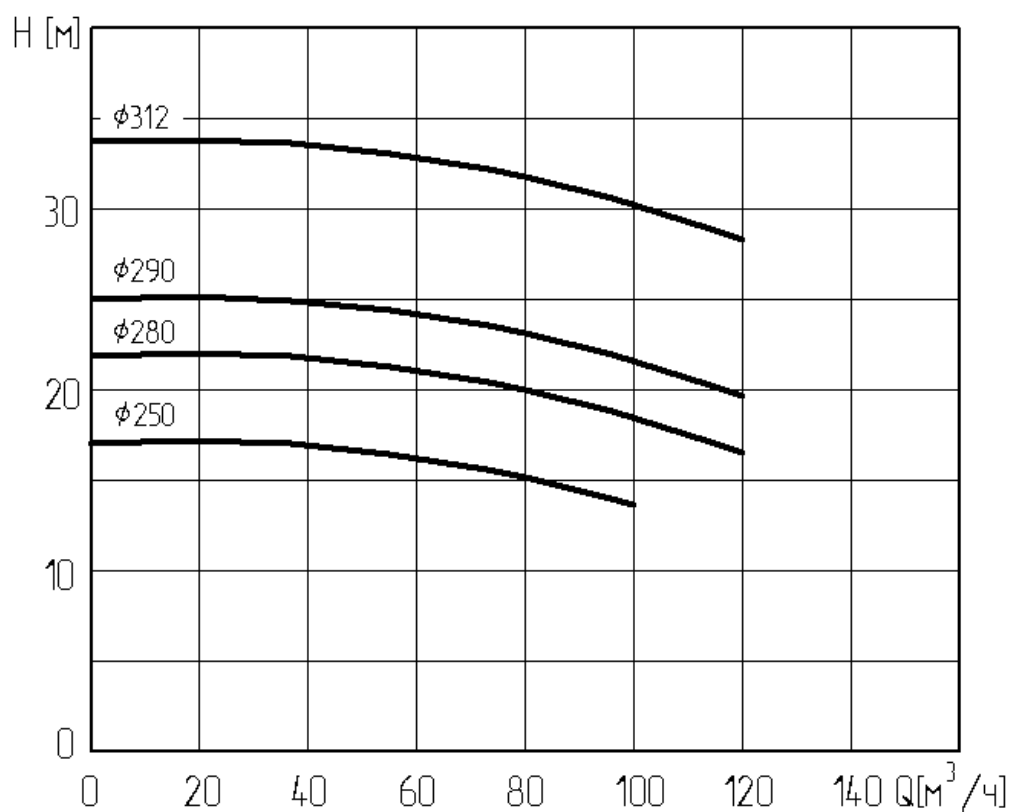


Рис. 7 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:
 ПФ2 80/315.250 – 7,5/4, ПФ2 80/315.280 – 11/4
 ПФ2 80/315.290 – 15/4, ПФ2 80/315.312 – 18,5/4

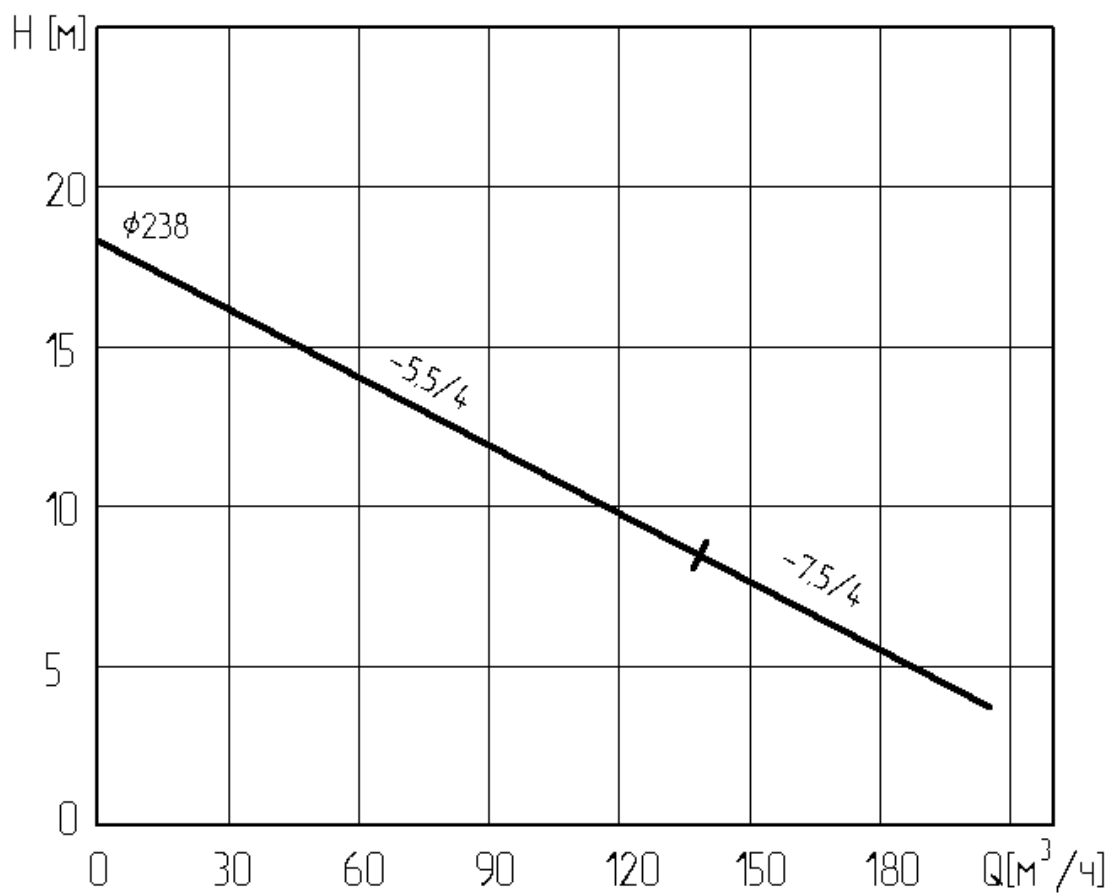


Рис. 8 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:
 ПФ1 100/240.238 – 5,5/2
 ПФ1 100/240.238 – 7,5/2

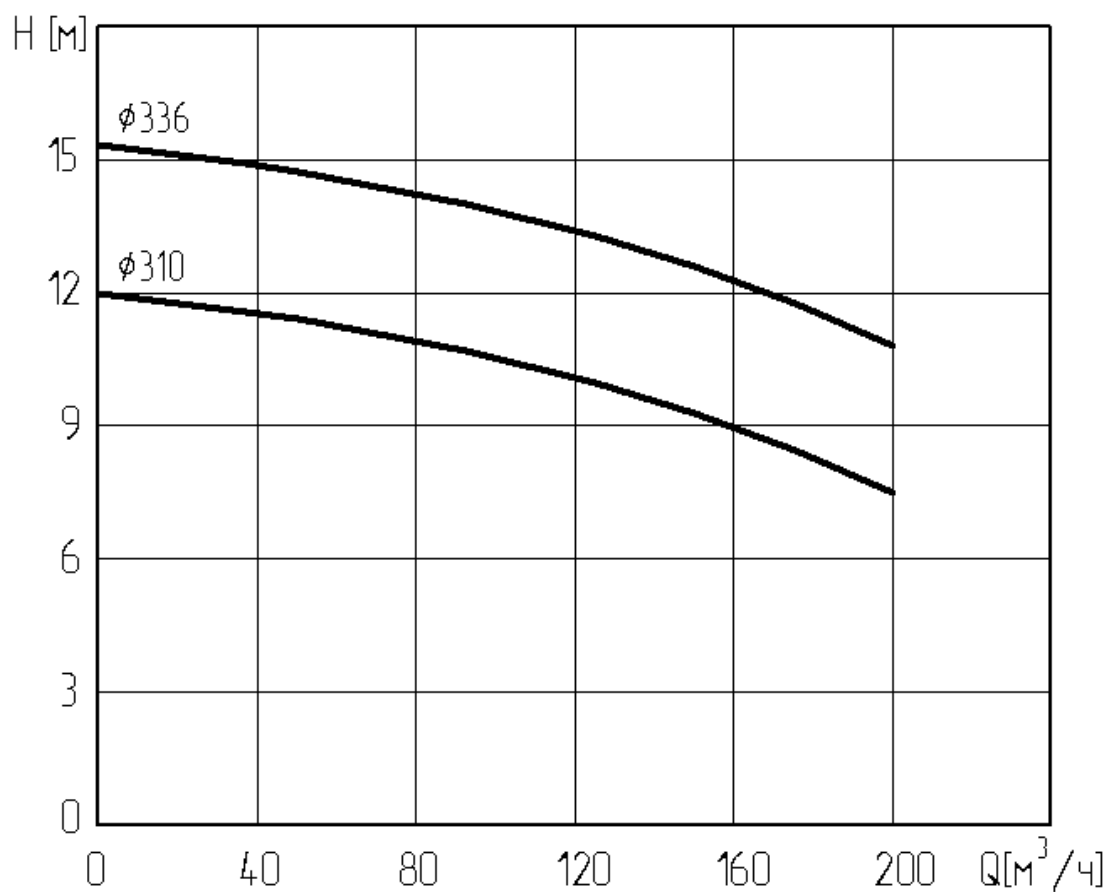


Рис. 9 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:
ПФ2 125/315.336 – 11/ 6

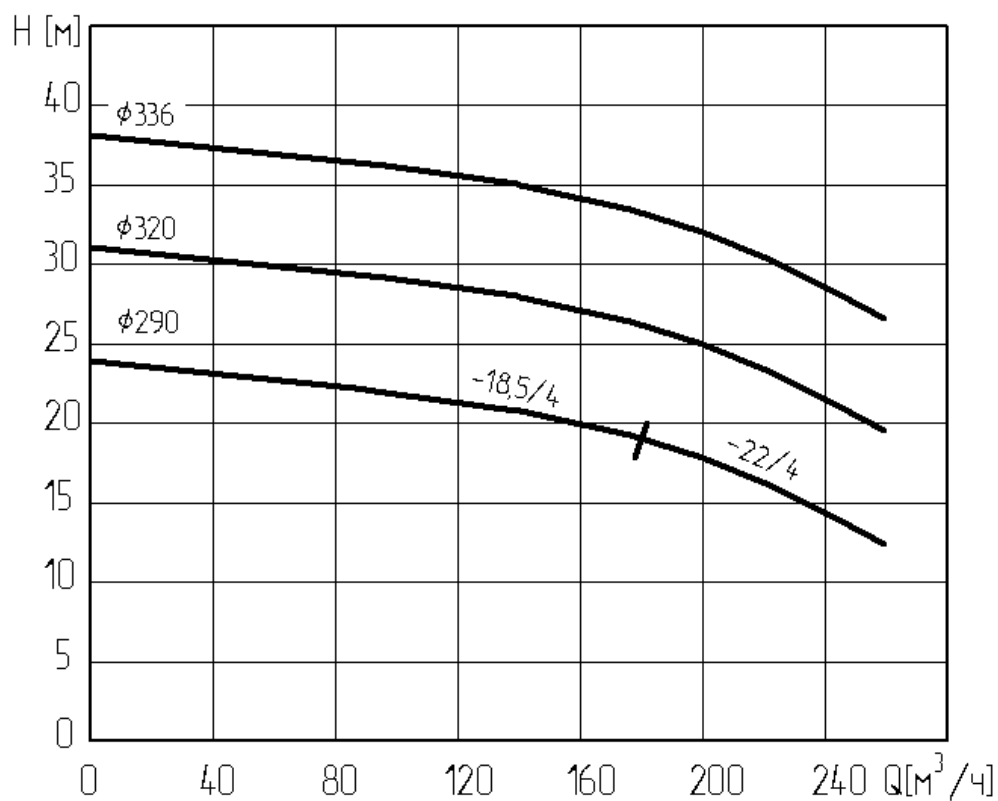


Рис. 10 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:
ПФ2 125/315.290 – 18,5/4, ПФ2 125/315.290 – 22/ 4
ПФ2 125/315.320 – 30/ 4, ПФ2 125/315.336 – 37/ 4

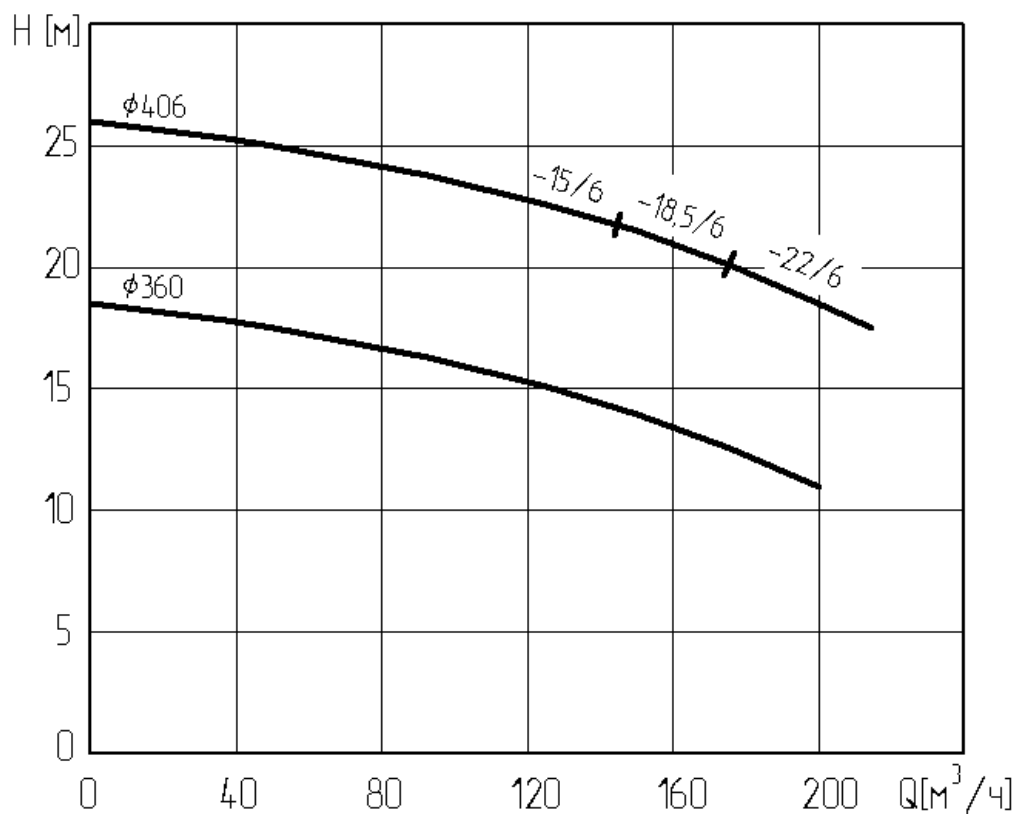


Рис. 11 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:
 ПФ2 125/400.360 – 11/ 6, ПФ2 125/400.406 – 15/ 6
 ПФ2 125/400.406 – 18,5/6, ПФ2 125/400.406 – 22/ 6
 ПФ2 125/400. – 30/ 6

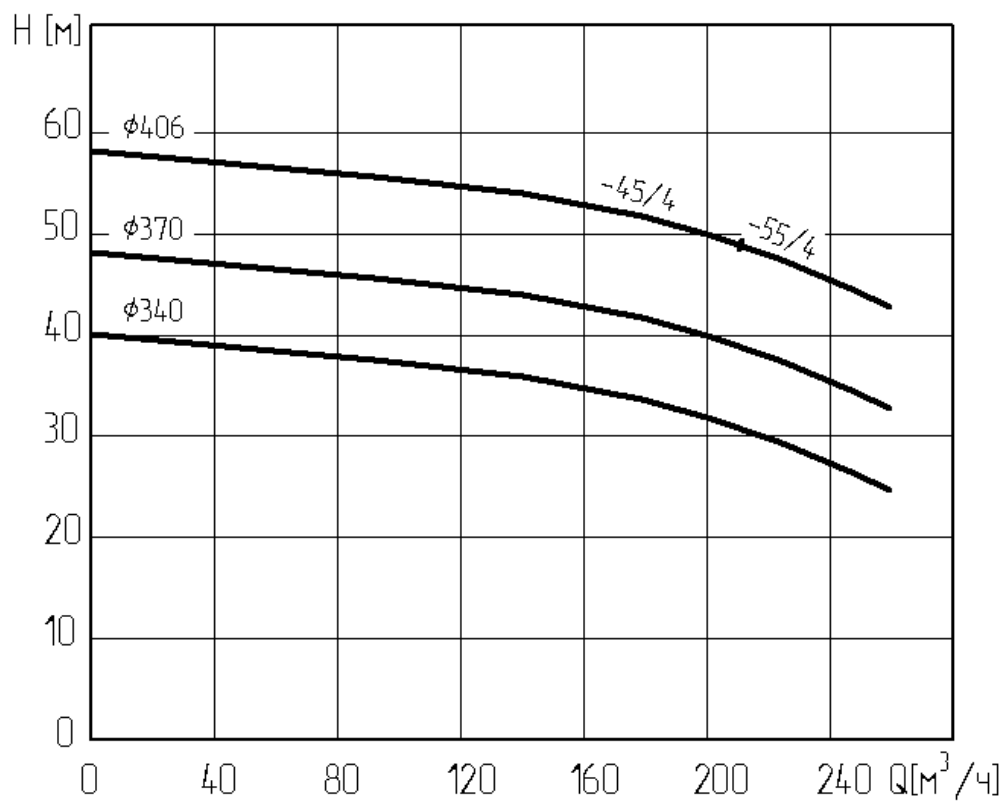


Рис. 12 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:
 ПФ2 125/400.340 – 37/ 4, ПФ2 125/400.406 – 45/ 4
 ПФ2 125/400.370 – 45/ 4, ПФ2 125/400.406 – 55/ 4

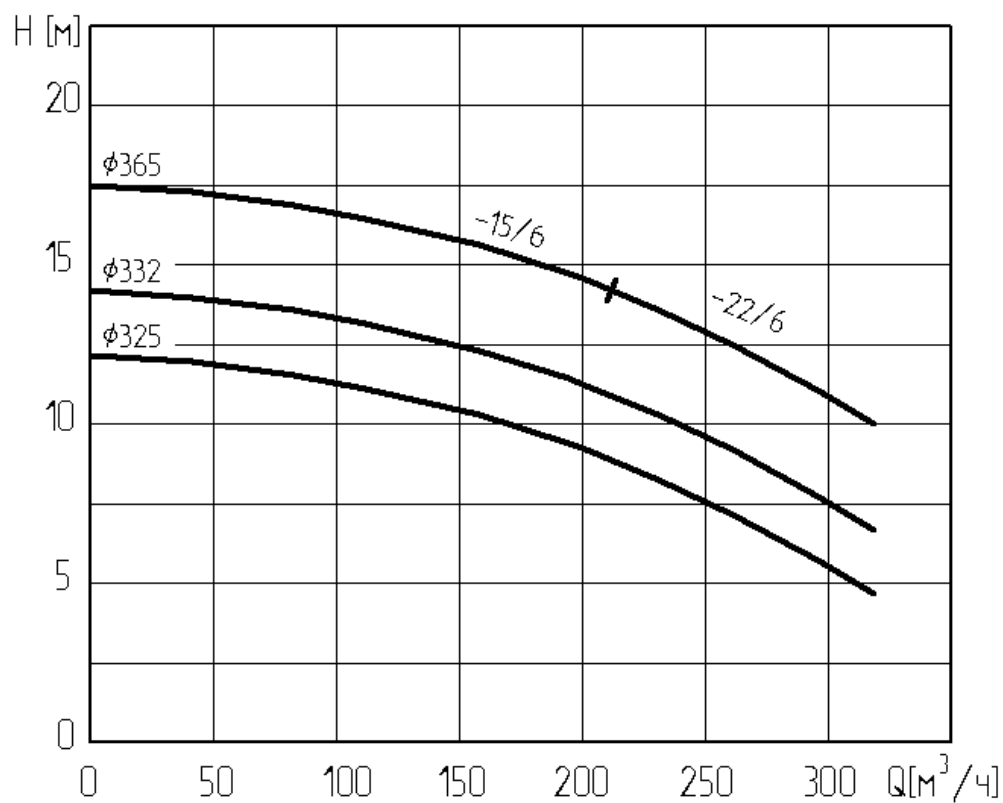


Рис. 13 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:
 ПФ2 150/315.325 – 11/ 6, ПФ2 150/315.365 – 15/ 6
 ПФ2 150/315.332 – 18,5/6, ПФ2 150/315.365 – 22/ 6
 ПФ2 150/315. – 30/ 6

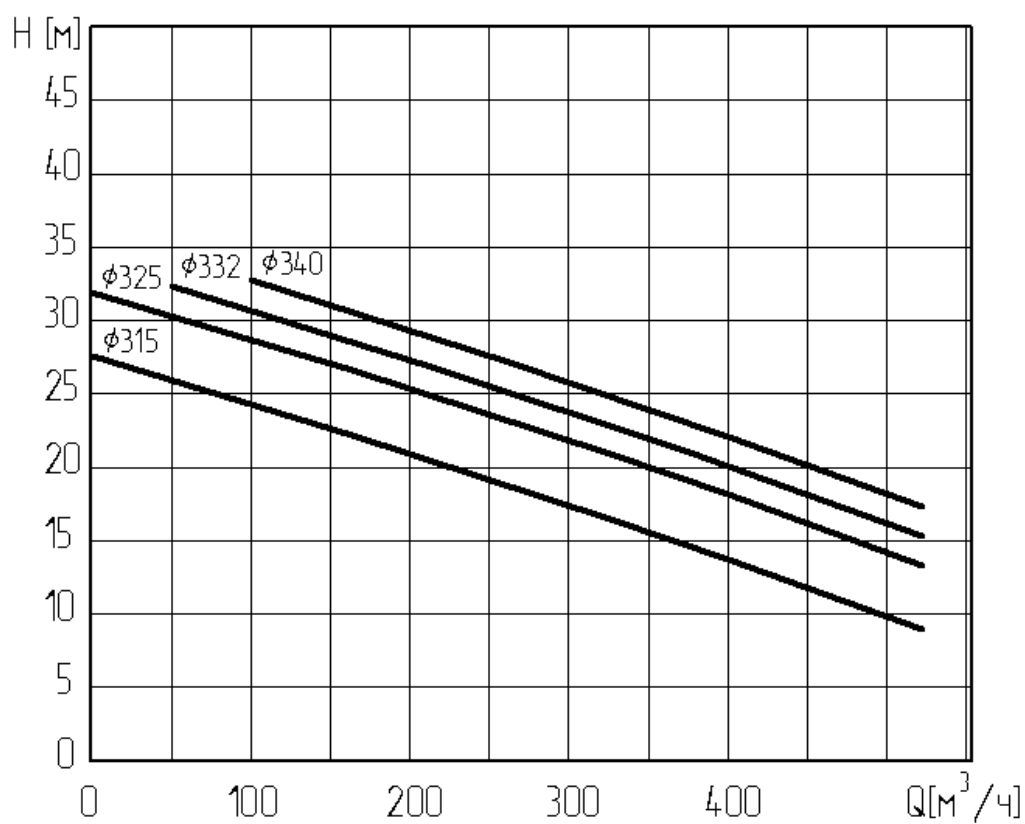


Рис. 14 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:
 ПФ2 150/315.315 – 37/ 4
 ПФ2 150/315.332 – 45/ 4
 ПФ2 150/315.325 – 45/ 4
 ПФ2 150/315.340 – 55/ 4

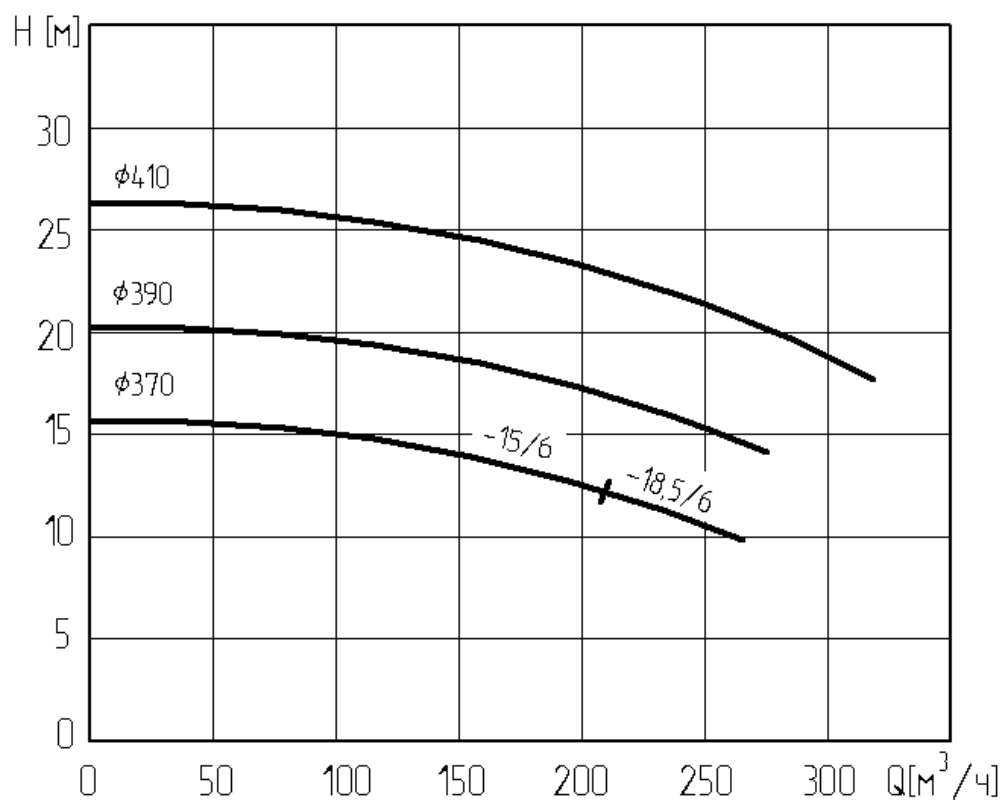


Рис. 15 Рабочие характеристики насоса «Иртыш»:

ПФЗ 150/400.370 – 15/6

ПФЗ 150/400.370 – 18,5/6

ПФЗ 150/400.390 – 22/ 6

ПФЗ 150/400.410 – 30/ 6

- Примечания:**
1. Параметры даны при работе насосов на чистой воде в сети с частотой тока 50 Гц.
 2. При эксплуатации допускается снижение напора до 10 %.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки

1. Электронасос, со встроенным кабелем (-ями) длиной 10м (либо иных длин по спец. заказу)-----1 шт.
2. Шкаф управления (с паспортом)-----1 шт.
3. Паспорт-----1 экз.
4. Поплавковый выключатель(-ли), (только для шкафов управления исполнения 2 (см. усл. обозначение))-----1 комп.

Запасные части к электронасосу, а также дополнительные устройства поставляются по отдельному договору и за отдельную плату.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Электронасос серии «Иртыш» погружного типа является моноблочным насосным агрегатом. В зависимости от исполнения состоит из:

- электродвигателя;
- гидравлической части;
- системы влагозащиты;
- системы термозащиты;
- шкафа управления;
- поплавкового(-ых) выключателя(-лей);
- дополнительных устройств (в комплект поставки не входят).

4.1.1. *Электродвигатель* рис. 16-60 поз. 1 специального исполнения, герметизированный, встроенного типа, асинхронный, трёхфазный (монофазный) с короткозамкнутым ротором, оснащен встроенными в обмотки термодатчиками, расположен вертикально над гидравлической частью и охлаждается перекачиваемой средой.

4.1.2. *Гидравлическая часть* состоит из центробежного одно- (двух-; трёх- и т.д.) канального закрытого или вихревого рабочего колеса рис. 16-60 поз. 2 и спирального корпуса поз. 3, закрытого корпусом «масляной» камеры поз. 15.

4.1.3. *Система влагозащиты* двигателя состоит из:

- *комплекта подвижных уплотнений*, обеспечивающих двойную герметизацию по валу со стороны гидравлической части двумя торцовыми уплотнениями сильфонного типа или манжетой и торцовым уплотнением.
- *масляной камеры*, обеспечивающей дополнительную преграду на пути проникновения влаги с осуществлением смазки подвижных частей уплотнений и отвода части тепла от двигателя и подшипников.
- *датчика влаги*, обеспечивающего отключение электродвигателя в случае попадания влаги сверх нормы в масляную камеру насоса (в исполнении насоса -016; -026).
- *комплекта неподвижных уплотнений*, обеспечивающих герметичность стыков внутренних полостей насоса резиновыми кольцами круглого сечения и герметичность по наружной изоляции кабелей резиновыми уплотнениями специальной формы.

4.1.4. *Система термозащиты* двигателя состоит из:

- термодатчиков, встроенных в статор, обеспечивающих отключение электродвигателя в случае его перегрева.

4.1.5. Шкаф управления обеспечивает:

- подключение электродвигателя насоса к питающей сети без дополнительной защитно-пусковой аппаратуры.
- информирование текущего состояния насоса («сеть», «работа», «авария» и т.д.).
- защиту силовых цепей электродвигателя и цепей управления от коротких замыканий и перегрузок по току.
- отключение электродвигателя при перегреве.
- отключение электродвигателя при попадании влаги в масляную камеру насоса (только для насосов со способом защиты двигателя 6 (см. усл. обозначение)).
- отключение электродвигателя при обрыве фаз (в исполнении шкафа с устройством контроля фаз УКФ-4).
- запрет на включение при плохой изоляции обмоток двигателя.
- отключение электродвигателя при несоответствии напряжения питающей сети заданным нормам или при неправильном порядке фаз (в исполнении шкафа с устройством контроля фаз УКФ-4).

В паспорте на шкаф управления показаны:

- 1) общий вид шкафов управления на рис. 13;
- 2) монтажные схемы на рис. 2 – 4, 6;
- 3) принципиальные схемы подключения на рис. 7-12.

4.1.6. Поплавковый выключатель рис. 61-106 поз. 7 служит для автоматического включения и выключения насоса на заданных уровнях перекачиваемой жидкости.

4.1.7. Дополнительные устройства.

- 1) *Опускное устройство* служит для механизации подсоединения и отсоединения насоса от трубопровода. Состоит из *патрубка погружного* поз. 1, *захвата* поз. 2 и *кронштейна* поз. 4 (рис. 61-106).
- 2) *Направляющие* поз. 3 служат для перемещения насоса в вертикальном направлении до сцепления захвата с патрубком погружным.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При приемке насоса проверьте:

- 1) Комплектность поставки;
- 2) Наличие гарантийных пломб – меток на торцах болтов.

5.1. Меры безопасности при подготовке агрегата к работе.

5.1.1. При погрузке, разгрузке и перемещении насоса должны соблюдаться требования ГОСТ12.3.020-80.

5.1.2. Насос следует перемещать только за рым - болты (ручку). При транспортировке насоса в упаковке, использовать приложенную стропу.

5.1.3. При испытаниях и эксплуатации насосов должны быть учтены требования ГОСТ Р 52743-2007. Эксплуатация должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

5.1.4. В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 после монтажа агрегата и установки всех электрических соединений (перед включением агрегата в работу) проверить цепь защиты на непрерывность, пропуская через неё ток от 0,2А

до 10А, имеющего напряжение холостого хода 24В переменного или постоянного тока. Результаты испытаний должны быть соизмеримы с расчетными данными по сечениям, длине и материалу проводников в соответствующих цепях защитного заземления.

5.1.5. При монтаже и эксплуатации агрегата сопротивление изоляции, измеренное при 500В постоянного тока между проводами силовой цепи и цепи защиты относительно корпуса не должно быть менее 1 МОм.

5.2. Подготовка к монтажу

5.2.1 Монтаж и наладку электронасоса производить в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

5.2.2. После доставки агрегата на место установки необходимо освободить его от упаковки, убедиться в наличии заглушек на входном и выходном патрубках и сохранности консервационных и гарантийных пломб, проверить наличие эксплуатационной документации.

5.2.3. Удалить консервацию со всех наружных поверхностей насоса и протереть их ветошью, смоченной в керосине или уайт-спирите.

Расконсервация проточной части насоса не производится, если консервирующий состав не оказывает отрицательного влияния на перекачиваемый продукт.

5.3. Монтаж.

1) Расконсервируйте насос путём снятия заглушек входа и выхода гидравлической части, удаления упаковки с концов кабелей.

2) Проверьте наличие масла в масляной камере (см. таблицу 6), для этого нужно придать насосу горизонтальное положение, вывернуть пробку рис.16-60 поз. 8, слить масло. Убедиться в необходимом количестве по объёму, залить масло в полость масляной камеры;

3) Проверьте соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на табличке насоса;

4) Аккуратно произведите контрольное прокручивание рабочего колеса насоса от руки на 1-2 оборота. Вращение должно происходить без заеданий, заклиниваний, посторонних шумов, с незначительным усилием.

5) Установить агрегат на заранее подготовленный фундамент, выполненный в соответствии со строительными нормами.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА

6.1. Пуск насоса.

Произведите подключение к электросети согласно маркировке на концах кабелей в соответствии с приведенными монтажными схемами (согласно паспорту на шкаф управления).



ВНИМАНИЕ! Шкаф управления и насос должны быть надежно заземлены. Отсутствие надежного заземления приведет к аварийному отключению насоса.

При использовании двухуровневого поплавка (с регулируемым гистерезисом) замыкающий контакт такого поплавка подключается к клеммам «В₁» и «В₂» клеммника Х4. Клеммы «О₁» и «О₂» остаются свободными.

1) Переведите рычаг переключателя «Ручное»/«Автомат» в нужное Вам положение:

- положение переключателя «Автомат» переводит электронасос в автоматическое управление при котором регулирование уровня откачиваемой жидкости производится с помощью поплавковых(-ого) выключателей(-ля).



ВНИМАНИЕ! При этом насос запустится в работу, если датчики бака (поплавковые выключатели) выдают сигнал на включение насоса.

- положение переключателя «Ручное» переводит управление электронасосом в ручной режим.

2) Запуск насосов с мощностью электродвигателя более 3 кВт без устройства плавного пуска необходимо производить в ручном режиме следующим образом:

- откройте задвижку на нагнетании и заполните насос рабочей жидкостью;
- закройте задвижку на нагнетании;
- нажмите кнопку "Пуск", запустится двигатель, загорится светодиод "Работа" на дверце шкафа управления;
- после создания насосом напора постепенно откройте задвижку на нагнетании, установив заданный режим работы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАПУСК НАСОСА

при полностью открытой задвижке на напорном трубопроводе.

3) При аварийном отключении устройства необходимо определить причину отключения в соответствии с пунктами таблиц 6 и 7 «Возможные неисправности и способы их устранения» (см. паспорт на шкаф управления) и принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации насоса.

4) Для обеспечения работы в автоматическом режиме с помощью поплавковых выключателей (ДБ1, ДБ2), необходимо установить уровни откачиваемой жидкости и перевести переключатель «Ручное»/«Автомат» в положение «Автомат».



ВНИМАНИЕ! При работе электронасоса (мощностью свыше 3кВт) в автоматическом режиме необходимо обеспечить условия для плавного запуска и останова электродвигателя насоса. Рекомендуются применение устройств плавного пуска (УПП) или частотно-регулируемого приводов (ЧРП), или других устройств.

6.2. Порядок контроля работоспособности насоса.

6.2.1. Переведите рычаг автоматического выключателя силовых цепей управления QF1 в верхнее положение, при этом на дверце шкафа управления загорится светодиод «Сеть». Включите автоматический выключатель цепей управления QF2 - на устройстве защиты двигателя (УЗД-8Р) загорится светодиод «Сеть», через 2-3 сек. на УЗД-8Р загорится светодиод "Работа", остальные светодиоды на УЗД-8Р не светятся.

6.2.2. Расположите насос таким образом, чтобы было обеспечено визуальное наблюдение за вращением рабочего колеса. Запустите насос на 2...3 секунды последовательным нажатием кнопок «Пуск» (загорается светодиод «Работа») и «Стоп», и внимательно наблюдая за вращением рабочего колеса, определить его направление. Рабочее колесо должно вращаться по направлению стрелки, изображенной на корпусе насоса.



ВНИМАНИЕ! Неправильное направление вращения вала (против стрелки) приводит:

- к нерасчётным радиальным нагрузкам на рабочем колесе, которые вызывают изгибающий момент вала, под действием которого происходит разрушение сопрягаемых поверхностей рабочего колеса и корпуса спирального (крышки с опорами для насоса «Иртыш» ПФ(с) 65/160 – 3/2), и в конечном итоге к излому вала;

- к существенному снижению производительности и КПД насоса;
- к перегрузке электродвигателя и выходу насоса из строя.

Для изменения направления вращения вала электродвигателя насоса следует поменять местами две из трех жил питающего кабеля на клеммнике X1 рис. 2-4 (см. паспорт на шкаф) в шкафу управления.

Если используется шкаф управления с устройством кондиционности фаз УКФ-4 необходимо сделать следующее:

По устройству кондиционности фаз УКФ-4 проверьте правильность подключения шкафа управления к питающей сети:

- если светится индикатор «Норма», то питающая сеть имеет нормальные параметры и электронасос готов к работе;
- если светится индикатор «Фазы», то необходимо отключить напряжение и поменять местами любые две фазы питающего кабеля (см. выше), после чего повторить проверку правильности подключения шкафа управления к питающей сети.
- если светится индикатор «Напр», то необходимо при помощи вольтметра проверить напряжение на всех трёх фазах и устранить отклонение напряжения от заданных параметров;
- если не светится ни один индикатор, возможны две причины: оборван нейтральный провод, либо нет напряжения на фазе «А» (фаза «А» используется для питания УКФ-4).

6.3. Возможные неисправности и способы их устранения.

Перечень возможных неисправностей с указанием причин, а также способы быстрого и простого их выявления и устранения приведен в таблице 4.

Обозначение состояния светодиодов:

- - символ состояния «светодиод не горит»;
- - символ состояния «светодиод горит»;
- /● - символ состояния «светодиод мигает».

ВНИМАНИЕ:

- любое другое состояние сигнальных светодиодов неустранимое повторным запуском насоса свидетельствует о сбое в работе УЗД, требующее ремонта шкафа управления на заводе - изготовителе;
- выполнение работ, где возникает необходимость срывать гарантийную пломбировку, следует выполнять после истечения срока гарантии.

Возможные состояния светодиодов и состояние насоса отражены в таблице 4 паспорта на шкаф управления.

Возможные неисправности и способы их устранения
(для насосов «Иртыш» исполнения -016, -026).

Таблица 4.

Состояние насоса	Состояние светодиодов на шкафу управления			Возможная причина	Ваши действия
	Сеть	Работа	Авария		
1	2	3	4	5	6
1. насос не включается, отключается во время работы;	●	●	●	Перерыв в подаче электроэнергии, обрыв цепи питания;	а) проверьте подачу электроэнергии и напряжение сети; проверьте цепь питания и устраните обрыв;
	○	●	○*	Сработало устройство защиты двигателя УЗД-8Р (тип аварии уточняется по индикации на УЗД-8Р по паспорту на шкаф управления) 1) перегрев термодатчика электродвигателя: а) перегрузка электродвигателя (работа насоса не в рабочей зоне); б) заклинивание рабочего колеса; в) температура перекачиваемой среды $\geq 50^{\circ}\text{C}$; г) неисправность электродвигателя. 2) Вода на датчике влаги: 3) Нарушение изоляции обмоток статора относительно корпуса электродвигателя. 4) Обрыв/замыкание датчика температуры. 5) Замыкание датчика влажности. 6) Обрыв датчика влажности. Сработало устройство кондиционности фаз УКФ-4 (для шкафов управления Иртыш от 11 до 55кВт)	а) привести рабочие характеристики насоса в норму; б) прочистите зону рабочего колеса и корпуса спирального; в) см. раздел 2. настоящего паспорта; г) произведите ремонт на заводе-изготовителе. 2) просушить внутреннюю полость масляной камеры до удаления следов влаги; 3) Обратитесь на завод-изготовитель. 4) Проверьте кабель насоса на наличие повреждений. Проверьте правильность подключения кабеля насоса к шкафу управления. 5) Выполните мероприятия указанные в п. 2 «Вода на датчике влаги» Проверьте кабель насоса на наличие повреждений. 6) Проверьте кабель насоса на наличие повреждений. Проверьте надежность заземления шкафа управления. Приведите питающую сеть в норму.
	○	●	●	Некондиционная питающая сеть (для шкафов управления Иртыш от 4 до 11кВт);	Привести питающую сеть в норму;

2.насос отключился - сработал автоматический выключатель;	●	●	●	а) нарушено питание насоса-отсутствие одной или двух фаз;	а) устраните нарушение и запустите насос повторно;
				б) неисправность цепи питания шкафа или электродвигателя;	б) устраните неисправность или отправьте насос на завод-изготовитель;
				в) заклинивание рабочего колеса;	в) прочистите зону рабочего колеса;
3.низкая производительность насоса.	○	○	●	а) неправильное направление вращения рабочего колеса;	а) см. раздел 6.4. настоящего паспорта;
				б) засорение проточной части насоса;	б) прочистить проточную часть насоса, разобрав насосный узел;
4.посторонний шум, повышенная вибрация	○	○	●	Износ подшипников.	Заменить изношенные подшипники.
5. утечка выше нормы через торцовое уплотнение.	○	○	●	а) давление на входе в насос выше допустимого;	а) отрегулировать давление на входе в насос;
				б) износ торцового уплотнения.	б) заменить торцовое уплотнение.
6. уровень воды упал; насос работает.	○	○	●	Неисправность в поплавковом выключателе	Замените поплавковый выключатель.
7. уровень воды вырос; насос не включился	○	○	●	а) неисправность в поплавковом выключателе	а) замените поплавковый выключатель.
				б) обрыв цепи поплавкового выключателя	б) устраните обрыв

* При нажатии на кнопку "пуск" в ручном режиме или при верхнем положении поплавков в автоматическом режиме.

6.4. Меры безопасности при работе насоса.

6.4.1. Шкаф управления должен быть защищен от попадания влаги.

6.4.2. Корпус шкафа управления должен быть надежно заземлен.

6.4.3. ЗАПРЕЩЕНО поднимать и переносить работающие электронасос и шкаф управления.

Категорически запрещается подъем, перенос и опускание насоса за кабель. Насос следует перемещать только за рым - болты (ручку).

Категорически запрещается эксплуатация насоса без шкафа управления, непосредственно от сети.

6.4.4. При выполнении любых ремонтных работ с электронасосом серии «Иртыш» и шкафом управления предварительно отключить шкаф управления от питающей сети.

6.5. Остановка насоса.

1) Переведите переключатель «Ручное»/«Автомат» в положение "Ручное".

2) Остановку насоса с мощностью электродвигателя более 3 кВт без устройства плавного пуска необходимо производить в ручном режиме следующим образом:

- плавно закройте задвижку на напорном трубопроводе;
- нажмите кнопку «Стоп», погаснет светодиод «Работа», на дверце шкафа управления.



ВНИМАНИЕ! Не допускается работа насоса при закрытой напорной задвижке свыше 2 мин.

3) Переведите рычаг автоматического выключателя в нижнее положение, при этом погаснут все светодиоды на шкафу управления.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярные проверки и планово-предупредительное техобслуживание гарантируют более надёжную работу насоса и шкафа управления.

7.1. Рекомендуется производить техническое обслуживание на заводе-изготовителе или в сервисном центре. Адреса приведены на стр. 40 настоящего паспорта.

7.2. Эксплуатация.

7.2.1. В течение срока гарантийного обслуживания в процессе эксплуатации следует:

1) при срабатывании датчика влажности, слить масло из масляной камеры, проверить наличие воды в масле; залить чистое трансформаторное масло ГОСТ 982-80 (или иной руководящий документ на изготовление) объемом, указанным в таблице 6. В случае частого срабатывания датчика влажности (период срабатывания менее 250 часов, в течение которых насос находится в перекачиваемой жидкости) или срабатывание его при отсутствии воды в масляной камере (в масле), насос необходимо отправить на завод-изготовитель для ремонта.

2) проверка состояния масла может показать, была ли течь. Если в масле слишком много воды, то причиной тому могут быть:

- недостаточно затянутая пробка корпуса камеры;
- повреждены кольцо резиновое на пробке корпуса камеры или её уплотнительная поверхность в корпусе камеры;
- повреждено торцовое уплотнение.



ВНИМАНИЕ! Если имеется утечка в торцовом уплотнении, то в масляной камере может быть избыточное давление. Держать ветошь над пробкой корпуса камеры для предотвращения брызг при откручивании пробки.

3) убедиться в плотности затяжки зажимов кабелей – проверить, что зажим кабеля затянут до упора.

4) не допускать, чтобы кабель имел изгибы менее пяти диаметров кабеля или был пережат посторонними предметами.

5) при перерывах в работе насос промыть чистой водой для удаления загрязнений из гидравлической полости насоса;

6) не допускается эксплуатация насоса при наличии льда в проточной части;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

для оттаивания льда в насосе – этим можно повредить резиновые детали.

7) регулярно проверяйте затяжку клемм в шкафу управления перед первым пуском и далее не реже одного раза в месяц.

8) при наличии неисправности в шкафу управления обратиться к аттестованному электрику.

9) не реже чем через 720 часов работы проверять шкаф управления и токоподводящий кабель на отсутствие механических повреждений, обрыва заземляющего провода, замыкания на корпус.

Проверка должна производиться аттестованным электриком.

7.2.2. В течение гарантийного и послегарантийного сроков обслуживания:

Осмотр пускателей шкафа управления проводить один раз в месяц. При осмотре проверить:

- внешний вид пускателя, состояние дугогасительной камеры, магнитопровода, контактов;
- состояние присоединительных проводов;
- отсутствие затирания подвижных частей пускателя (вручную);
- состояние затяжки винтов.

Осмотр автоматических выключателей шкафа управления. Выключатели надо содержать в чистоте, чтобы на них не попадали вода, масло, эмульсия и т.д. Периодически, через каждые 2 тысячи включений, но не реже одного раза в год выключатель нужно осматривать и протирать спиртом подвижные и неподвижные контакты. Осмотр выключателя также нужно производить после каждого двух отключений короткого замыкания. После каждого отключения по току короткого замыкания рекомендуется произвести 8-10 раз операцию «Включение-отключение» без тока. Для того чтобы осмотреть выключатель, необходимо снять крышку, отвинтив крепящие винты.

При осмотре: очистить выключатель от копоти и корольков металла, смазать приборным маслом марки МВП ГОСТ 1805-76 или маслом марки 132-08 (ОКБ-122-5) ГОСТ 18375-73 трущиеся части механизма свободного расцепления и подшипники, расположенные в крайних полюсах, проверить целостность пружин, дугогасительных камер, состояние контактов. Проверить затяжку крепежа в местах подсоединения внешних проводников.

7.2.3. После истечения срока гарантийного обслуживания.

7.2.3.1. Замена рабочего колеса.

Для замены износившегося рабочего колеса следует произвести частичную разборку в следующей последовательности:

1) Установить электронасос на опорную подставку, с упором в верхнюю часть насоса, не зажимая кабель, вертикально корпусом спиральным вверх.

2) Отвернуть метизы рис. 16-60 поз. 16. крепления корпуса спирального поз. 3 с корпусом камеры поз. 15, снять корпус спиральный;

Для насосов «Иртыш» ПФ1 65/160 – 3/2; ПФс 65/160 – 3/2: отвернуть метизы крепления крышки с опорами рис. 17 поз.14.

3) Отвернуть метизы рис. 16-60 поз. 10 крепления рабочего колеса с валом электродвигателя;

4) Снять рабочее колесо рис. 16-60 поз. 2;

5) Установить шпонку на вал, установить кондиционное рабочее колесо и произвести сборку в обратной последовательности.



ВНИМАНИЕ! Момент затяжки болтовых соединений для насосов «Иртыш» ПФС 50/125 – 1,1/2; ПФС 50/125 – М1,1/2; ПФ1 65/160 – 3/2; ПФС 65/160 – 3/2; в случае переборки насосов при техническом обслуживании не более 12...15 Н*м (1,2...1,5кГс*м). При превышении усилия затяжки возможно разрушение корпуса электродвигателя в месте крепления с корпусом камеры (с корпусом спиральным для насосов «Иртыш» ПФ1 65/160 – 3/2; ПФС 65/160 – 3/2). См. выноски Б к рис. 16, 17.

7.2.3.2. Замена износившихся нижнего и верхнего торцовых уплотнений (манжеты).

Рекомендуется замену торцовых уплотнений производить на заводе-изготовителе или в сервисном центре, с проведением полного объёма работ по испытаниям изделия на герметичность.

1) Установить электронасос горизонтально на твёрдую поверхность, либо горизонтально на весу, так чтобы одна из пробок корпуса масляной камеры была в нижнем положении, отвернуть пробку рис.16-60 поз. 8, слить масло. Для насосов ПФ(с) 65/180-4/2, ПФ(с) 65/180-4/2 слив масла из масляной камеры возможен при вертикальном положении насоса.

2) Установить электронасос на опорную подставку, с упором в верхнюю опору подшипника, вертикально корпусом спиральным вверх.

Для замены износившихся нижнего и верхнего торцовых уплотнений (манжеты) следует произвести частичную разборку в следующей последовательности:

3) Отвернуть метизы рис. 16-60 поз. 16 крепления корпуса спирального поз. 3 с корпусом камеры поз. 15.

4) Снять корпус спиральный с подставкой поз. 14.

Для насосов «Иртыш» ПФ(с) 65/160 – 3/2:

отвернуть метизы крепления крышки с опорами рис. 17 поз.14.

отвернуть метизы поз. 10 крепления рабочего колеса с валом электродвигателя;

5) Снять рабочее колесо поз. 2, при необходимости использовать съёмник;

6) Демонтировать подвижную часть нижнего торцового уплотнения поз. 5, при необходимости использовать съёмник;

7) Отвернуть метизы поз. 9 крепления корпуса камеры поз. 15 со стаканом подшипника поз. 17 и корпусом электродвигателя поз. 18;

При наличии в конструкции крышки камеры поз. 20:

Отвернуть метизы поз. 19 крепления крышки камеры поз. 20 с корпусом камеры поз. 15;

Снять корпус камеры (крышку камеры), при необходимости использовать съёмник или отжимные болты, совместно с неподвижной частью торцового уплотнения.

Снять съёмником стопорное кольцо перед торцовым уплотнением поз. 4, демонтировать подвижную часть верхнего торцового уплотнения, при необходимости использовать съёмник (демонтировать манжету для насосов «Иртыш» ПФс 50/125 – 1,1/2; ПФс 50/125 – М1,1/2; ПФ1 65/160 – 3/2; ПФс 65/160 – 3/2 сняв стакан подшипника);

При наличии, снять крышку подшипника, совместно с неподвижной частью торцового уплотнения, при необходимости использовать отжимные болты.

8) Для осмотра полости корпуса электродвигателя на присутствие в нём влаги приподнять ротор со стаканом подшипника, обращая внимание на провода датчика влажности поз. 13, не допуская их обрыва, отсоединить провода, вынуть ротор со стаканом подшипника;

9) При наличии влаги в корпусе электродвигателя и на внутренней стороне стакана подшипника - протереть ветошью и высушить до полного удаления влаги;

10) Убедиться в отсутствии износа пар трения и сильфонов торцовых уплотнений и при необходимости заменить;

11) При сборке тщательно очистить посадочные места под неподвижные узлы и вал от твердого налета продукта, очистку производить «до металла», но избегать царапин; при установке допускаются только незначительные осевые усилия, избегайте перекосов.

Установка неподвижного узла торцового уплотнения:

1) Смочить посадочное место и Г – образную манжету неподвижной части торцового уплотнения мыльной водой;

2) При установке узла в посадочное место необходимо пользоваться оправкой с мягкой наклейкой для обеспечения равномерности усилия и исключения возможности повреждения поверхности пары трения. Перекос неподвижной части торцового уплотнения и местное выдавливание Г-образной манжеты не допускаются.

3) Поверхность трения не смазывать, очистить её от грязи, а непосредственно перед установкой протереть безворсовой тканью, слегка смоченной спиртом.

Установка подвижного узла торцового уплотнения:

1) Нанести масло трансформаторное на уплотнительную поверхность подвижной части торцового уплотнения. Наличие посторонних частиц в масле и на уплотнительной поверхности подвижной части торцового уплотнения после нанесения масла не допускается. Аккуратно, не повреждая сильфона, через оправку, установить подвижное торцовое уплотнение, предварительно смазав сильфон маслом трансформаторным;

2) Дальнейшую сборку производить в порядке обратном разборке.

3) Проверить правильность сборки; для этого необходимо провернуть вал собранного насоса от руки; вал должен проворачиваться с некоторым усилием, но без заеданий.

8. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.

Показатели надежности насоса при эксплуатации в рабочем интервале характеристики указаны в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Значение показателя
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	7000
Средний ресурс до главного техобслуживания, ч, не менее	20000
Средний срок службы, лет, не менее	6
Среднее время восстановления, ч, не более	8
Примечания	
1. Показатели надежности агрегата уточняются по сведениям с мест эксплуатации.	
2. Критерием отказа является нарушение нормального функционирования насоса.	

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.

Показатели надежности комплектующих изделий по технической документации на эти изделия.

Межремонтные периоды для погружных насосов «Иртыш»:

Технический осмотр – 620 часов (но не реже 1 раза в месяц);

Текущее техобслуживание – 3330 часов (но не реже 1 раза в год);

Среднее техобслуживание – 6660 часов (но не реже 1 раза в 2 года);

Главное техобслуживание – 20000 часов (но не реже 1 раза в 6 лет);

По истечении назначенного ресурса (срока хранения, срока службы) агрегат изымается из эксплуатации и принимается решение о направлении его в ремонт, об утилизации, о проверке и об установлении нового назначенного ресурса (срока хранения, срока службы).

Примерное содержание работ по видам ремонта погружных насосов «Иртыш».

Ежедневный технический осмотр: мониторинг параметров насосов (давление на входе в насос, давление на выходе из насоса, расход, сила тока, напряжение, уровень жидкости и т.д.)

Технический осмотр:

1. Обобщение данных мониторинга и сообщение на завод изготовитель;
2. Проверка электрических параметров электродвигателя, датчиков насоса;
3. Проверка направления вращения, надежность посадки и крепления рабочего колеса;
4. Проверка целостности корпуса спирального, без разборки насоса;
5. Проверка целостности резиновой оболочки кабеля, проверка изоляции;
6. Проверка крепления насоса к раме (к фундаменту), рамы - к фундаменту для насосов с рубашкой охлаждения, захватного устройства и направляющих для насосов с опускным устройством.

Текущее техобслуживание:

1. Состав работ технического осмотра.
2. Проверка уплотнительного зазора м/у рабочим колесом и корпусом спиральным, при необходимости восстановление;
3. Оценка внешнего вида на предмет повреждений рабочего колеса и корпуса спирального, проверка размеров посадочных мест, при необходимости восстановление;
4. Проверка остаточного дисбаланса, при необходимости динамическая балансировка рабочего колеса;

Среднее техобслуживание:

1. Состав работ текущего техобслуживания;
2. Оценка состояния резьбовых соединений корпусных деталей;
3. Притирка торцовых уплотнений, при необходимости замена торцовых уплотнений;
4. Разборка и оценка состояния корпусных деталей изделия, при необходимости восстановление;
5. Замена уплотнительных колец по стыкам корпусных деталей агрегата;
6. Проверка геометрических размеров посадочных мест под подшипники в корпусных деталях, при необходимости восстановление;
7. Оценка состояния подшипников качения, при необходимости замена;
8. Замена смазки в подшипниках;
9. Замена трансформаторного масла;
10. Проверка ротора на биение и его динамическая балансировка.
11. Осмотр, проверка геометрических размеров и при необходимости восстановление шпоночных соединений и резьб вала.
12. Осмотр, проверка геометрических размеров соединения вала и рабочего колеса, при необходимости восстановление.
13. Испытания на герметичность всех стыков изделия, включая кабель;
14. Обкатка и опробование насоса в работе.

Главное техобслуживание:

1. Состав работ среднего техобслуживания.
2. Замена подшипников качения, торцовых уплотнений.
3. Калибровка резьбовых соединений, при необходимости восстановление мест поврежденных коррозией.
4. Осмотр фундамента, при необходимости ремонт.
5. Обкатка и испытание насоса с проверкой паспортных данных

Таблица 6.

Обозначение насоса «Иртыш»*	Объем заливаемого масла, мл
ПФс 50/125 – 1,1/2	250
ПФс 50/125 – М1,1/2	
ПФ2 50/125 – 1,1/2	
ПФ2 50/125 – М1,1/2	
ПФ2 50/140 – 3/2	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈360
ПФ2 50/150 – 3/2	
ПФ2 50/200 – 5,5/2	2000
ПФ2 50/200 – 7,5/2	
ПФ2 50/200 – 11/2	
ПФ2 50/200 – 15/2	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈1500
ПФ2 50/200 – 18,5/2	
ПФ2 65/125 – 3/2	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈360
ПФ2 65/130 – 3/2	
ПФ2 65/135 – 3/2	
ПФ2 65/135 – 4/2	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈900
ПФ2 65/145 – 4/2	
ПФ2 65/150 – 5,5/2	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈1200
ПФ2 65/155 – 3/2	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈360
ПФ2 65/155 – 4/2	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈1200
ПФ2 65/155 – 5,5/2	
ПФ1 65/160 – 3/2	300
ПФс 65/160 – 3/2	
ПФ2 65/160 – 3/2	
ПФ2 65/165 – 3/2	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈1200
ПФ2 65/165 – 4/2	
ПФ2 65/165 – 5,5/2	
ПФ2 65/165 – 7,5/2	1600
ПФ2 65/180 – 4/2	1200
ПФ2 65/180 – 5,5/2	
ПФ2 65/180 – 7,5/2	1400
ПФ2 65/250 – 5,5/4	1400
ПФ2 65/250 – 7,5/4	
ПФ2 65/250 – 22/ 2	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈1800
ПФ2 65/250 – 30/ 2	

ПФ2 65/250 – 37/ 2	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈3000
ПФ2 65/250 – 45/ 2	
ПФ2 65/200 – 15/2	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈1500
ПФ2 65/200 – 18,5/2	
ПФ2 65/200 – 22/ 2	
ПФ2 65/200 – 30/ 2	
ПФ2 65/200 – 37/ 2	
ПФ2 80/315 – 7,5/4	2200
ПФ2 80/315 – 11/ 4	
ПФ2 80/315 – 15/ 4	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈5000
ПФ2 80/315 – 18,5/4	
ПФ1 100/240 – 5,5/4	1300
ПФ1 100/240 – 7,5/4	
ПФ1 100/150 – 4/2	1100
ПФ1 100/150 – 5,5/2	
ПФ1 100/150 – 7,5/2	
ПФ1 100/200 – 5,5/4	1300
ПФ1 100/280 – 11/4	2000
ПФ1 100/260 – 11/4	2000
ПФ1 100/310 – 7,5/4	2000
ПФ1 100/310 – 11/4	
ПФ2 100/310 – 15/4	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈5500
ПФ2 125/315 – 7,5/ 6	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈5500
ПФ2 125/315 – 11/ 6	
ПФ2 125/315 – 15/ 4	
ПФ2 125/315 – 18,5/4	
ПФ2 125/315 – 22/ 4	
ПФс 125/315 – 22/ 4	
ПФ2 125/315 – 30/ 4	
ПФ2 125/315 – 37/ 4	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈8500
ПФ2 125/400 – 11/ 6	
ПФ2 125/400 – 15/ 6	
ПФ2 125/400 – 18,5/6	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈8500
ПФ2 125/400 – 22/ 6	
ПФ2 125/400 – 30/ 4	
ПФ2 125/400 – 37/ 4	
ПФ2 125/400 – 45/ 4	
ПФ2 125/400 – 55/ 4	1250
ПФ2 150/205 – 5,5/ 4	
ПФ2 150/205 – 7,5/ 4	1400
ПФ2 150/215 – 7,5/ 4	
ПФ2 150/255 – 7,5/ 4	2700
ПФ2 150/255 – 11/ 4	
ПФс 150/315 – 15/6	До излива из горизонтально расположенного резьбового

ПФ2 150/315 – 11/ 6	отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈5500
ПФ2 150/315 – 15/ 6	
ПФ2 150/315 – 18,5/6	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈5500
ПФ2 150/315 – 22/ 6	
ПФ2 150/315 – 30/ 4	
ПФ2 150/315 – 37/ 4	
ПФ2 150/315 – 45/ 4	
ПФ2 150/315 – 55/ 4	
ПФс 150/315 – 55/ 4	
ПФ3 150/400 – 15/6	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈8500
ПФ3 150/400 – 18,5/6	
ПФ3 150/400 – 22/ 6	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈8500
ПФ3 150/400 – 30/ 6	
ПФ2 150/470 – 22/6	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈5500
ПФ2 150/470 – 30/6	
ПФ2 200/220 – 7,5/4	2300
ПФ2 200/220 – 11/4	
ПФ2 200/265 – 15/4	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈5500
ПФ2 200/265 – 18,5/4	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈5000
ПФ2 200/360 – 18,5/6	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈6000
ПФ2 200/360 – 22/6	
ПФ3 200/400 – 22/8	
ПФ2 200/450 – 37/6	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈6000
ПФ2 250/400 – 22/6	До излива из горизонтально расположенного резьбового отверстия корпуса камеры, при вертикальном положении насоса ≈5500
ПФ2 250/400 – 30/6	

* Обозначение насоса «Иртыш» приведено без указания фактического диаметра рабочего колеса.

8.1. Указания по выводу из эксплуатации и утилизации.

Конструкция электронасоса «Иртыш» разработана таким образом, что обеспечивается высокая степень ремонтпригодности. Практически в любом случае агрегат можно восстановить на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре до состояния нового насоса. Критерием предельного состояния будет являться экономическая нецелесообразность восстановления работоспособного состояния, когда затраты на ремонт будут составлять значительную часть от стоимости нового насоса.

В случае непригодности насоса для использования его по назначению производится его утилизация. Решение об утилизации принимает эксплуатирующая организация с учетом рекомендаций завода-изготовителя на основании акта о дефектации агрегата. Все изношенные узлы и детали сдаются в пункты приема вторсырья.

9. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПЕРСОНАЛА

Перечень критических отказов	Возможные ошибочные действия персонала, приведшие к аварии	Действия персонала в случае аварии
Облом конца вала с рабочим колесом	Неправильное подключение насоса в сеть (перепутаны фазы)	Отключить насос – отправить в ремонт
Остановка насоса по причине попадания воды: в корпус электродвиг.;	1) Механическое воздействие на корпус насоса (удар, падение); 2) Чрезмерное усилие затяжки болтов, повлекшее разрушение корпусных деталей; 3) Использование насоса при отключенных цепях управления;	—//—
в корпус масляной камеры;	Работа «на сухую» как следствие – выход из строя торцового уплотнения;	—//—
Перегрев двигателя насоса	Отсутствие контроля за уровнем откачиваемой среды:	—//—

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Насос соответствует техническим условиям ТУ 3631-001-11903018-99, испытан, признан годным к эксплуатации и законсервирован.

Обозначение электронасоса

Заводской номер

Дата приемки

Ответственный за приемку _____

подпись

М.П.

Дата консервации

Ответственный за консервацию _____

подпись

Дата реализации " ____ " _____ 20 ____ г.

Вариант защиты изделия ВЗ-0 в сочетании с ВЗ-1 и ВЗ-4, вариант внутренней упаковки ВУ-3 в комплексе с ВУ-9 по ГОСТ 9.014-78.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Насос и шкафы управления транспортируются любым видом транспорта, с соблюдением необходимых мер безопасности и правил перевозок грузов для каждого вида транспорта.

Насос следует перемещать только за рым - болты (ручку). При транспортировке насоса в упаковке из гофрокартона, использовать приложенную стропу.

Условия транспортирования насоса в части воздействия климатических факторов – 8ОЖЗ ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С ГОСТ 23170-78. Условия транспортирования насоса в упаковке из гофрокартона – 4Ж2 ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С ГОСТ 23170-78.

Насосы при транспортировании рекомендуется устанавливать так, чтобы ось насоса по длине вала была перпендикулярна направлению движения транспорта.

Длительность транспортирования насоса при низких температурах ($-30^{\circ}\text{C} \div -40^{\circ}\text{C}$) - не более 30суток, (ниже -40°C) – не более 10суток, с обязательной выдержкой в теплом помещении перед вводом в эксплуатацию, для установления положительной температуры всех узлов насоса.



ВНИМАНИЕ! Размотка кабеля насоса без выдержки в теплом помещении запрещена!

Перед постановкой на хранение насосы очистить от загрязнений, слить воду.

Насосы и шкафы управления должны храниться в закрытых помещениях при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей и т. д.



ВНИМАНИЕ! Предохранить силовые и контрольные кабели насосов от повреждений! Запрещаются тянущие усилия на кабели во избежание появления скрытых дефектов в самих кабелях и в местах их подсоединения с электродвигателем насоса. Концы кабелей насосов должны быть защищены от попадания внутрь влаги.

Хранение в условиях 8ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Условия хранения насоса в упаковке из гофрокартона – 4Ж2 ГОСТ 15150-69. В зимний период температура хранения должна быть не ниже - 30°C. Длительность хранения насоса при низких температурах (-30°C÷-40°C) - не более 30суток, (ниже -40°C) – не более 10суток



ВНИМАНИЕ! Рабочее колесо насоса следует периодически прокручивать от руки, один раз в месяц, для предотвращения «слипания» пар трения уплотнений друг с другом. Прокручивание рабочего колеса является обязательным.

12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Срок гарантии 12 месяцев с даты отгрузки.

12.2. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие характеристики насоса показателям, указанным в разделе 2 (стр.8) настоящего паспорта, надежную, безаварийную работу насоса в рабочем интервале характеристики, безвозмездное устранение в кратчайший технически возможный срок дефектов, а также замену вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока по причине поломки или преждевременного износа при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;

12.3. При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавливается на время проведения ремонта;

12.4. Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

- Нарушения гарантийного пломбирования;
- Наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
- Изменения, стирания, удаления или неразборчивости серийного номера изделия на бирке;
- Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д.
- Применения изделия не по прямому назначению;

Износ торцовых уплотнений не является причиной рекламации.

12.5. Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации (или заявления) с указанием проявлений неисправности.

12.6. Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

12.7. Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано.

12.8. Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

12.9. За неправильность выбора насоса предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском изделия в эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

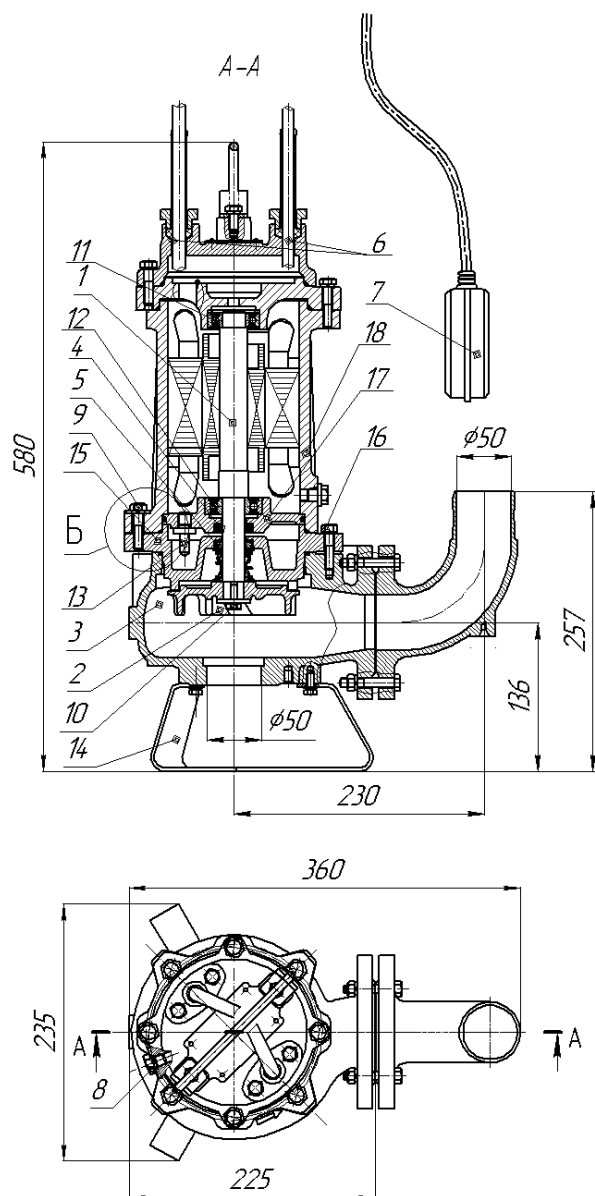


Рис. 16 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"

ПФс 50/125 – 1,1/2

ПФ2 50/125 – 1,1/2

ПФс 50/125 – М1,1/2

ПФ2 50/125 – М1,1/2


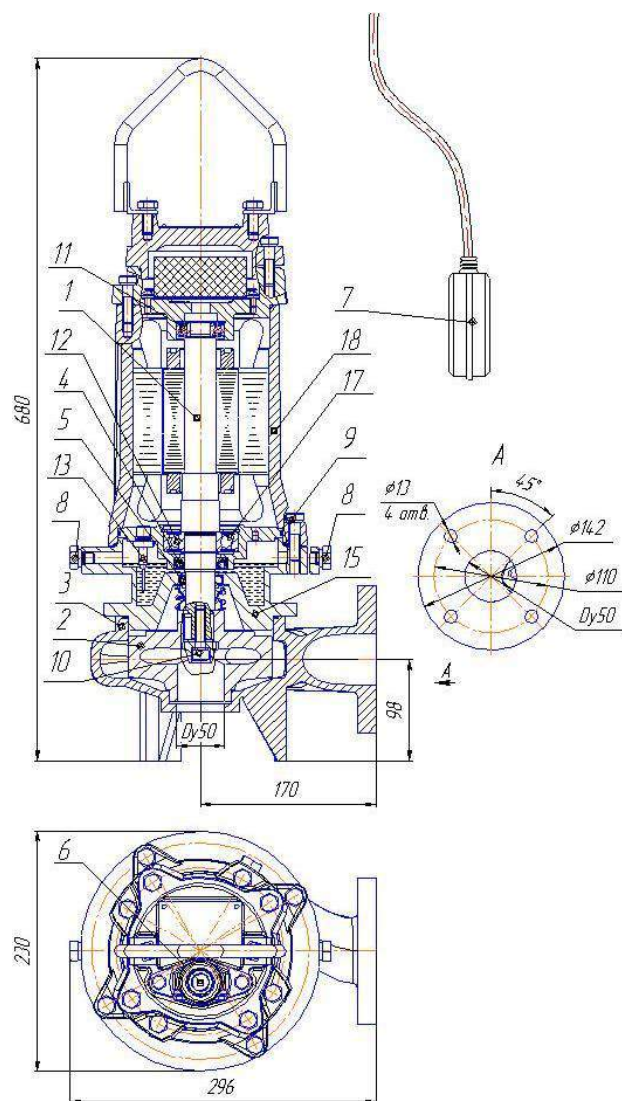


Рис.17 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"

ПФ2 50/140. – 3/2

1.Электродвигатель; 2. Колесо рабочее; 3. Корпус спиральный; 4. Торцовое уплотнение (манжета); 5. Торцовое уплотнение; 6. Встроенный кабель (-ли); 7. Поплавковый выключатель; 8. Пробка масляной камеры; 9. Метизы крепления корпуса камеры и стакана подшипника к корпусу электродвигателя; 10. Метизы крепления колеса рабочего (с шайбой); 11. Подшипник; 12. Подшипник (-ки); 13. Датчик влажности; 14. Подставка; 15. Корпус камеры; 16. Метизы крепления корпуса камеры (корпуса электродвигателя для насосов «Иртыш» ПФ1 65/160 – 3/2; ПФс 65/160 – 3/2) к корпусу спиральному (проставке); 17. Стакан подшипника; 18. Корпус электродвигателя; 19. Метизы крепления крышки камеры к корпусу камеры; 20. Крышка камеры; 21. Метизы крепления проставки к корпусу спиральному; 22. Проставка.

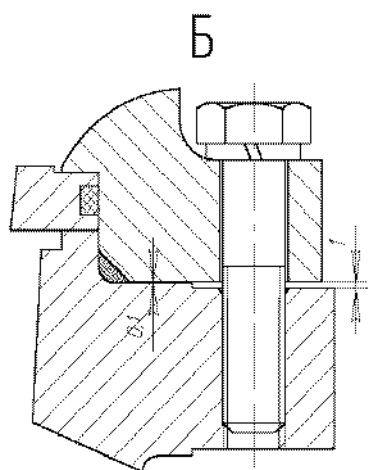

К рис.16, 17

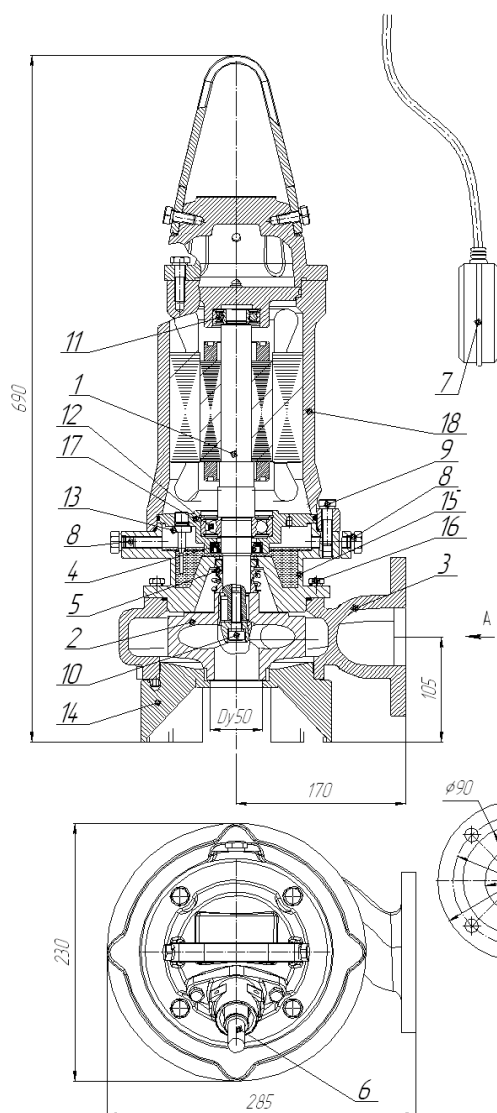


Рис. 18 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 50/150. – 3/2

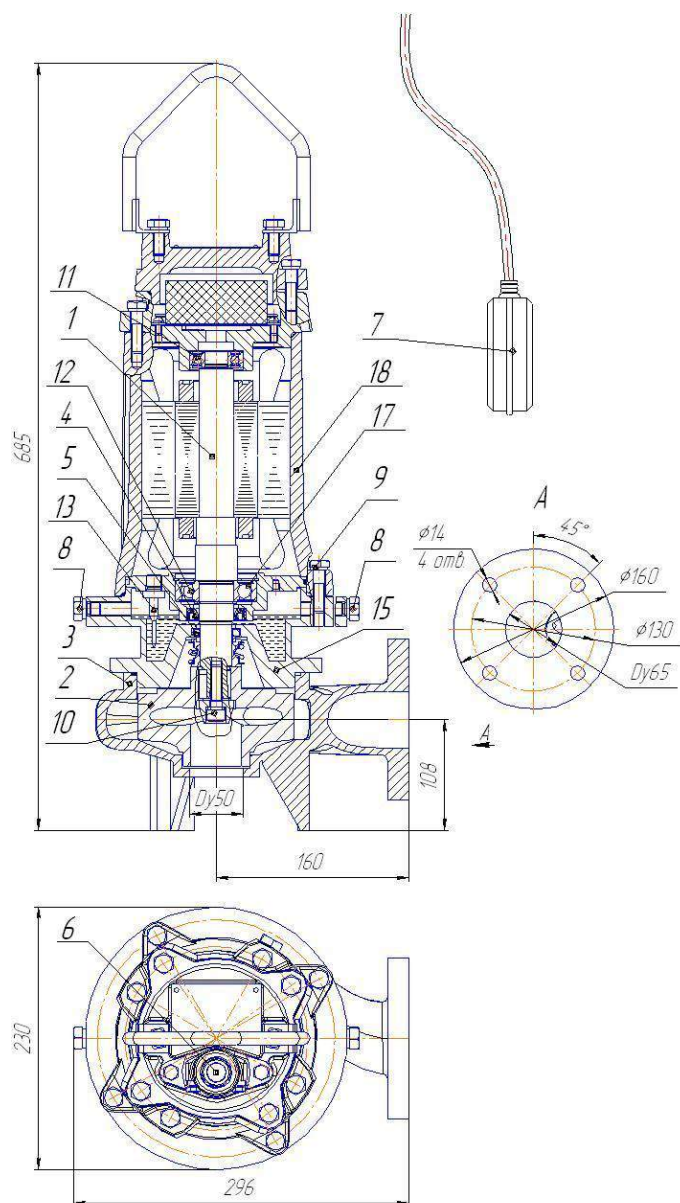


Рис. 19 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/125. – 3/2

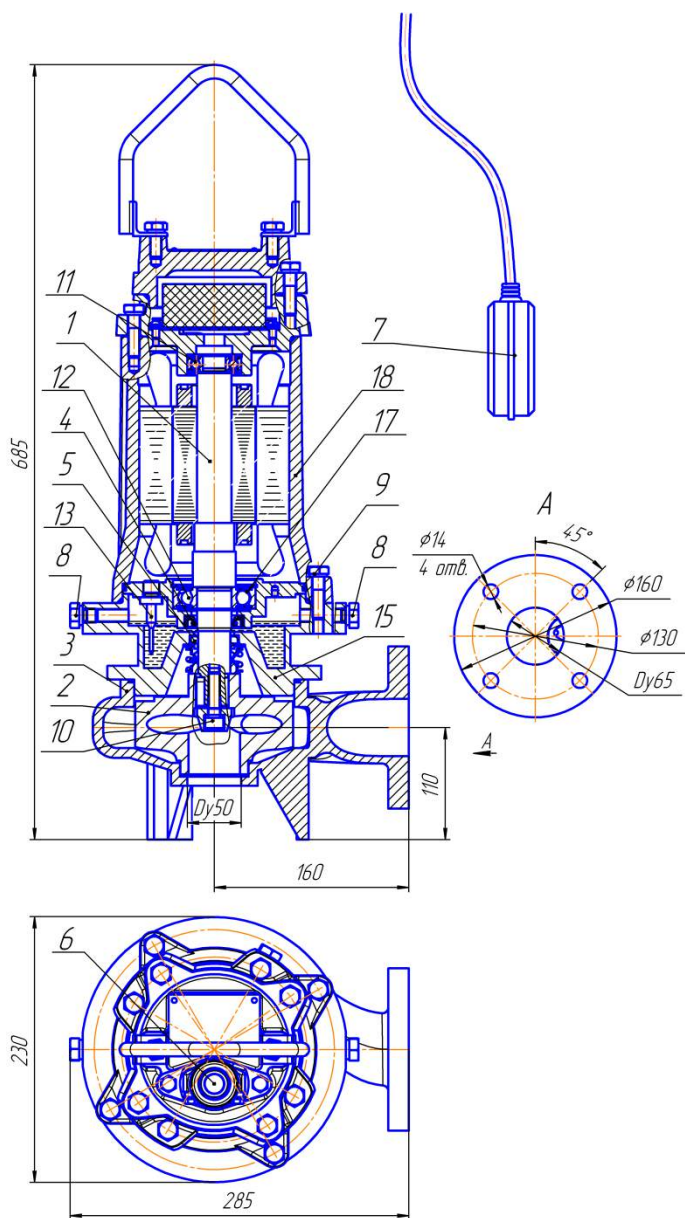


Рис. 20.а Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/135. – 3/2

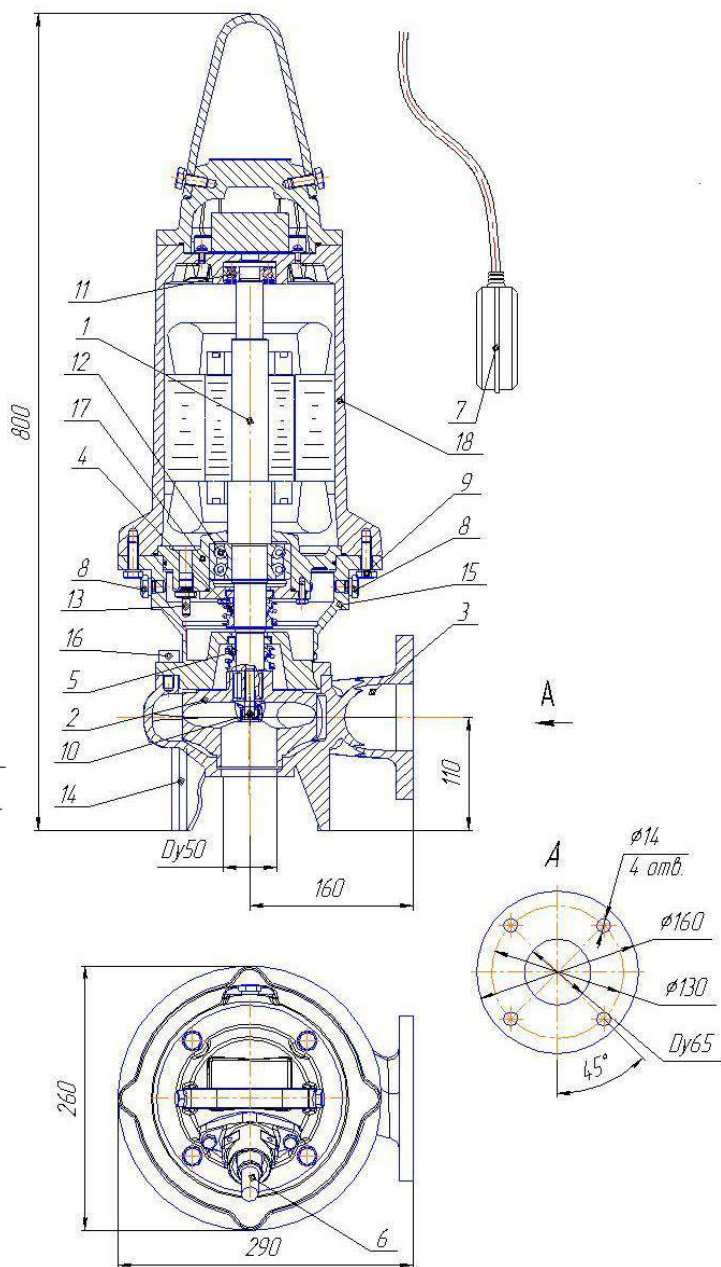


Рис. 20.б Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/135. – 4/2

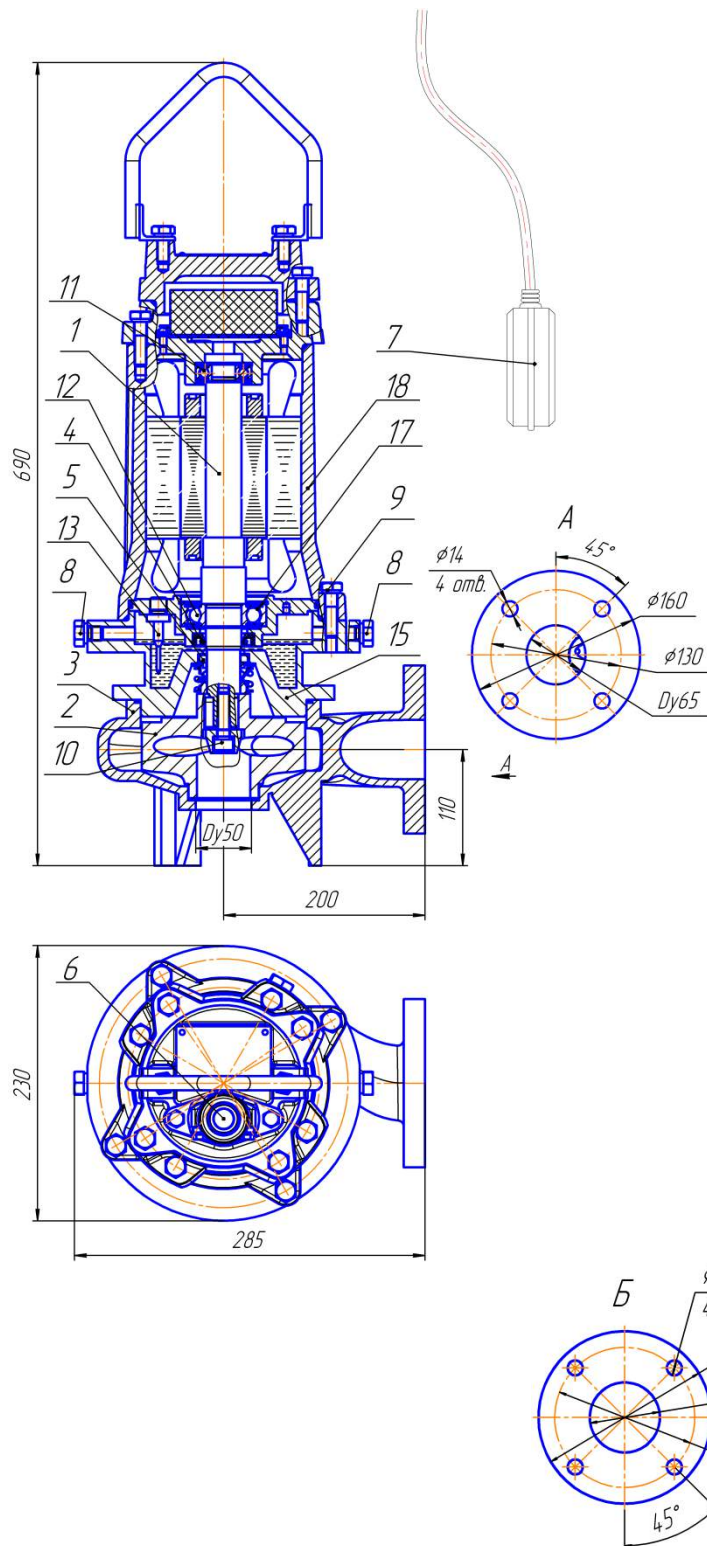


Рис. 21.а Общий вид, габар и присоединительные разм
электронасоса "Иртыш"
ПФ2 65/155 – 3/2

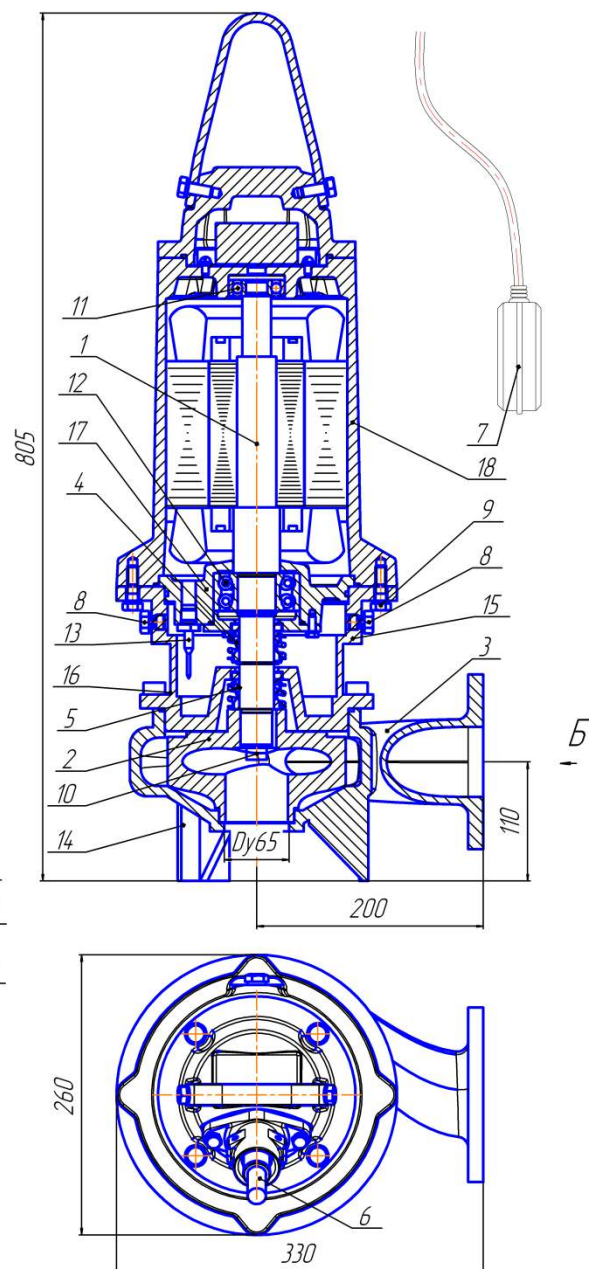


Рис. 21.б Общий вид, габаритные и присоединительные размеры
электронасоса "Иртыш"
ПФ2 65/155 – 4/2;
ПФ2 65/155 – 5,5/2

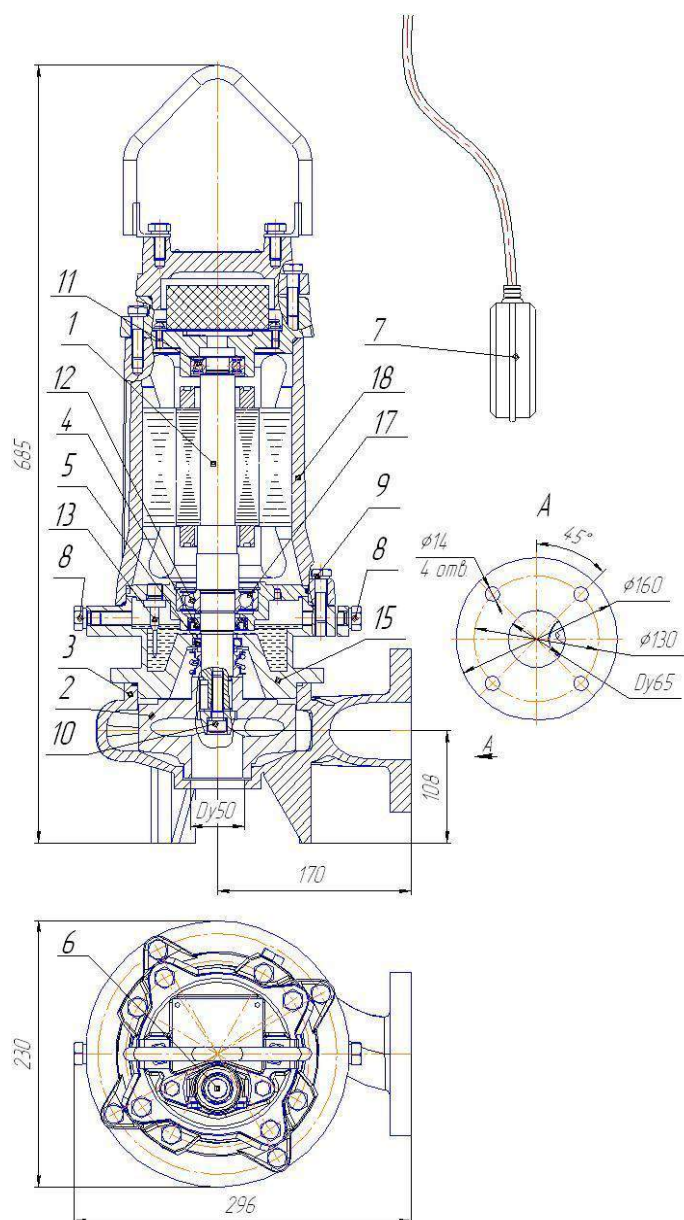


Рис. 22 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ1 65/160 – 3/2;
ПФ2 65/130. – 3/2

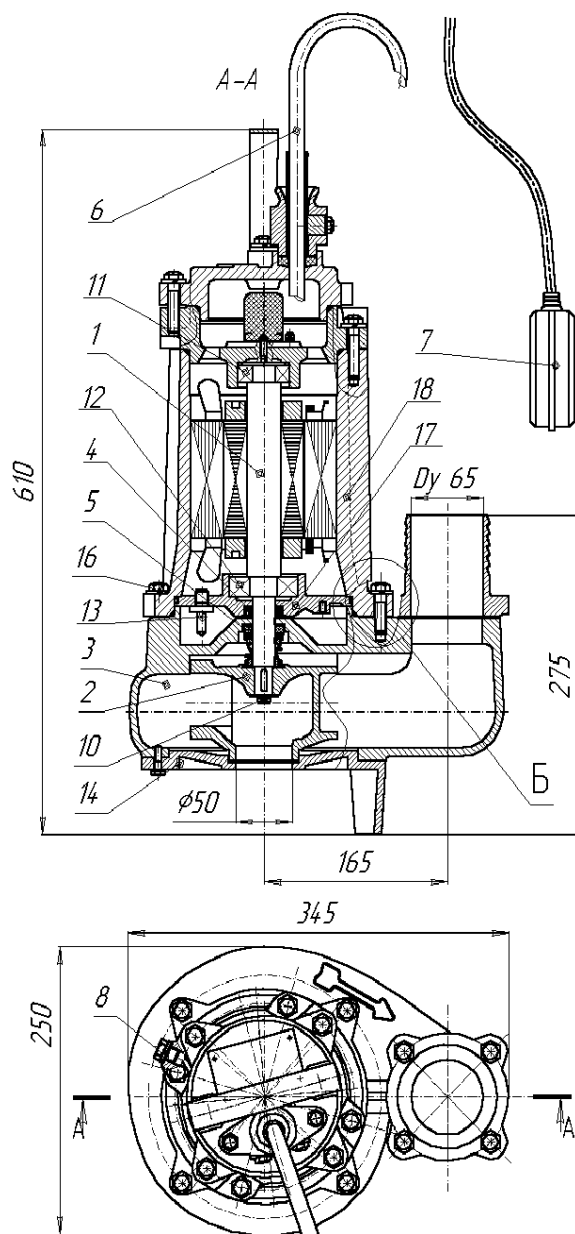


Рис. 23 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ1 65/160 – 3/2;
ПФс 65/160 – 3/2;
ПФ2 65/160 – 3/2;

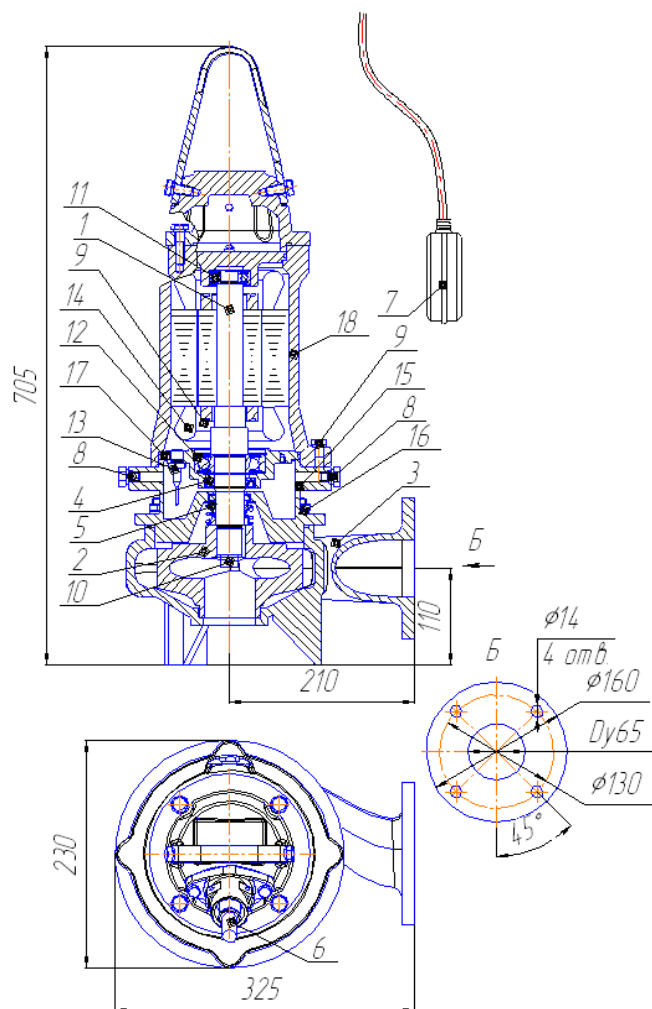


Рис. 24.а Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/165 – 3/2;

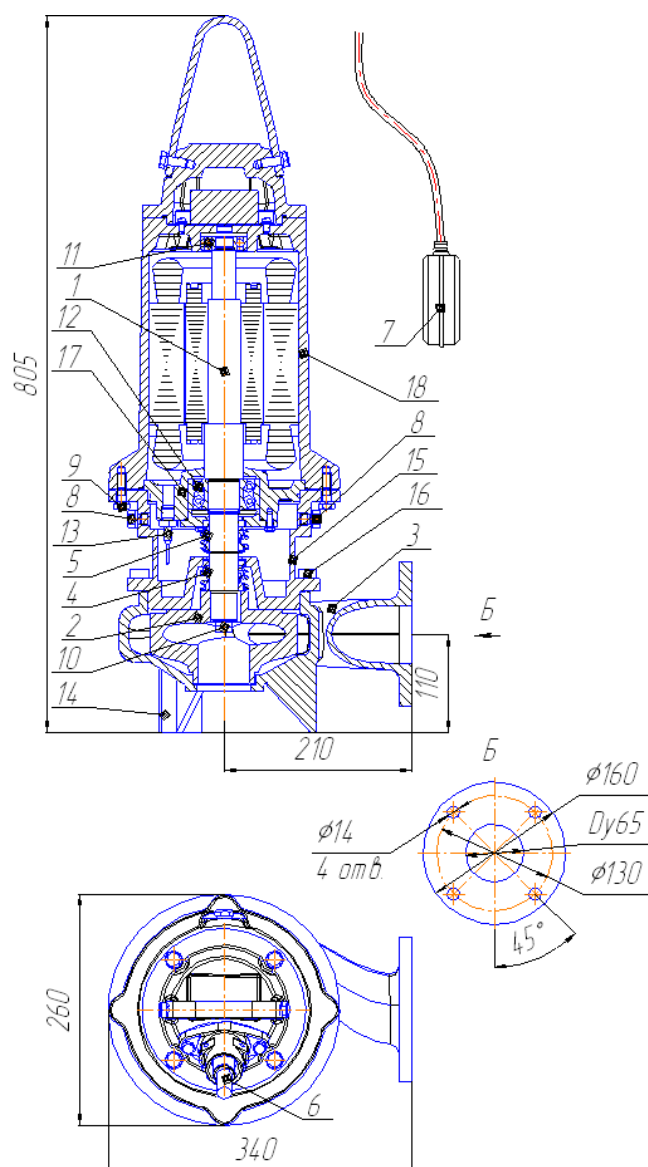


Рис. 24.б Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/165 – 4/2; ПФ2 65/165 – 5,5/2;

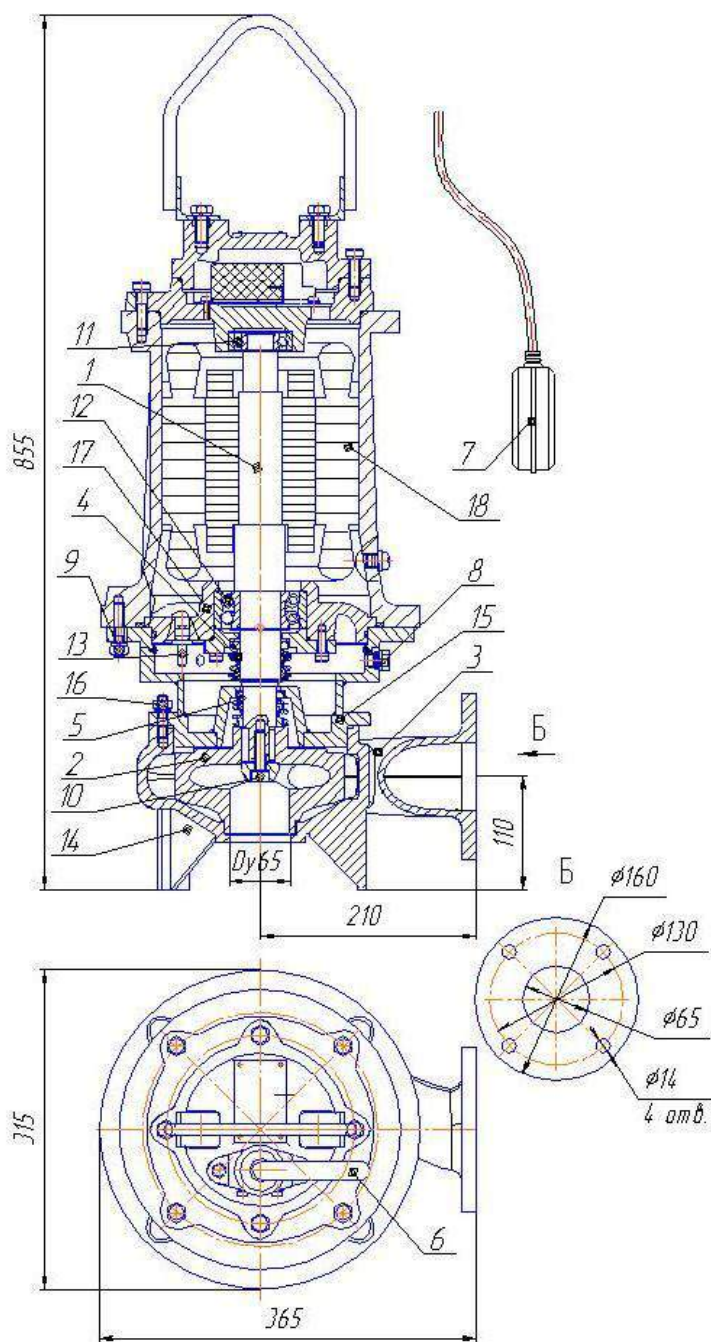


Рис. 25 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/165 – 7,5/2.

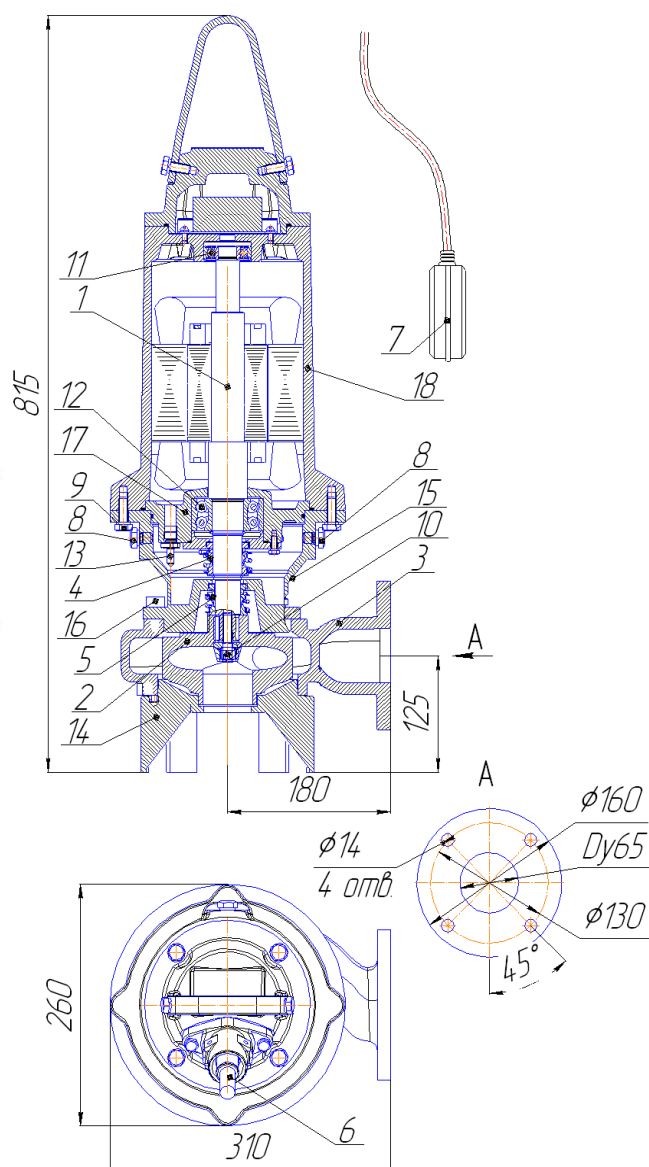


Рис. 26 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/145. – 4/2

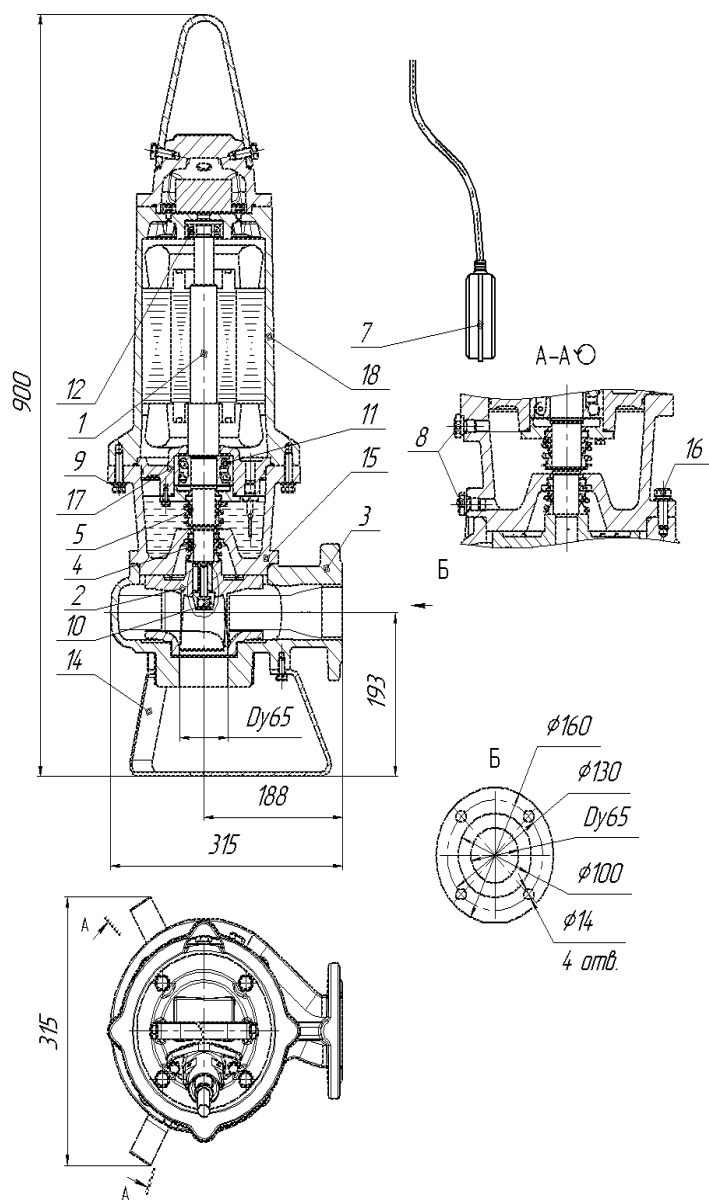


Рис. 27 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 65/180 – 4/2;
ПФ2 65/180 – 5,5/2.

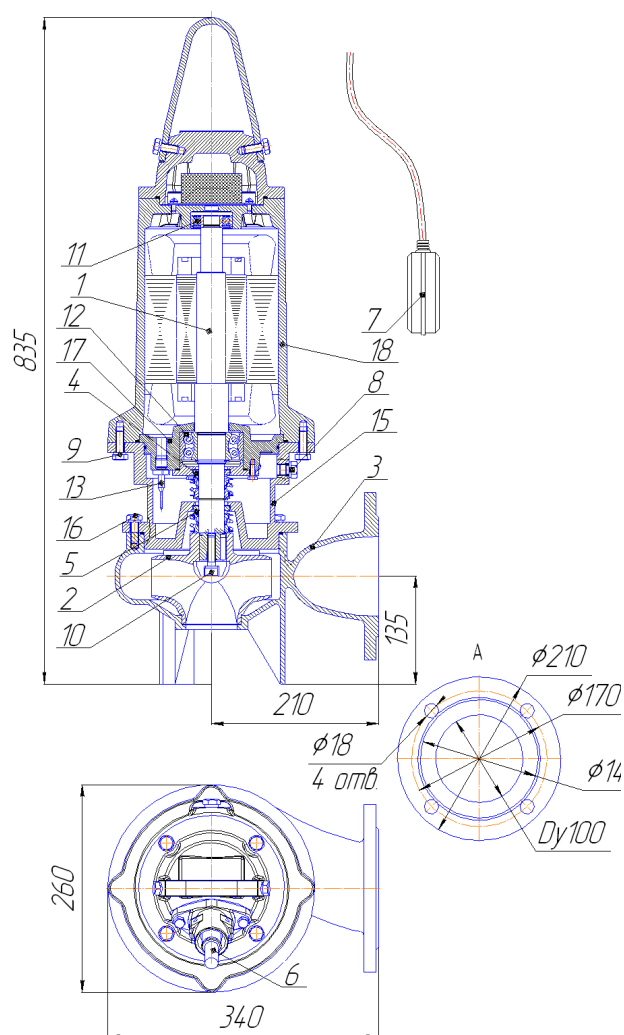


Рис. 28 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 100/150 – 5,5/2;

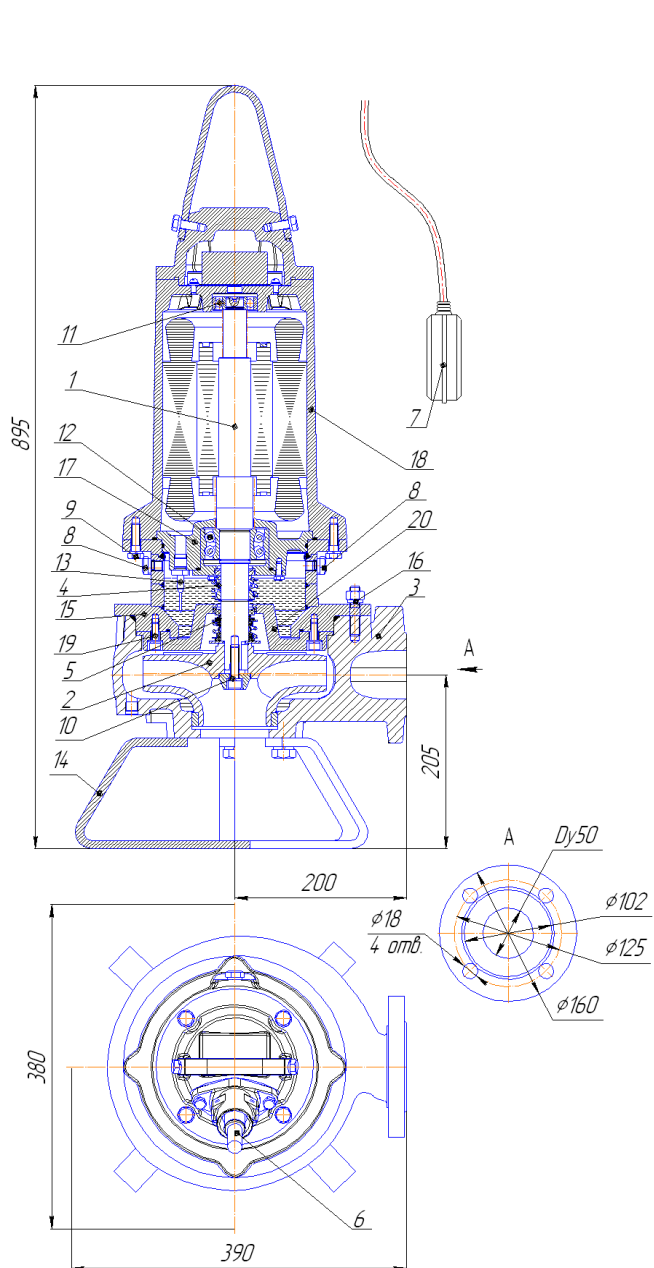


Рис. 29 Общий вид, габаритны
и присоединительные размеры
электронасоса "Иртыш"
ПФ2 50/200 – 5,5/2;

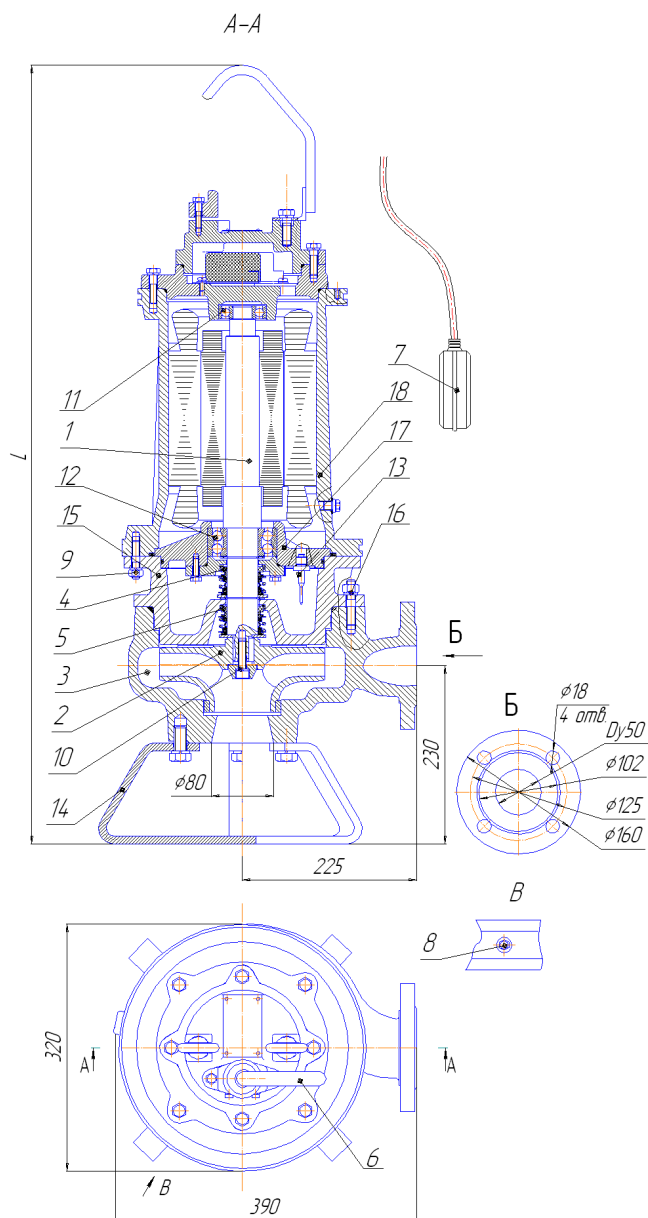


Рис. 30 Общий вид, габаритные и
присоединительные размеры
электронасоса "Иртыш"
ПФ2 50/200 –7,5/2;
ПФ2 50/200 –11/2.

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 50/200 –7,5/2	1005
ПФ2 50/200 –11/2	1015

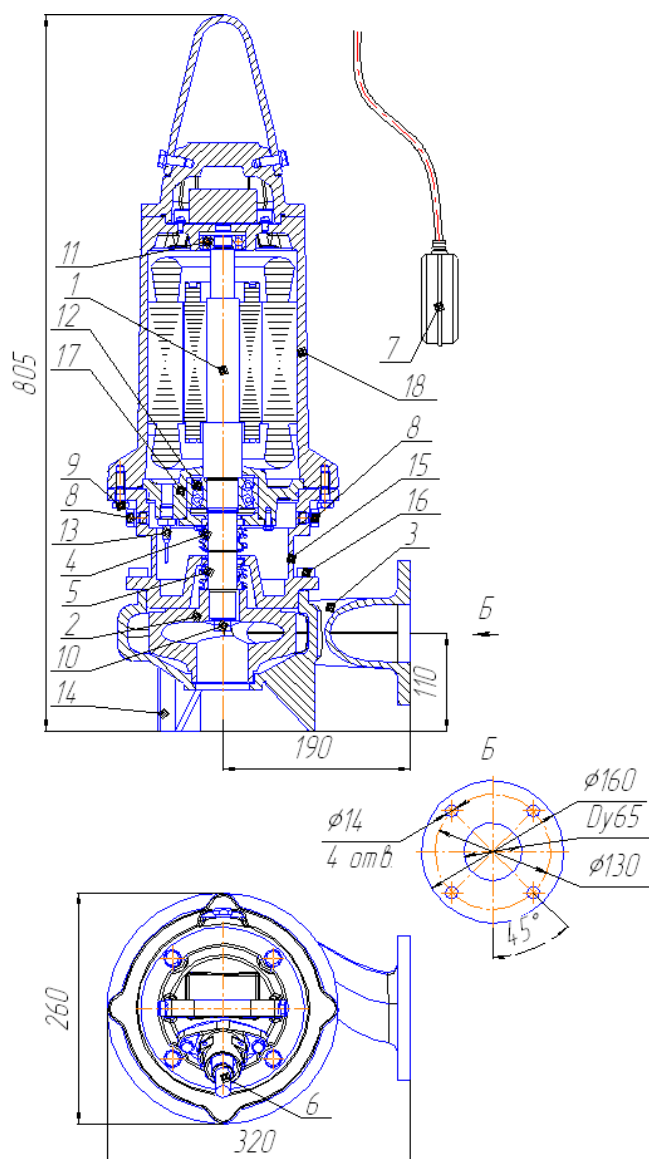


Рис. 31 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 65/150 – 5,5/2

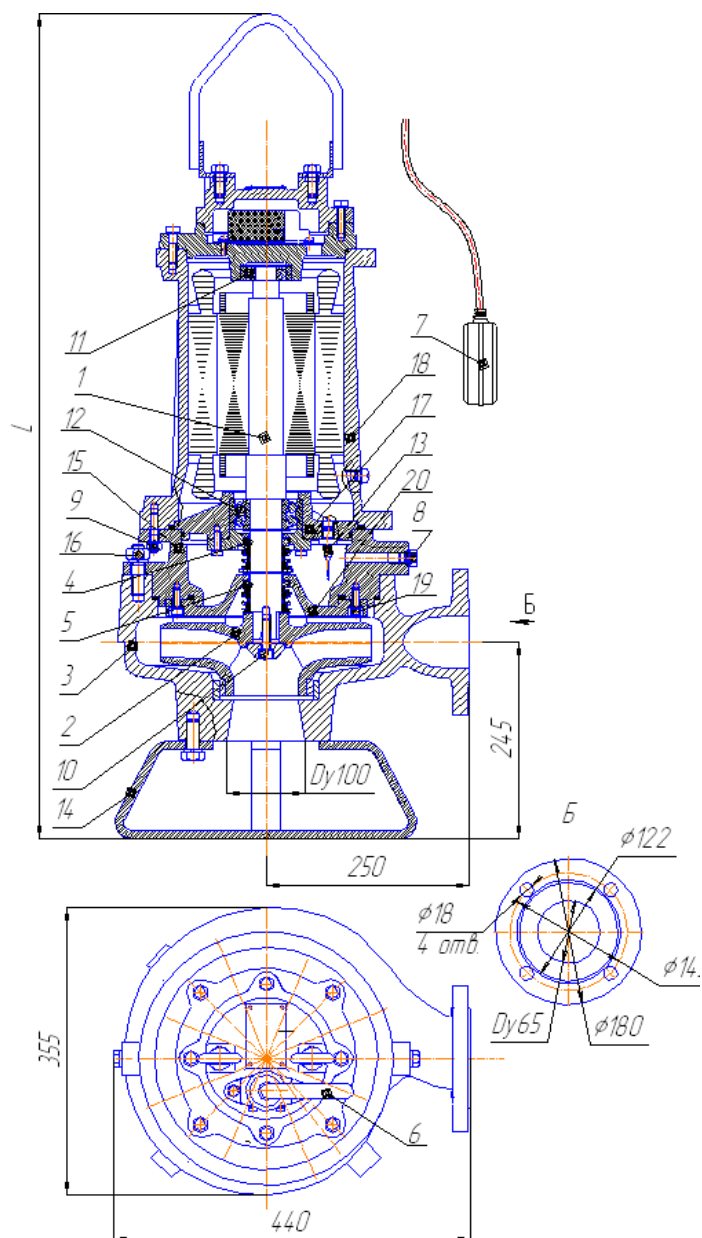


Рис. 32 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 65/250 – 5,5/4;
ПФ2 65/250 – 7,5/4

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 65/250 – 5,5/4	985
ПФ2 65/250 – 7,5/4	1020

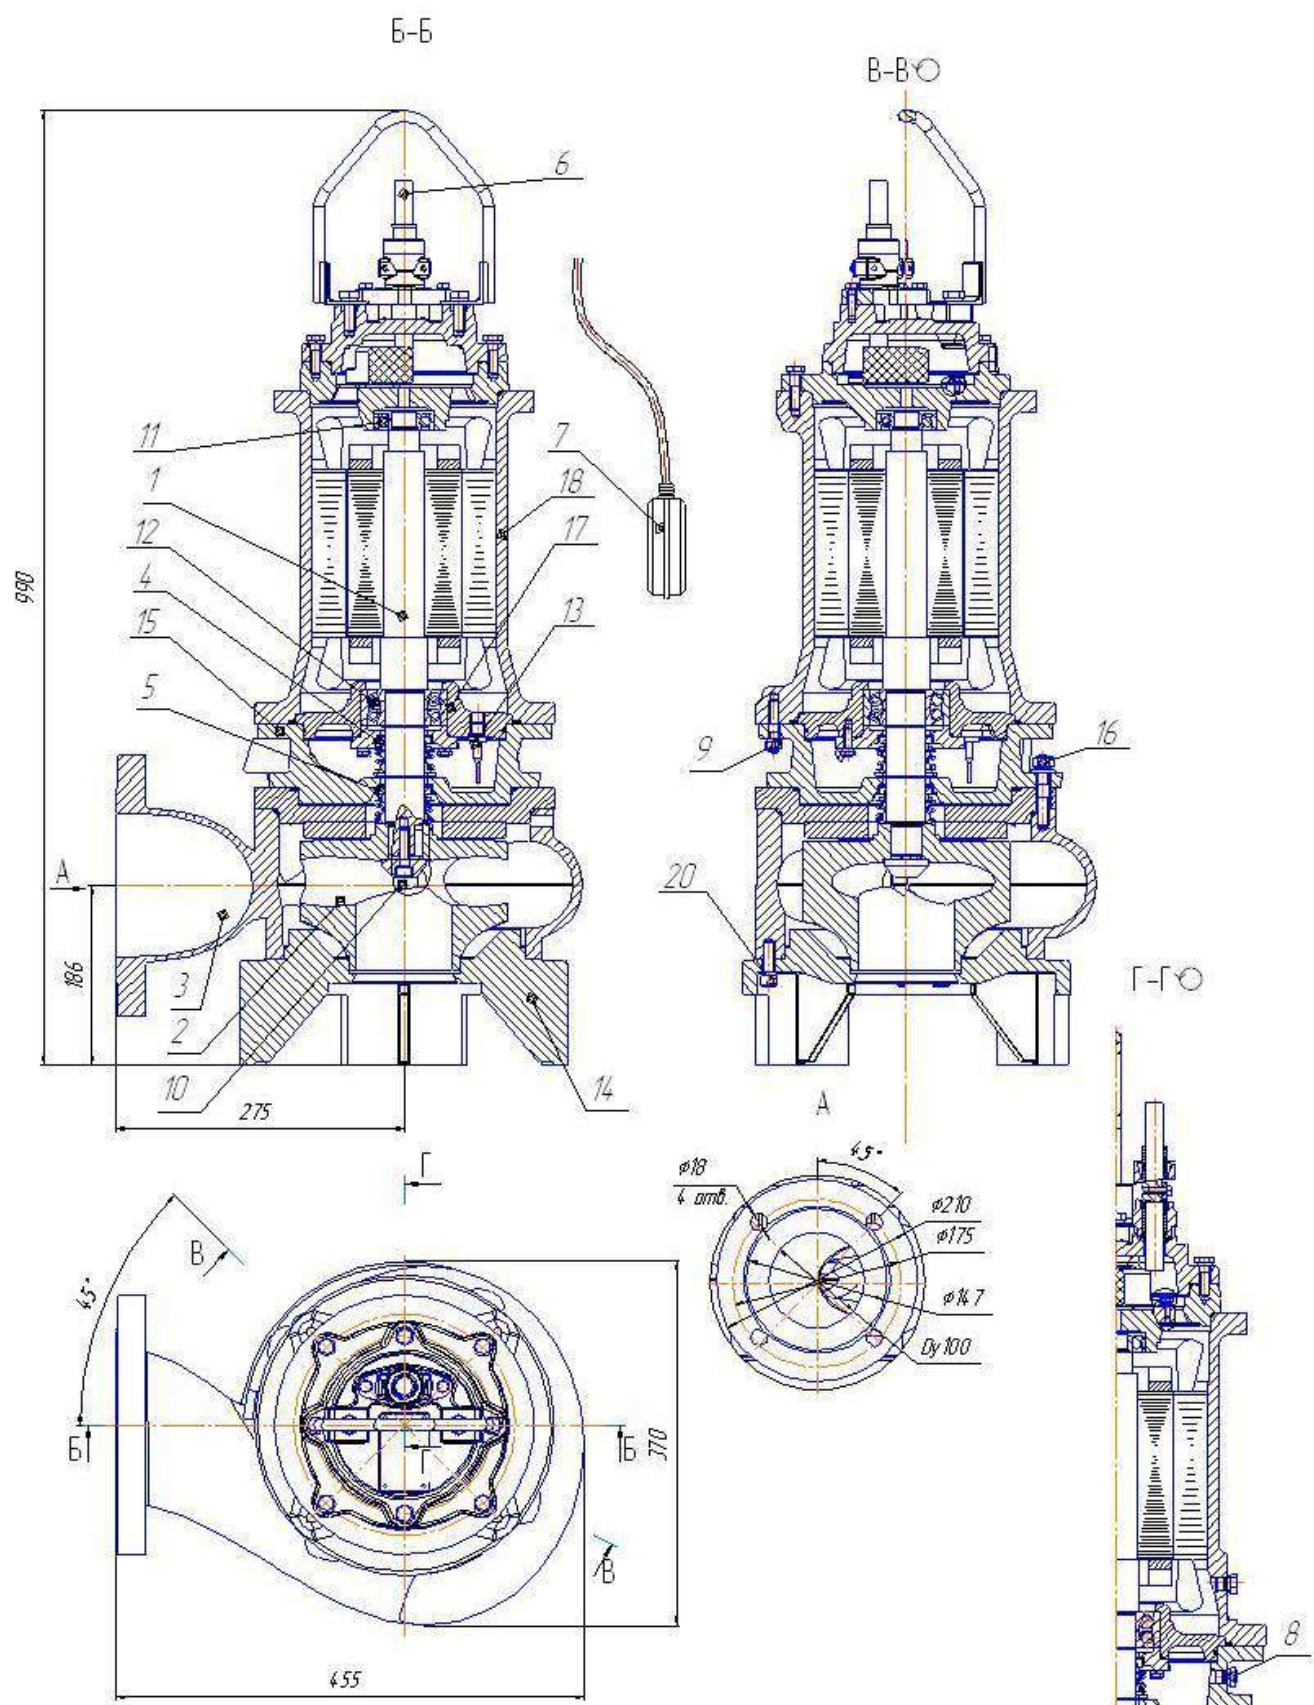


Рис. 33 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 100/200 –5,5/4.

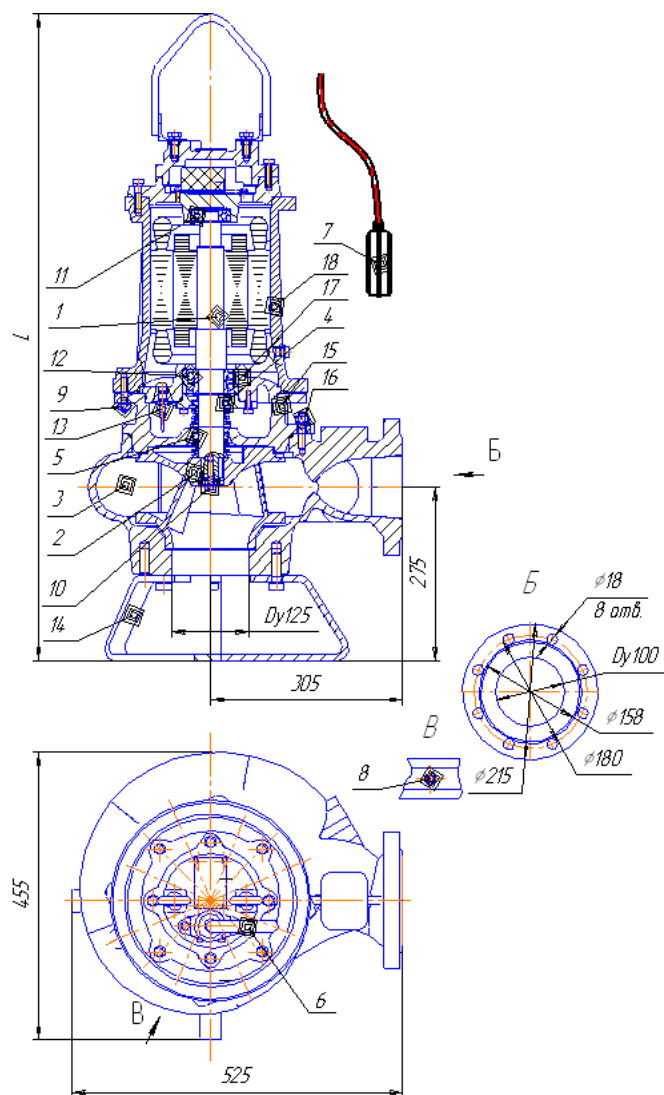


Рис. 34 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ1 100/240 – 5,5/4;
ПФ1 100/240 – 7,5/4.

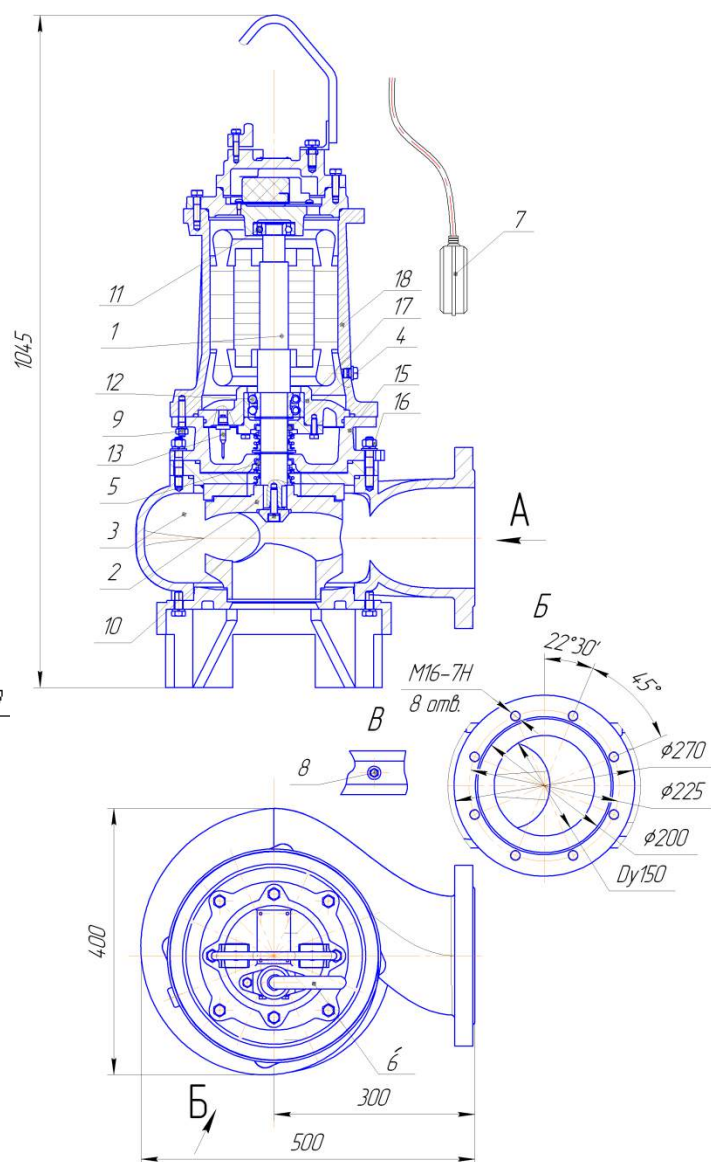


Рис. 35 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 150/205 – 7,5/4.

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ1 100/240 – 5,5/4	1025
ПФ1 100/240 – 7,5/4	1060



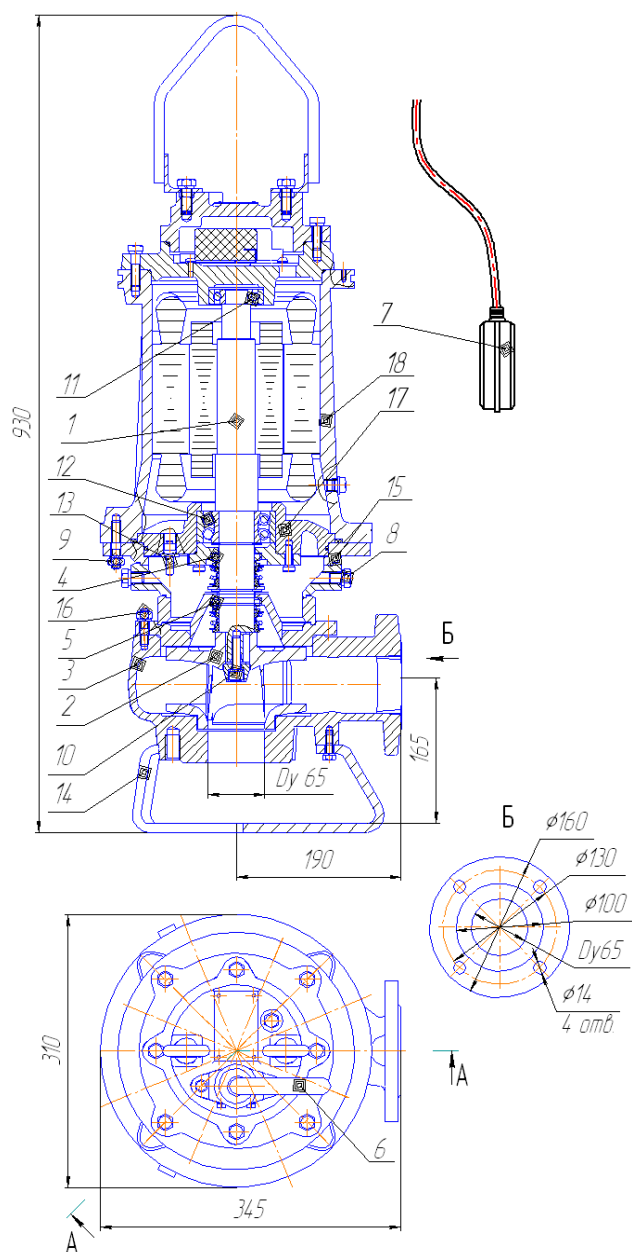


Рис. 36 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 65/180 – 7,5/2

Рис. 37 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 80/315 – 7,5/4;
ПФ2 80/315 – 11/4

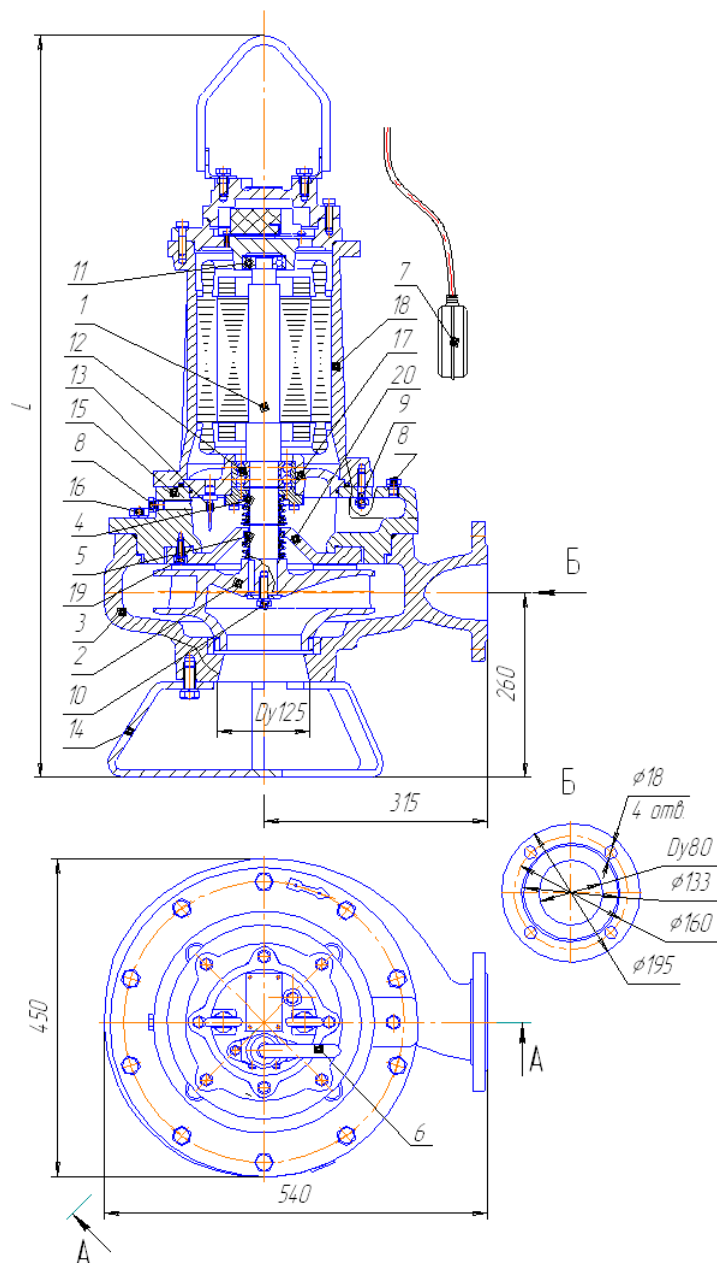

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 80/315 – 7,5/4	1045
ПФ2 80/315 – 11/4	1095

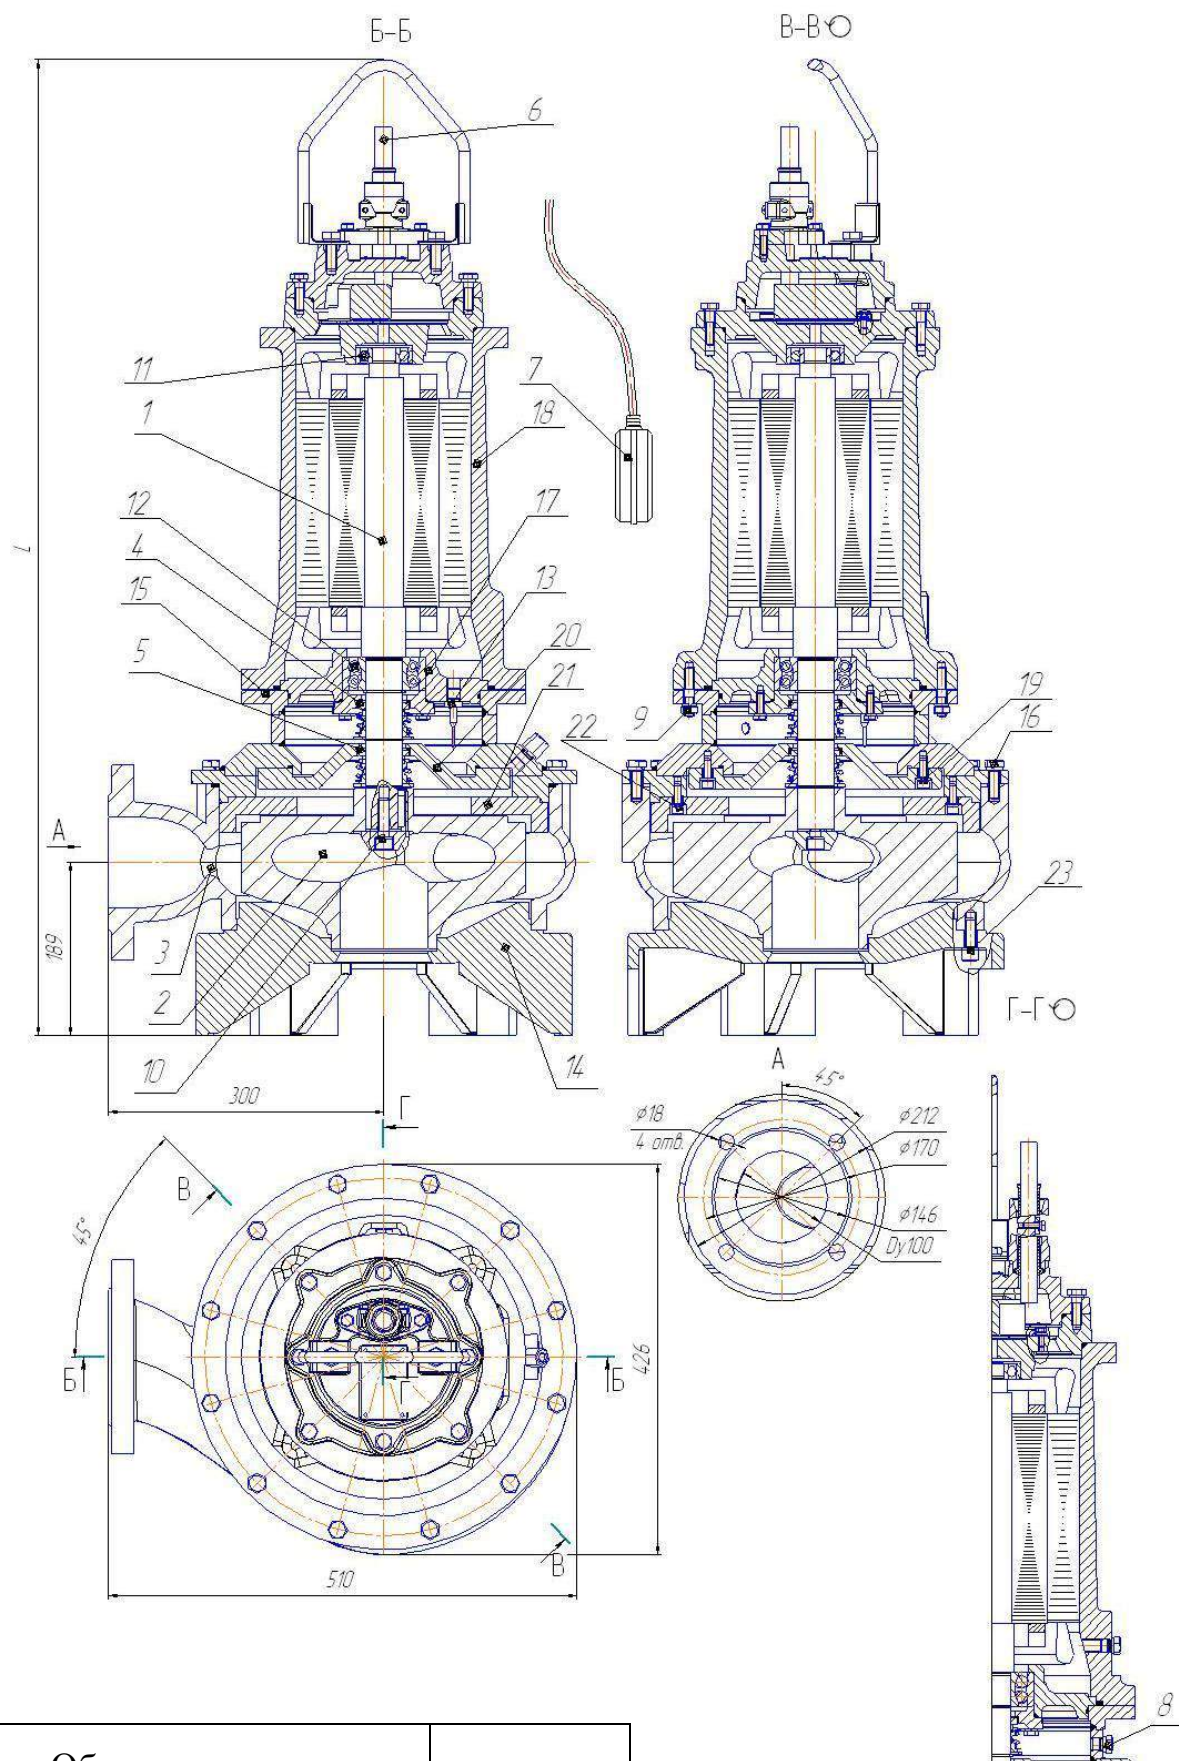

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 100/310 – 7,5/4	1015
ПФ2 100/310 – 11/4	1065

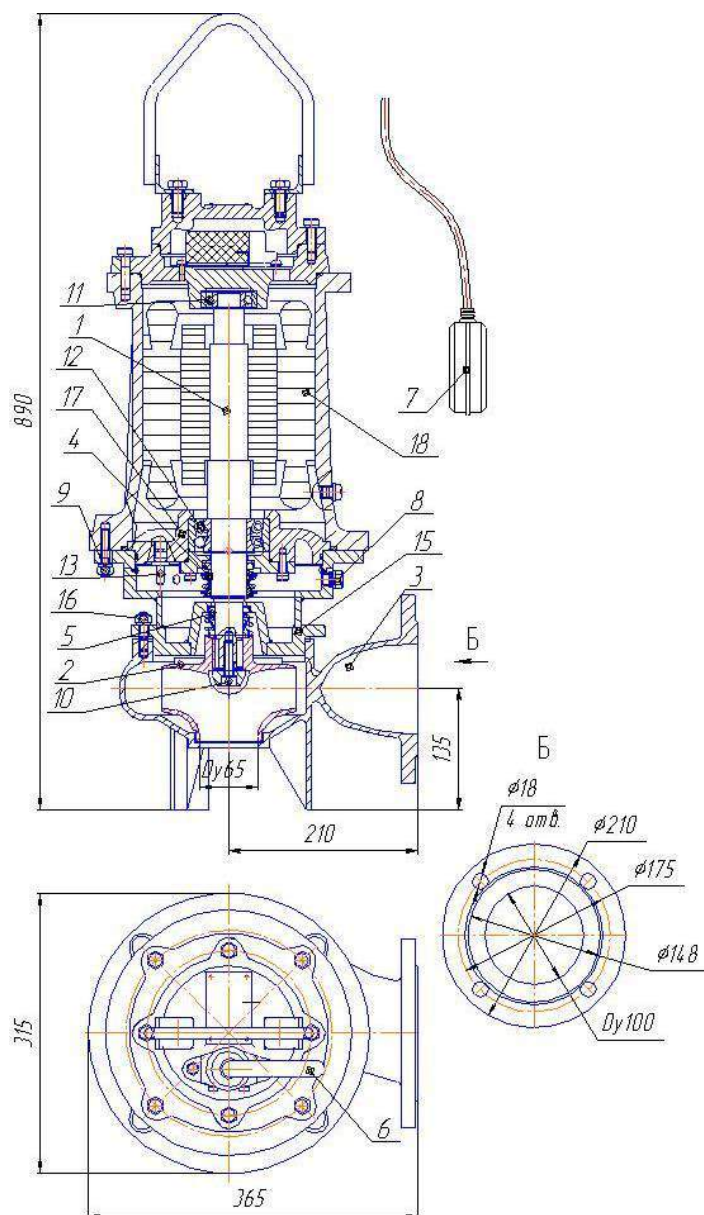


Рис. 39 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 100/150 – 7,5/2.

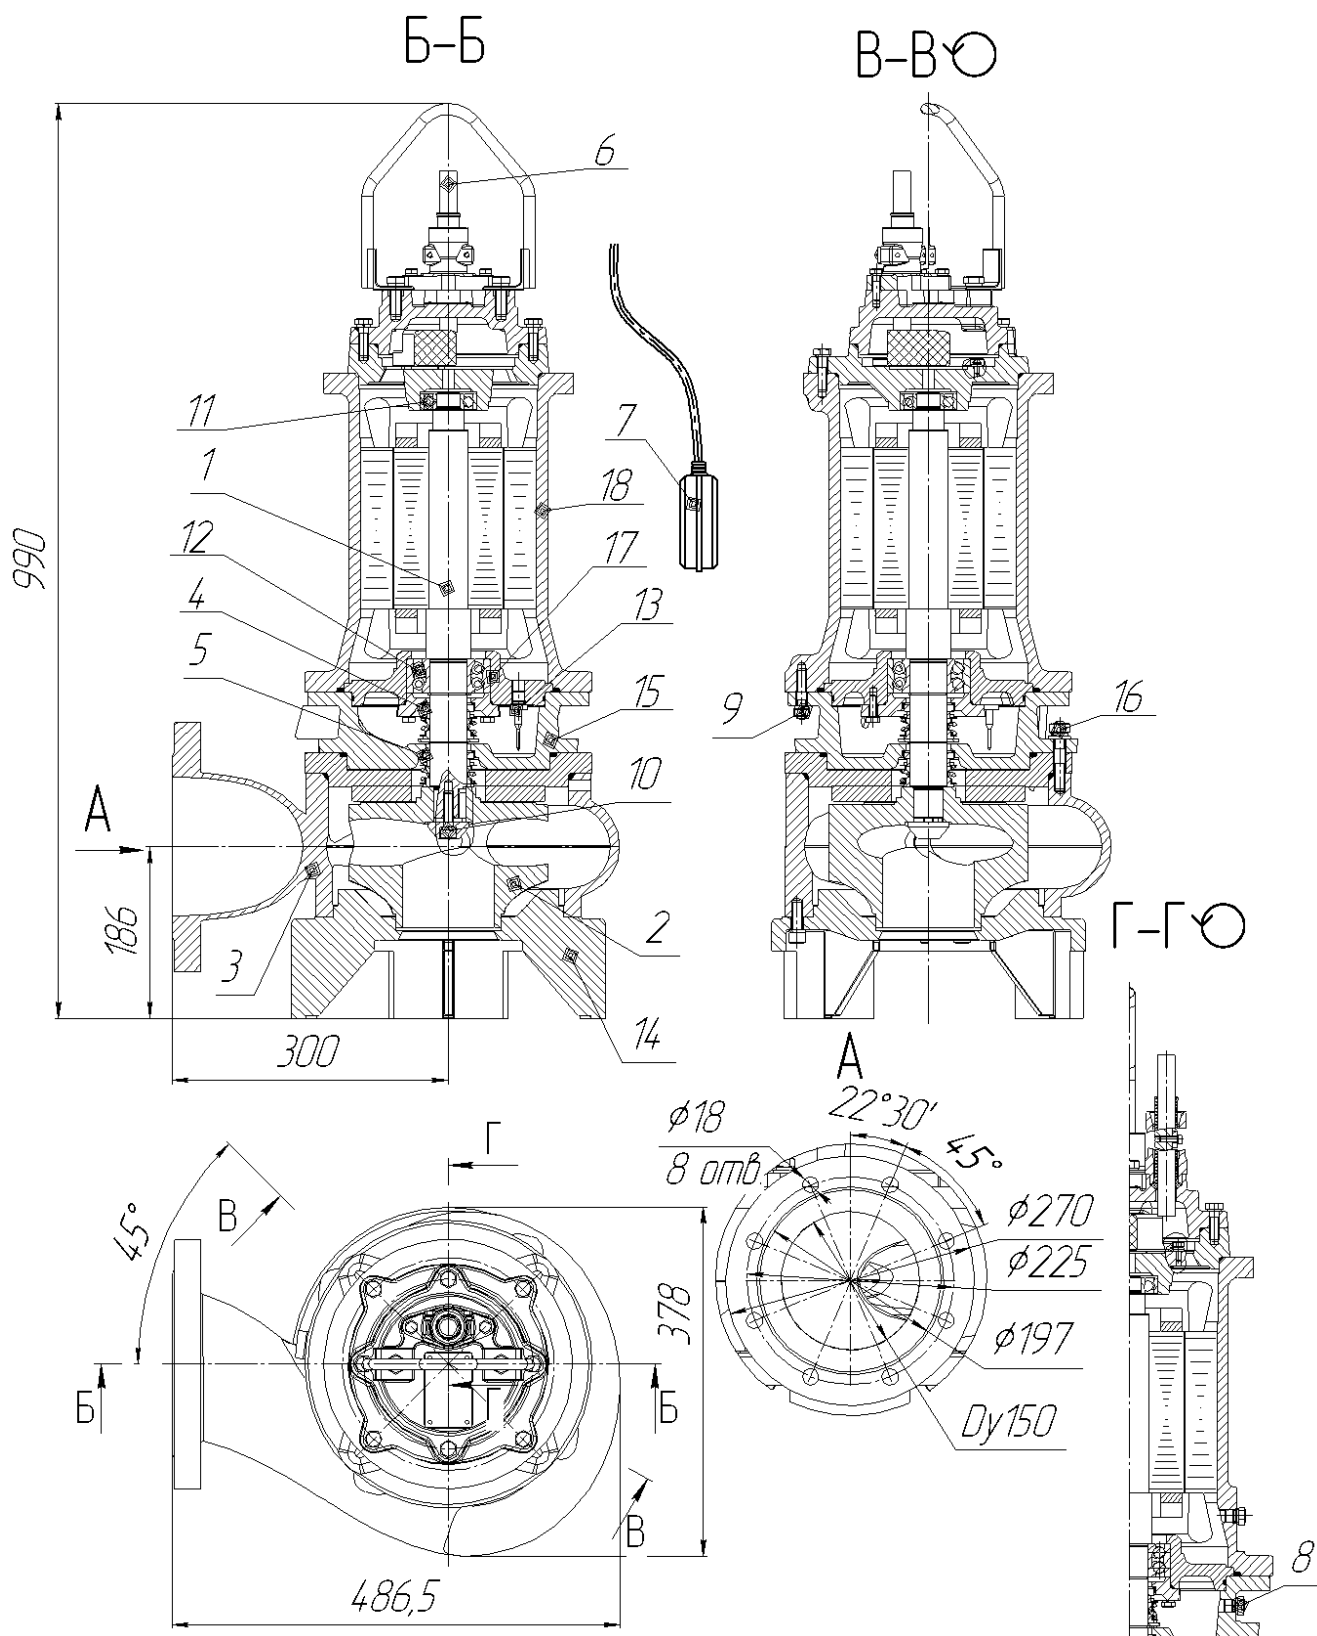


Рис. 40 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 150/215 – 7,5/4.

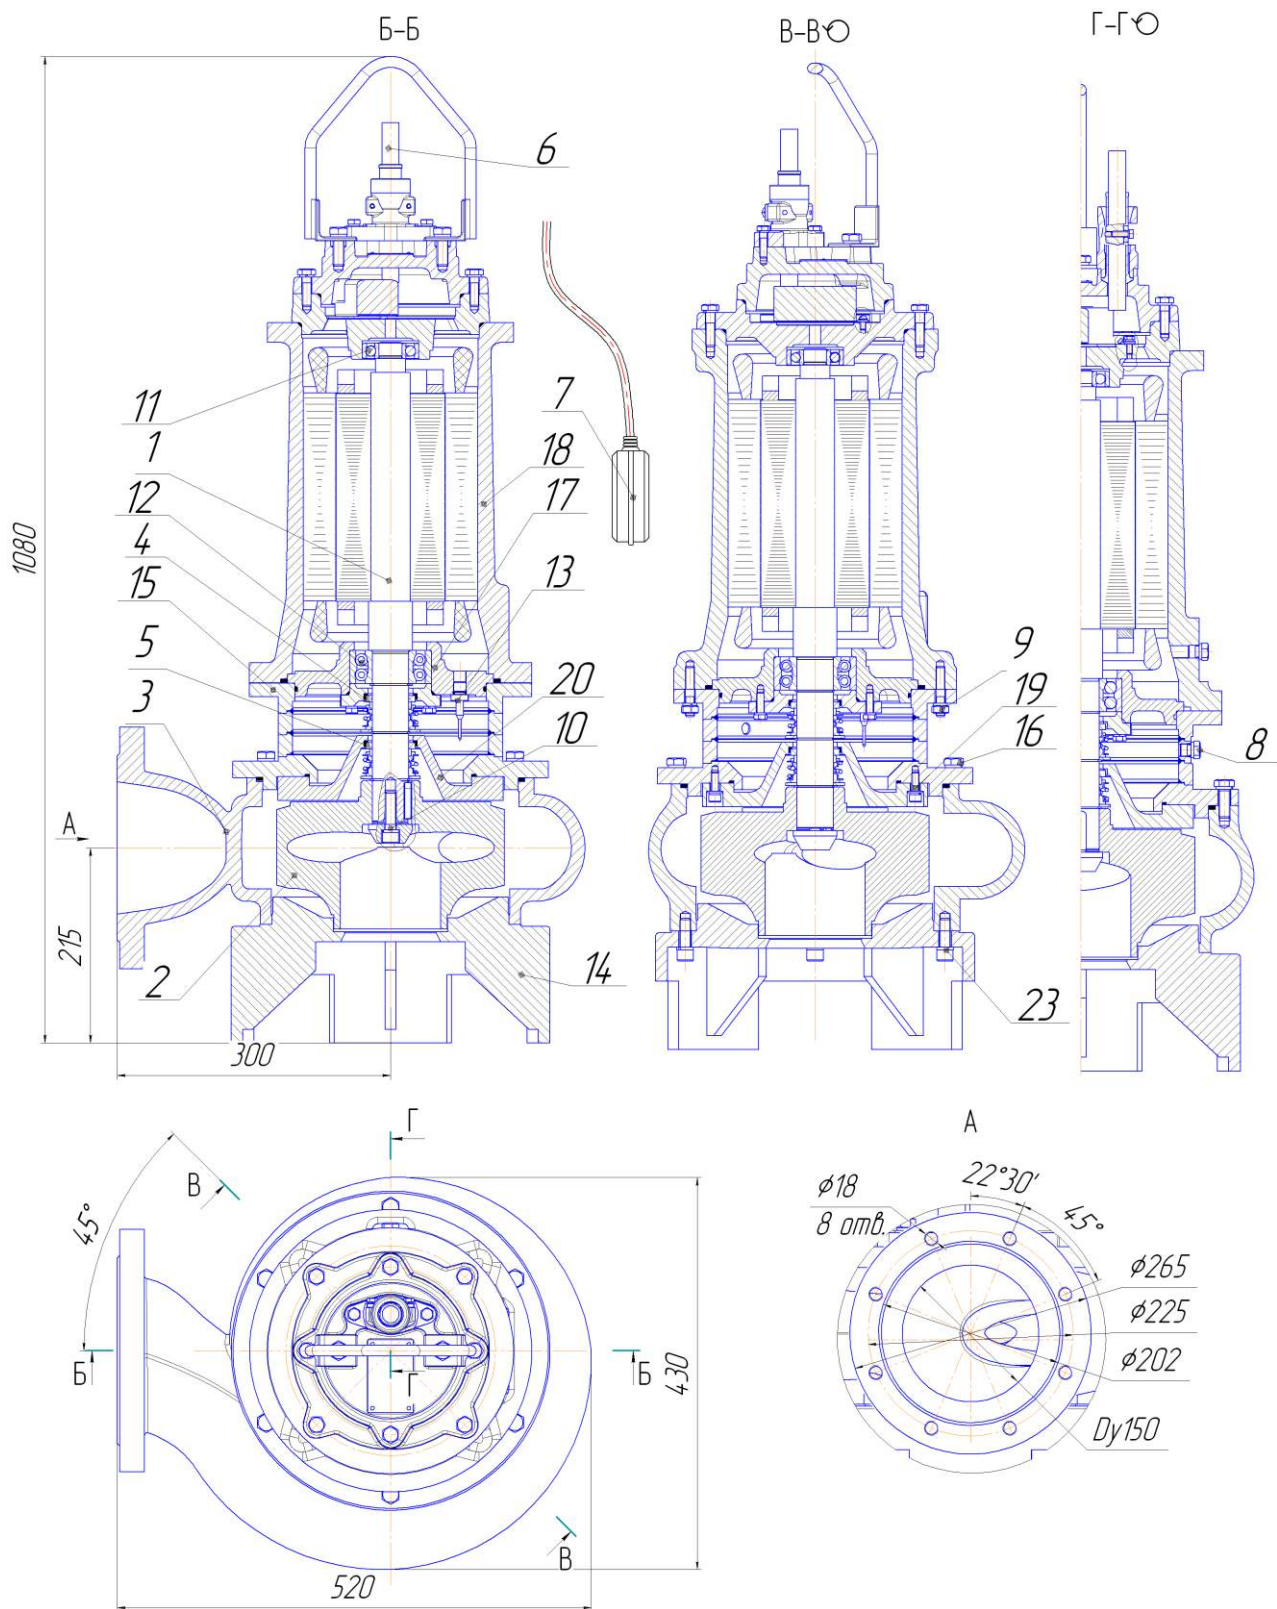


Рис. 41 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры
электронасоса "Иртыш"
ПФ2 150/255 – 11/4.

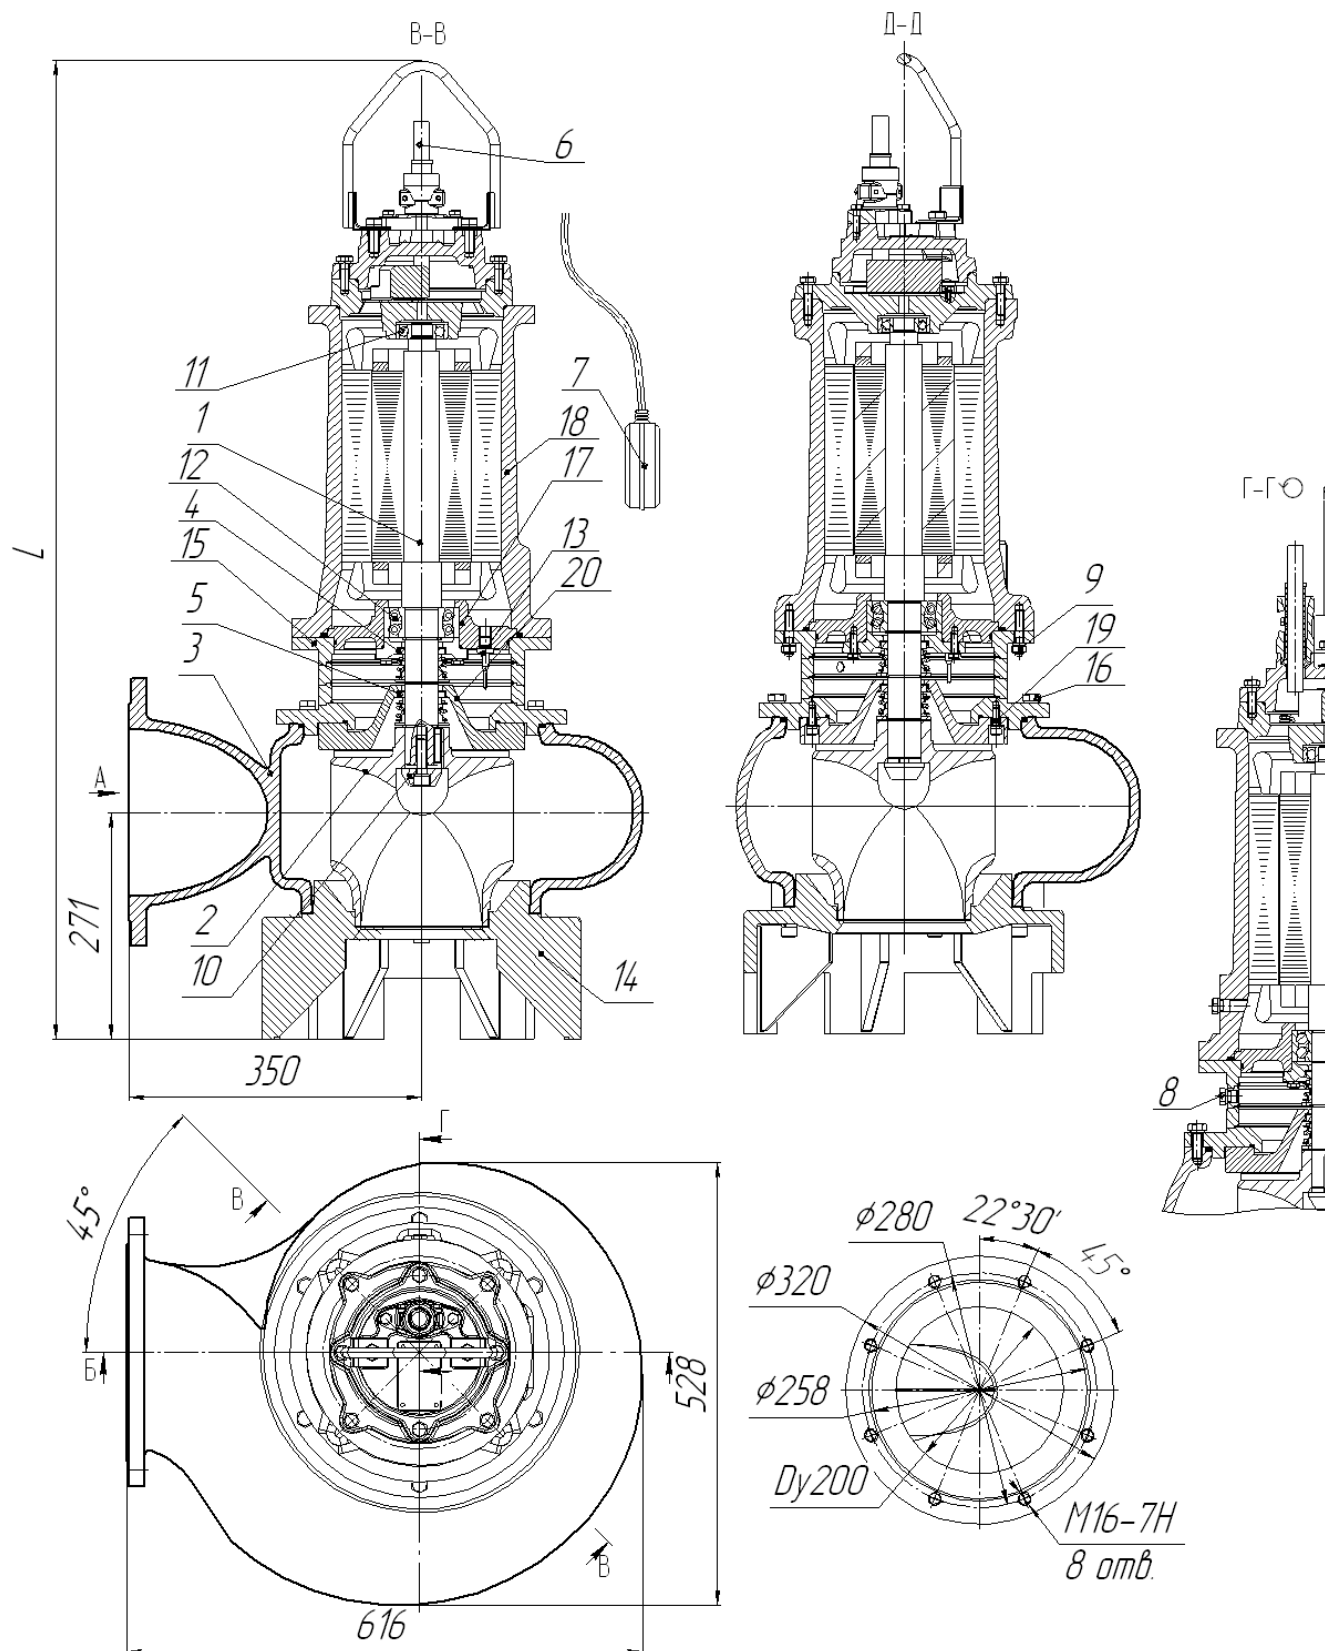


Рис. 42 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 200/220 – 7,5/4;
ПФ2 200/220 – 11/4.

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 200/220 – 7,5/4	1120
ПФ2 200/220 – 11/4	1170

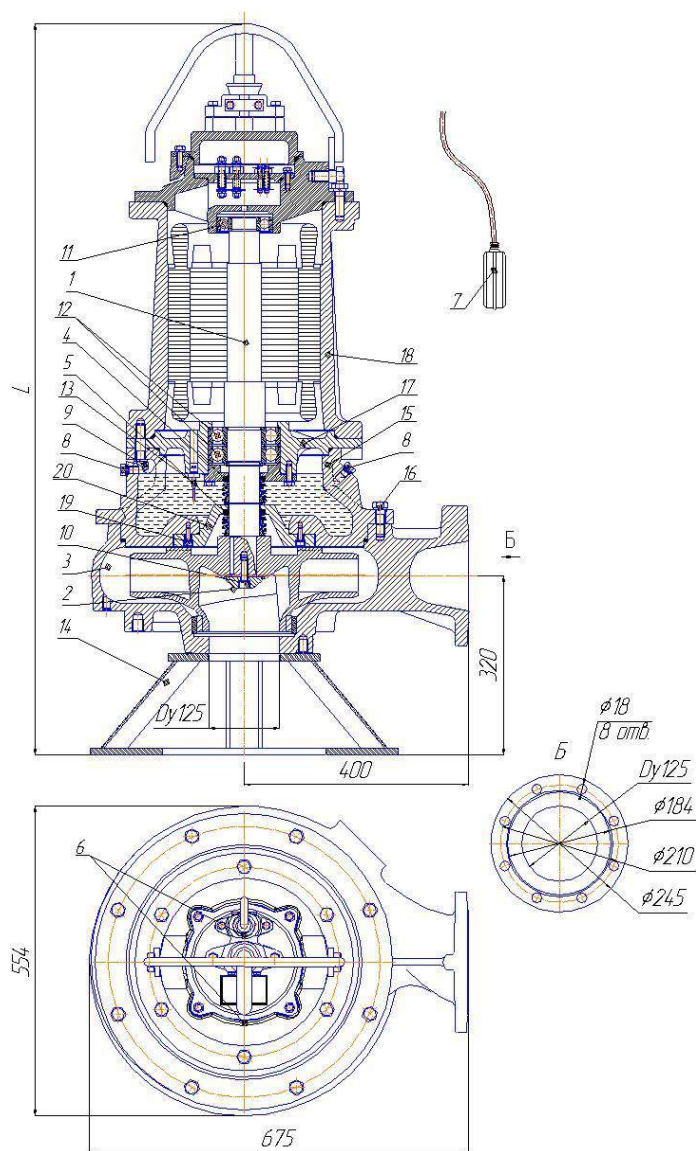


Рис. 43 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
 ПФ2 125/400 – 11/6;
 ПФ2 125/400 – 15/6;
 ПФ2 125/400 – 18,5/6.

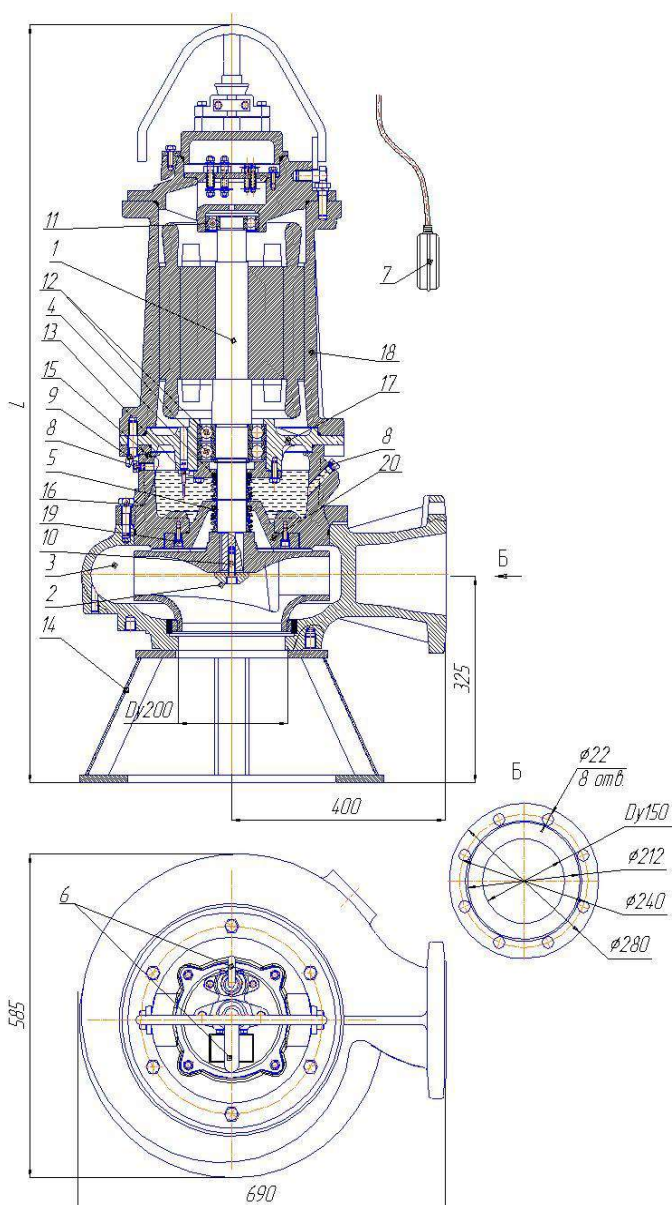


Рис. 44 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
 ПФ2 150/315 – 11/6;
 ПФ2 150/315 – 15/6;
 ПФ2 150/315 – 18,5/6.

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 125/400 – 11/6	1265
ПФ2 125/400 – 15/6	1305
ПФ2 125/400 – 18,5/6	1395

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 150/315 – 11/6	1330
ПФ2 150/315 – 15/6	1370
ПФ2 150/315 – 18,5/6	1460

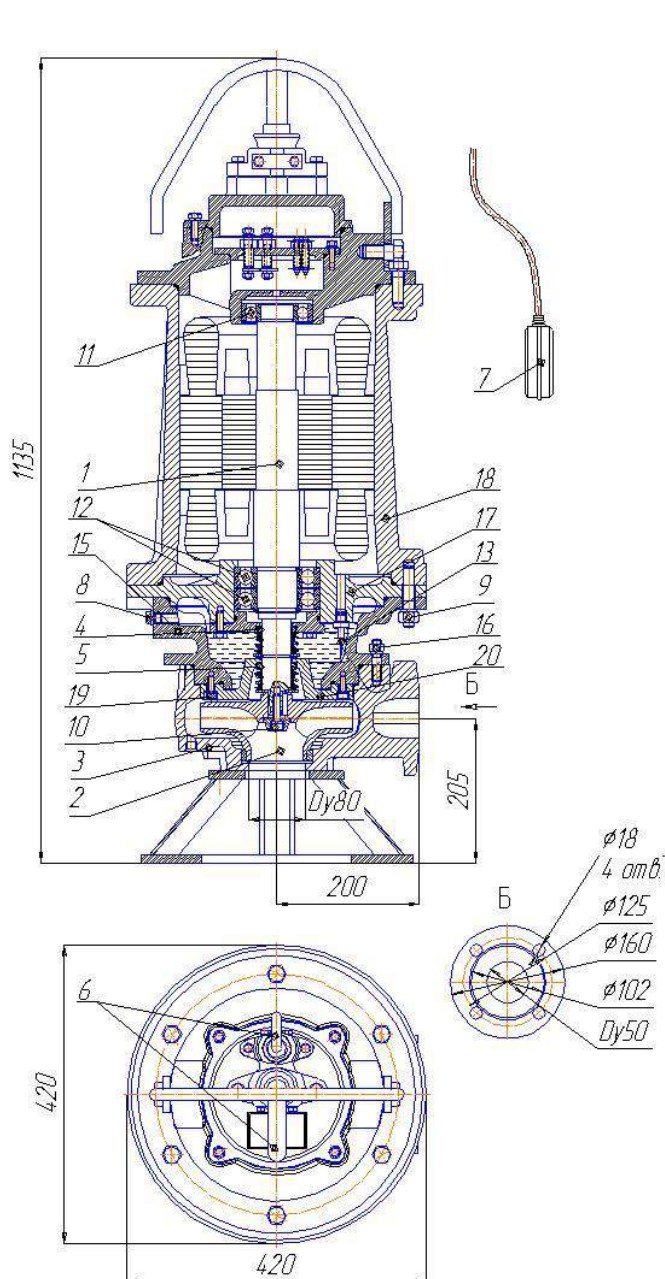


Рис. 45 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 50/200 – 15/2;
ПФ2 50/200 – 18,5/2.

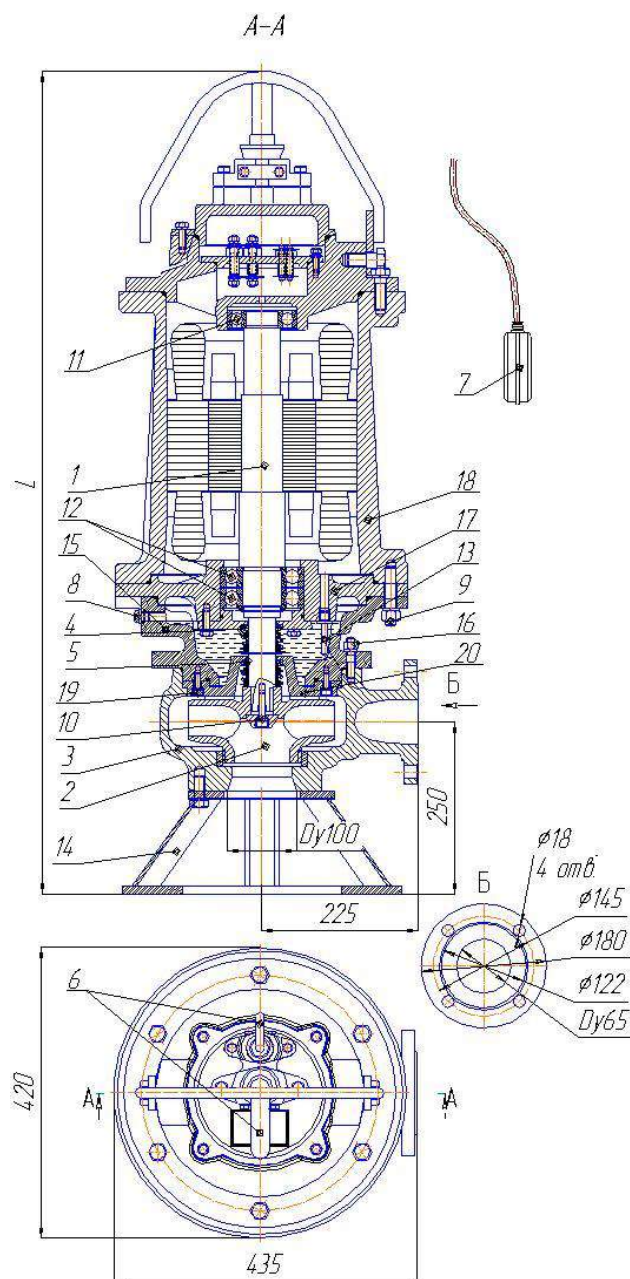


Рис. 46 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 65/200 – 15/2;
ПФ2 65/200 – 18,5/2;
ПФ2 65/200 – 22/2;
ПФ2 65/200 – 30/2.

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 65/200 – 15/2	1090
ПФ2 65/200 – 18,5/2	
ПФ2 65/200 – 22/2	
ПФ2 65/200 – 30/2	1280

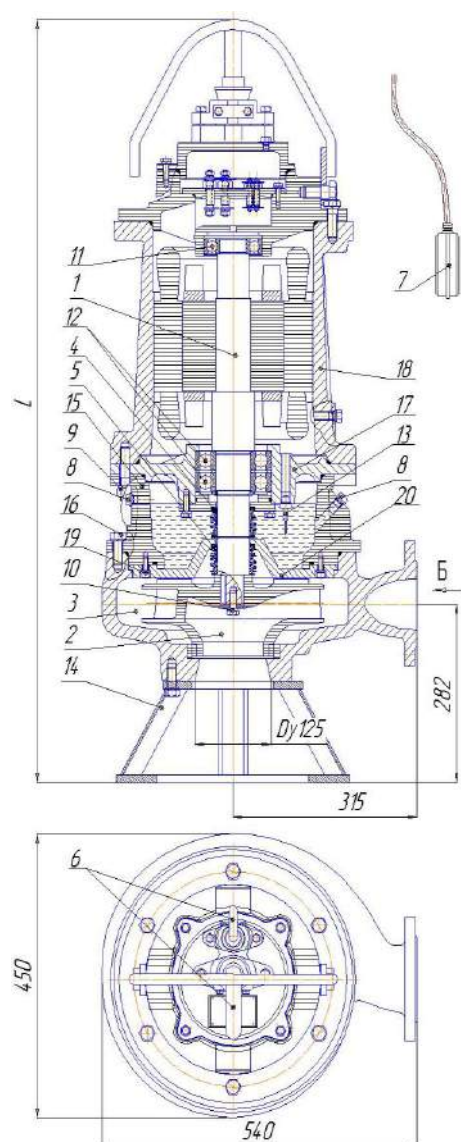


Рис. 47 Общий вид, габаритны
и присоединительные размерь
электронасоса "Иртыш"
ПФ2 80/315 – 15/4;
ПФ2 80/315 – 18,5/4.

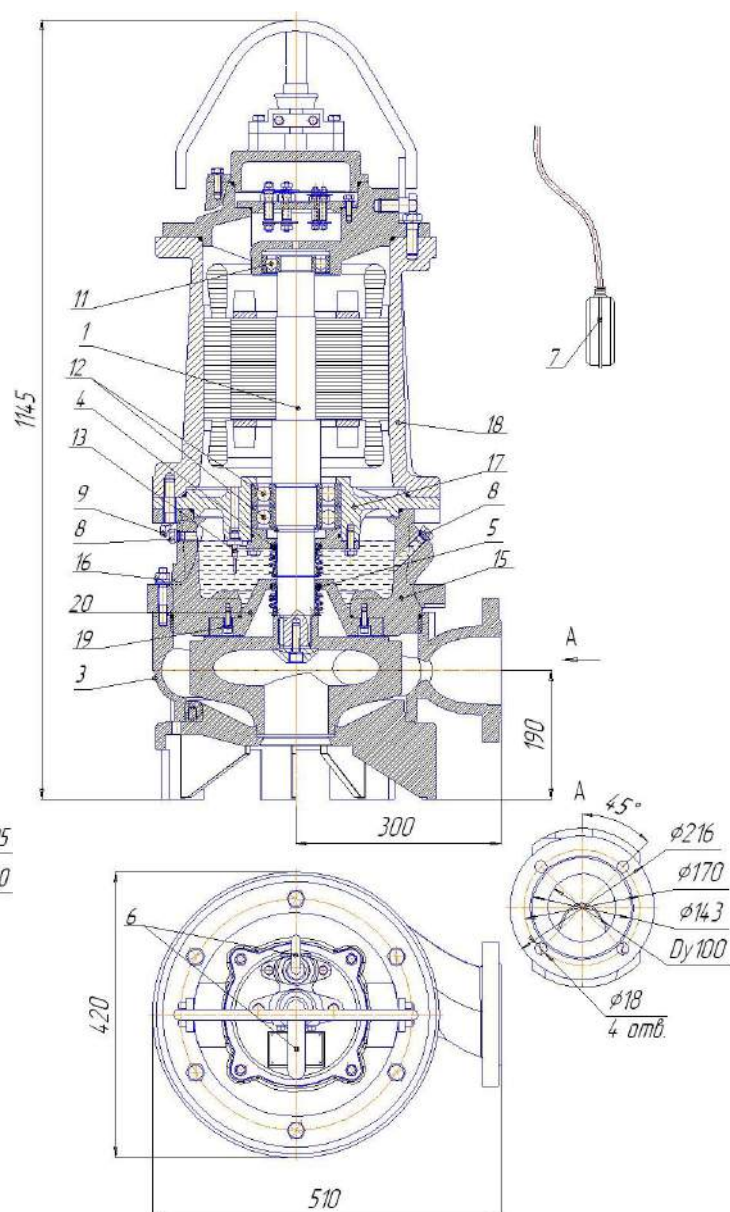


Рис. 58 Общий вид, габаритные
и присоединительные размеры
электронасоса "Иртыш"
ПФ2 100/310 – 15/4

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 80/315 – 15/4	1205
ПФ2 80/315 – 18,5/4	1245

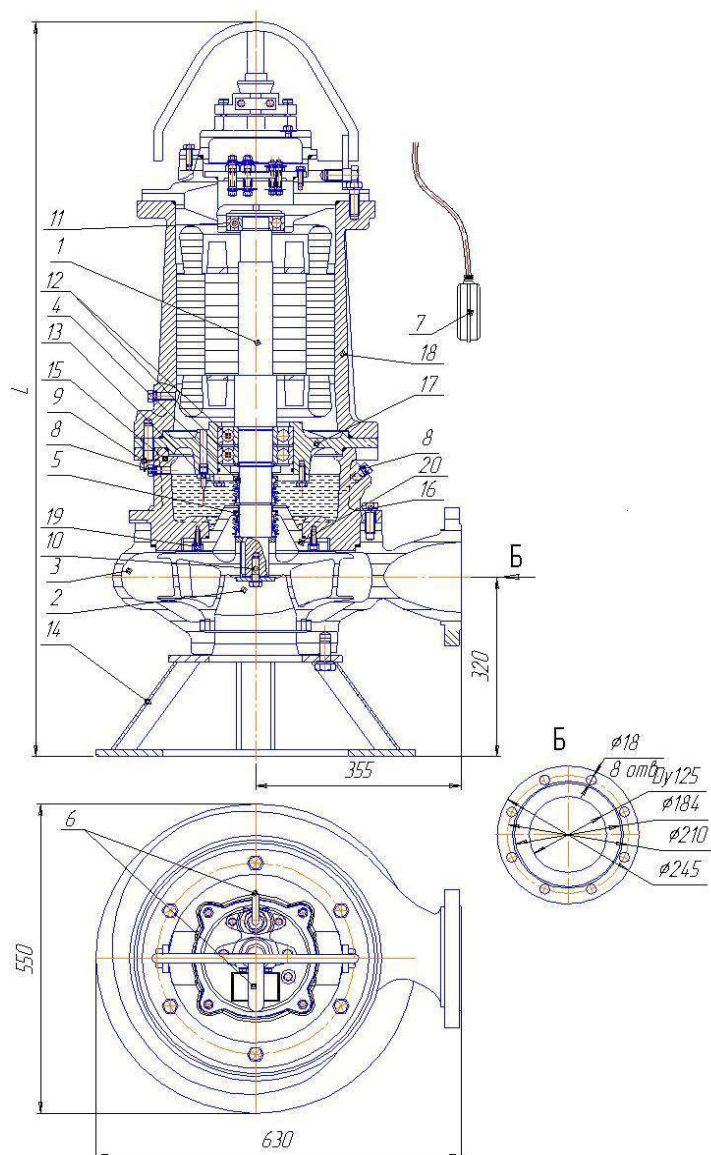


Рис. 49 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"

ПФ2 125/315 – 11/6;
 ПФ2 125/315 – 15/4;
 ПФ2 125/315 – 18,5/4;
 ПФ2 125/315 – 22/4;
 ПФС 125/315 – 22/4;
 ПФ2 125/315 – 30/4.

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 125/315 – 11/6	1270
ПФ2 125/315 – 15/4	
ПФ2 125/315 – 18,5/4	1310
ПФ2 125/315 – 22/4	
ПФС 125/315 – 22/4	
ПФ2 125/315 – 30/4	1400

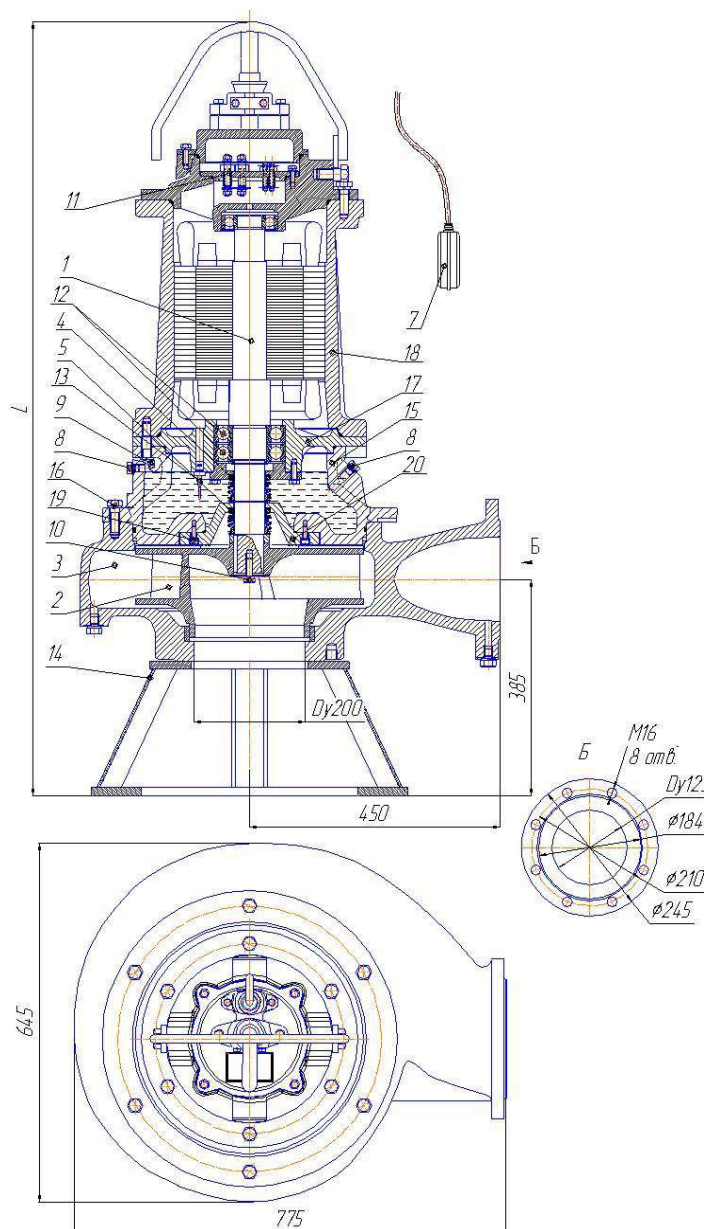


Рис. 50 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"

ПФ3 150/400 – 15/6;
 ПФ3 150/400 – 18,5/6

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ3 150/400 – 15/6	1385
ПФ3 150/400 – 18,5/6	1475

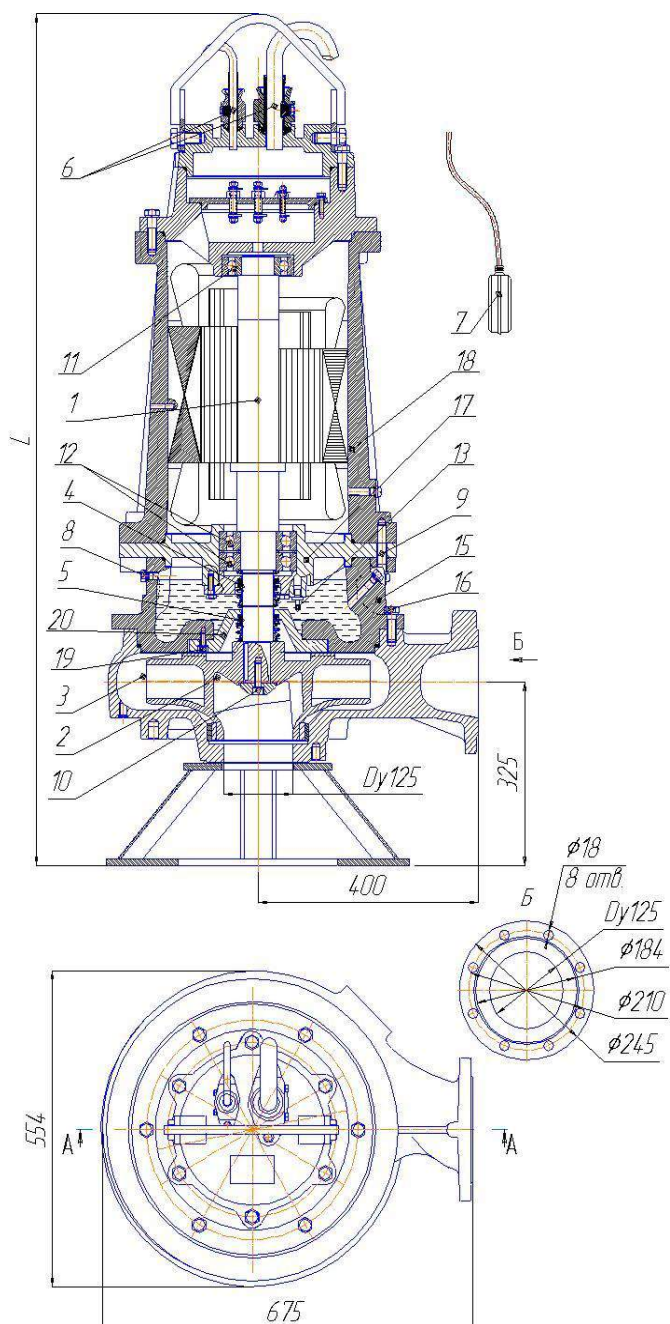


Рис. 53 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"

ПФ2 125/400 – 22/6;
 ПФ2 125/400 – 37/4;
 ПФ2 125/400 – 45/4;
 ПФ2 125/400 – 55/4.

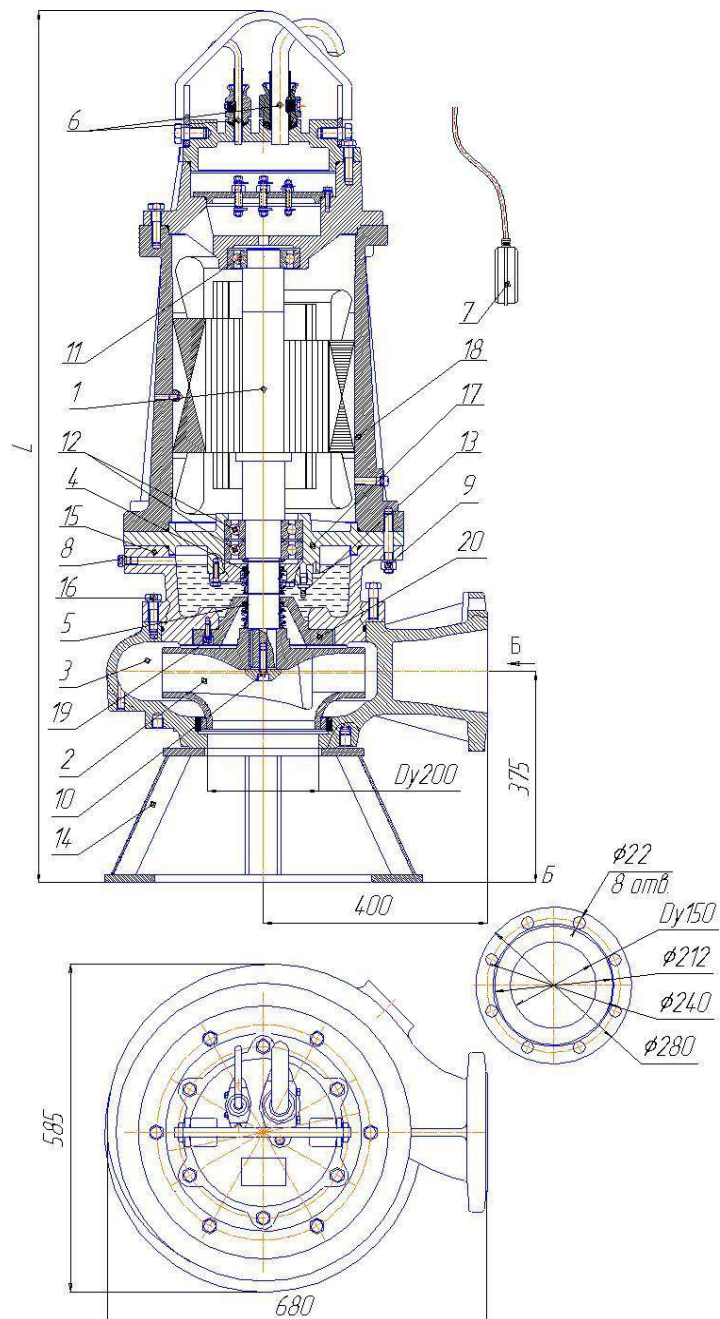


Рис. 54 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш"

ПФ2 150/315 – 22/6;
 ПФ2 150/315 – 37/4;
 ПФ2 150/315 – 45/4;
 ПФ2 150/315 – 55/4.

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 125/400 – 22/6	1495
ПФ2 125/400 – 37/4	
ПФ2 125/400 – 45/4	
ПФ2 125/400 – 55/4	1550

Обозначение насоса «Иртыш»	L
ПФ2 150/315 – 22/6	1555
ПФ2 150/315 – 37/4	
ПФ2 150/315 – 45/4	
ПФ2 150/315 – 55/4	1615

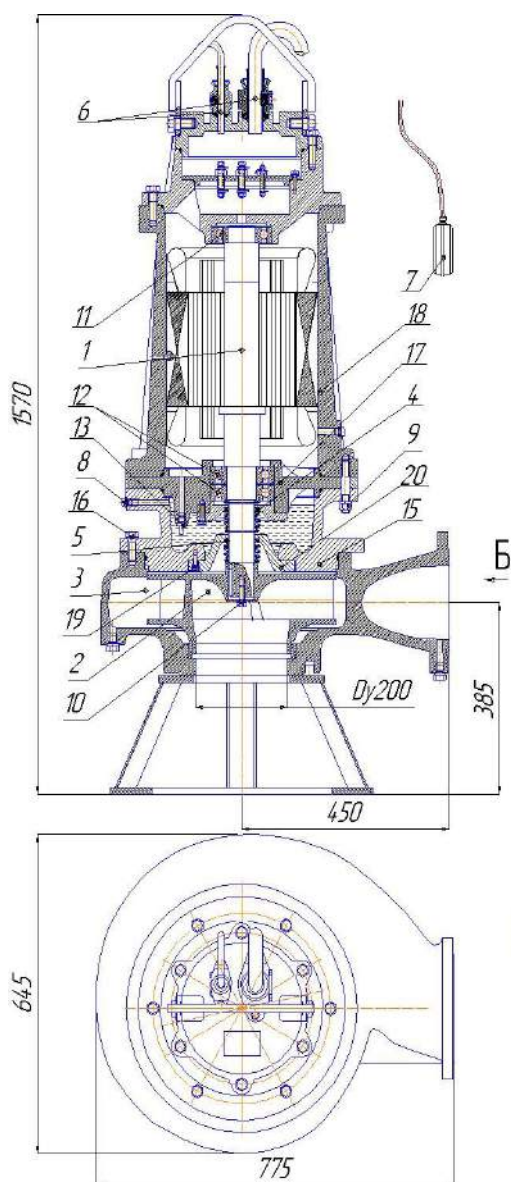


Рис. 55 Общий вид, габаритные
и присоединительные размеры
электронасоса "Иртыш"
ПФЗ 150/400 – 22/6;
ПФЗ 150/400 – 30/6.

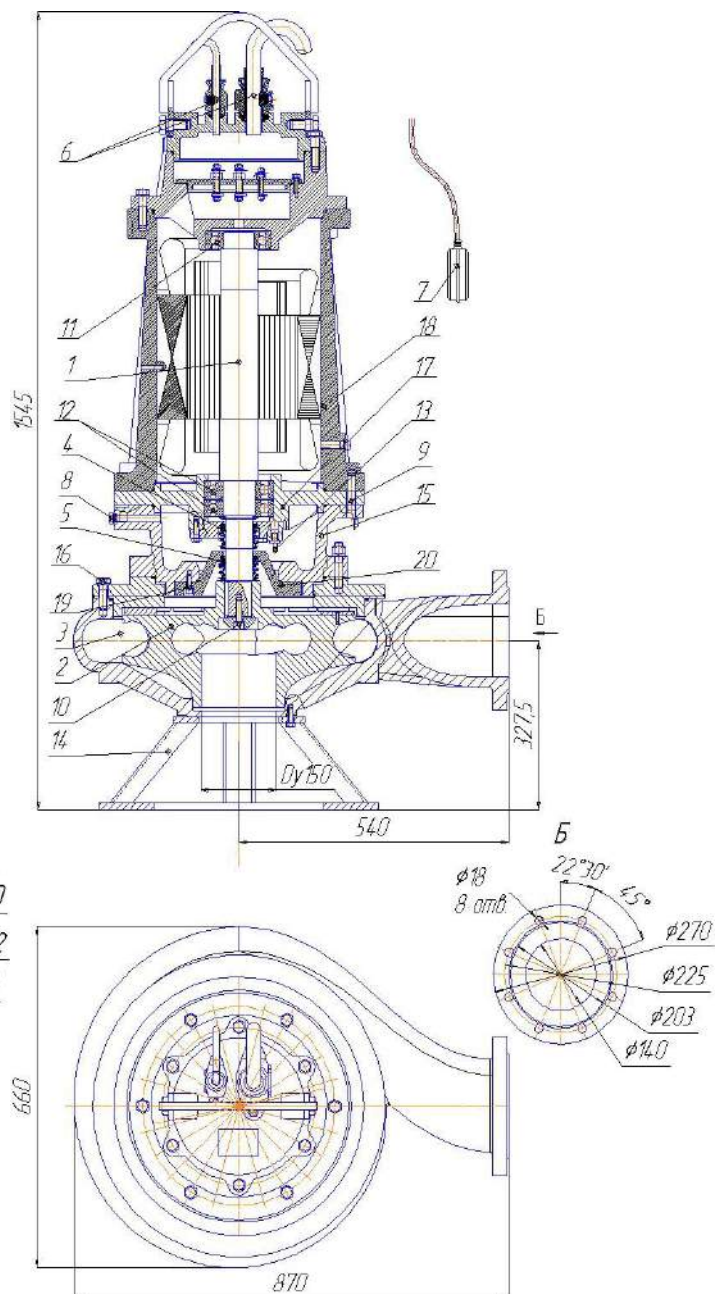


Рис. 56 Общий вид, габаритные
и присоединительные размеры
электронасоса "Иртыш"
ПФ2 150/470 – 22/6;
ПФ2 150/470 – 30/6.

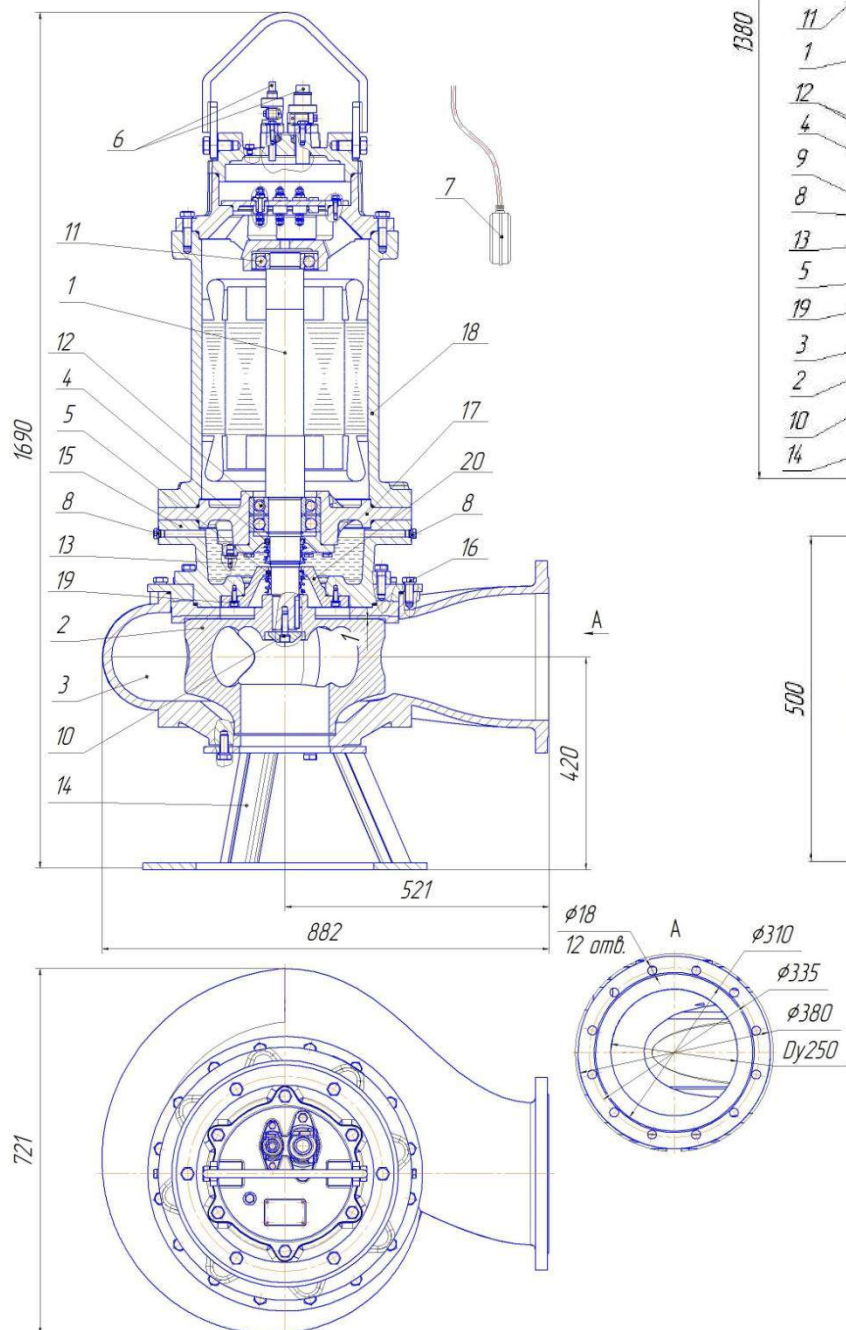


Рис. 57 Общий вид, габаритные
и присоединительные размеры
электронасоса "Иртыш"
ПФ2 250/400 – 22/6;
ПФ2 250/400 – 30/6.

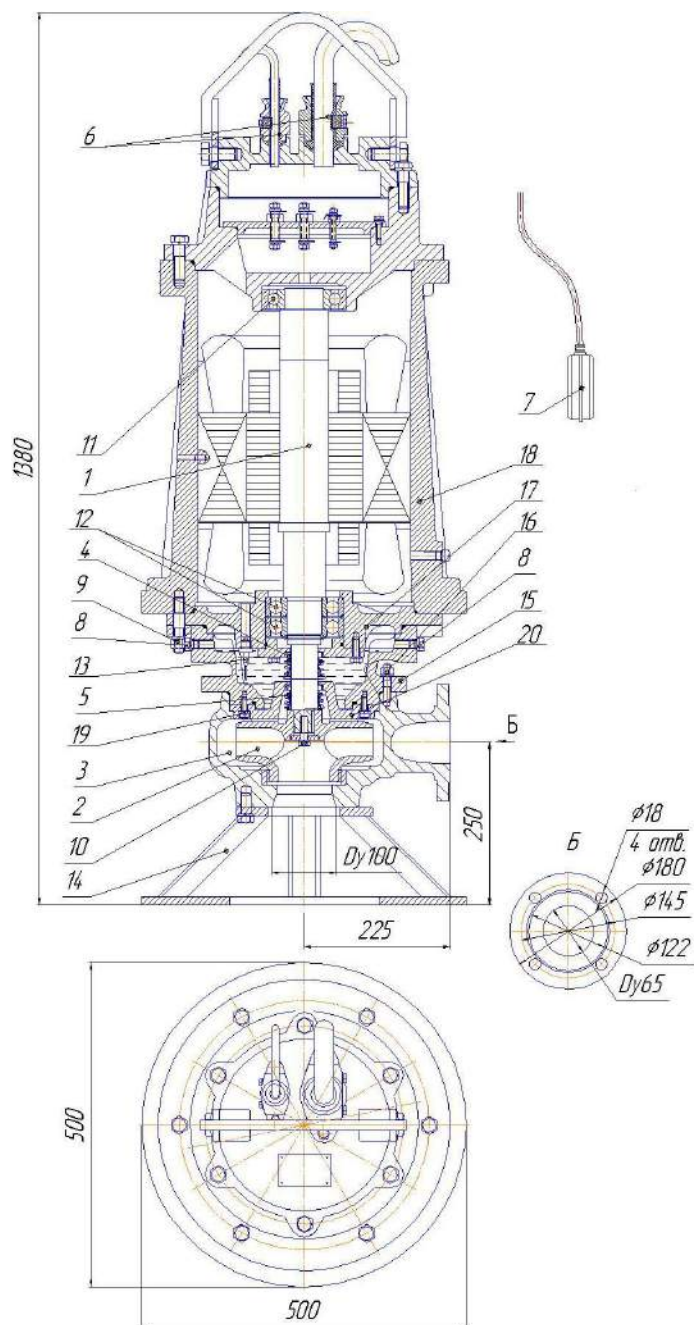


Рис. 58 Общий вид, габаритные
и присоединительные размеры
электронасоса "Иртыш"
ПФ2 65/200 – 37/2.

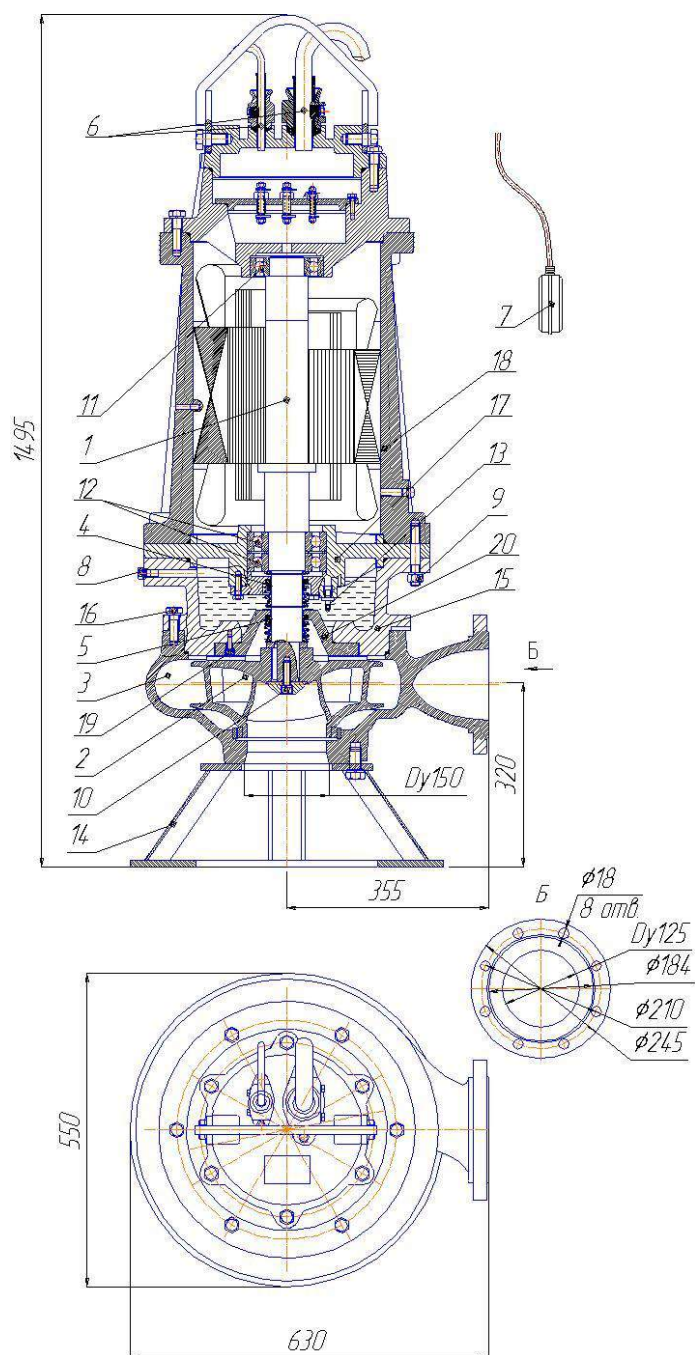


Рис. 59 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 125/315 – 37/4.

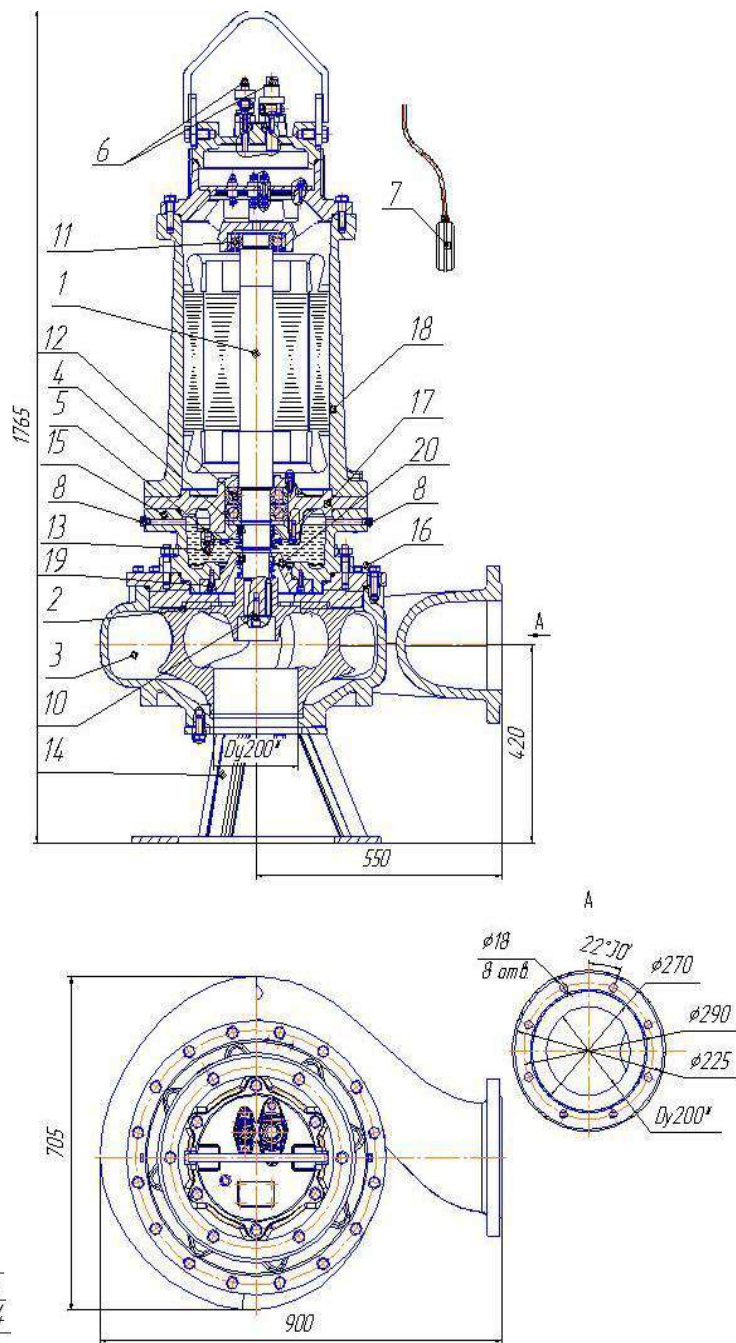


Рис. 60 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 200/450 – 37/6;

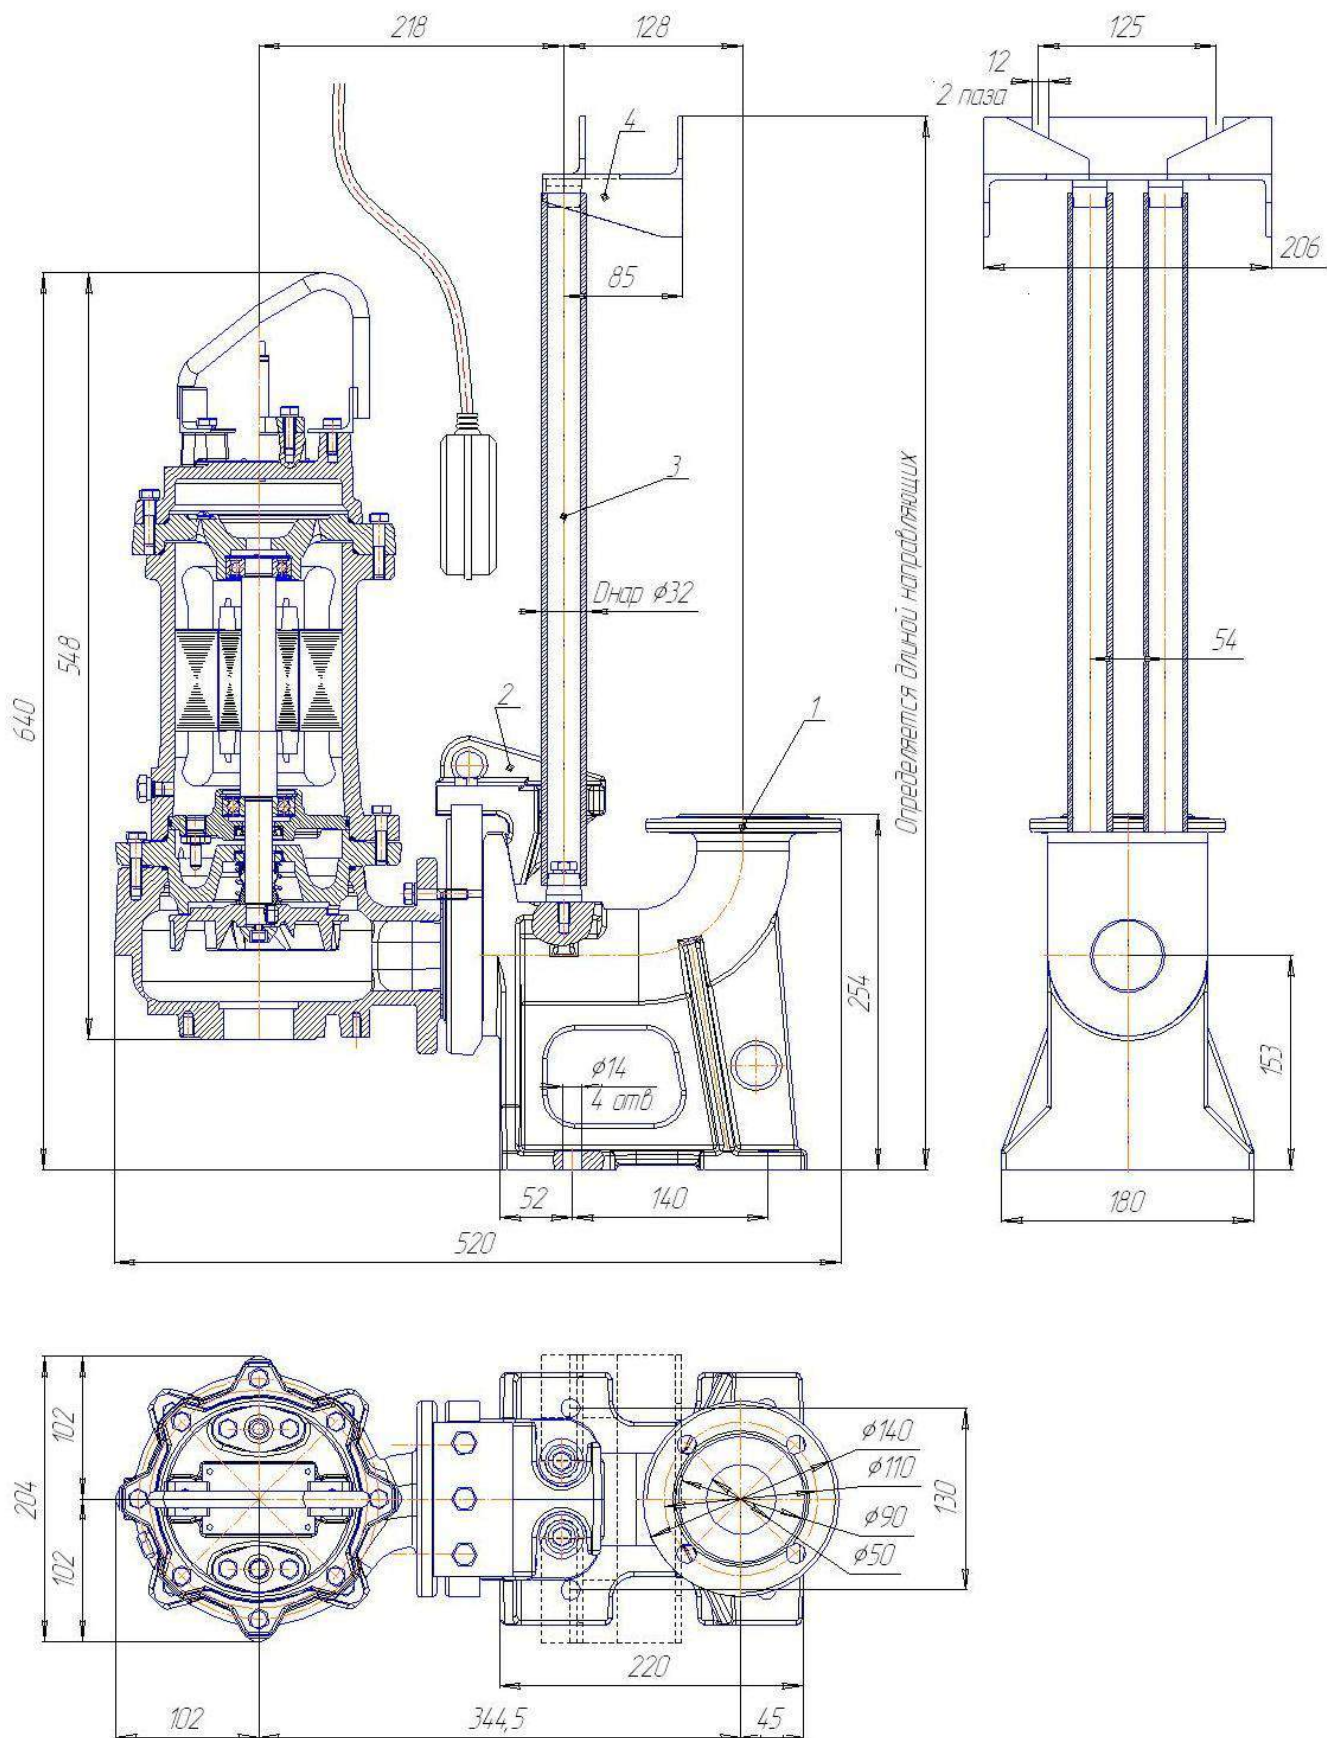


Рис. 61 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФс 50/125 – 1,1/2 – 106; ПФс 50/125 – М1,1/2 – 106;
ПФ2 50/125 – 1,1/2 – 106; ПФ2 50/125 – М1,1/2 – 106
с опускающим устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

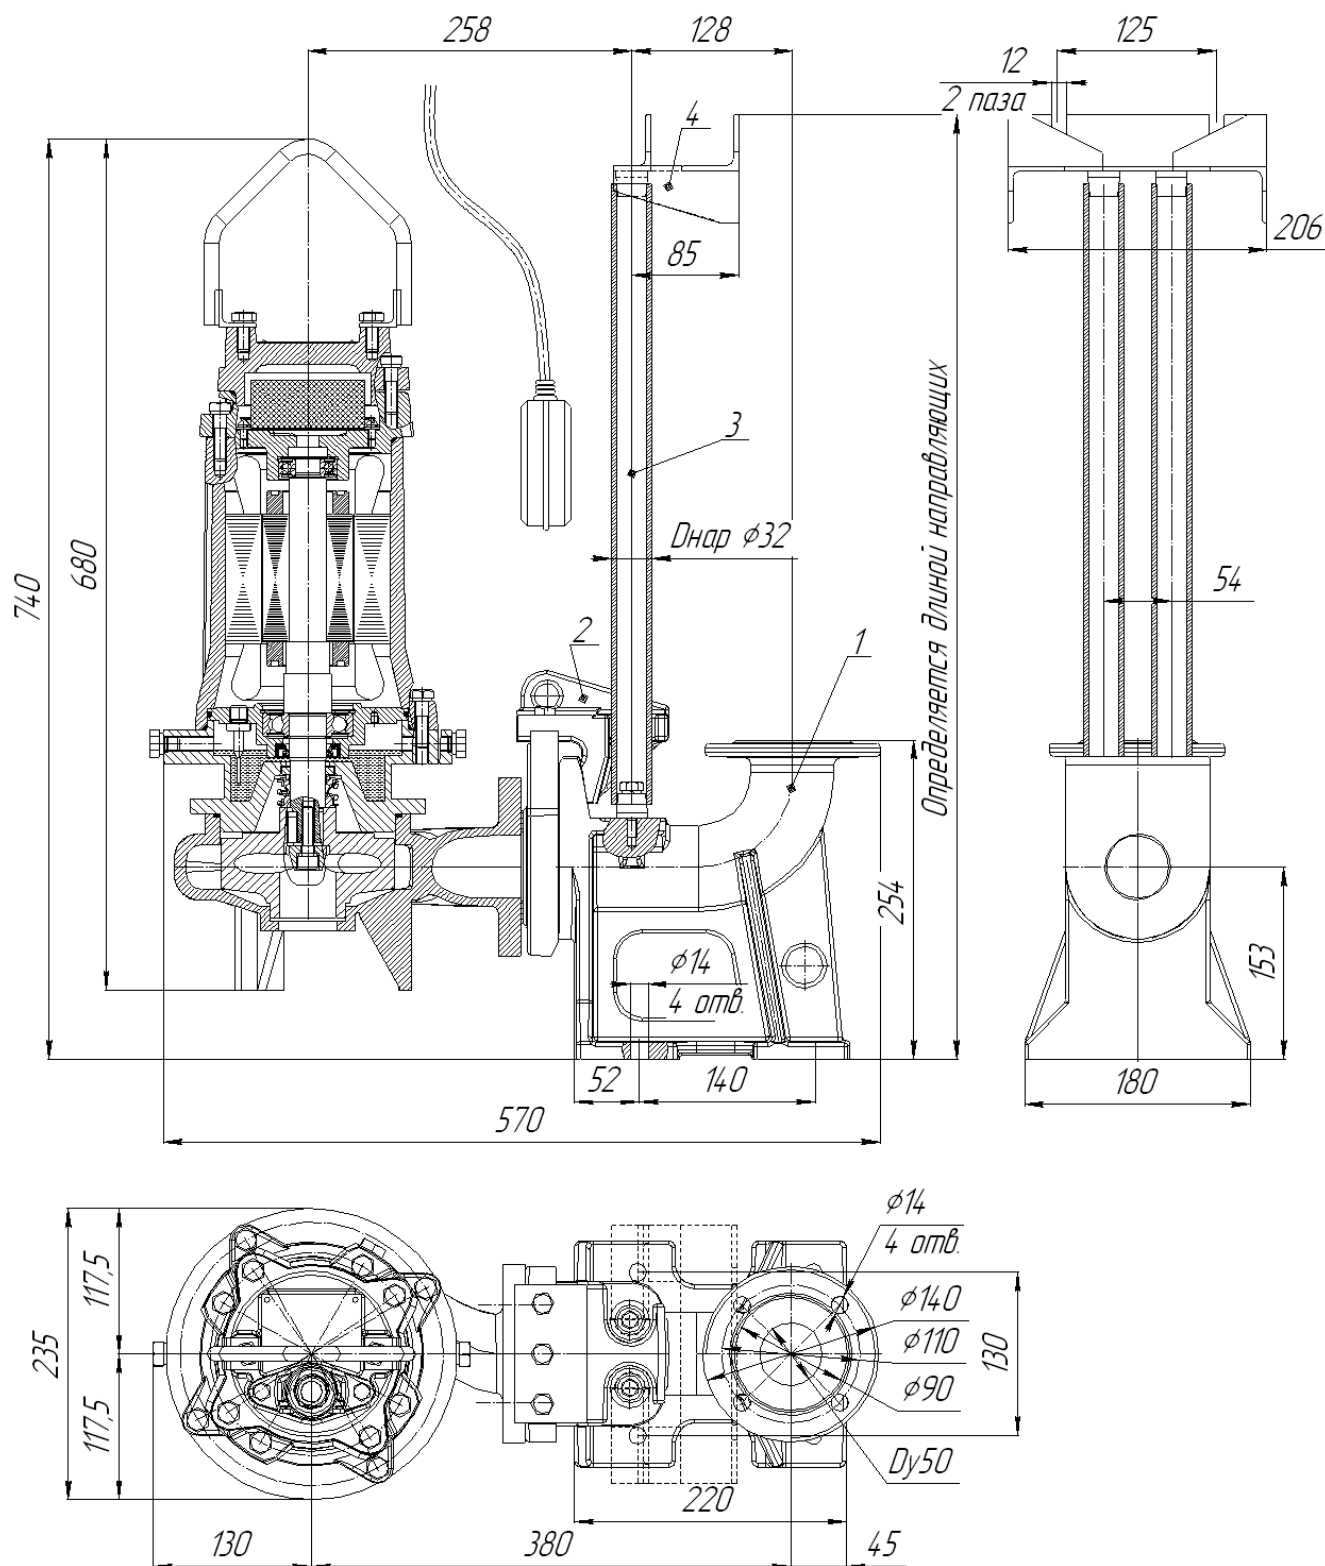


Рис. 62 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 50/140 – 3/2 – 106 с опускающим устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

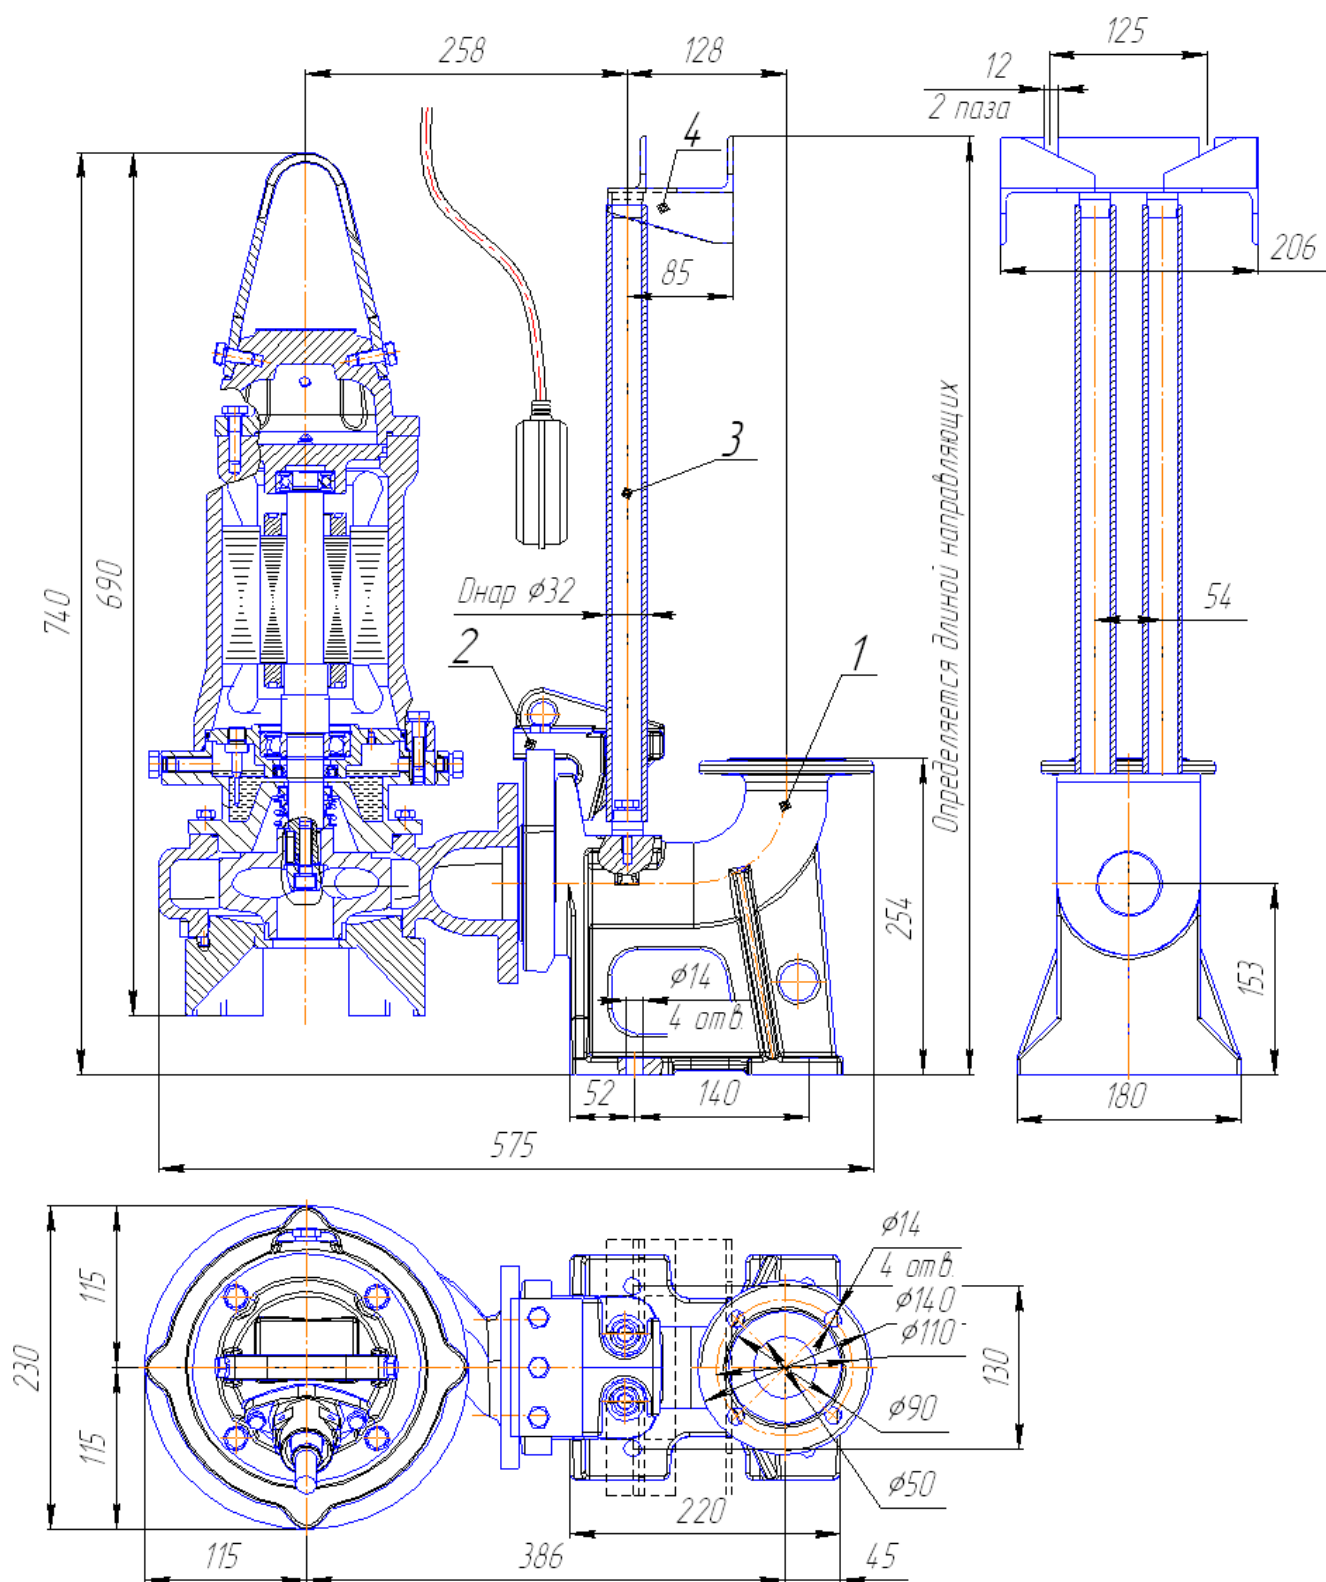


Рис. 63 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 50/150 – 3/2 -106 с опускающим устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

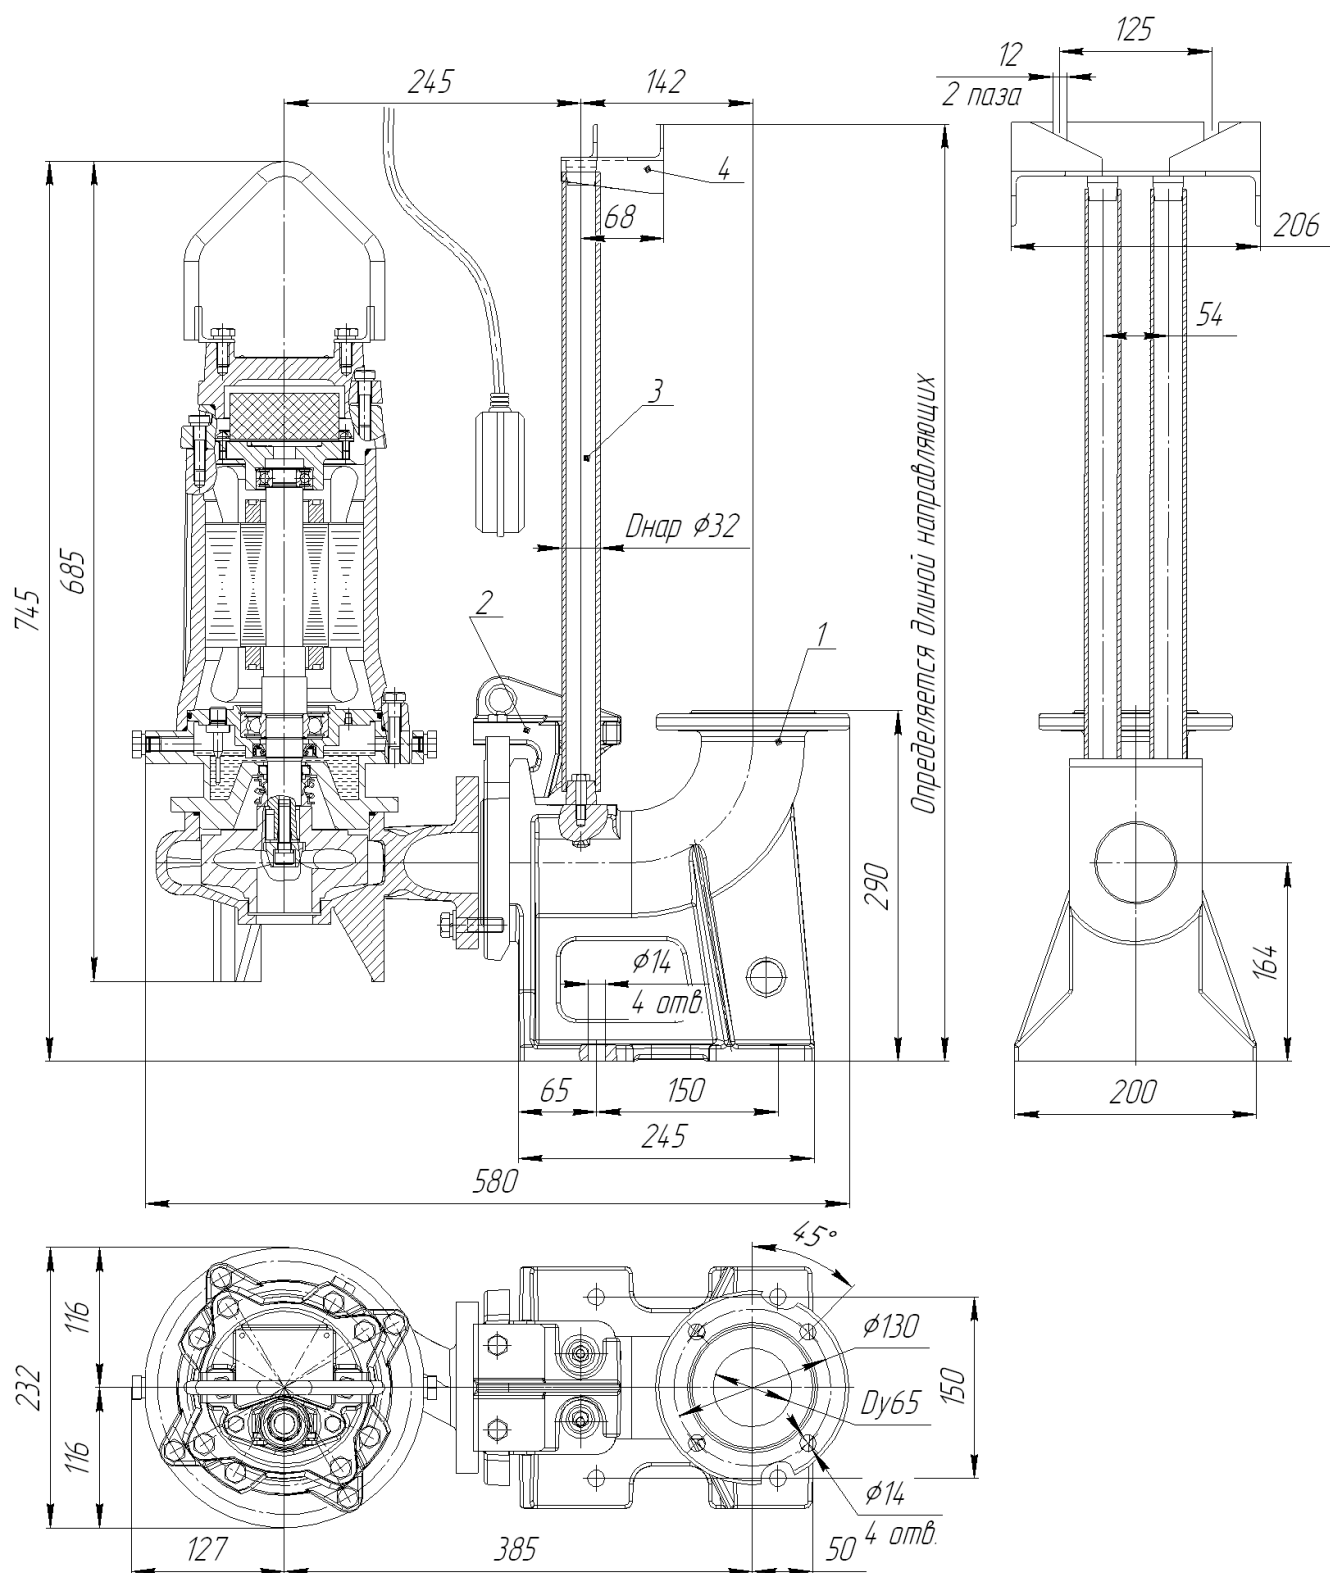


Рис. 64 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/125 – 3/2 – 106 с опускающим устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

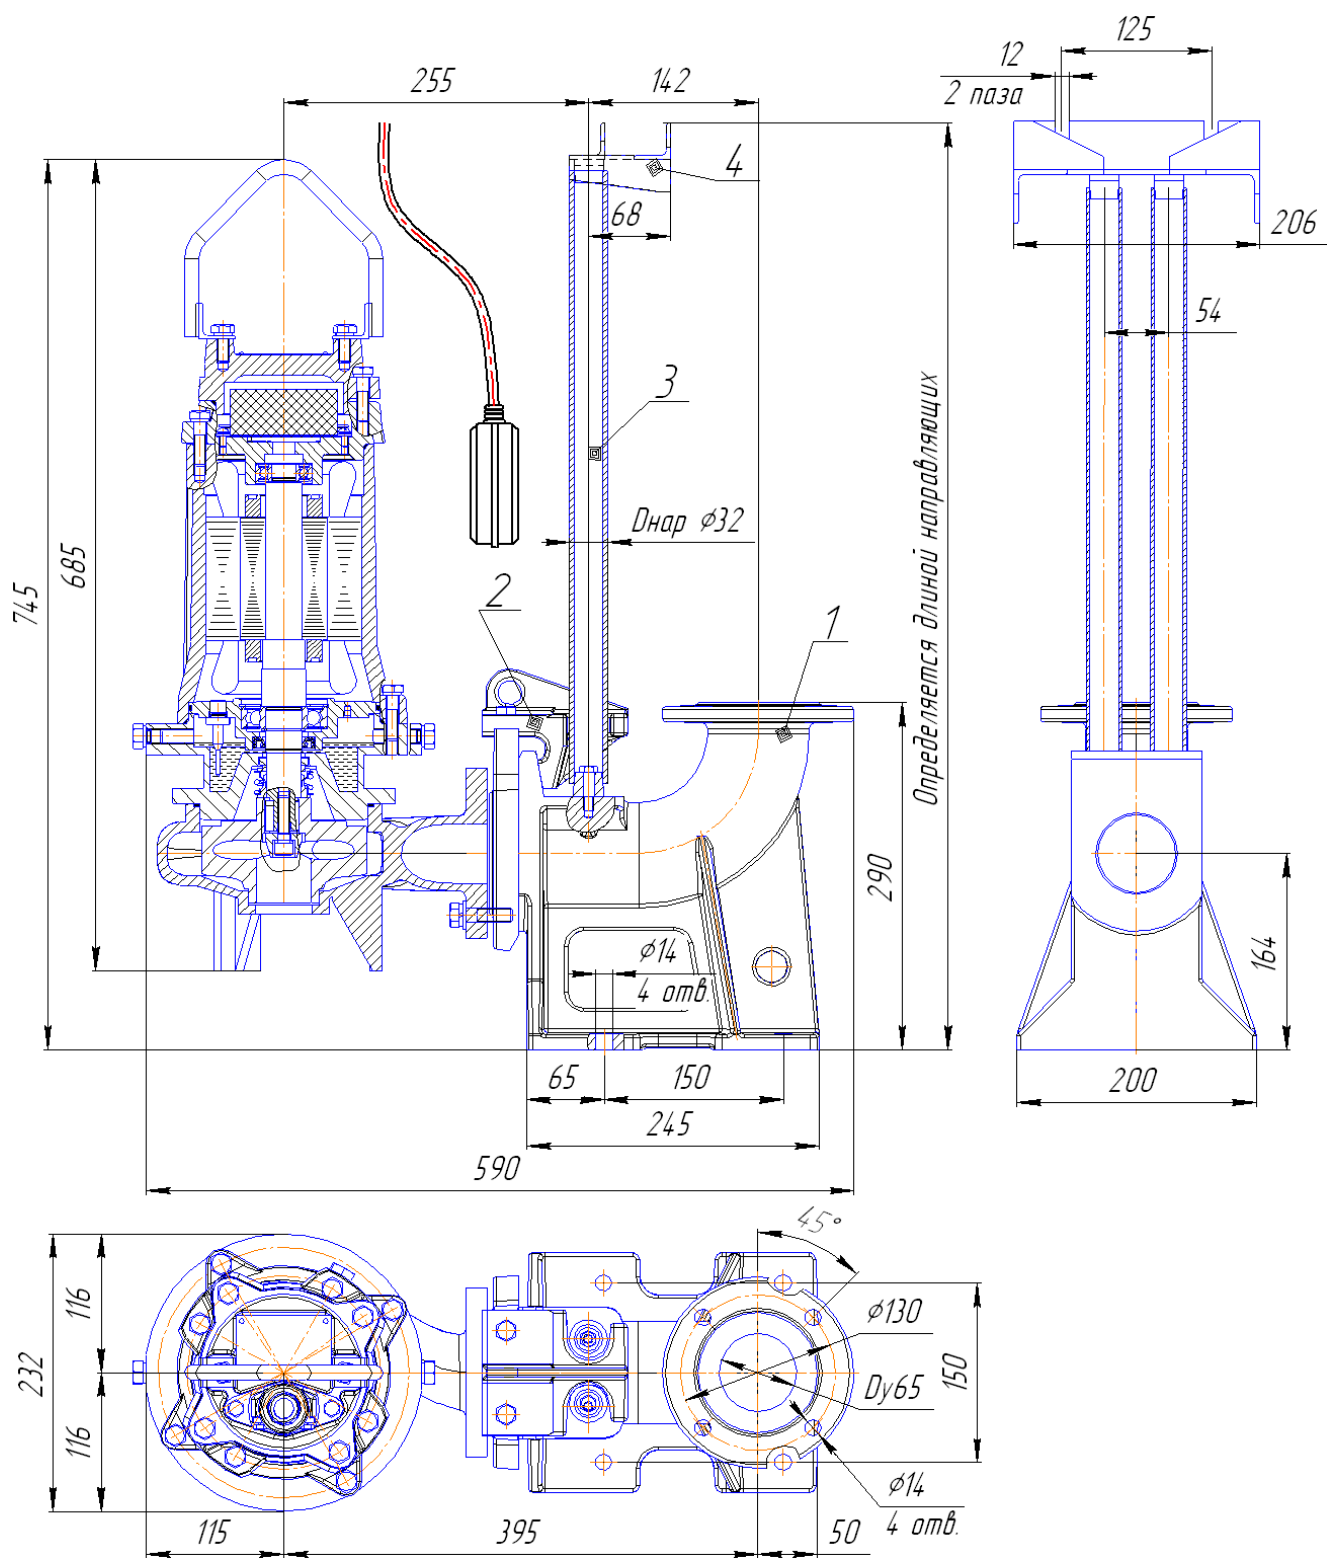


Рис. 65 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/130 – 3/2 – 106 с опускным устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

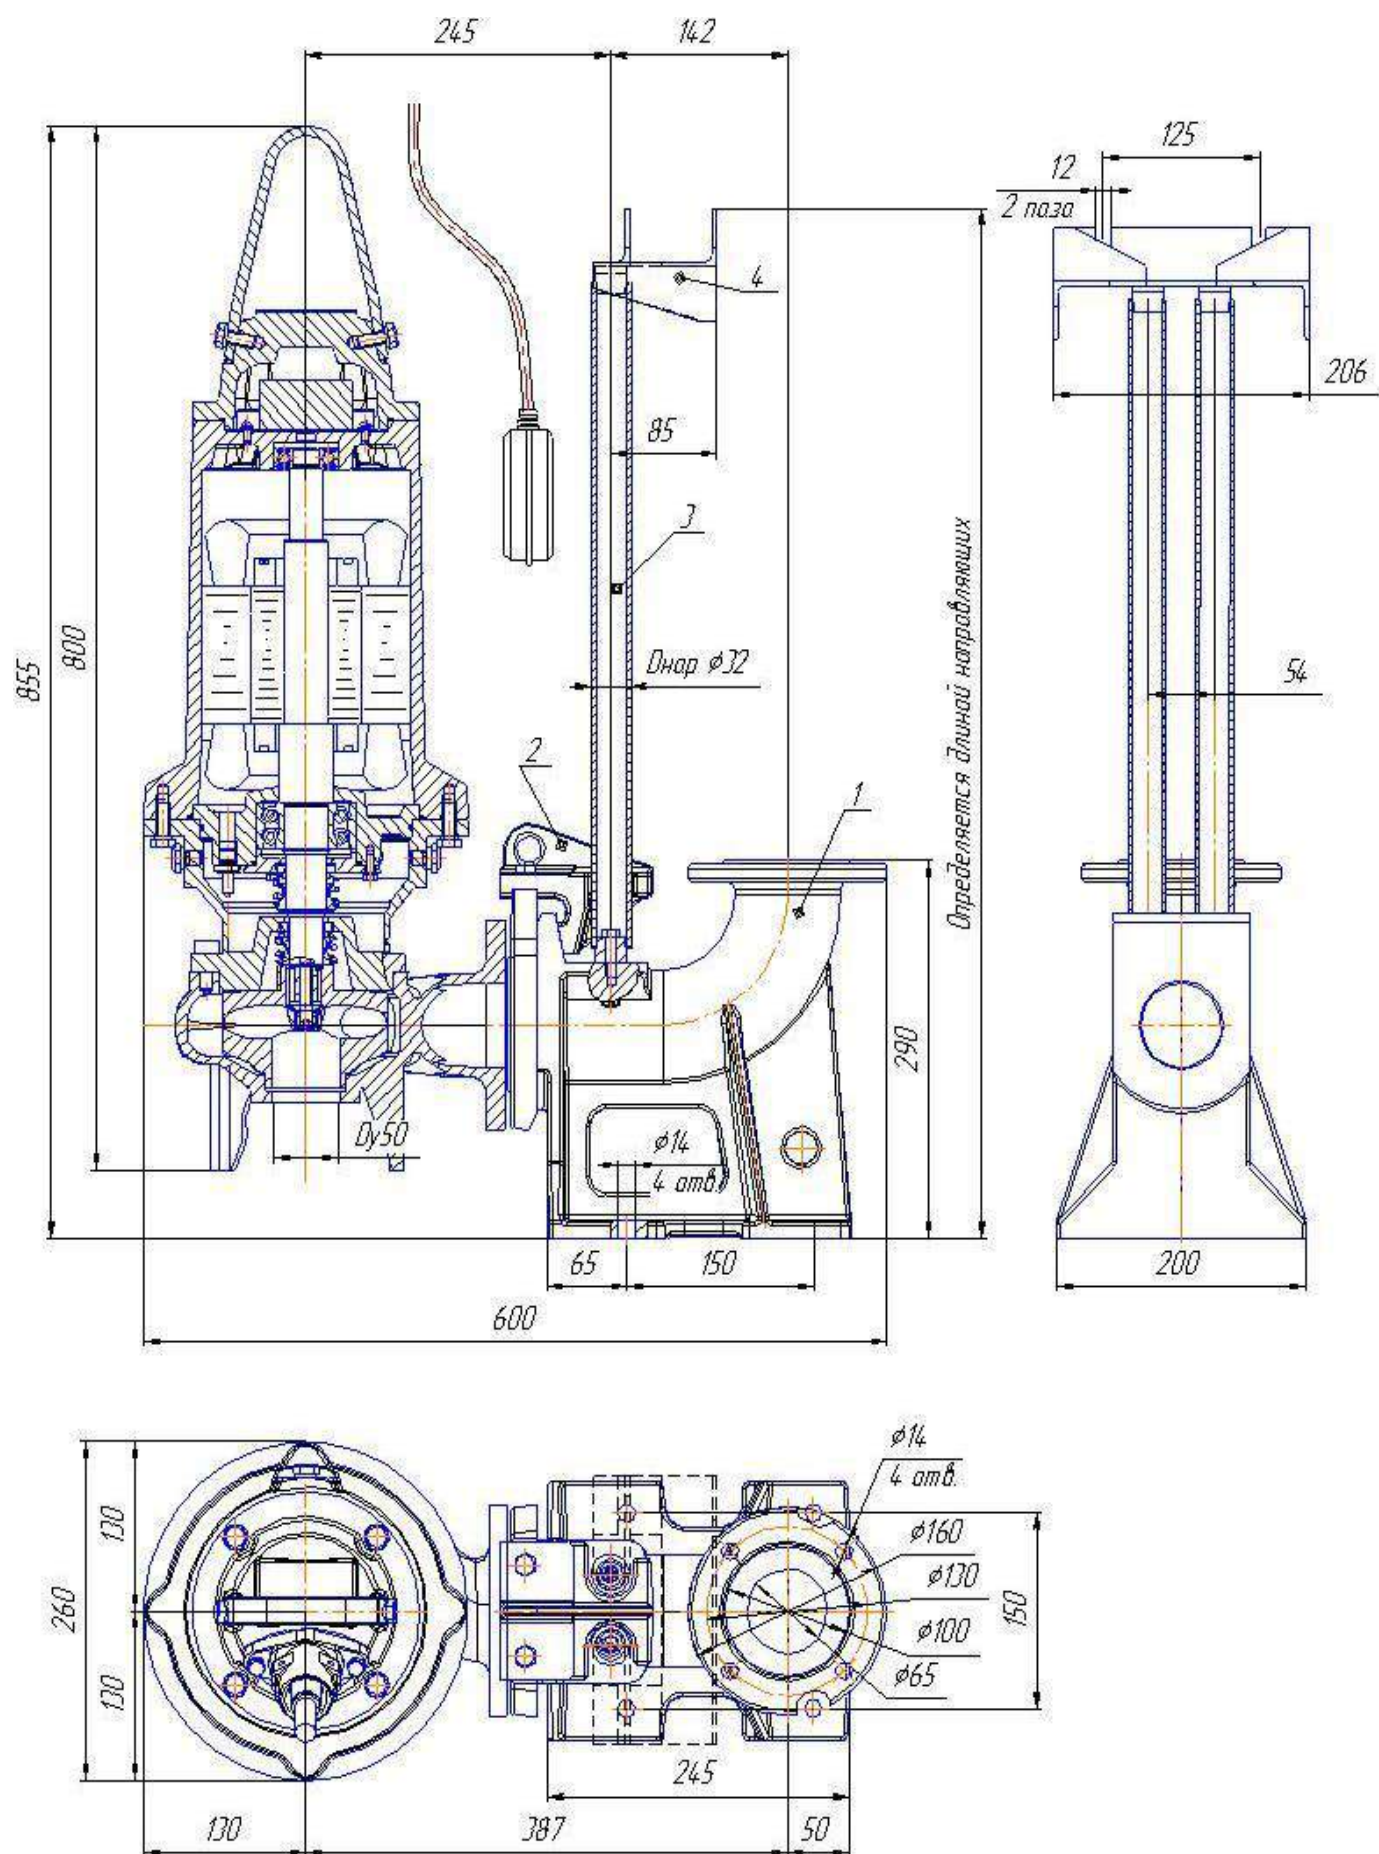


Рис. 66 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/135 – 4/2 – 106 с опускающим устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

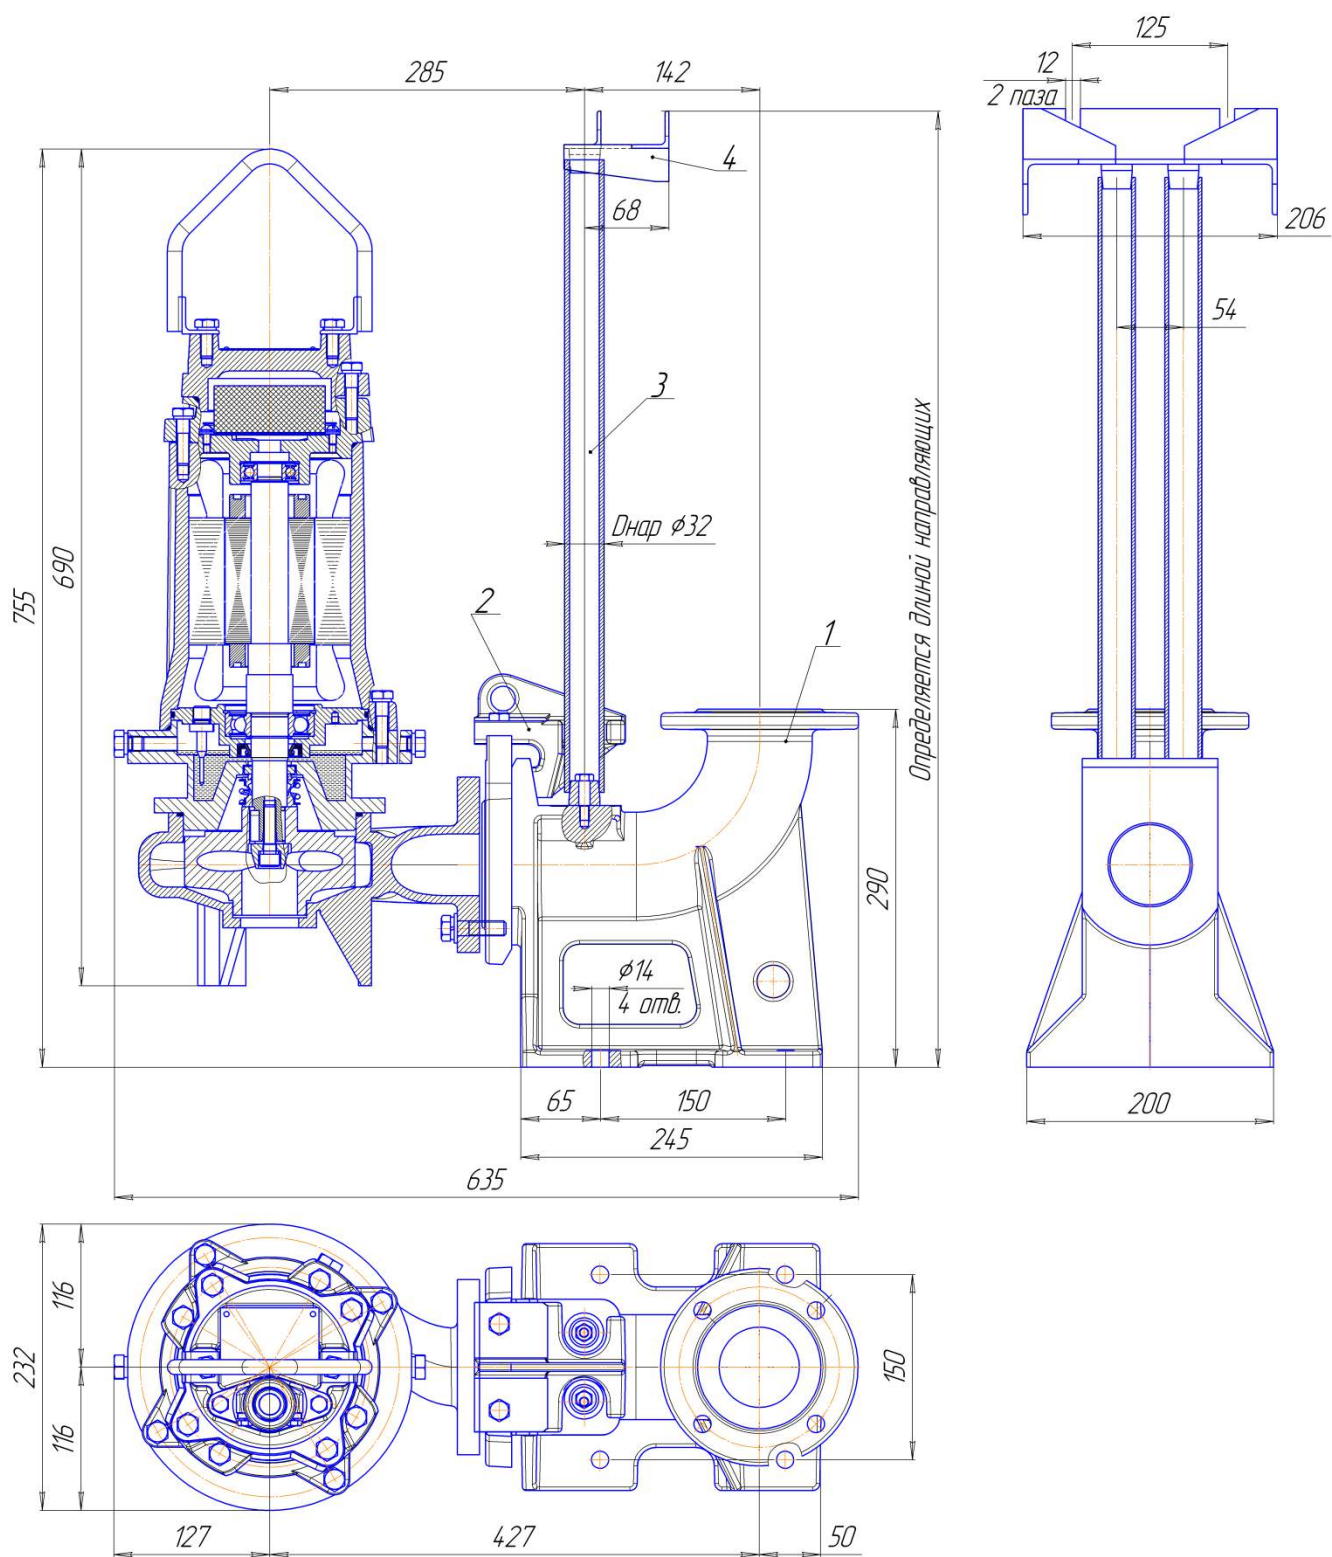


Рис. 67 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/155 – 3/2 -106 с опускным устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

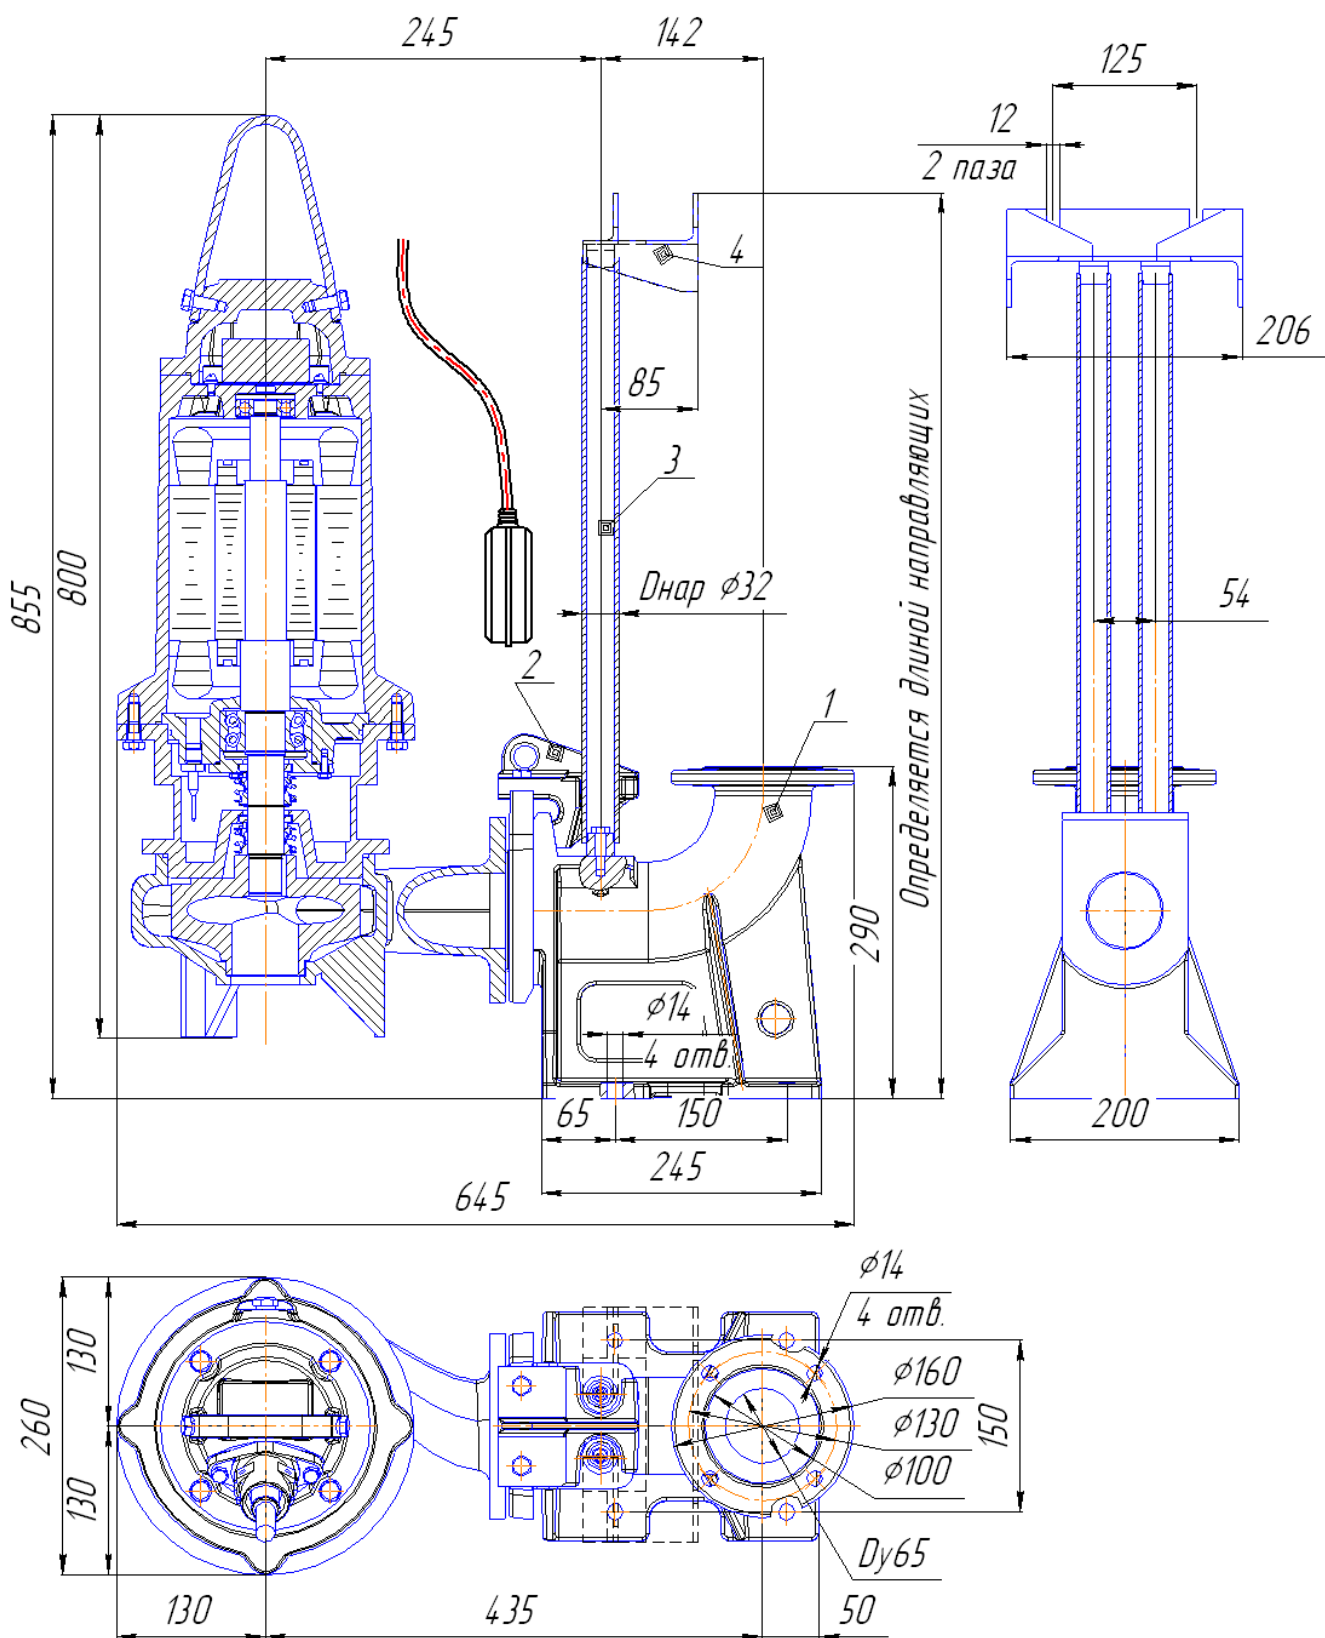


Рис. 68 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/155 – 4/2 – 106; ПФ2 65/155 – 5,5/2 – 106
с опускающим устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

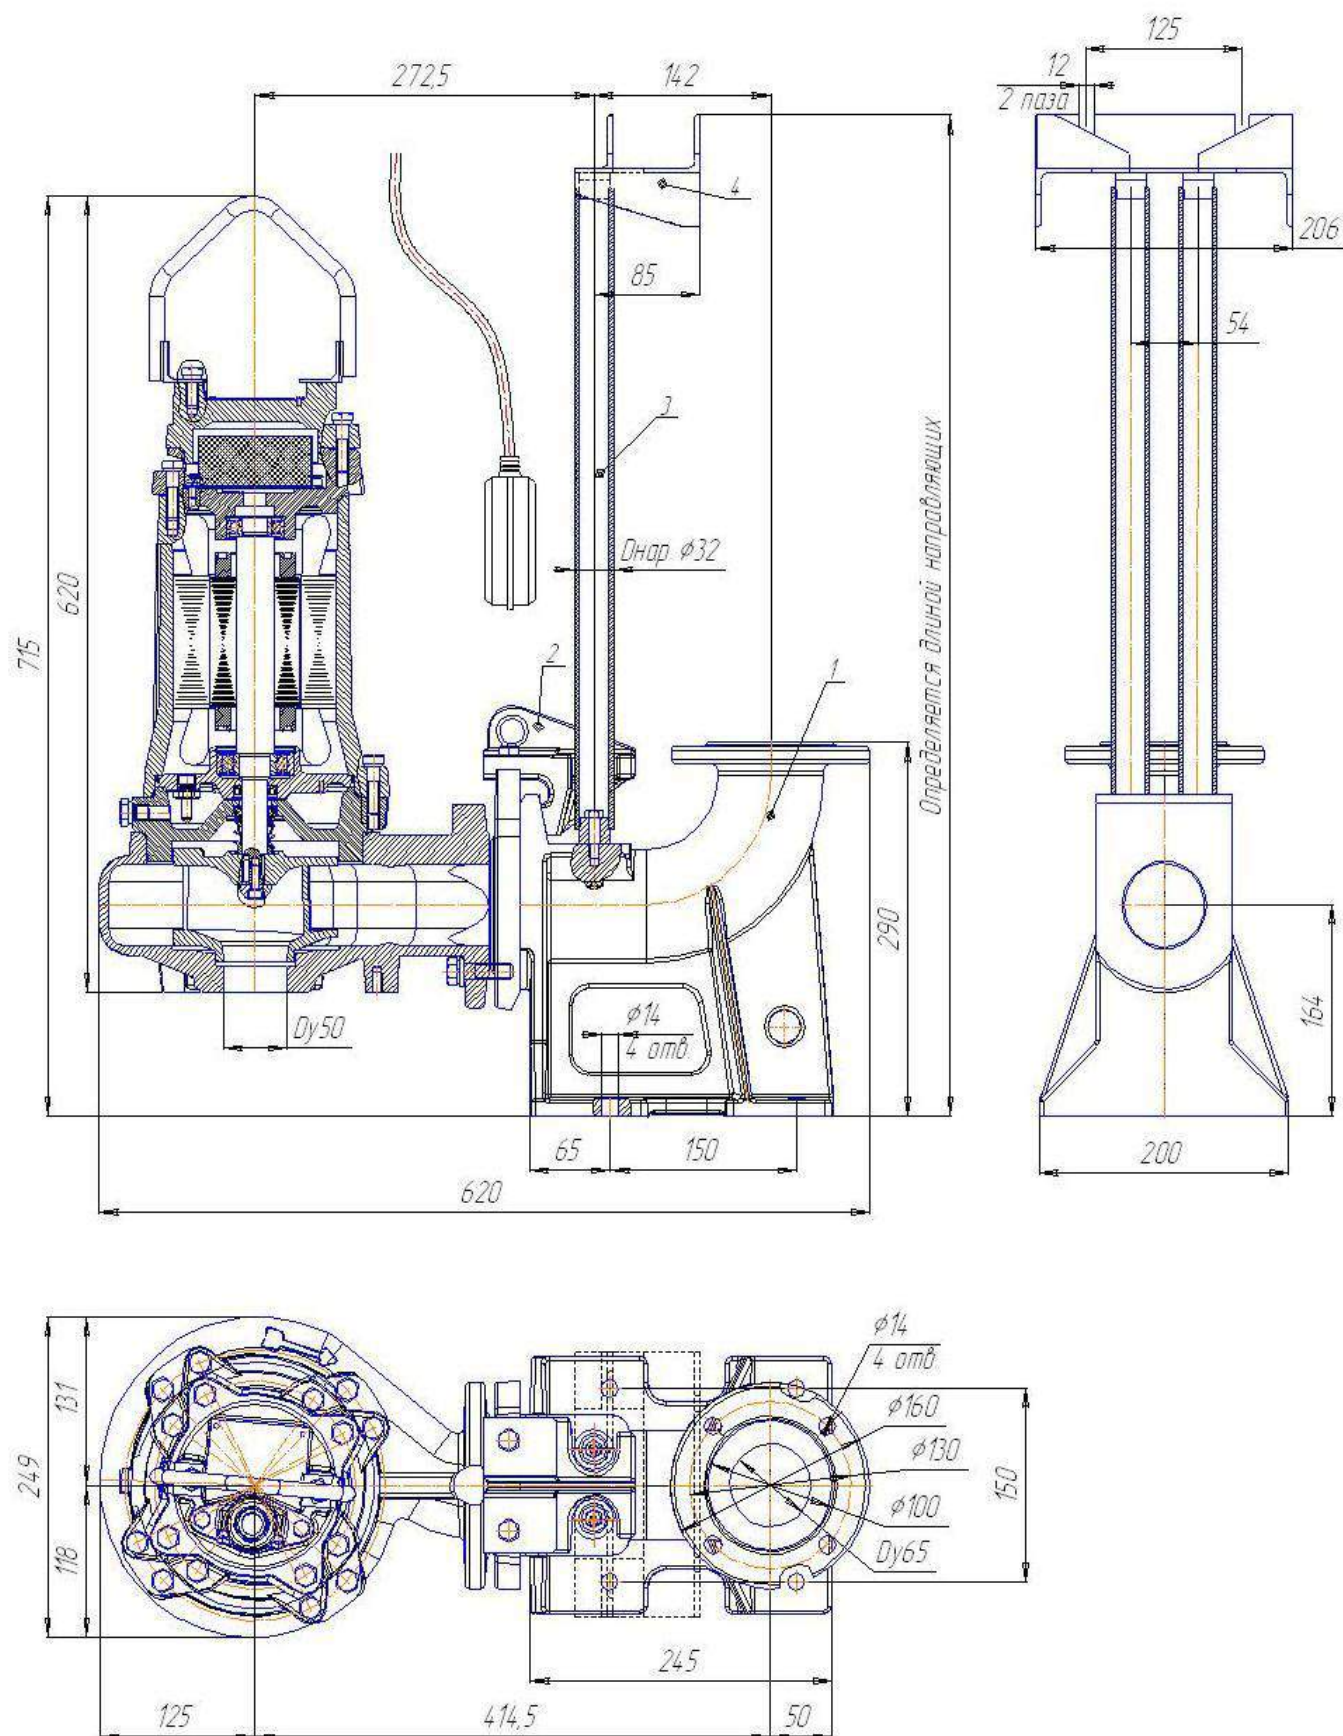


Рис. 69 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ1 65/160 – 3/2 – 106; ПФС 65/160 – 3/2 – 106
с опускающим устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

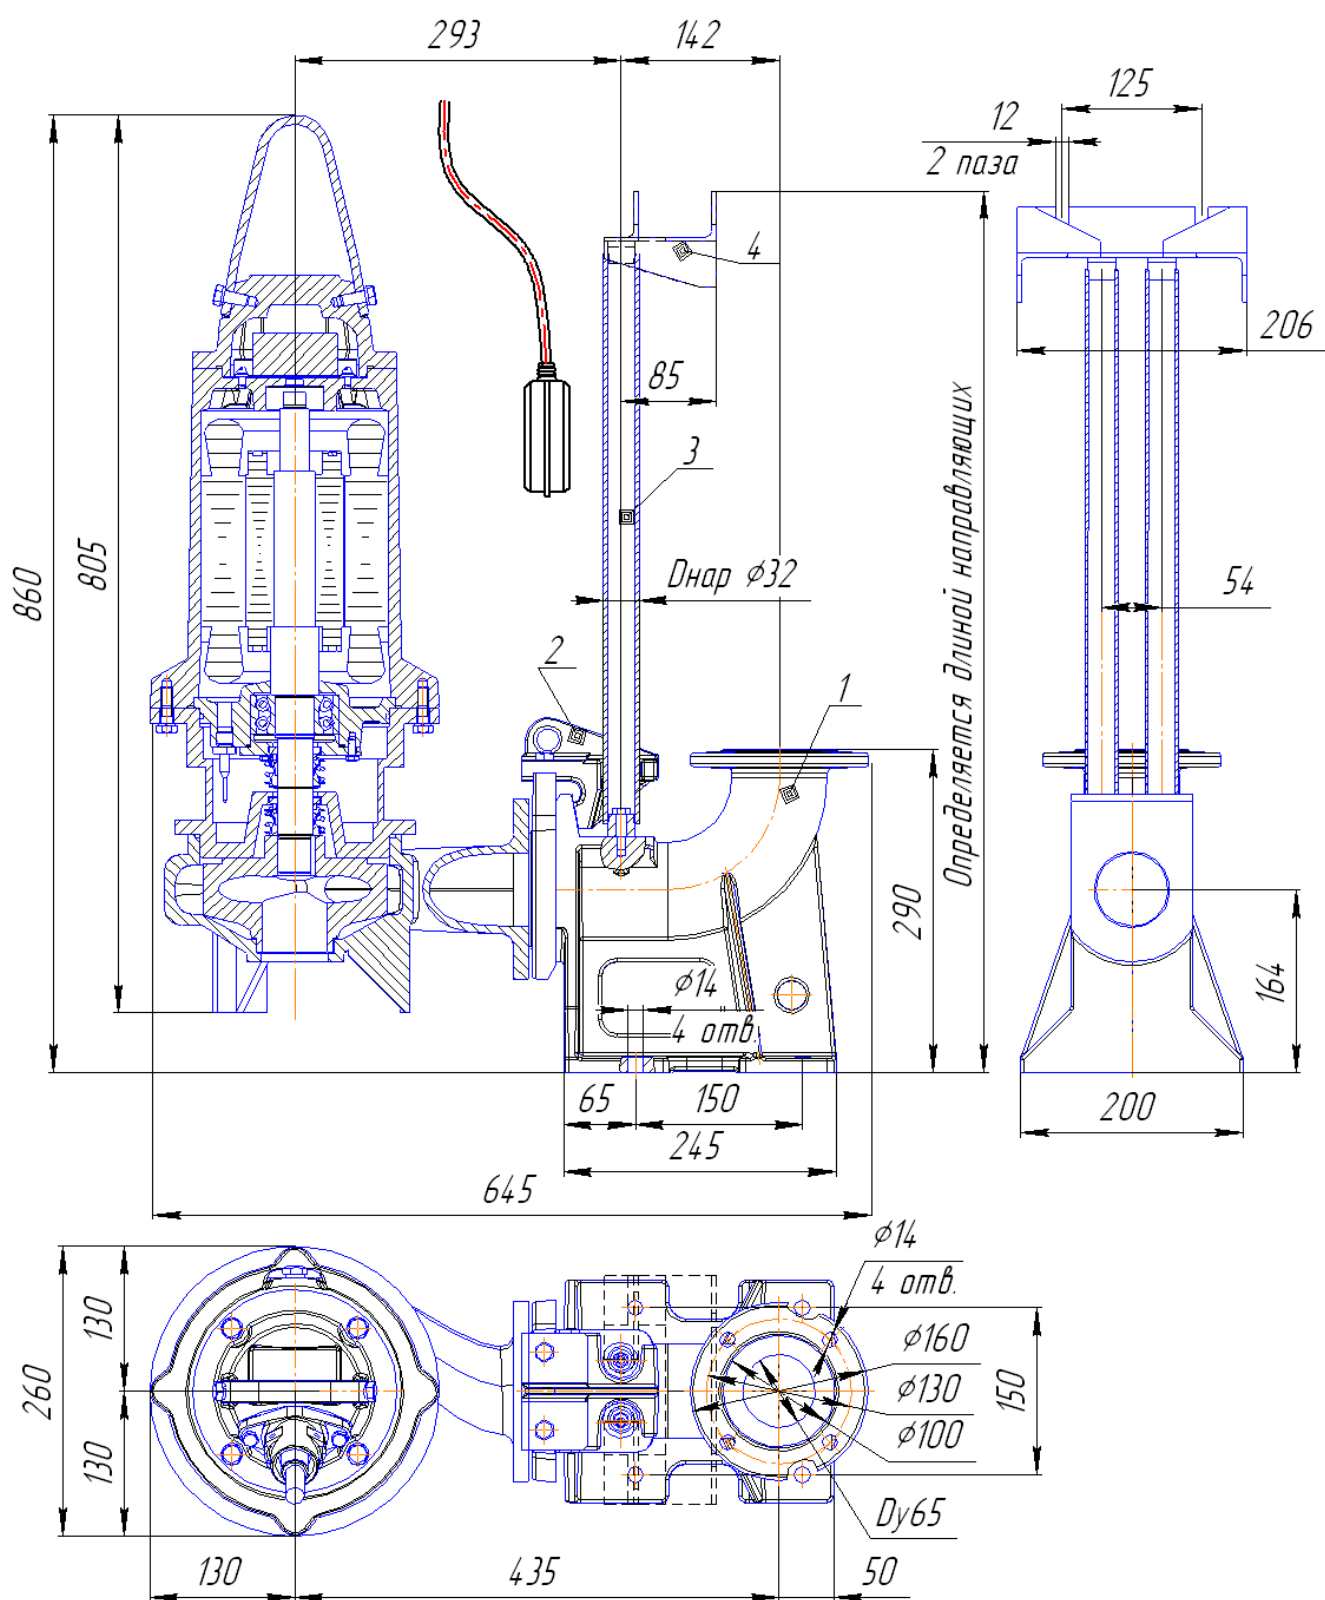


Рис. 70 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/165 – 4/2 – 106; ПФ2 65/165 – 5,5/2 – 106
с опускающим устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн

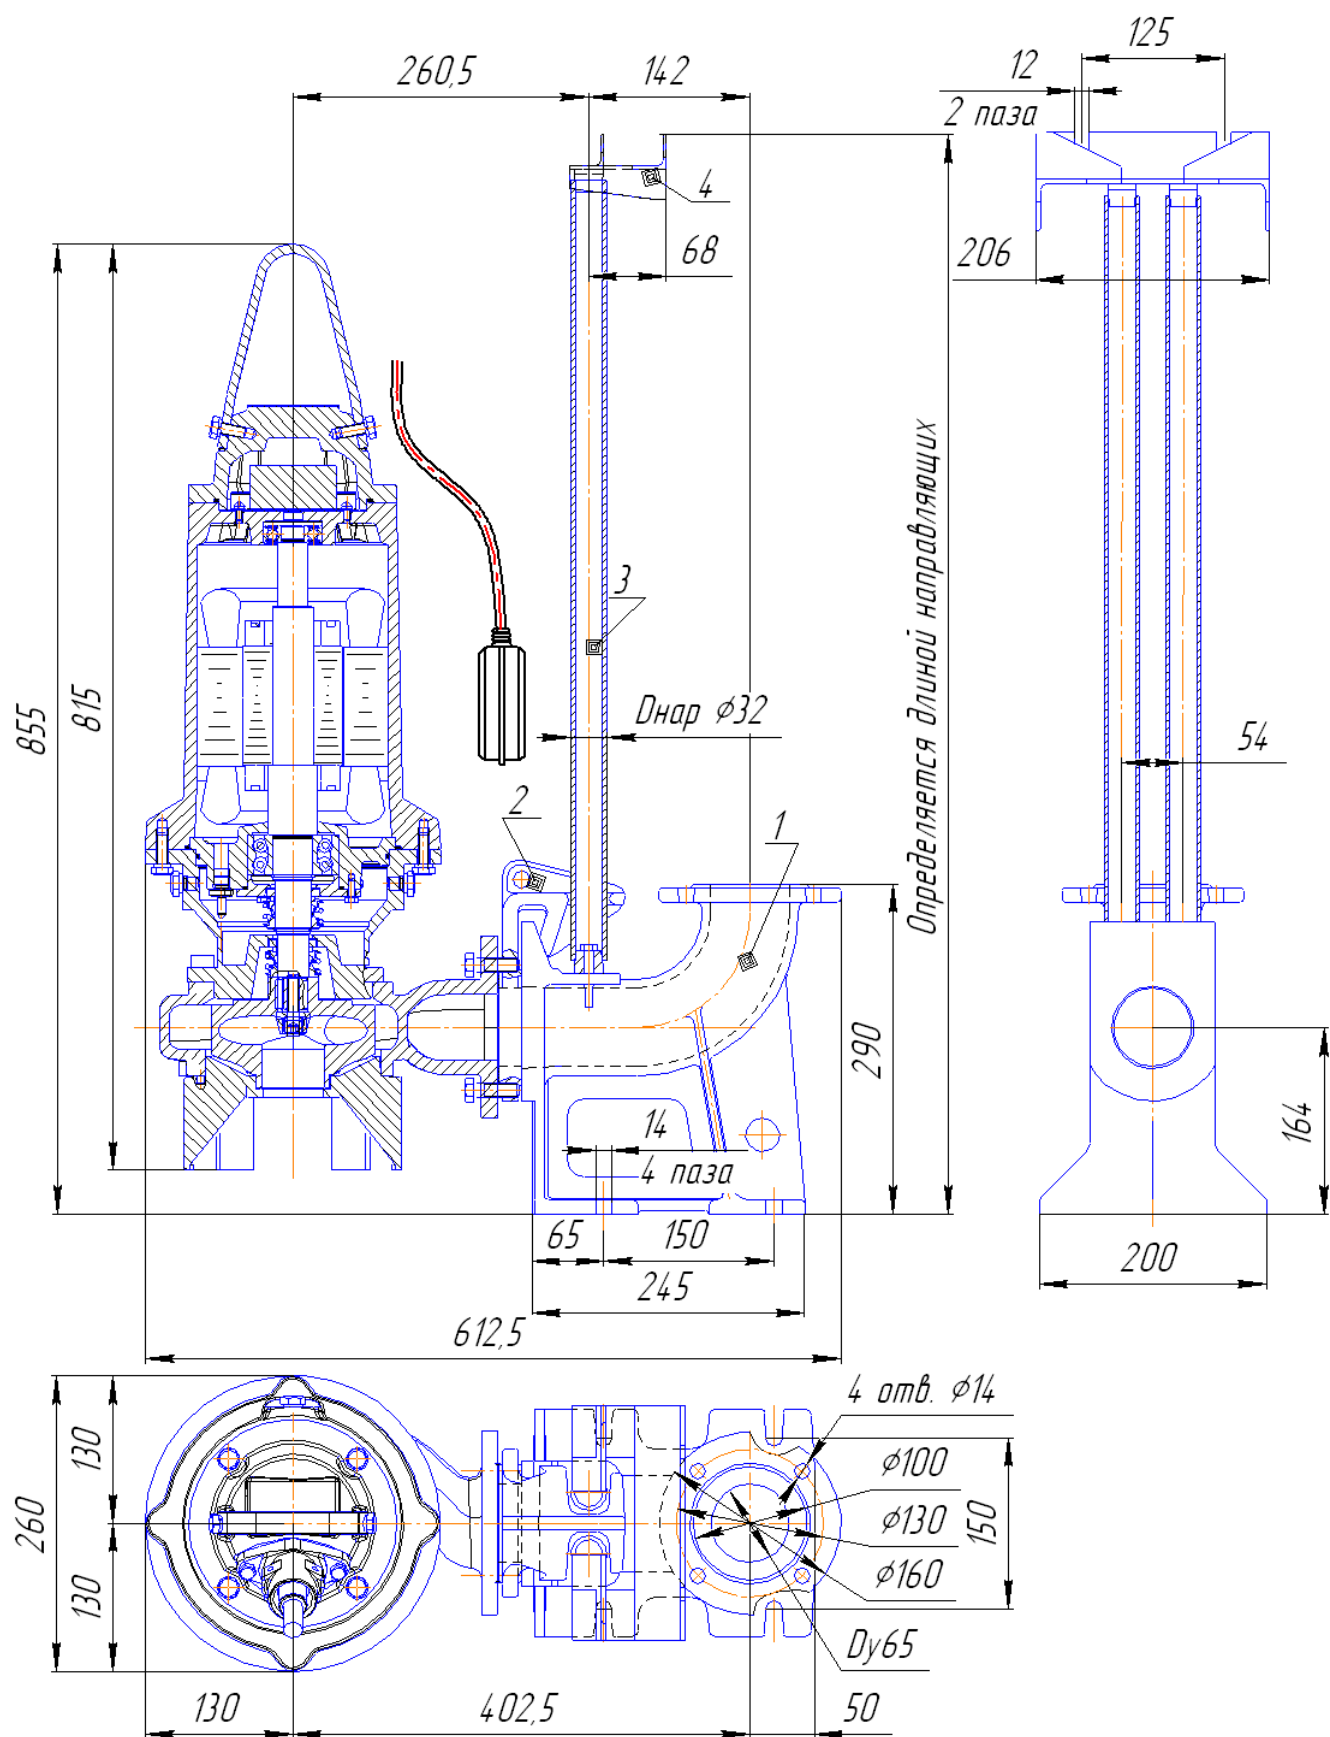


Рис. 72 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/145 – 4/2 – 106 с опускающим устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

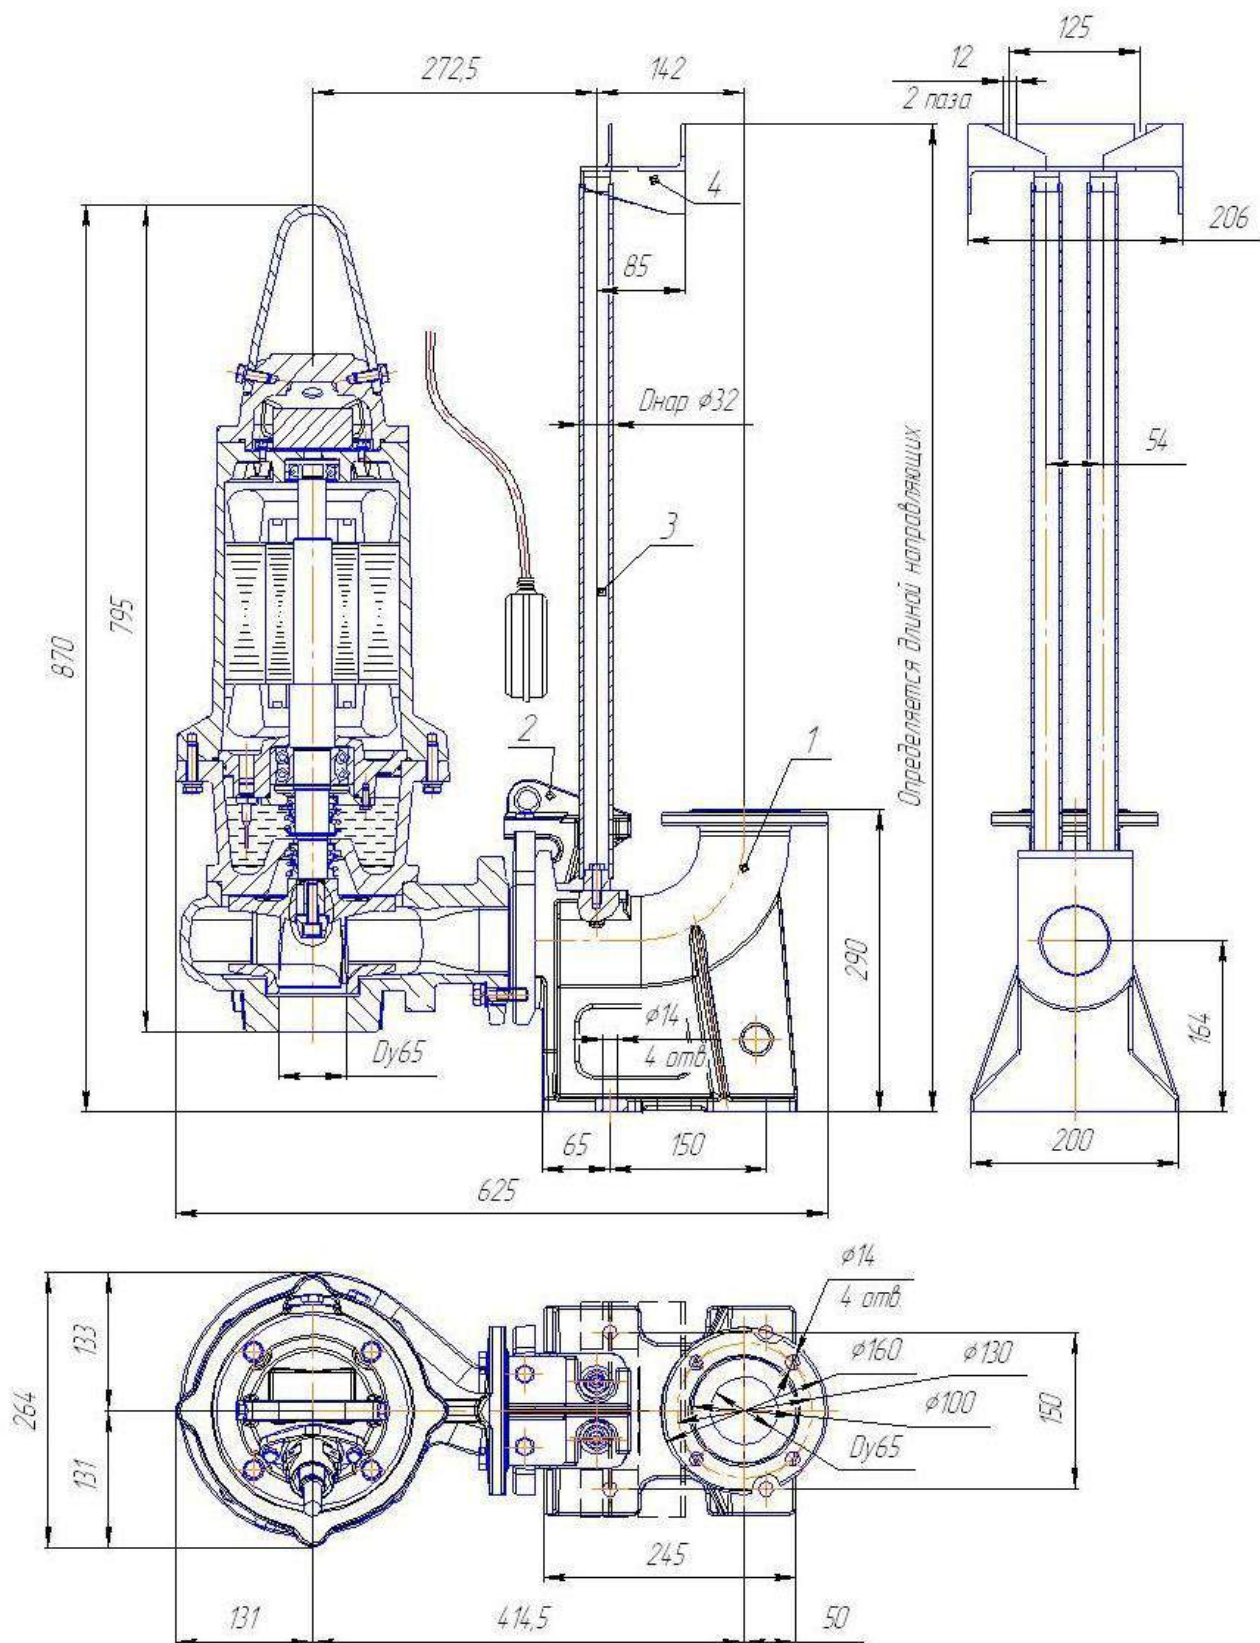


Рис. 73 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/180 – 4/2– 106; ПФ2 65/180 – 5,5/2 – 106
с опускным устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

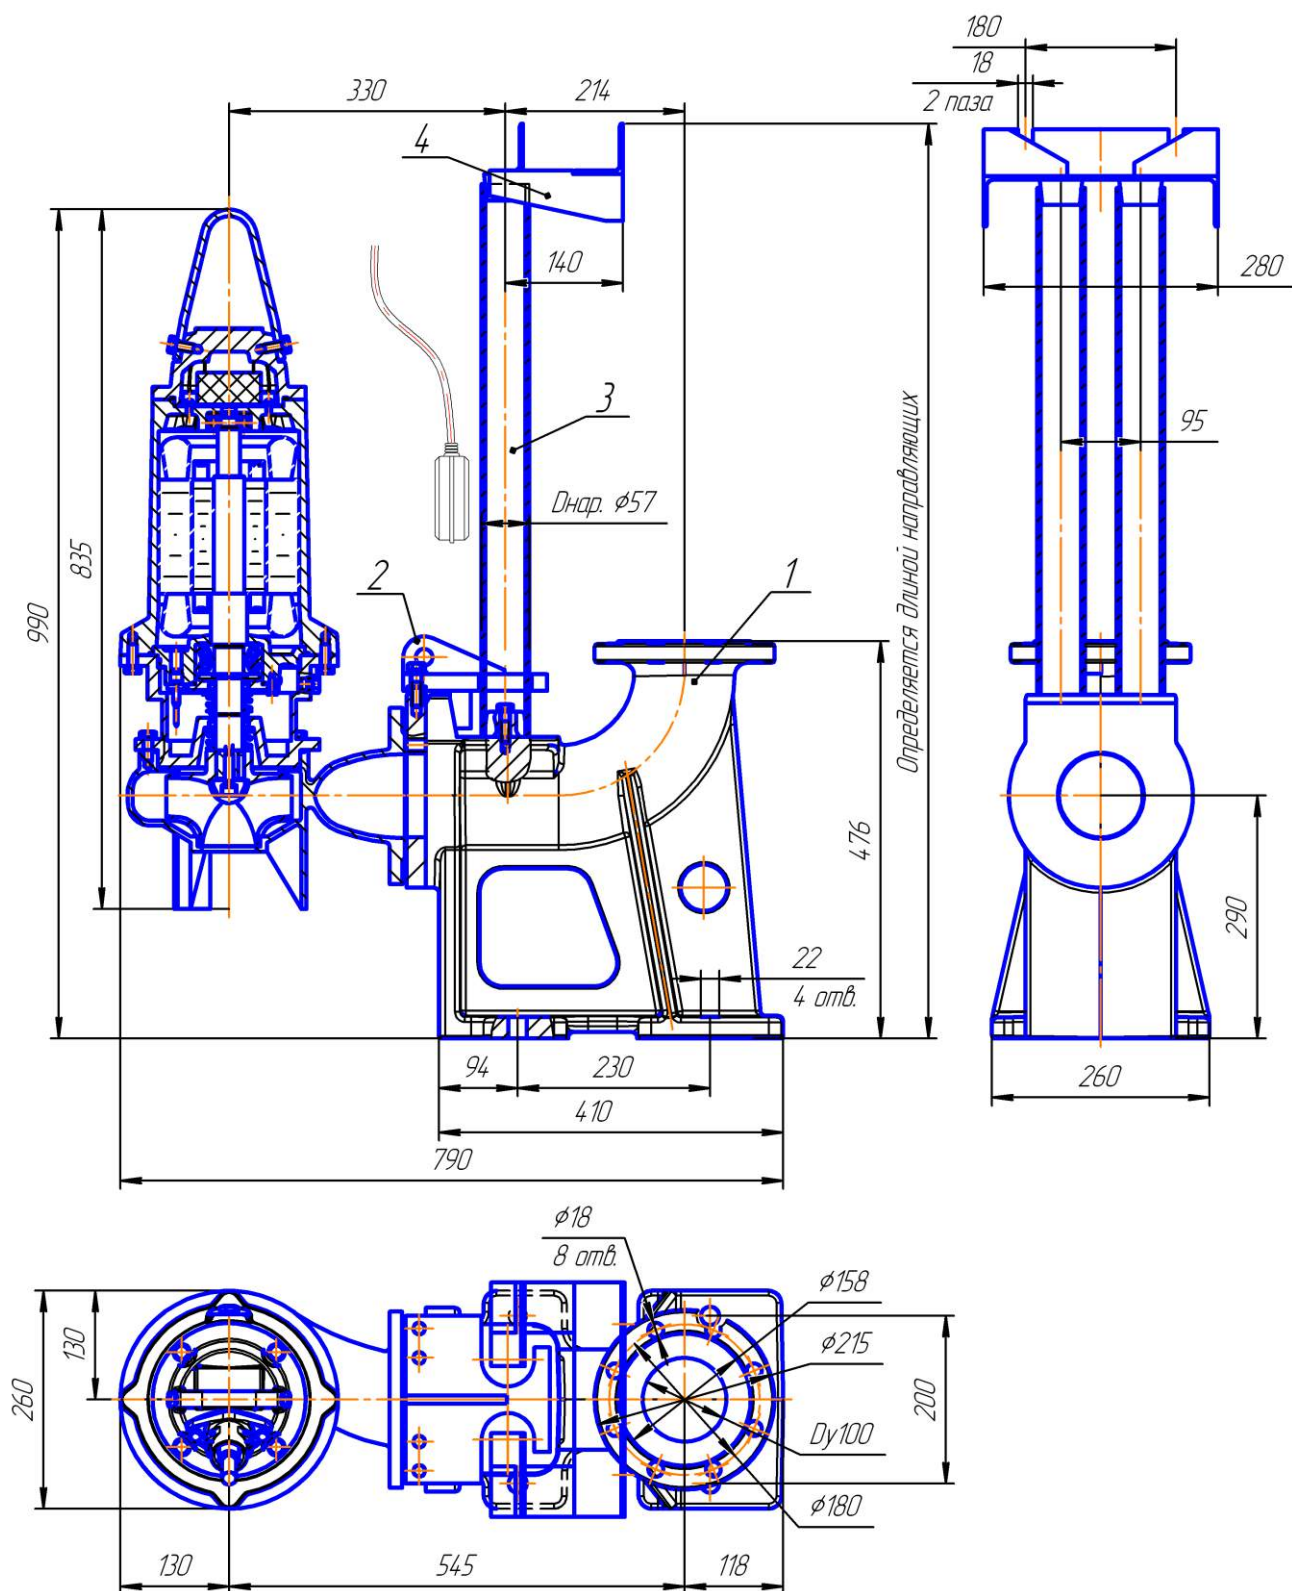


Рис. 74 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 100/150 – 5,5/2– 106; с опускающим устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

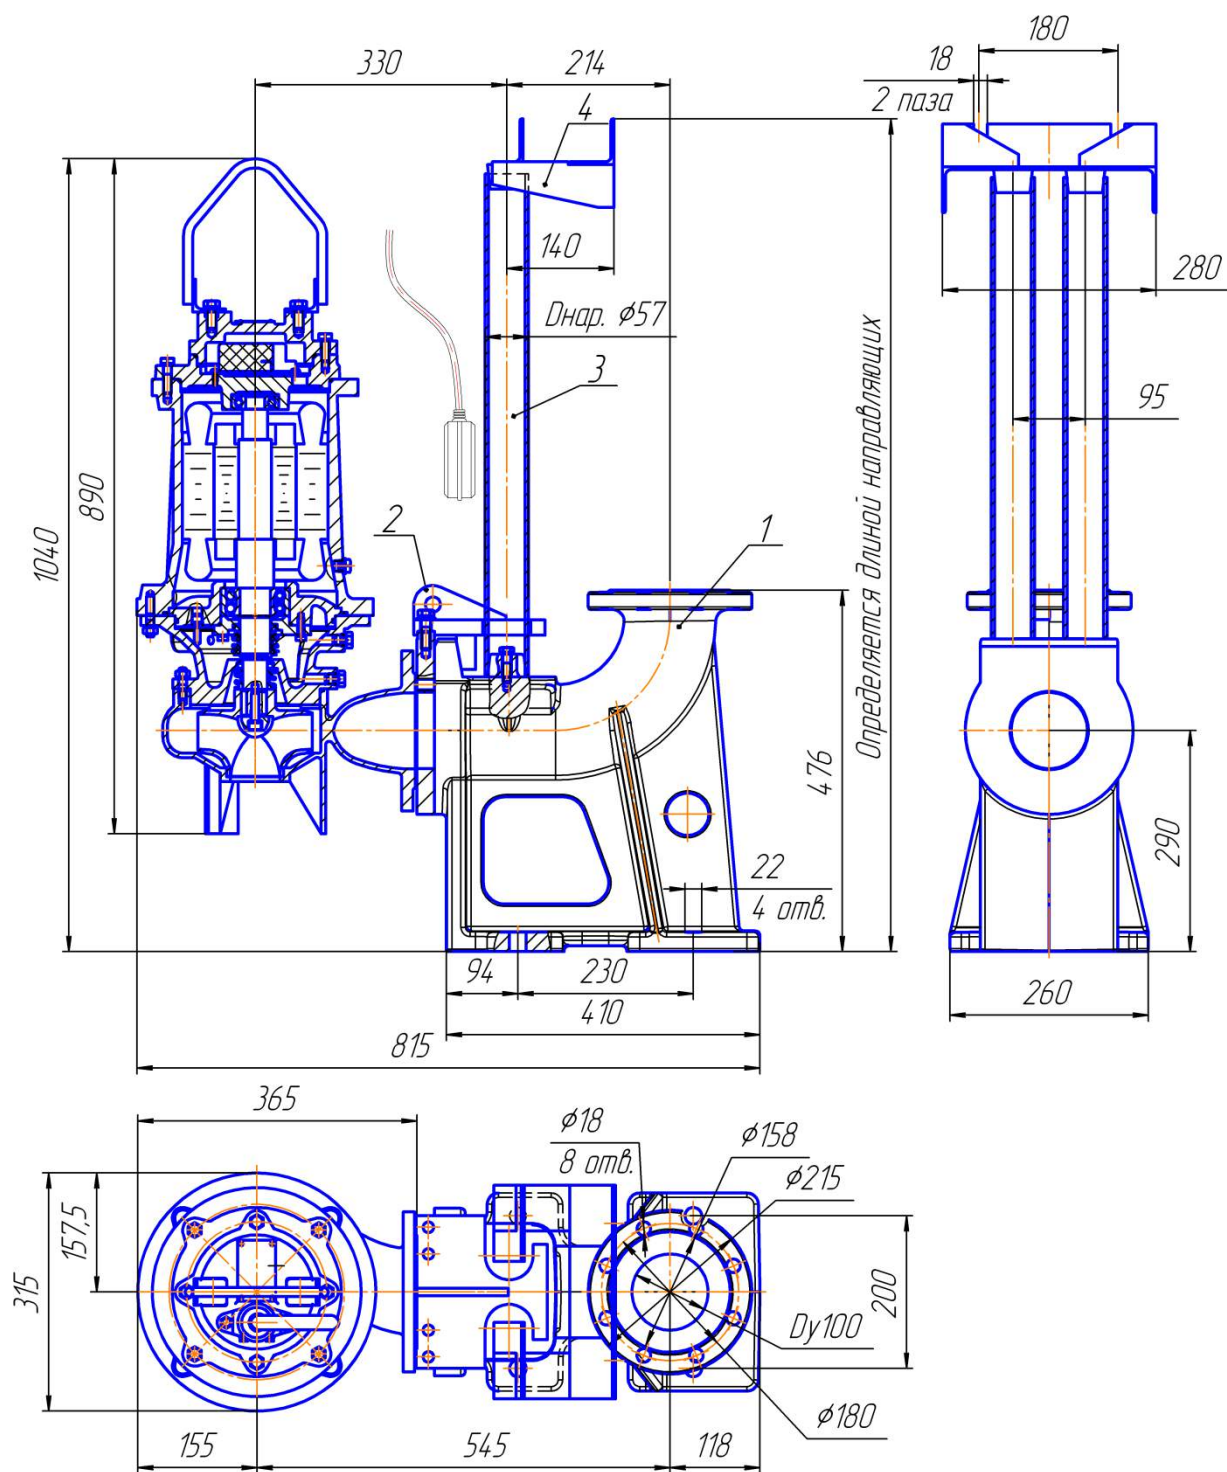


Рис. 75 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 100/150 – 7,5/2– 106 с опускающим устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

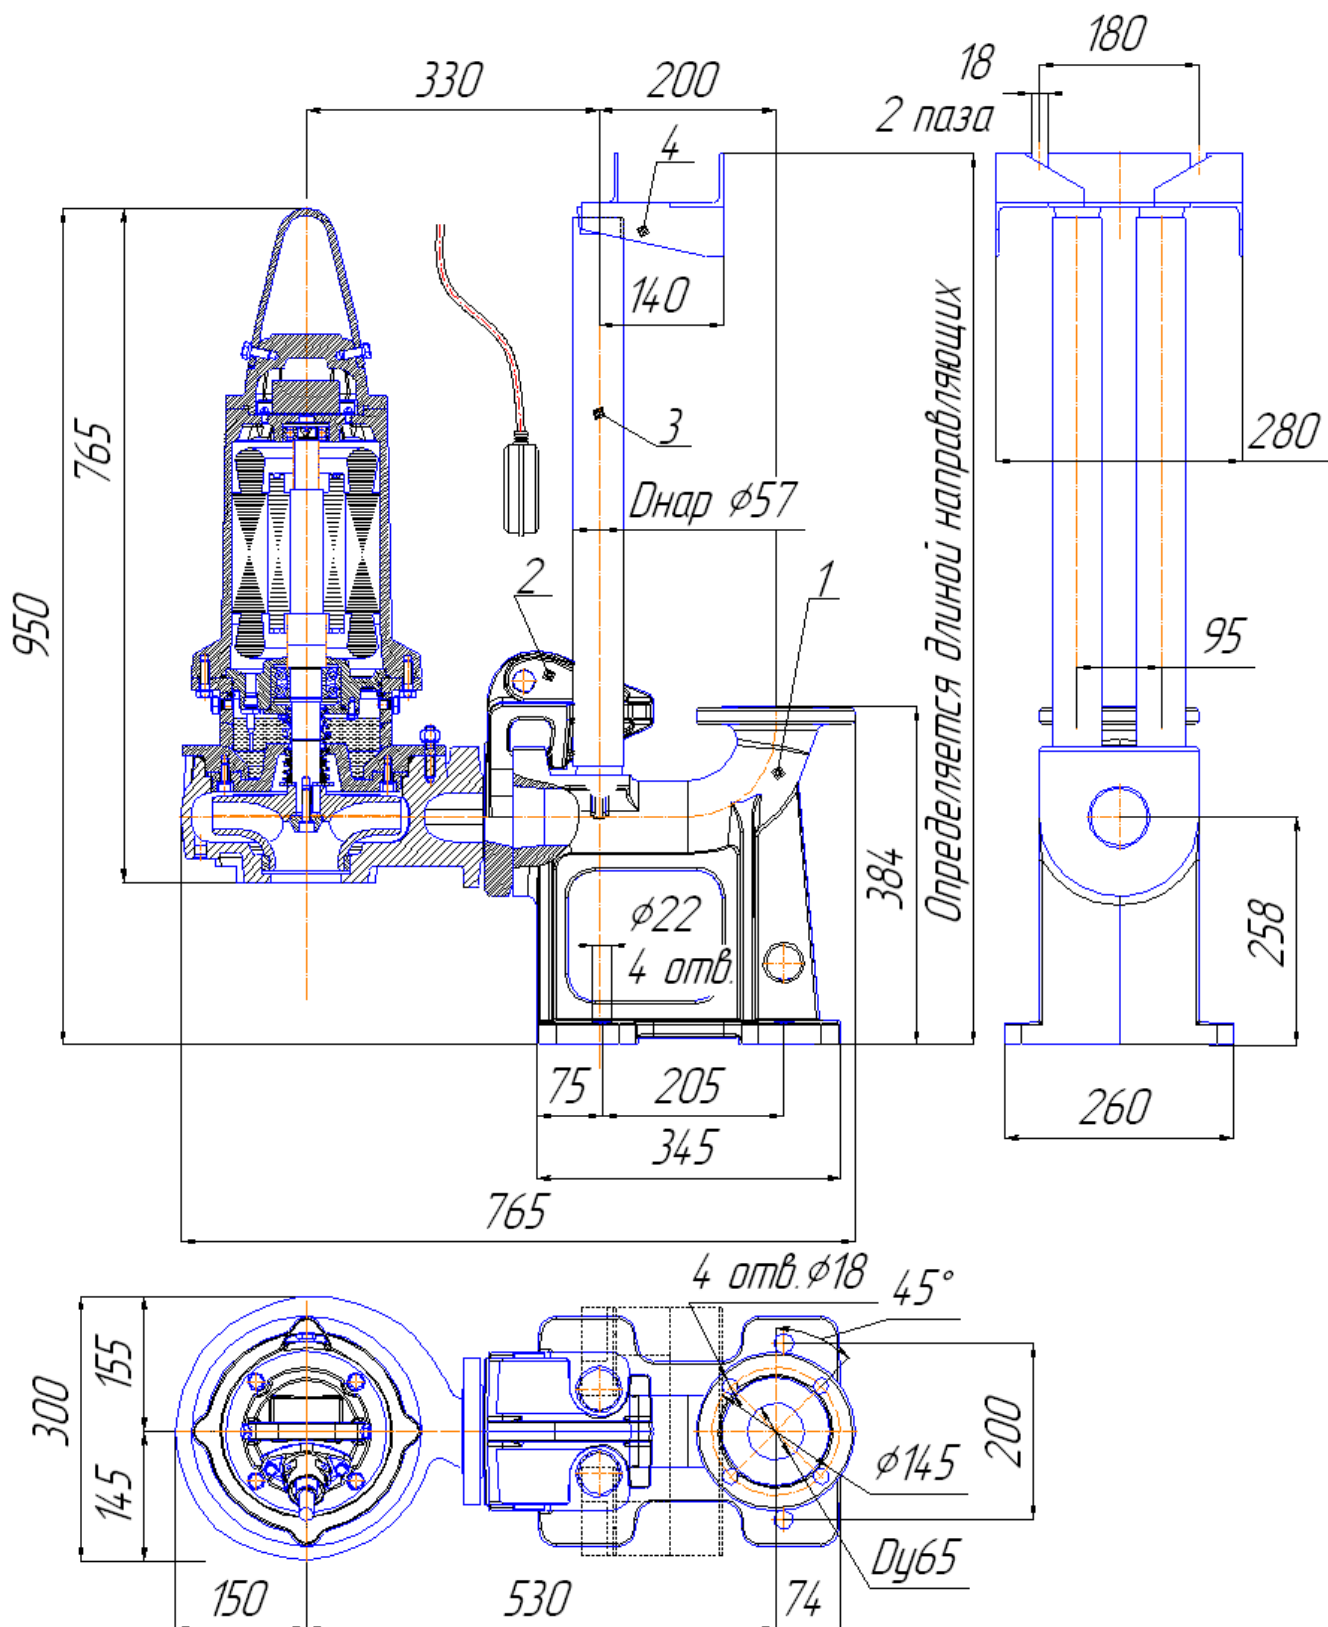


Рис. 76 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 50/200 – 5,5/2– 106 с опускающим устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

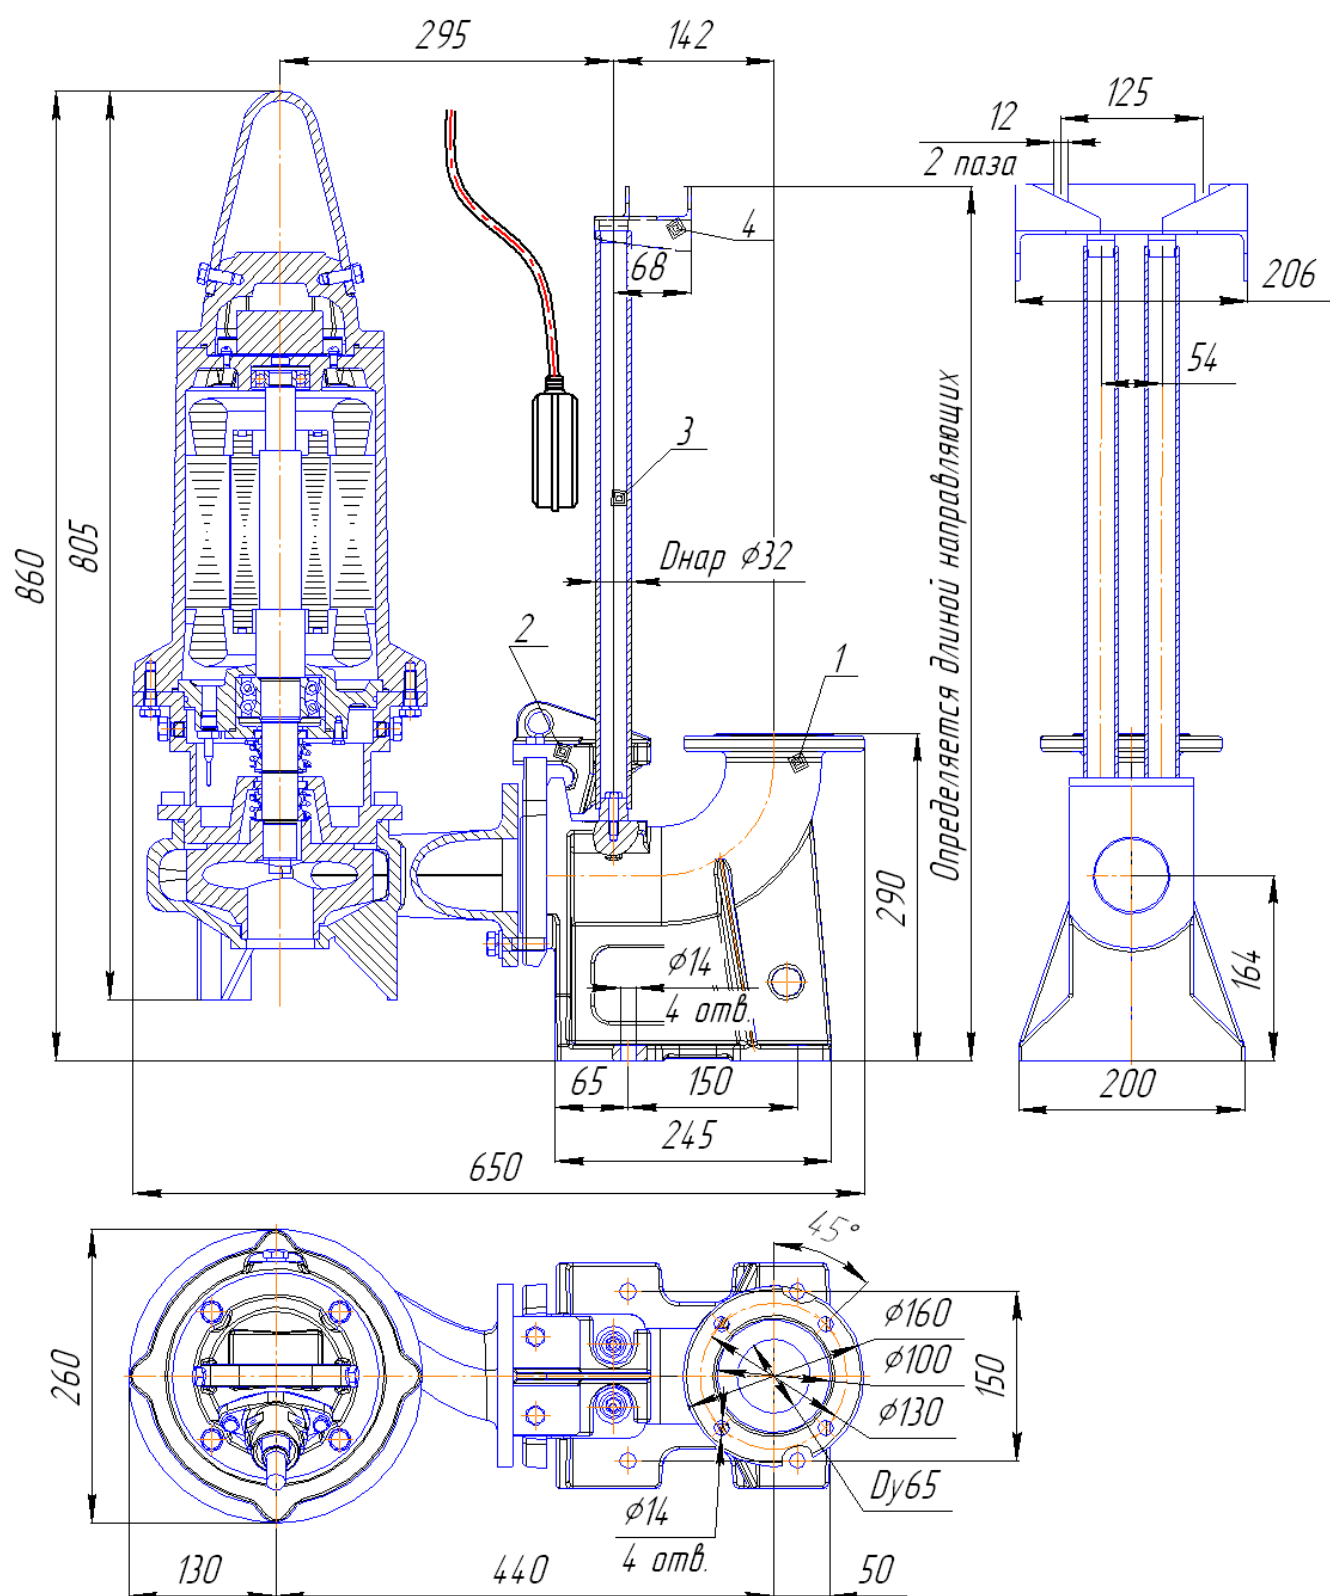


Рис. 78 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/150 – 5,5/2 – 106 с опускающим устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

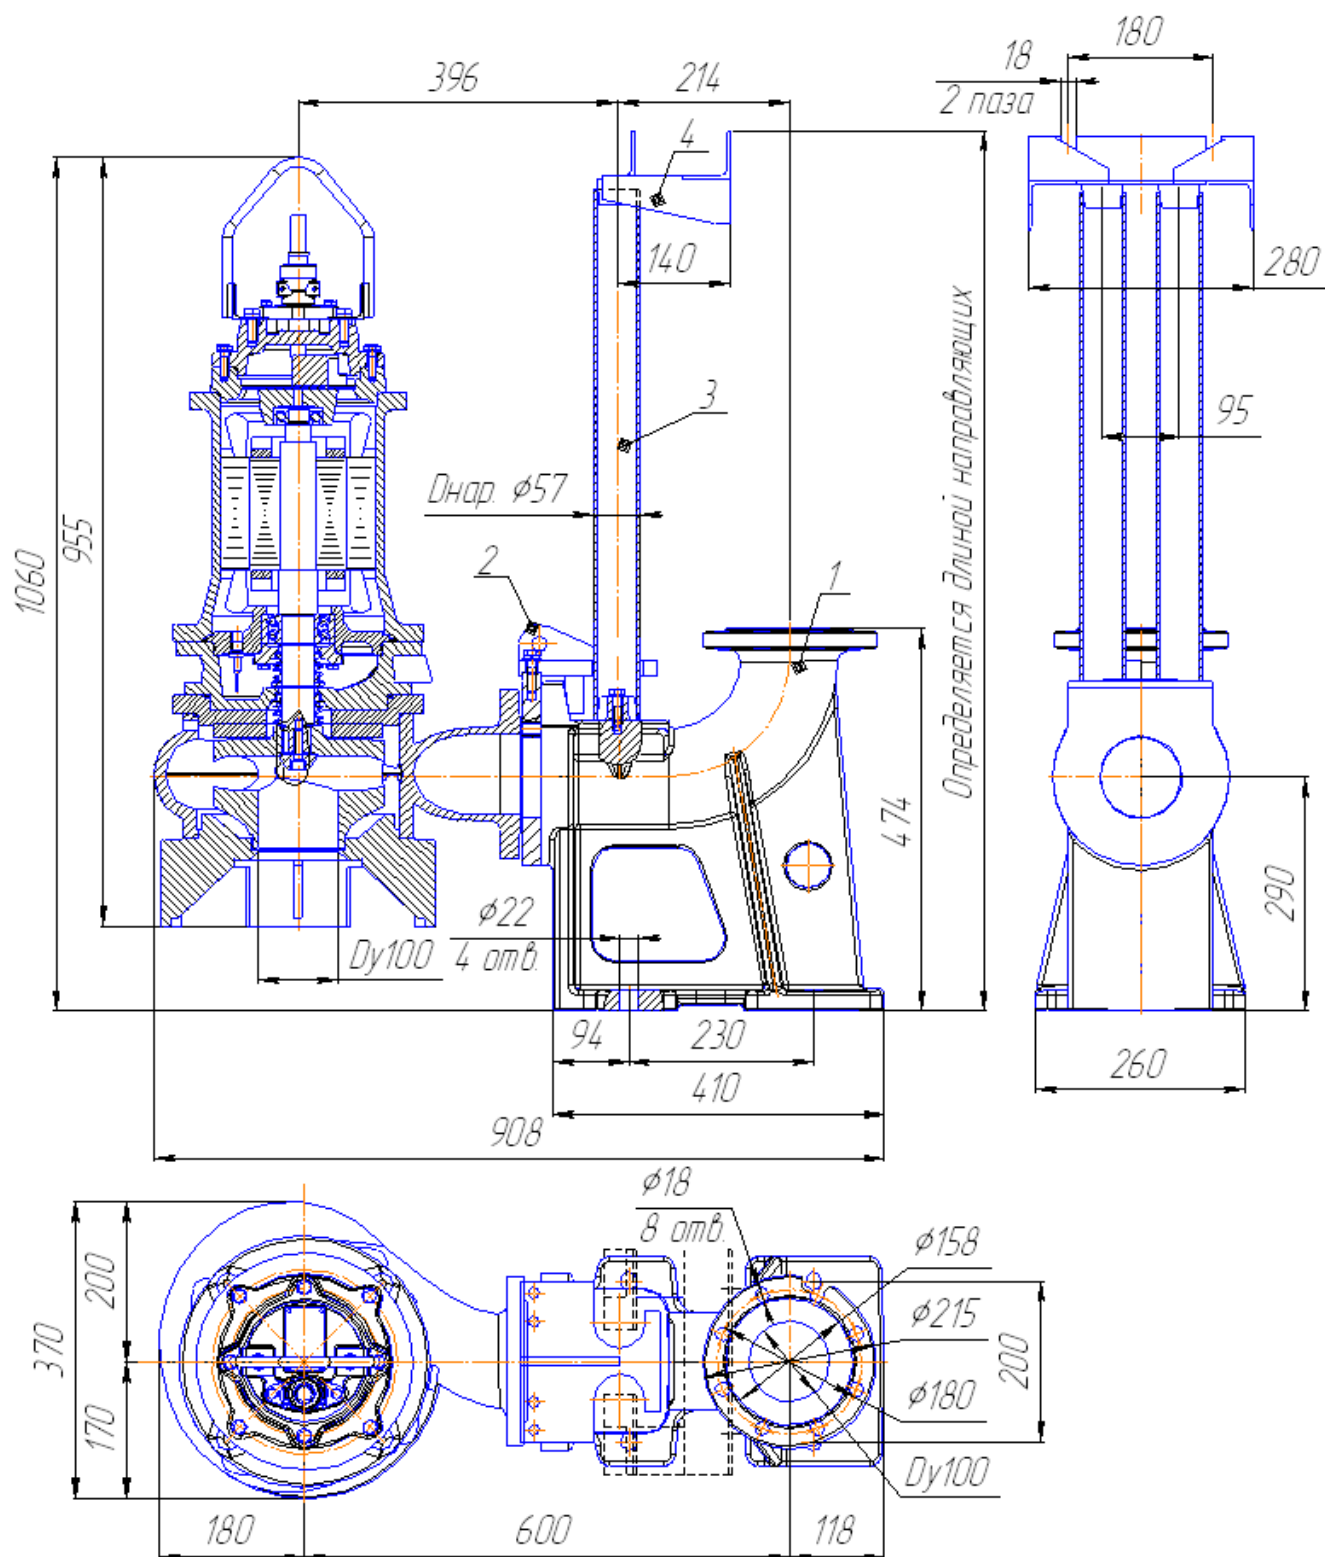


Рис. 80 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 100/200 –5,5/4 – 106 с опускающим устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

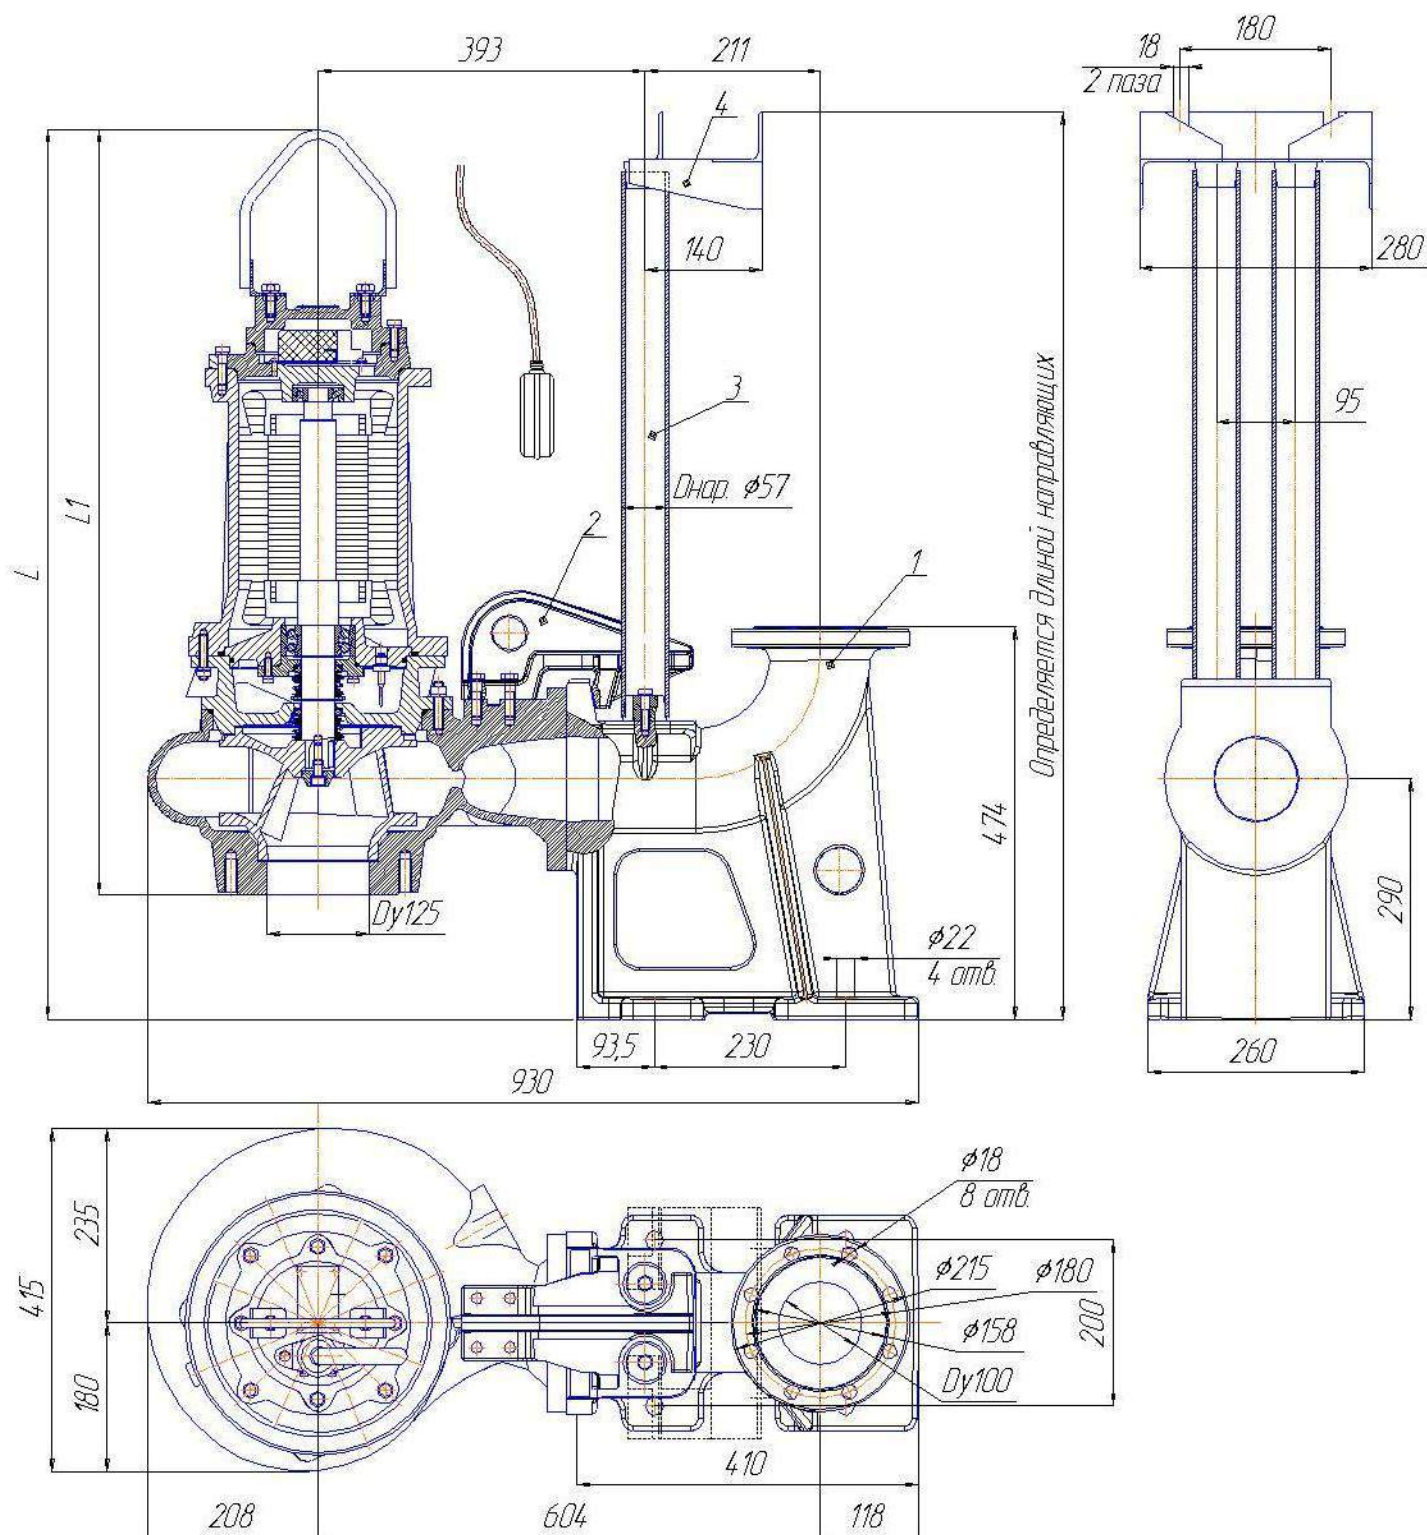


Рис. 81 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш"
 ПФ1 100/240 – 5,5/4–106;
 ПФ1 100/240 – 7,5/4–106
 с опускным устройством.

Обозначение насоса «Иртыш»	L	L1
ПФ1 100/240 – 5,5/4	1040	890
ПФ1 100/240 – 7,5/4	1075	925

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

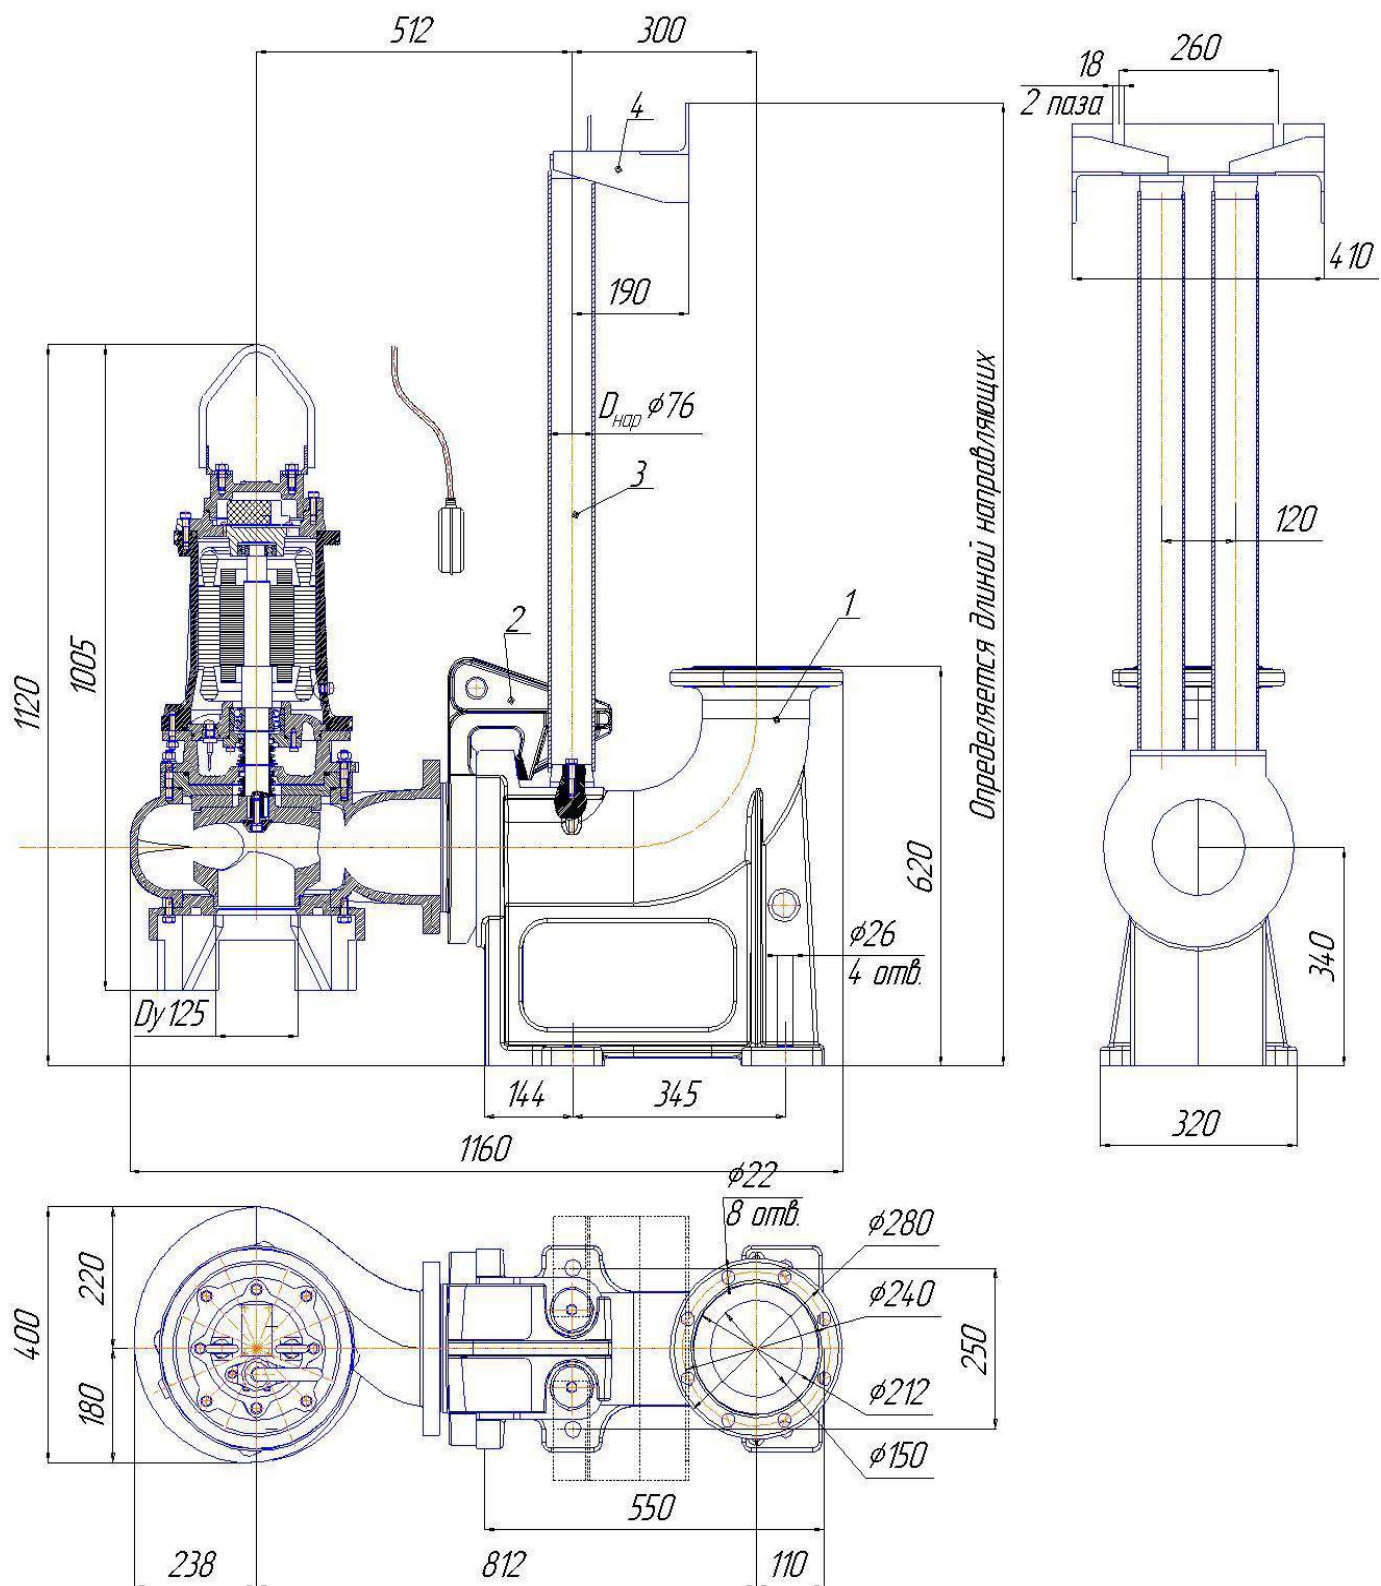


Рис. 82 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 150/205 – 7,5/4 – 106 с опускным устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.


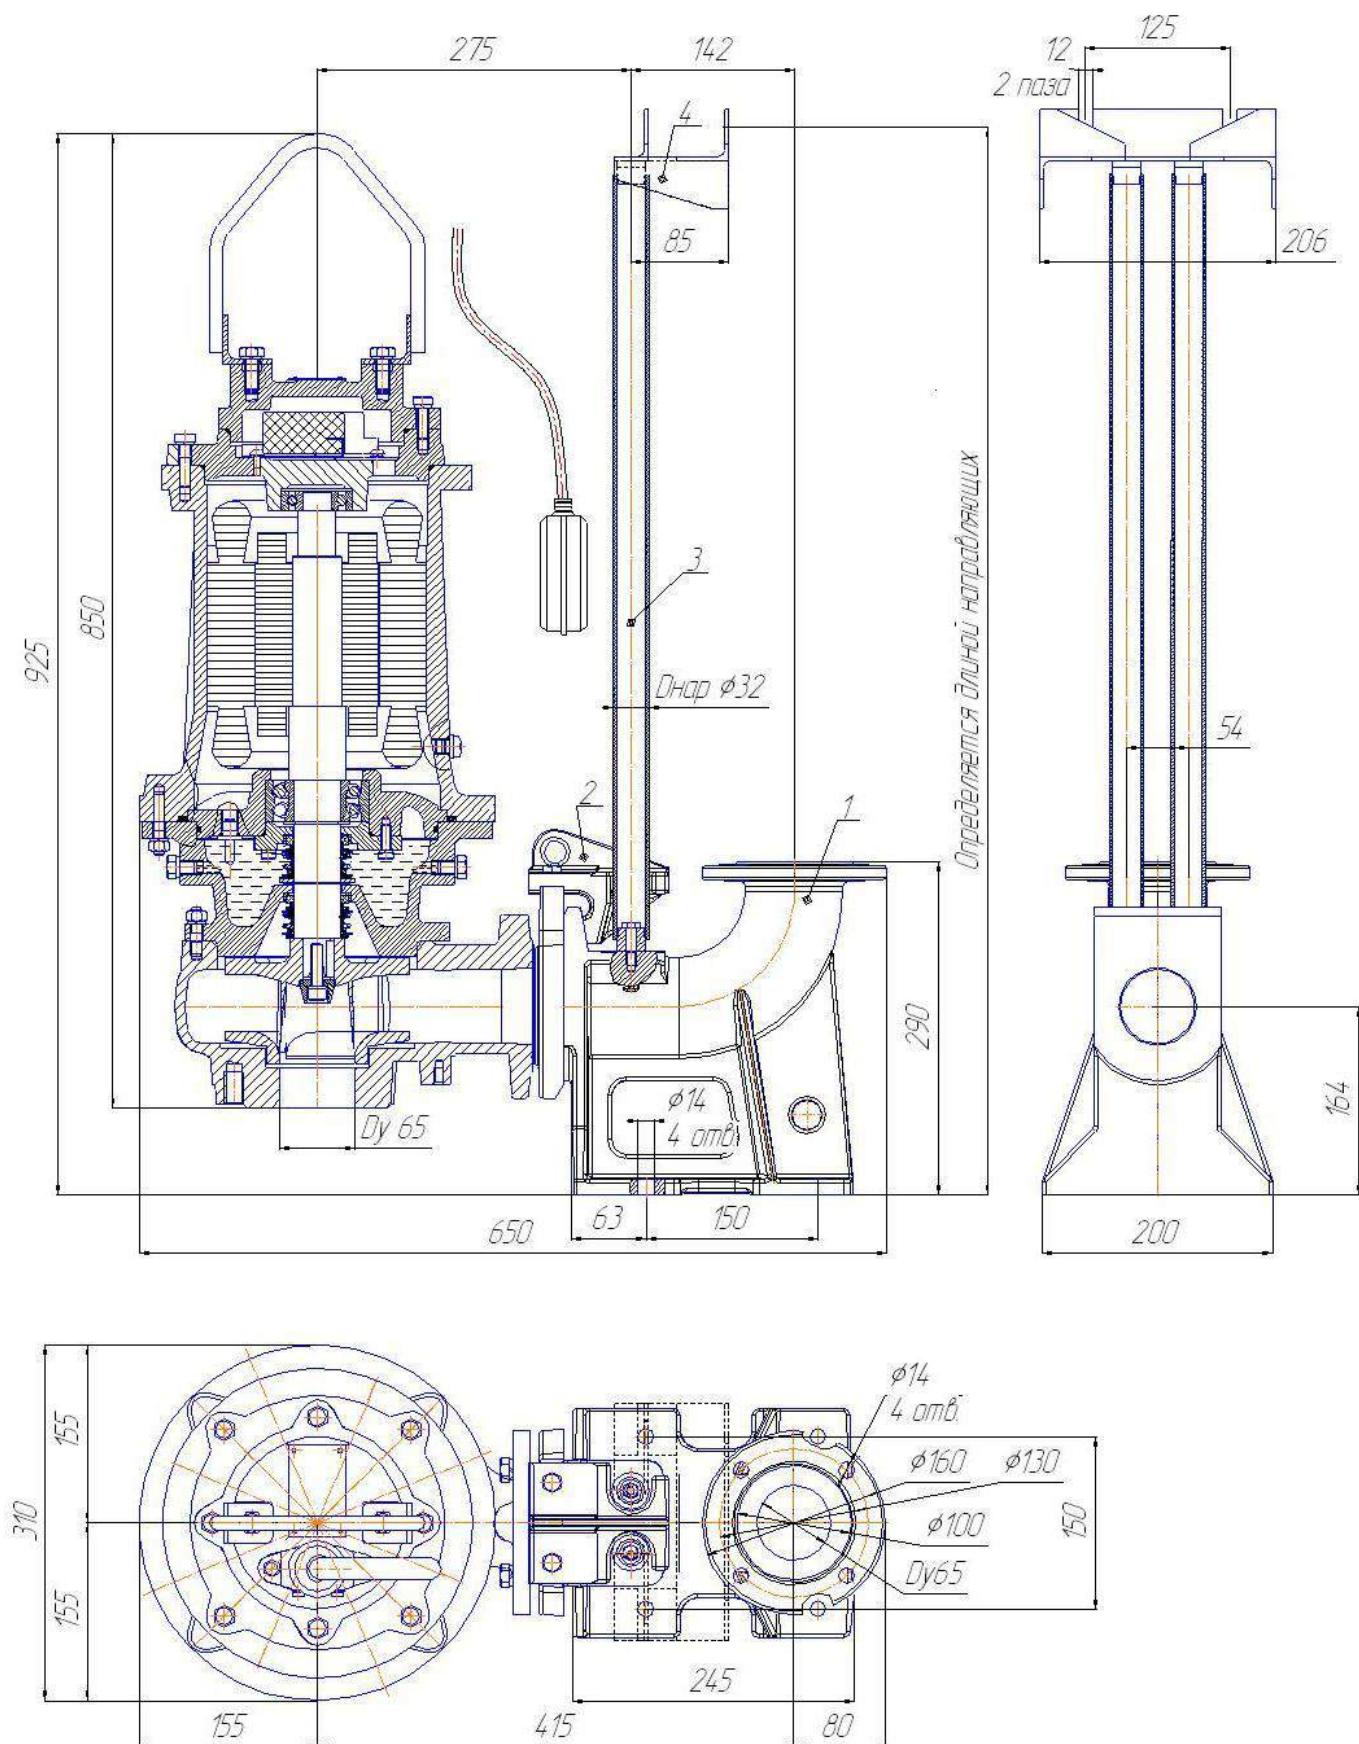


Рис. 83 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/180 – 7,5/2 – 106 с опускным устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

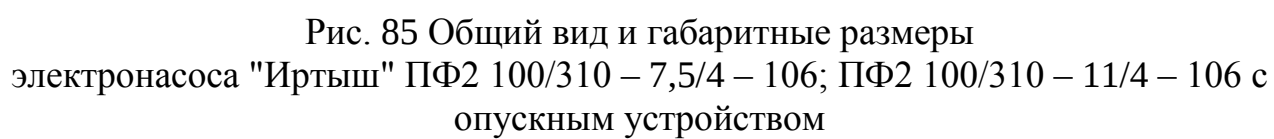

- 93

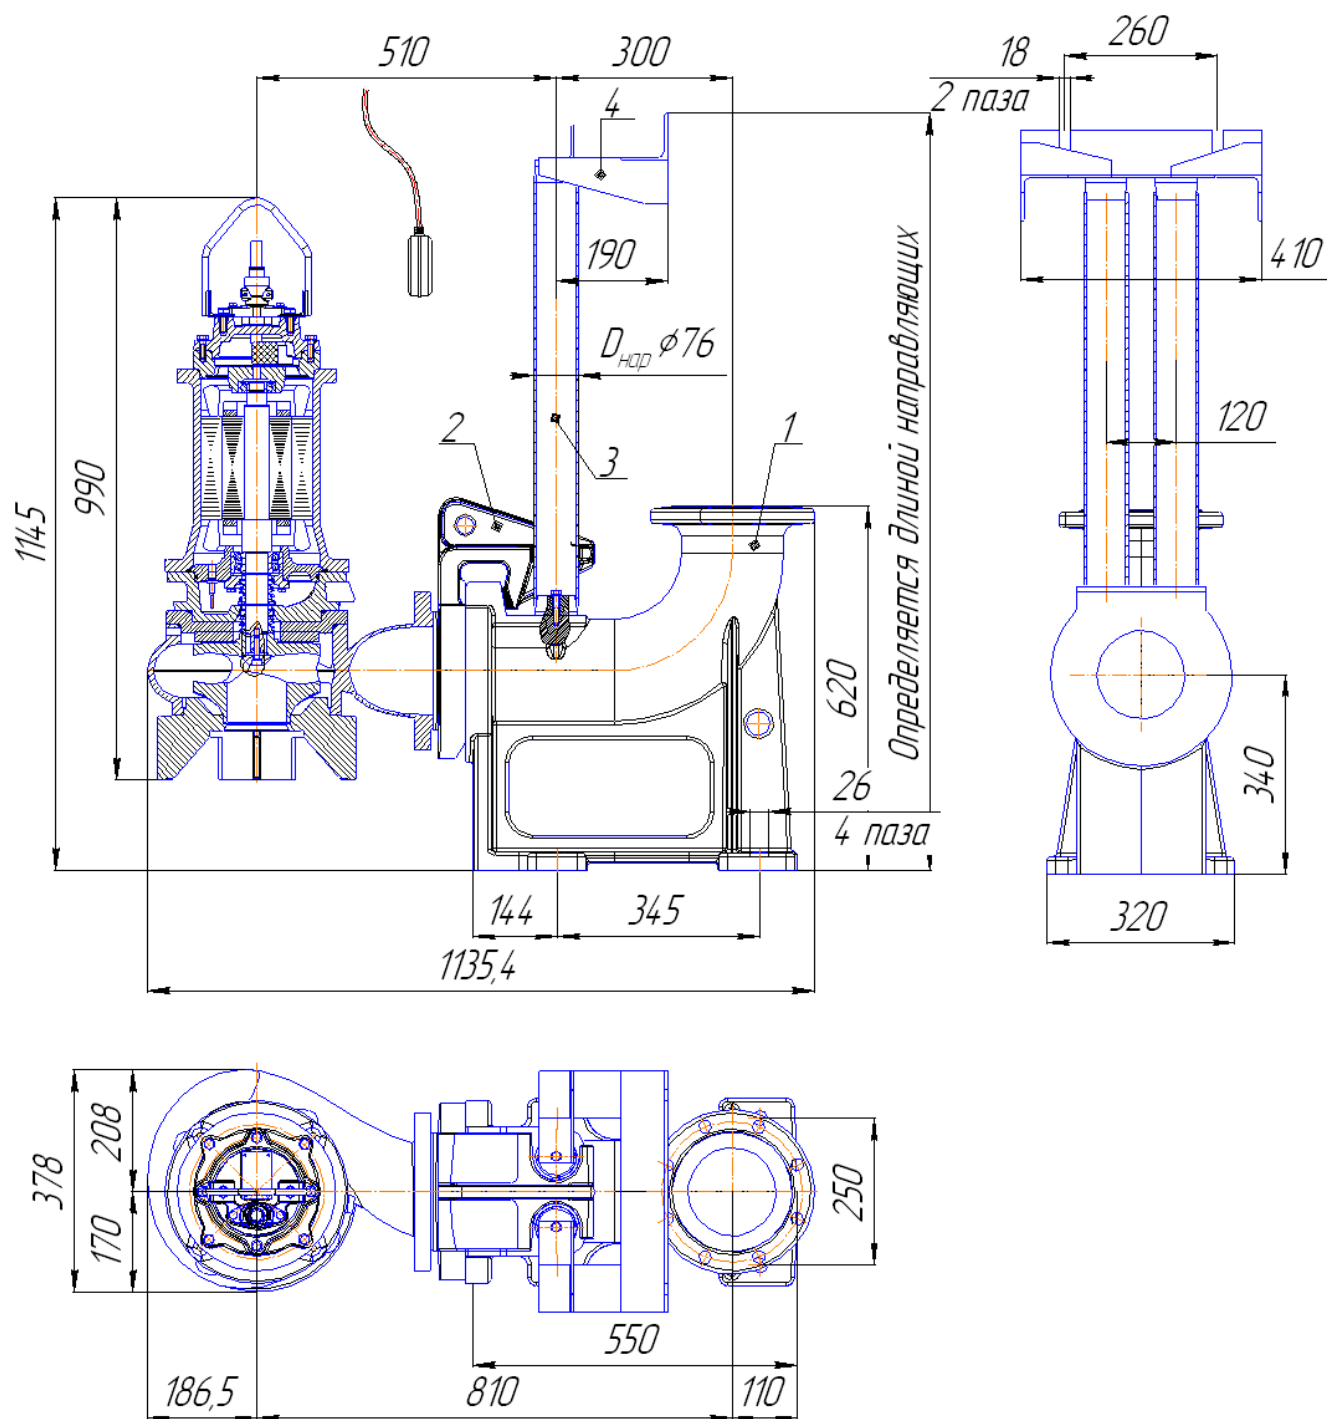


Рис. 86 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" " ПФ2 150/215 – 7,5/4 – 106 с опускным устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

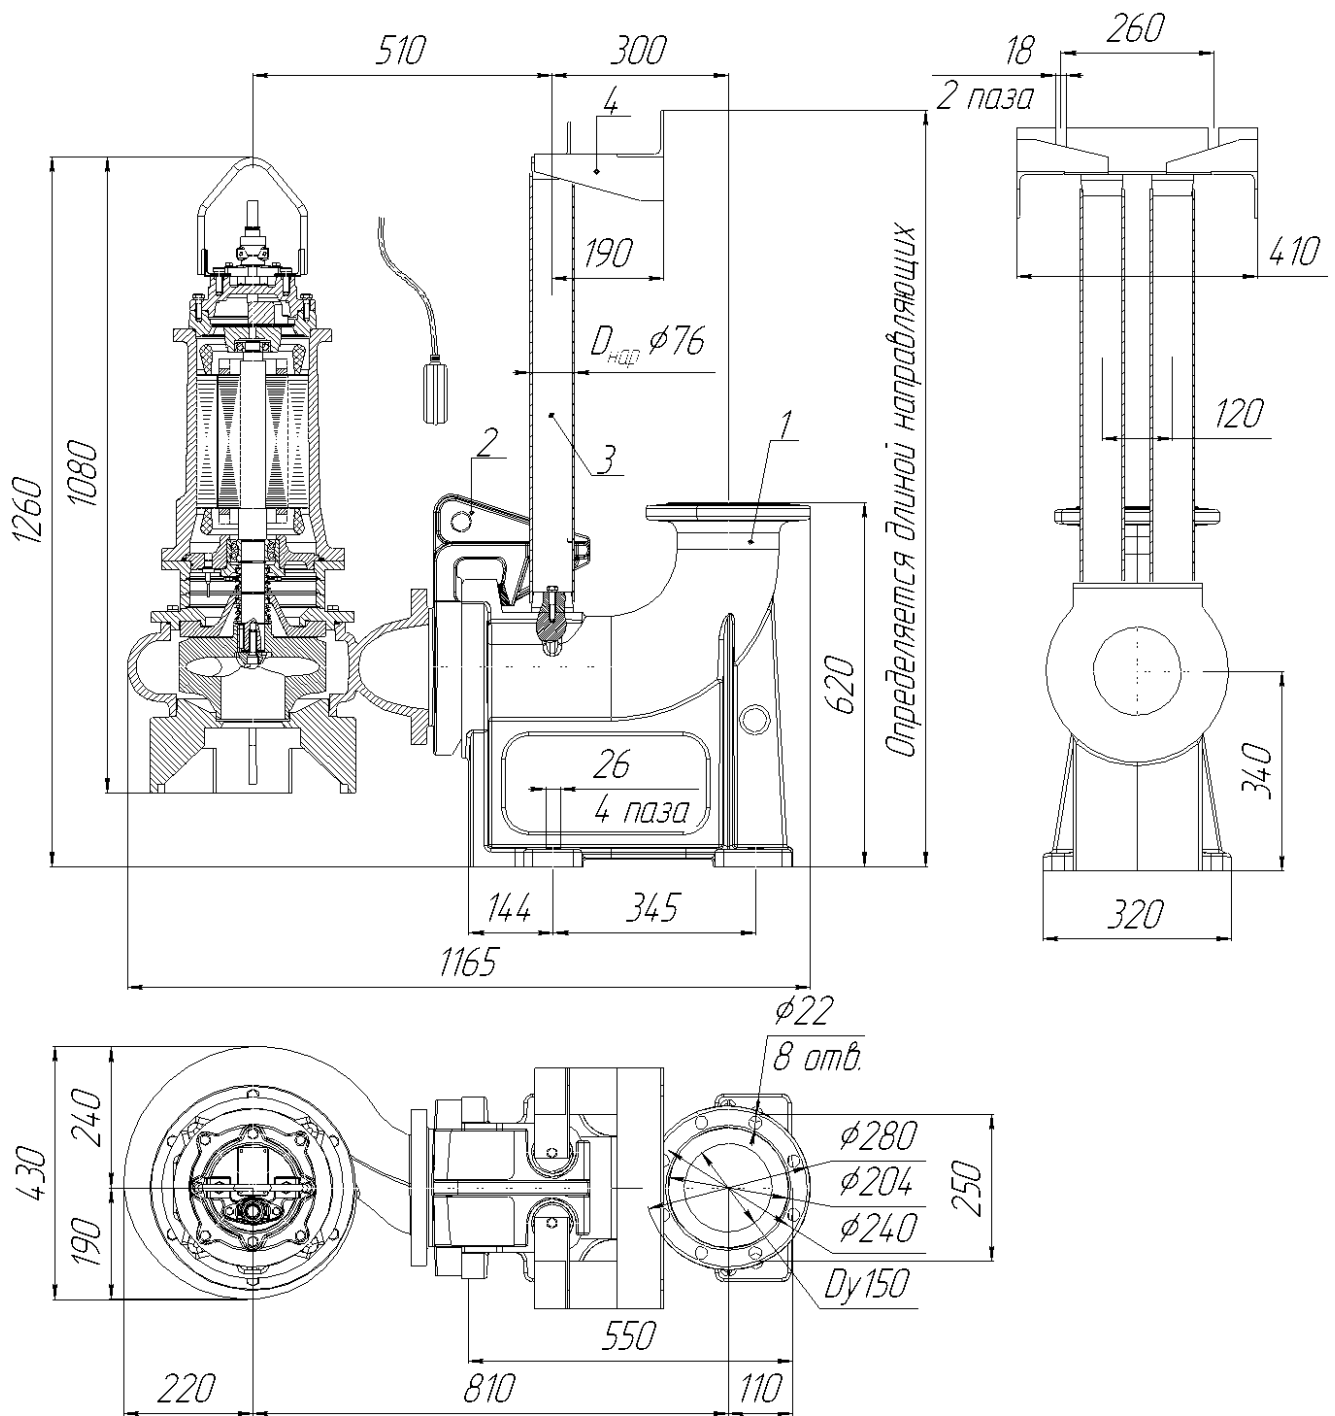


Рис. 87 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 150/255 – 11/4 – 106 с опускным устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

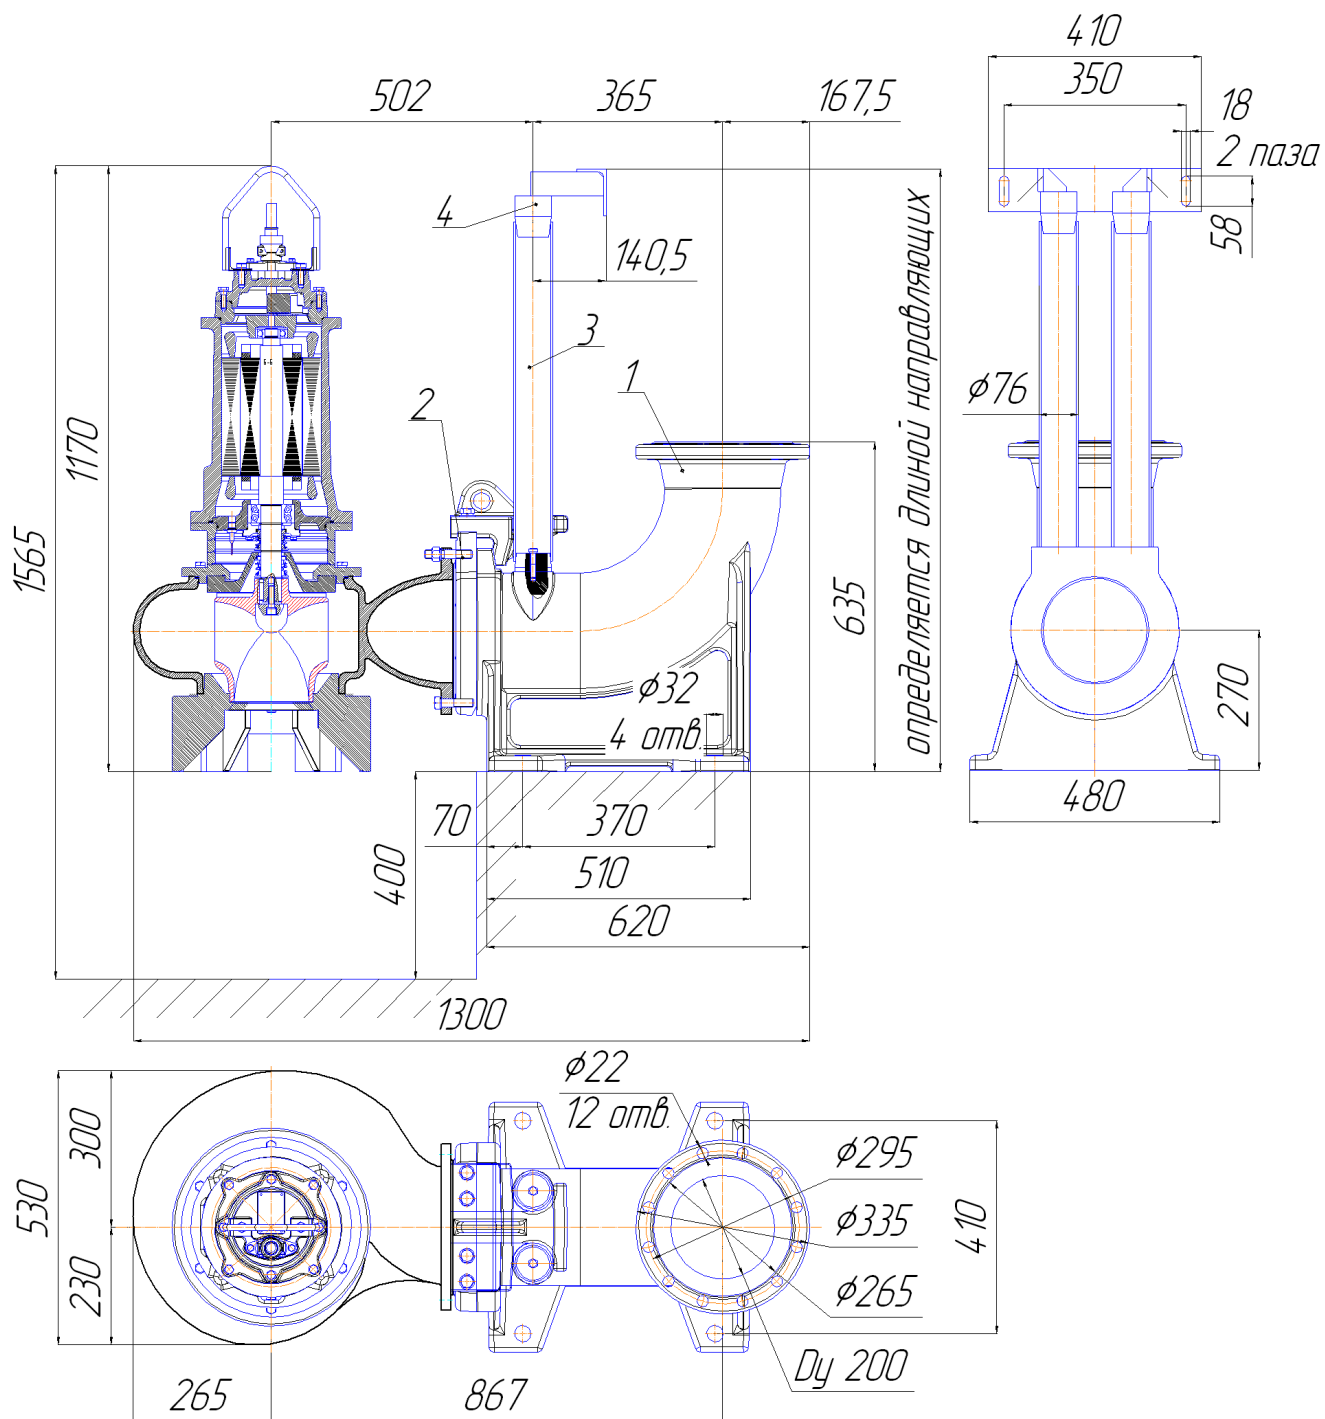


Рис. 88 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш" ПФ2 200/220 – 7,5/4 – 106;
ПФ2 200/220 – 11/4 – 106
с опускающим устройством

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

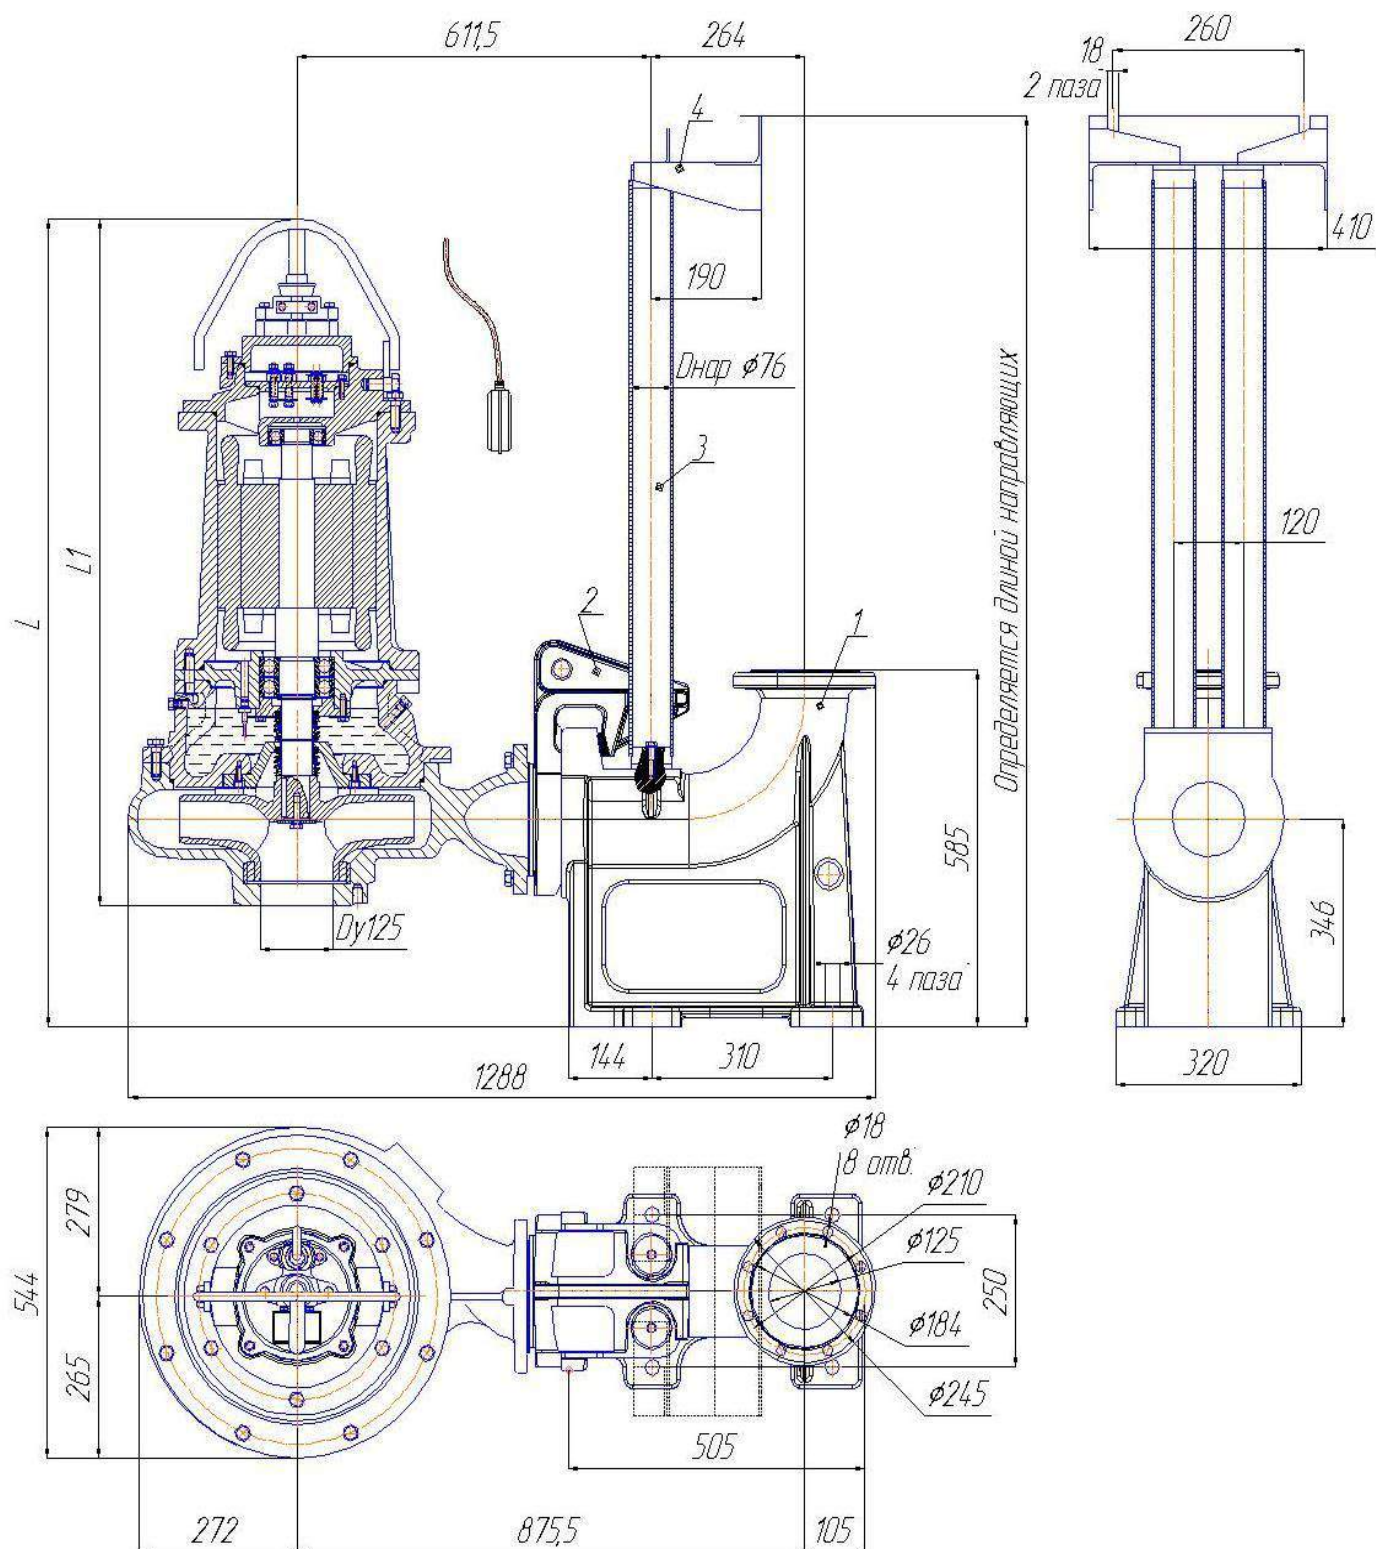


Рис. 89 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш"
 ПФ2 125/400 – 11/ 6– 106;
 ПФ2 125/400 – 15/ 6– 106;
 ПФ2 125/400 – 18,5/6– 106
 с опускающим устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват;
 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

Обозначение насоса «Иртыш»	L	L1
ПФ2 125/400 – 11/ 6	1330	1130
ПФ2 125/400 – 15/ 6		
ПФ2 125/400 – 18,5/6	1220	1420

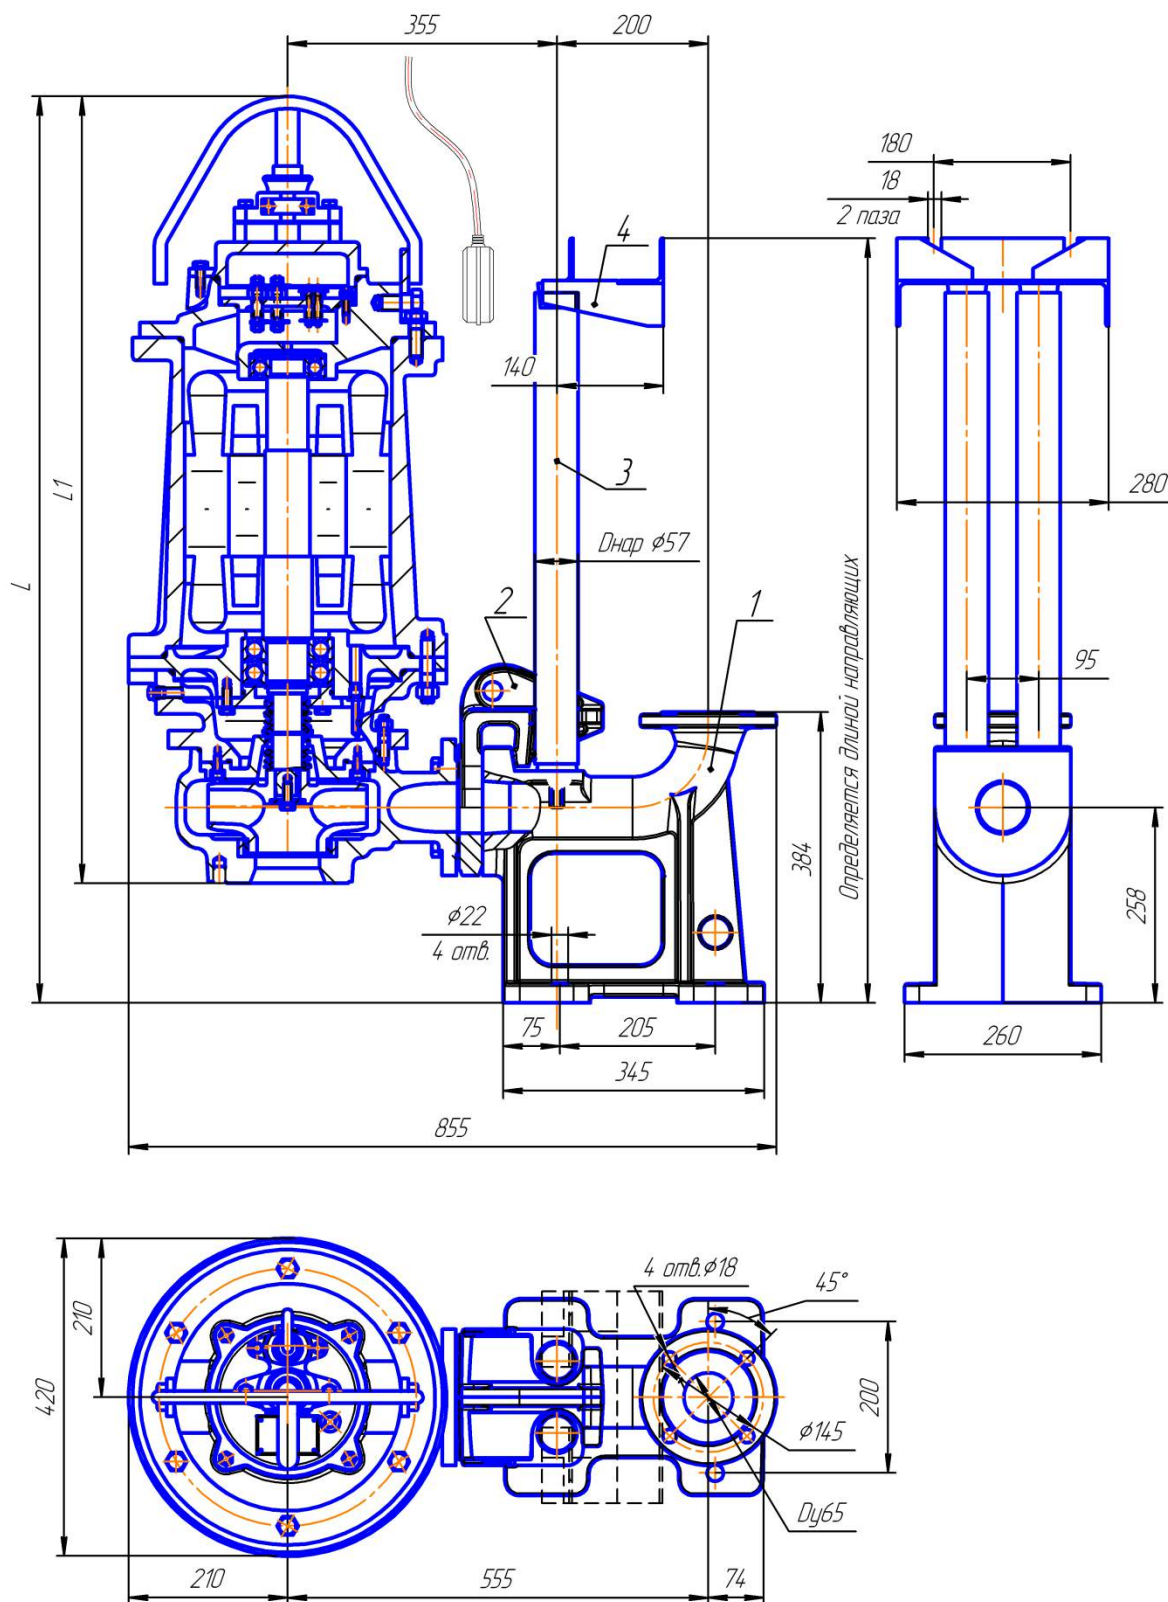


Рис. 92 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш"

ПФ2 65/200 – 15/2– 106

ПФ2 65/200 – 18,5/2– 106;

ПФ2 65/200 – 22/2– 106;

ПФ2 65/200 – 30/2– 106

с опускным устройством.

Обозначение насоса «Иртыш»	L	L1
ПФ2 65/200 – 15/2	1200	1040
ПФ2 65/200 – 18,5/2		
ПФ2 65/200 – 22/2		
ПФ2 65/200 – 30/2	1290	1130

1. Патрубок погружной; 2. Захват;
3. Направляющие; 4. Кронштейн.

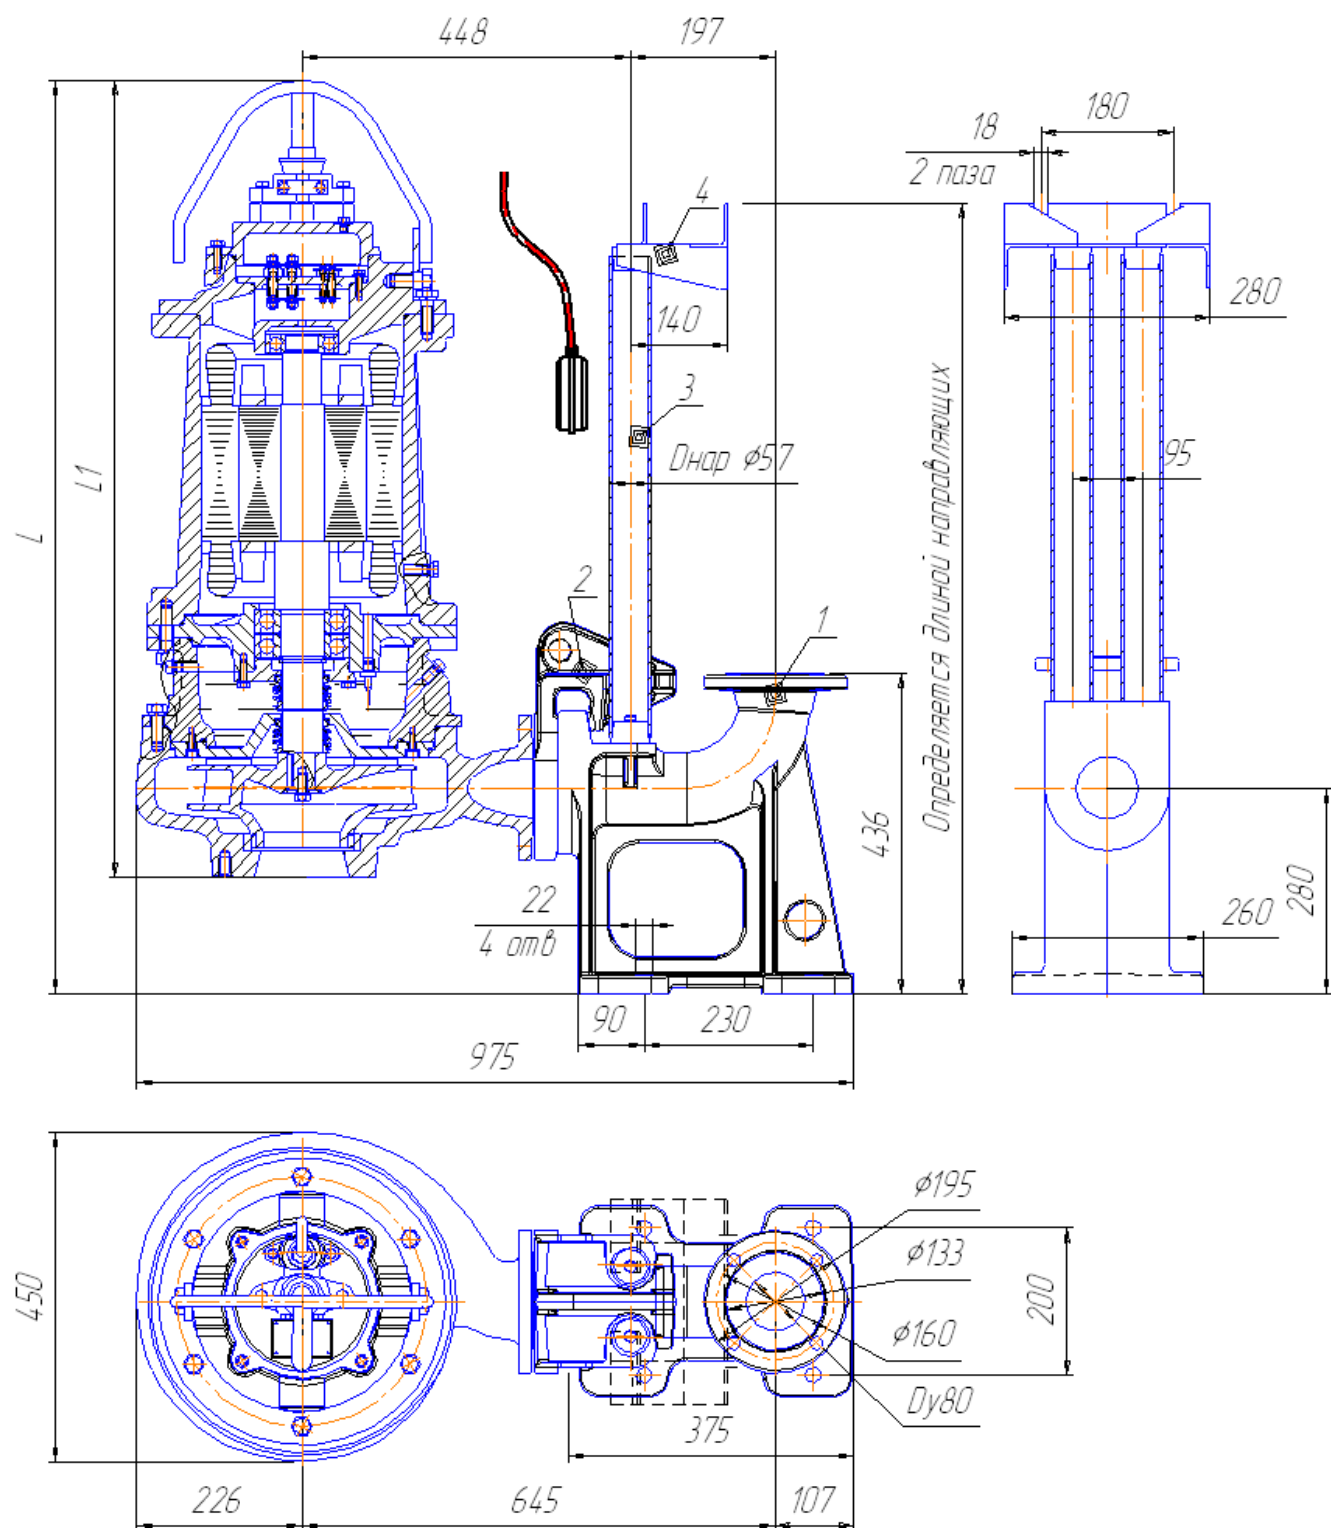


Рис. 93 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш"
 ПФ2 80/315 – 15/4– 106;
 ПФ2 80/315 – 18,5/4– 106
 с опускающим устройством.

Обозначение насоса «Иртыш»	L	L1
ПФ2 80/315 – 15/ 4	1205	1045
ПФ2 80/315 – 18,5/4	1245	1085

1. Патрубок погружной; 2. Захват;
 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

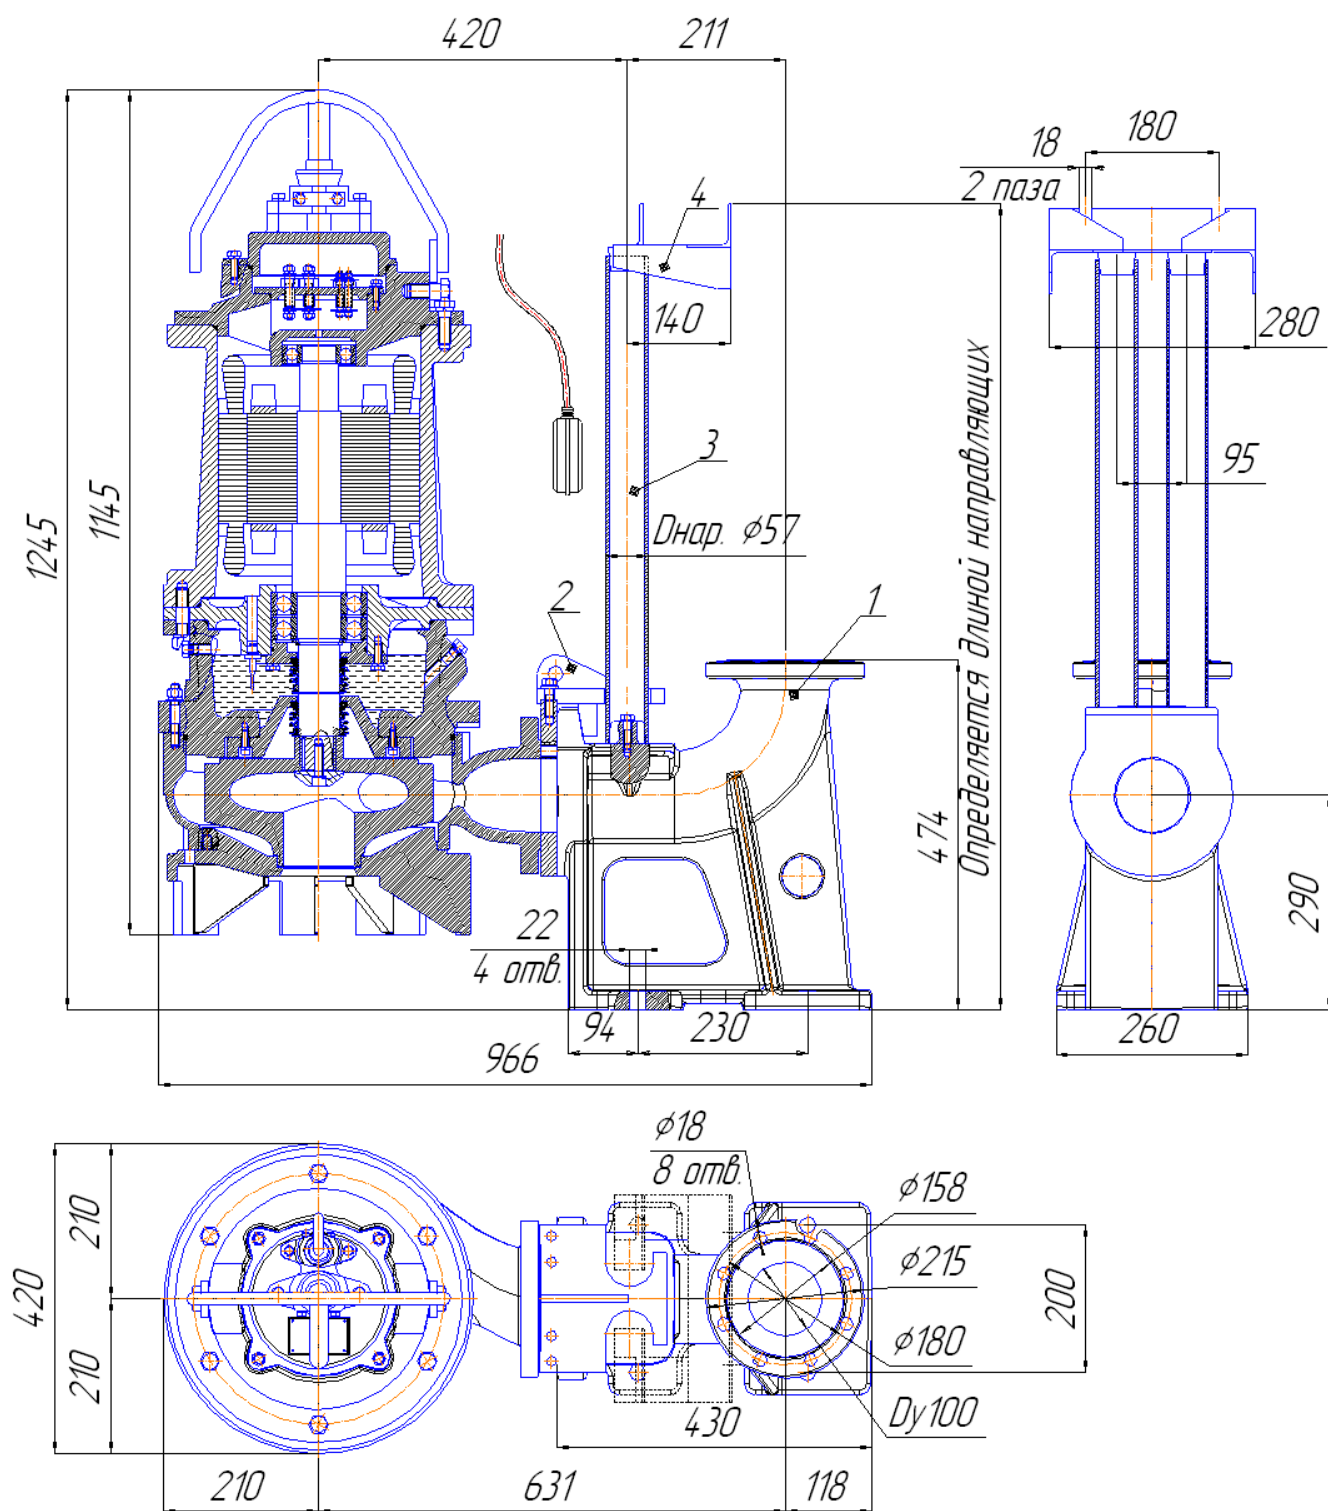


Рис. 94 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 100/310 – 15/4 – 106 с опускным устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

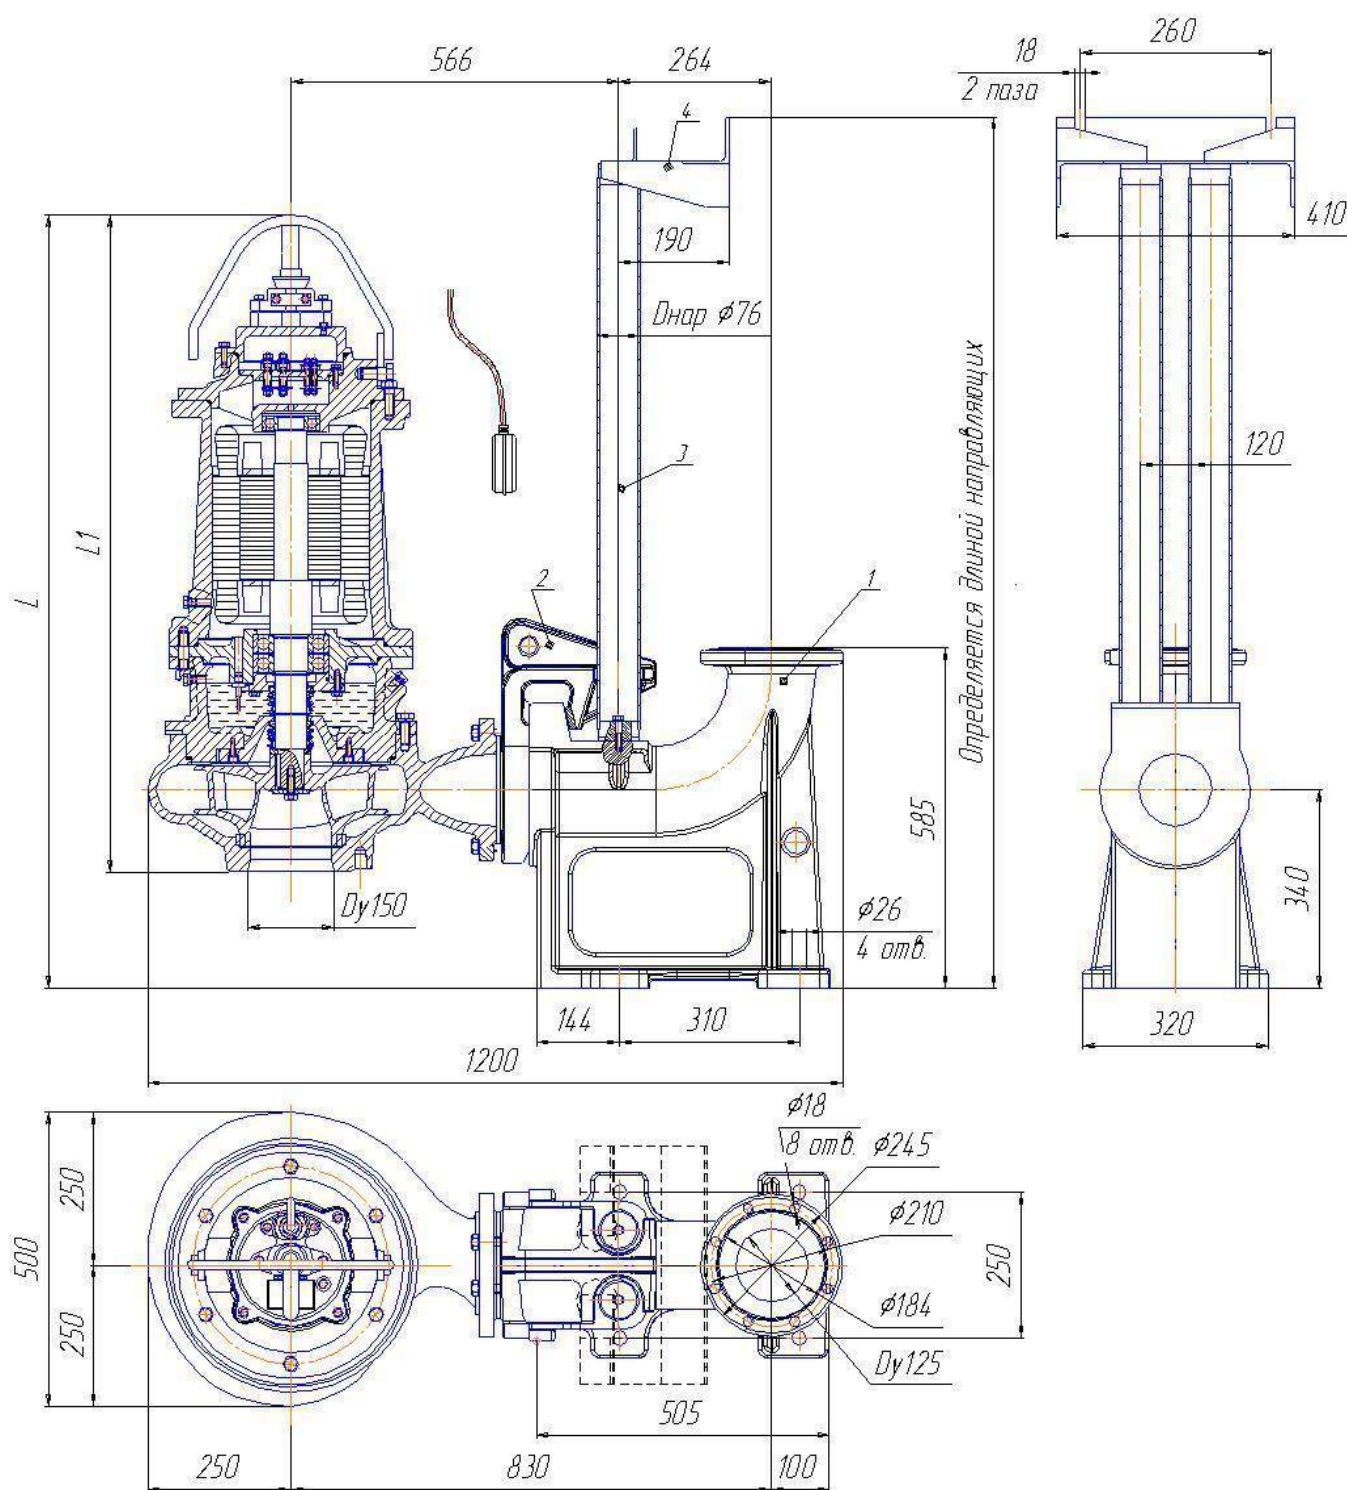


Рис. 95 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш"

ПФ2 125/315 – 11/6– 106;
 ПФ2 125/315 – 15/4– 106;
 ПФ2 125/315 – 18,5/4– 106;
 ПФ2 125/315 – 22/4– 106;
 ПФс 125/315 – 22/4– 106;
 ПФ2 125/315 – 30/ 4– 106

с опускающим устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват;
 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

Обозначение насоса «Иртыш»	L	L1
ПФ2 125/315 – 11/6	1290	1090
ПФ2 125/315 – 15/4		
ПФ2 125/315 – 18,5/4	1330	1130
ПФ2 125/315 – 22/4		
ПФС 125/315 – 22/4		
ПФ2 125/315 – 30/4	1420	1220

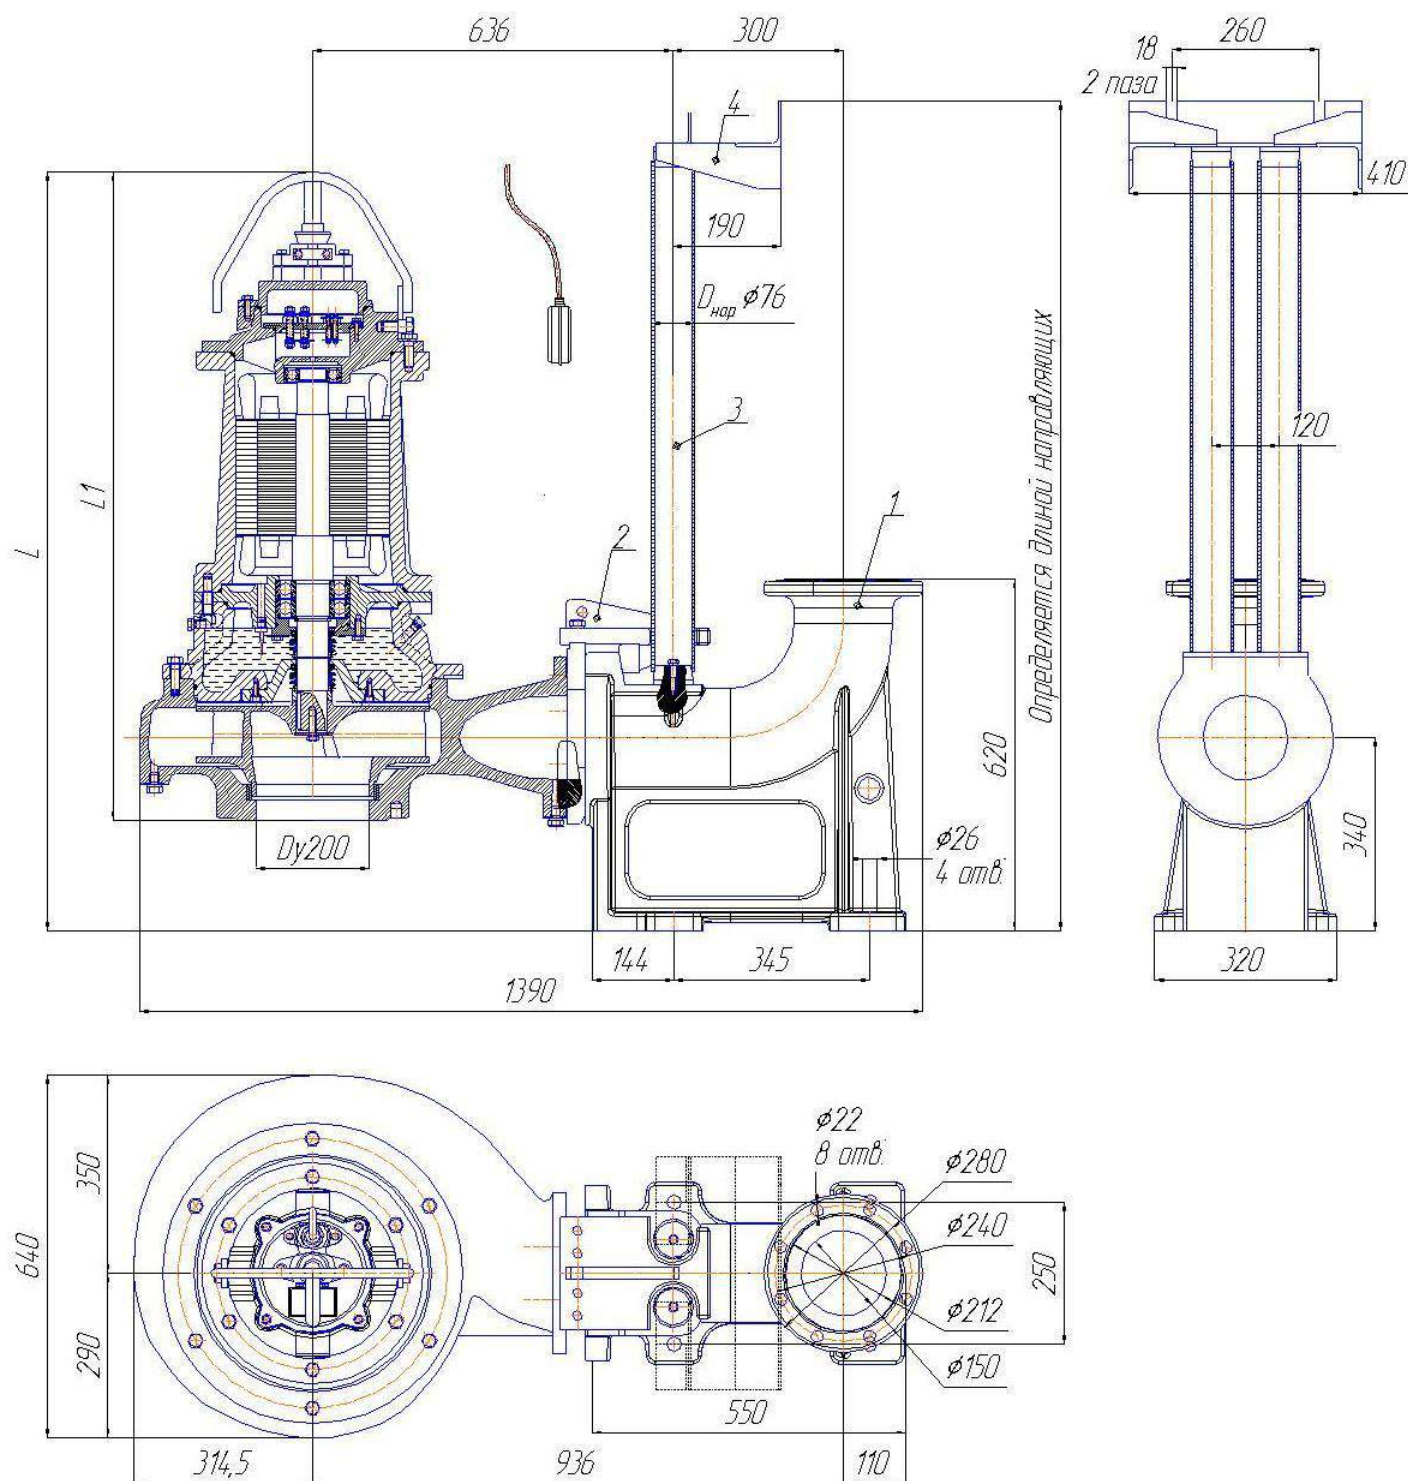


Рис. 96 Общий вид и габаритные размеры
электронасоса "Иртыш"
ПФЗ 150/400 – 15/6– 106;
ПФЗ 150/400 – 18,5/6– 106
с опускным устройством.

Обозначение насоса «Иртыш»	L	L1
ПФЗ 150/400 – 15/6	1335	1145
ПФЗ 150/400 – 18,5/6	1425	1230

1. Патрубок погружной; 2. Захват;
3. Направляющие; 4. Кронштейн.

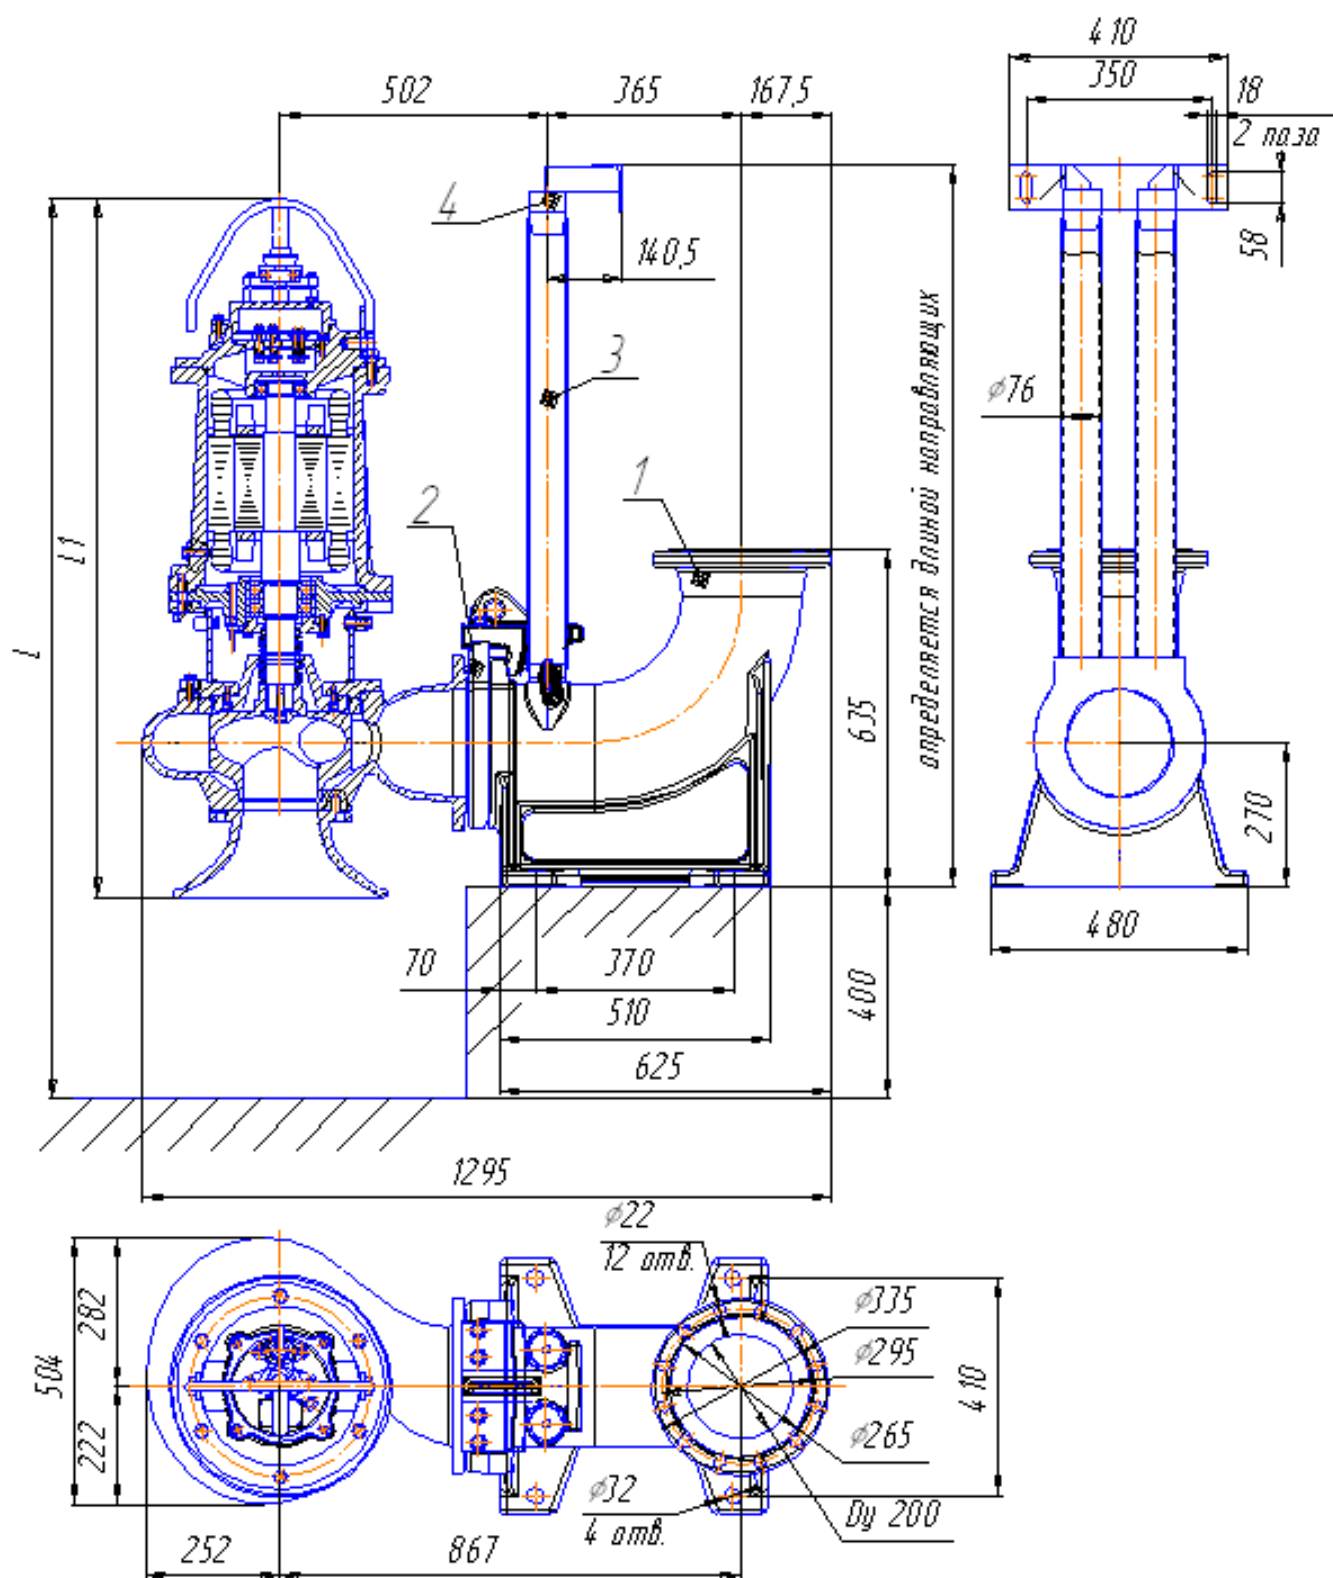


Рис. 97 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш"
 ПФ2 200/265 – 15/4– 106;
 ПФ2 200/265 – 18,5/4 – 106
 с опускающим устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват;
 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

Обозначение насоса «Иртыш»	L	L1
ПФ2 200/265 – 15/4	1660	1275
ПФ3 200/265 – 18,5/4	1700	1315

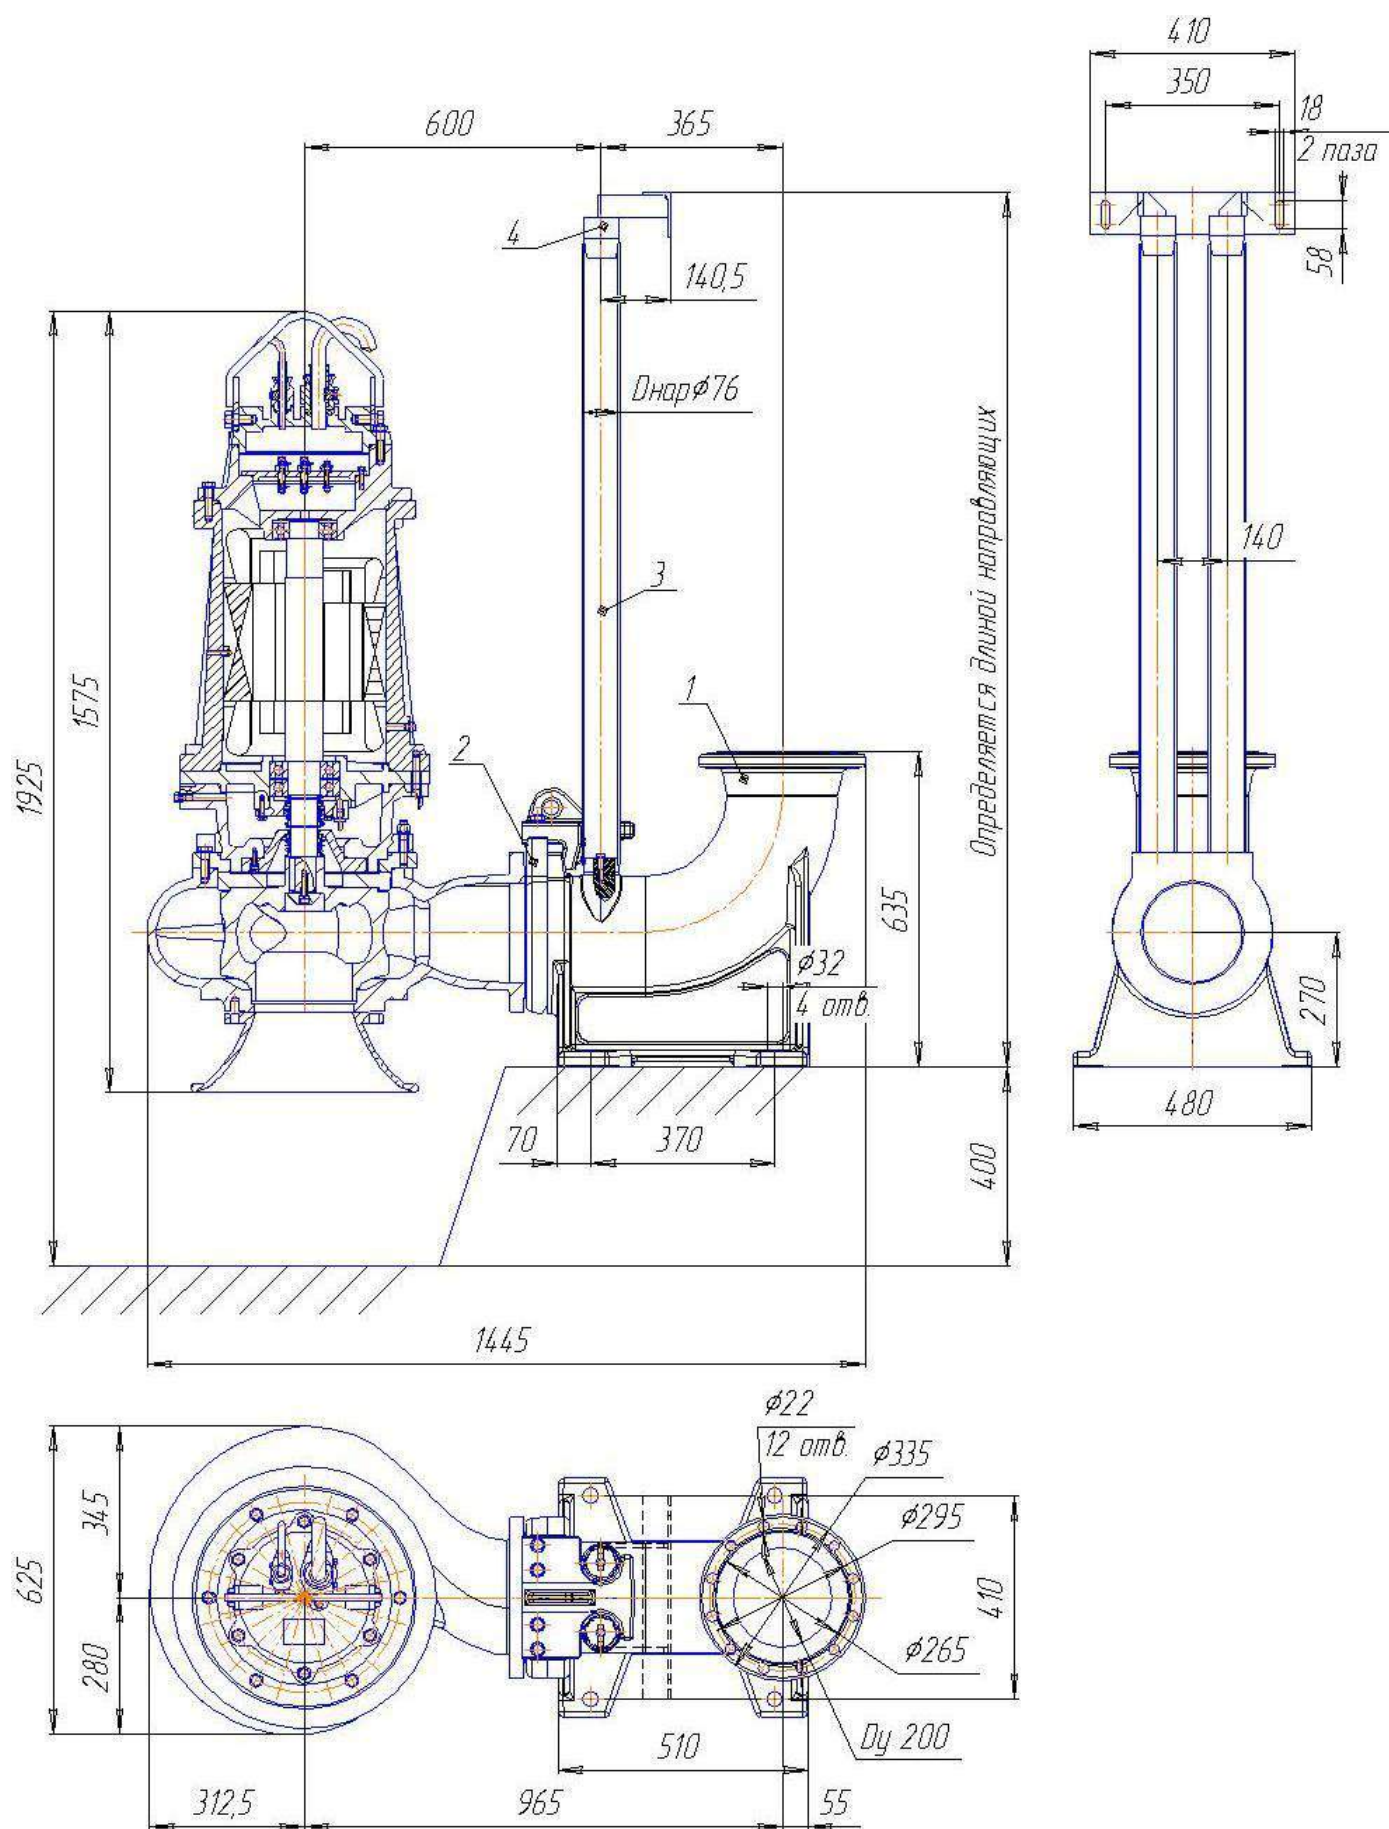


Рис. 98 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 200/360 – 18,5/6 – 106; ПФ2 200/360 – 22/6 – 106 с опускным устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

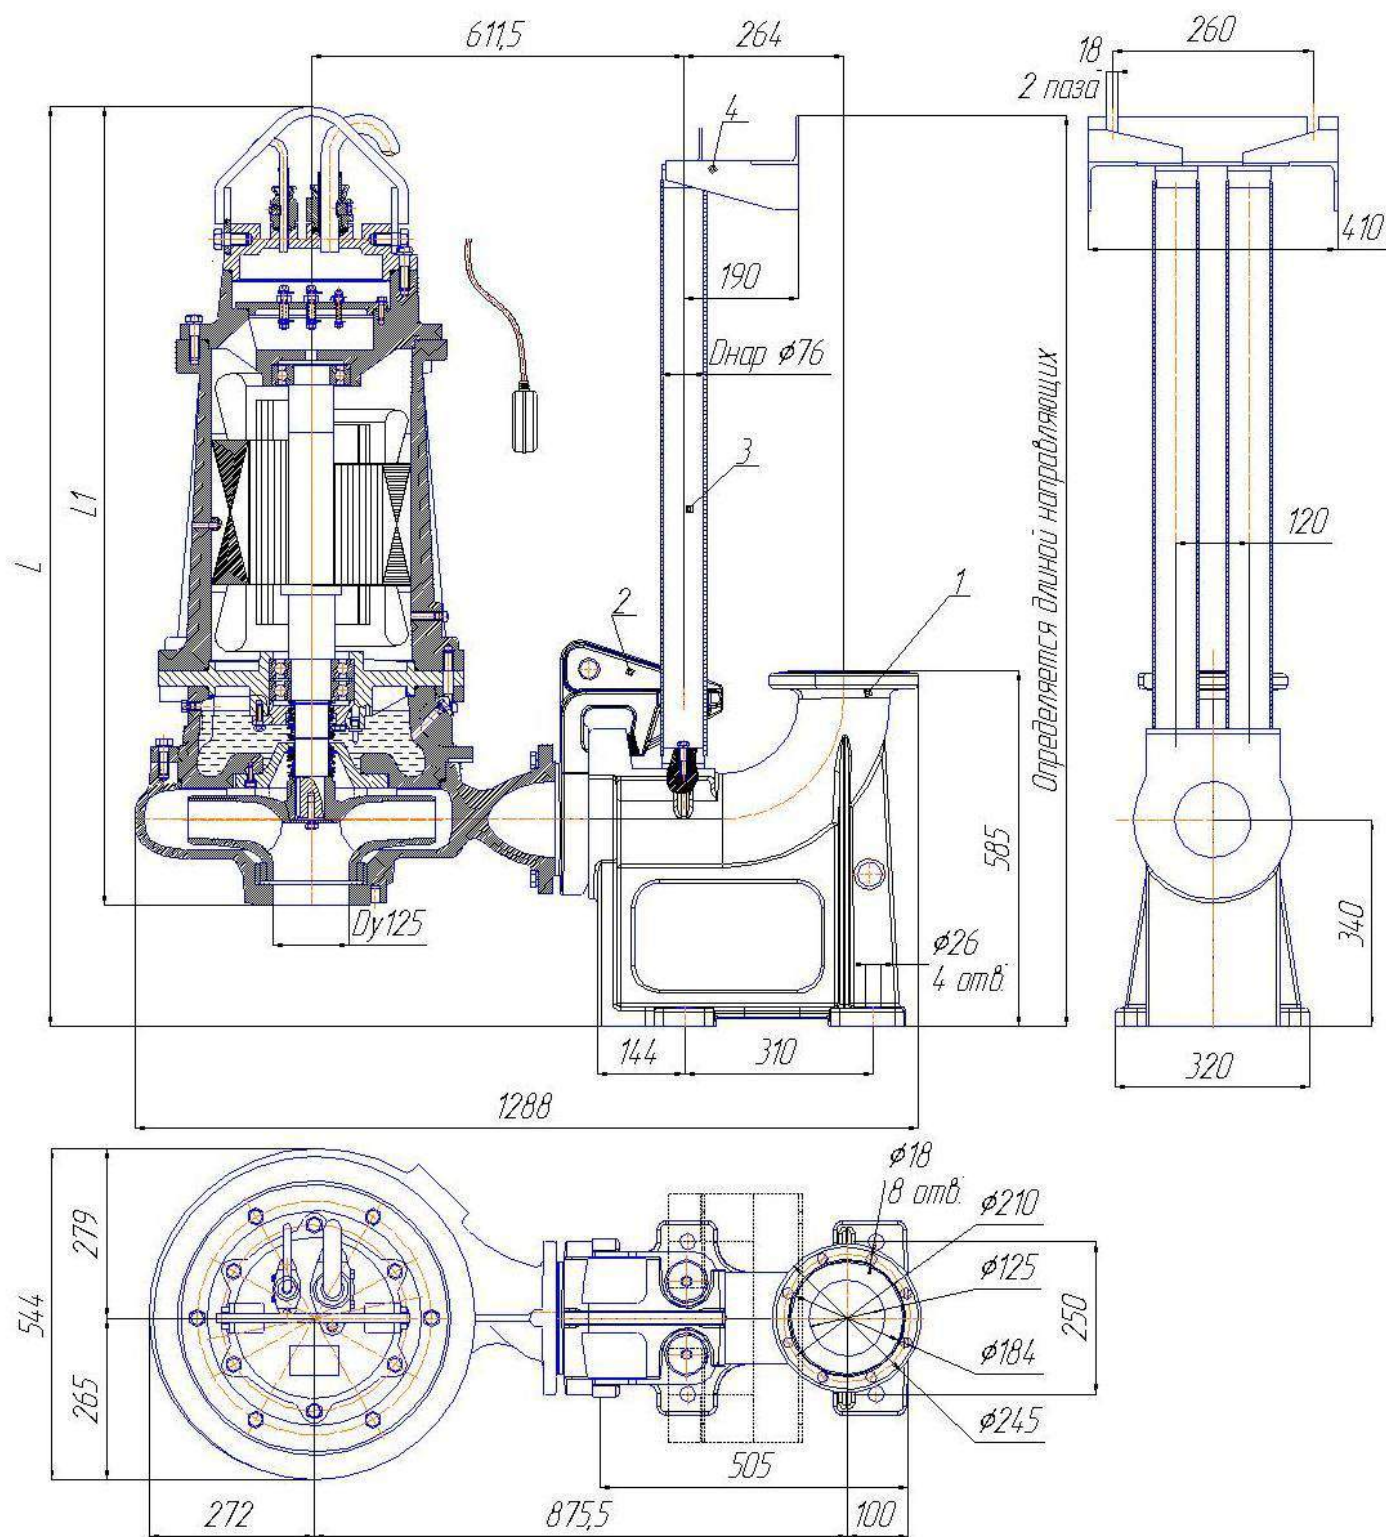


Рис. 99 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш"

ПФ2 125/400 – 22/6– 106;
 ПФ2 125/400 – 37/4– 106;
 ПФ2 125/400 – 45/4– 106;
 ПФ2 125/400 – 45/4– 106;
 ПФ2 125/400 – 55/4– 106
 с опускающим устройством.

Обозначение насоса «Иртыш»	L	L1
ПФ2 125/400 – 22/6	1460	1255
ПФ2 125/400 – 37/4		
ПФ2 125/400 – 45/4		
ПФ2 125/400 – 45/4		
ПФ2 125/400 – 55/4	1515	1460

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

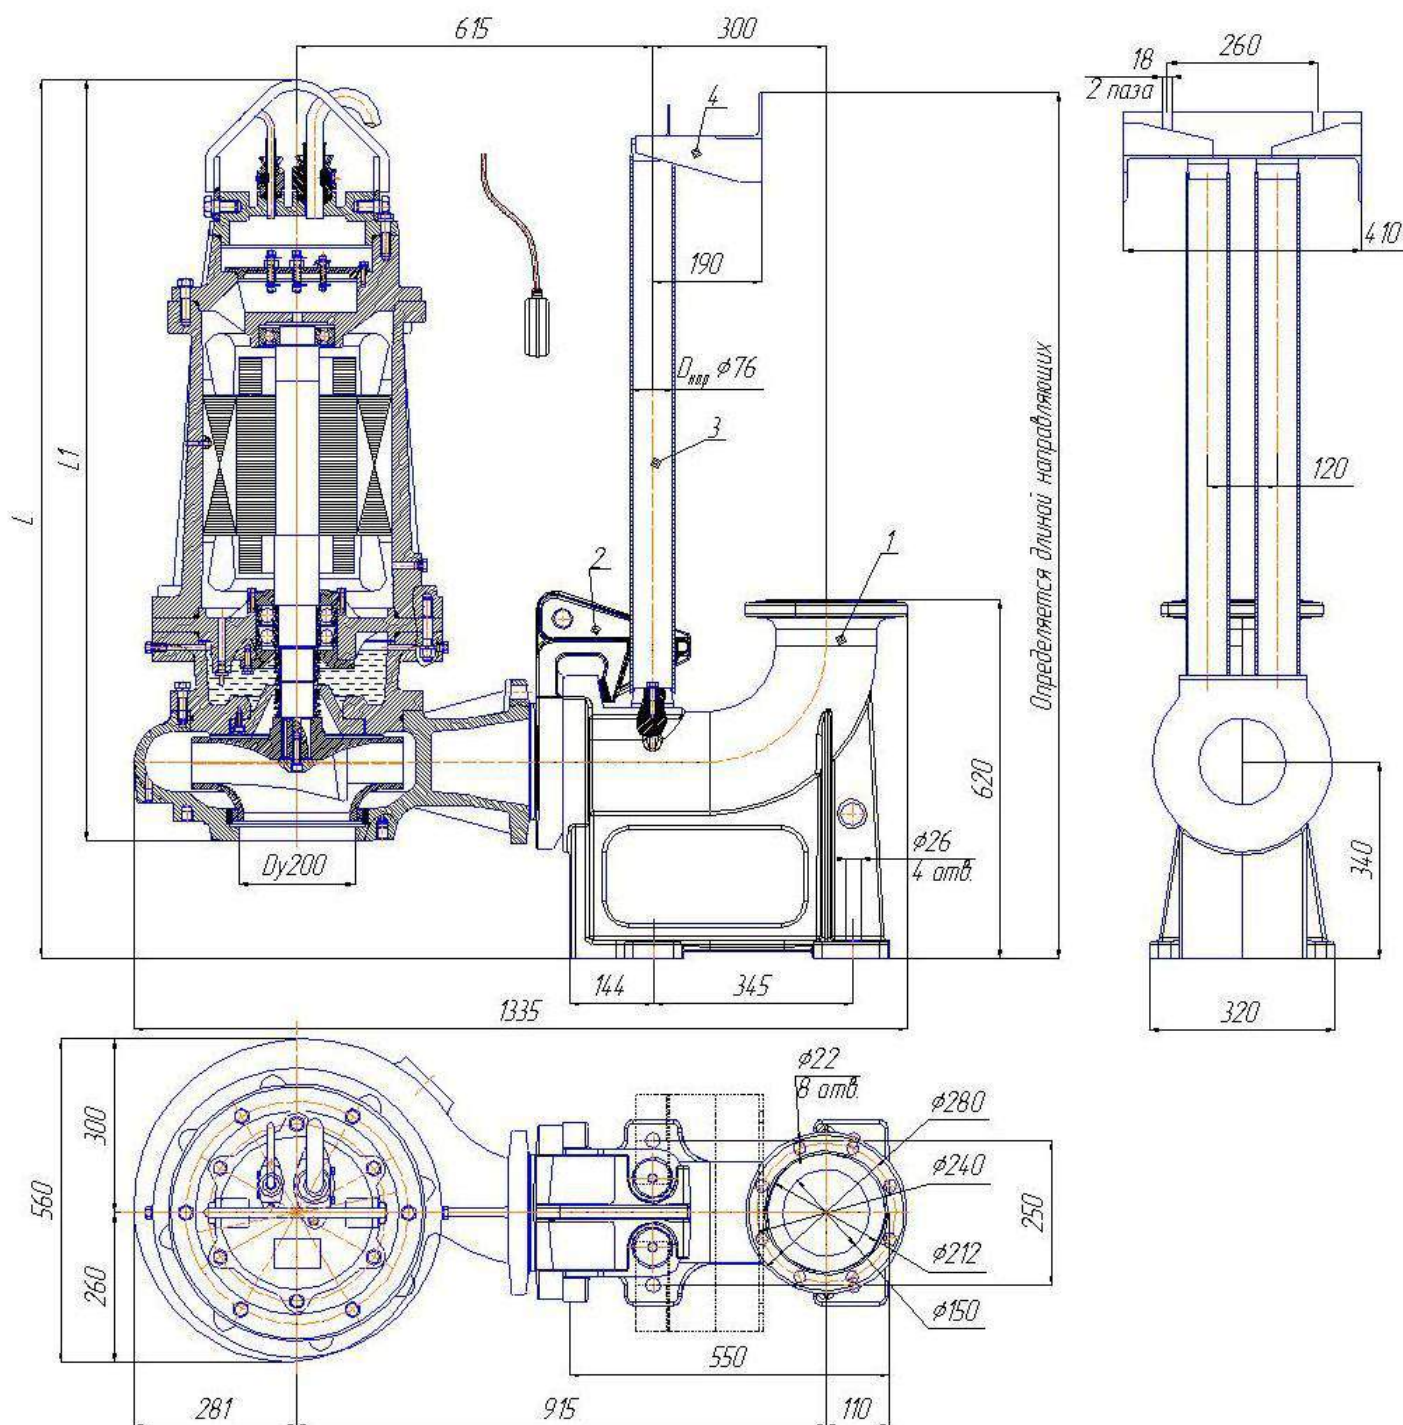


Рис. 100 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш"

ПФ2 150/315 – 22/6– 106;
 ПФ2 150/315 – 37/4– 106;
 ПФ2 150/315 – 45/4– 106;
 ПФ2 150/315 – 45/4– 106;
 ПФ2 150/315 – 55/4– 106
 с опускающим устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват;
 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

Обозначение насоса «Иртыш»	L	L1
ПФ2 150/315 – 22/6	1465	1251
ПФ2 150/315 – 37/4		
ПФ2 150/315 – 45/4		
ПФ2 150/315 – 45/4	1520	1306
ПФ2 150/315 – 55/4		
ПФС 150/315 – 55/4		

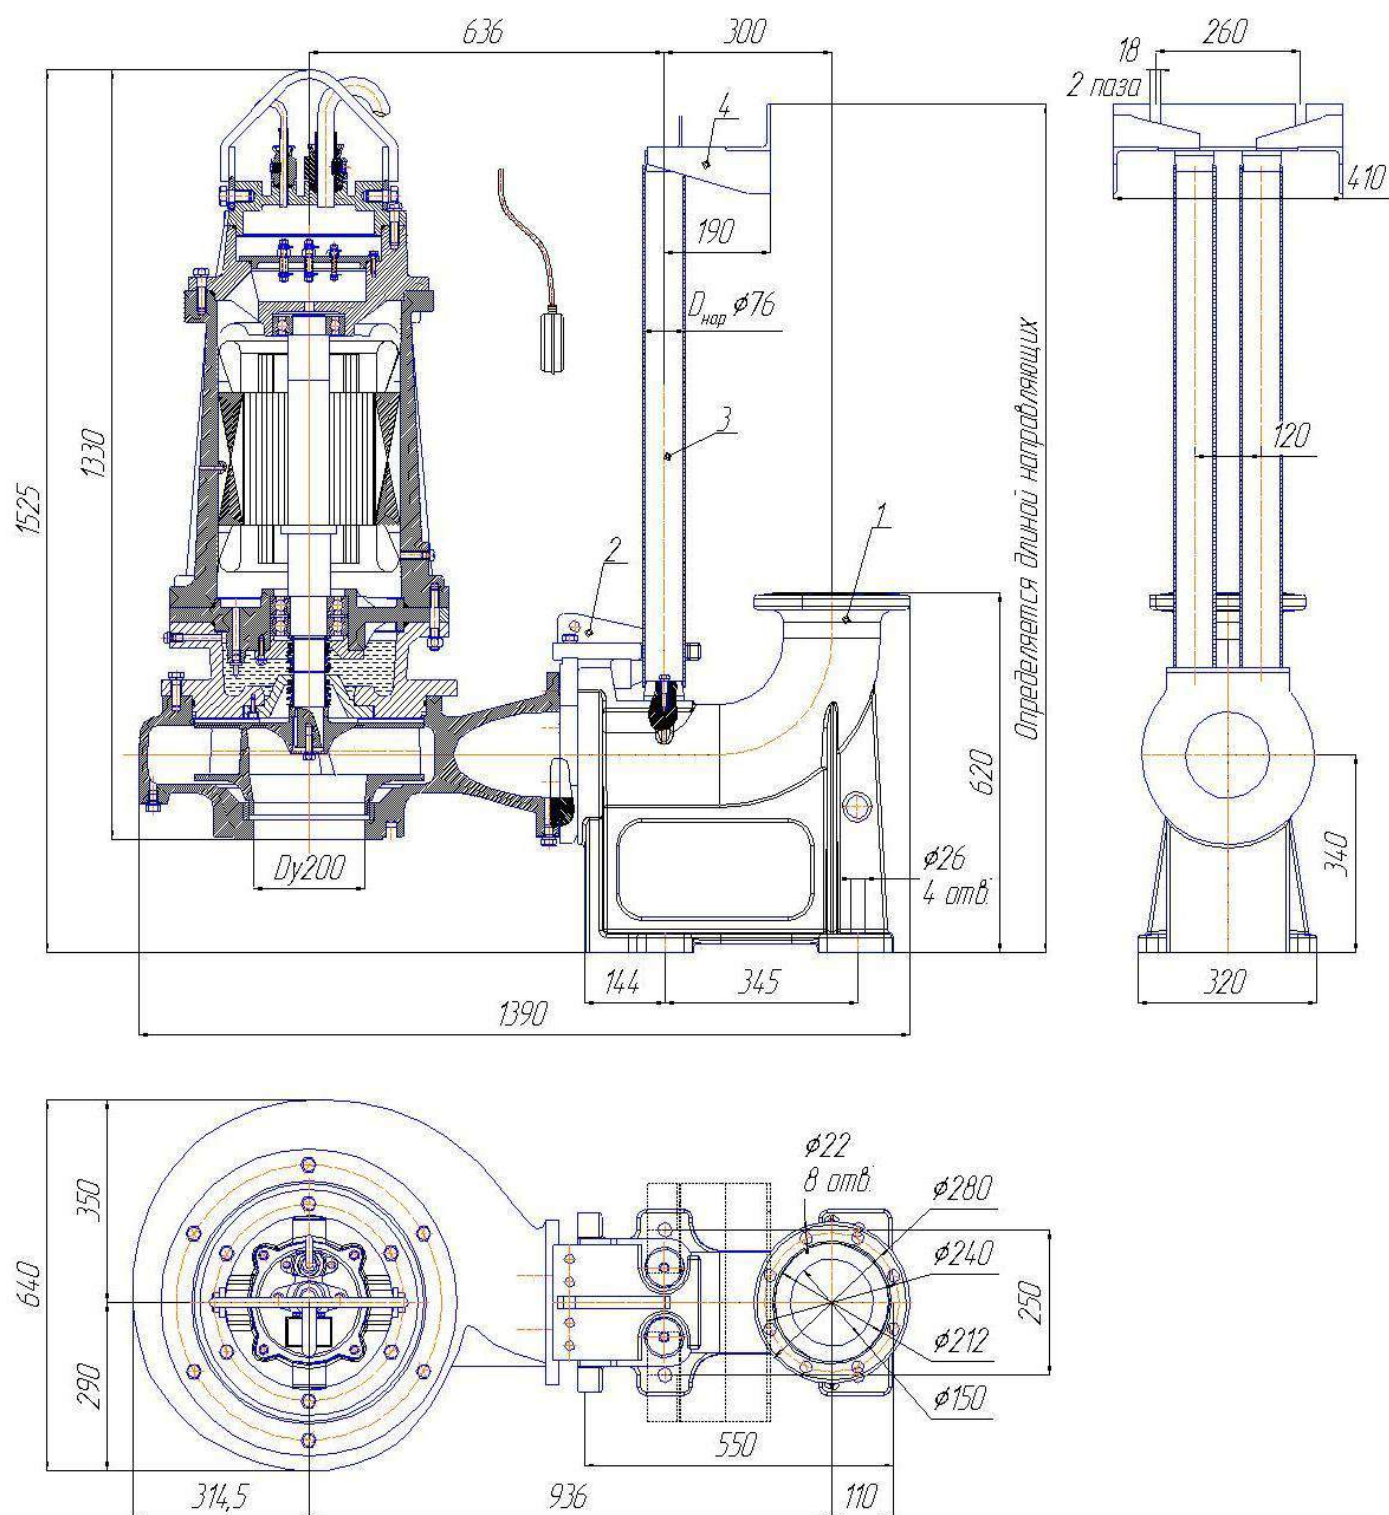


Рис. 101 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ3 150/400 – 22/6– 106; ПФ3 150/400 – 30/6 – 106 с опускным устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

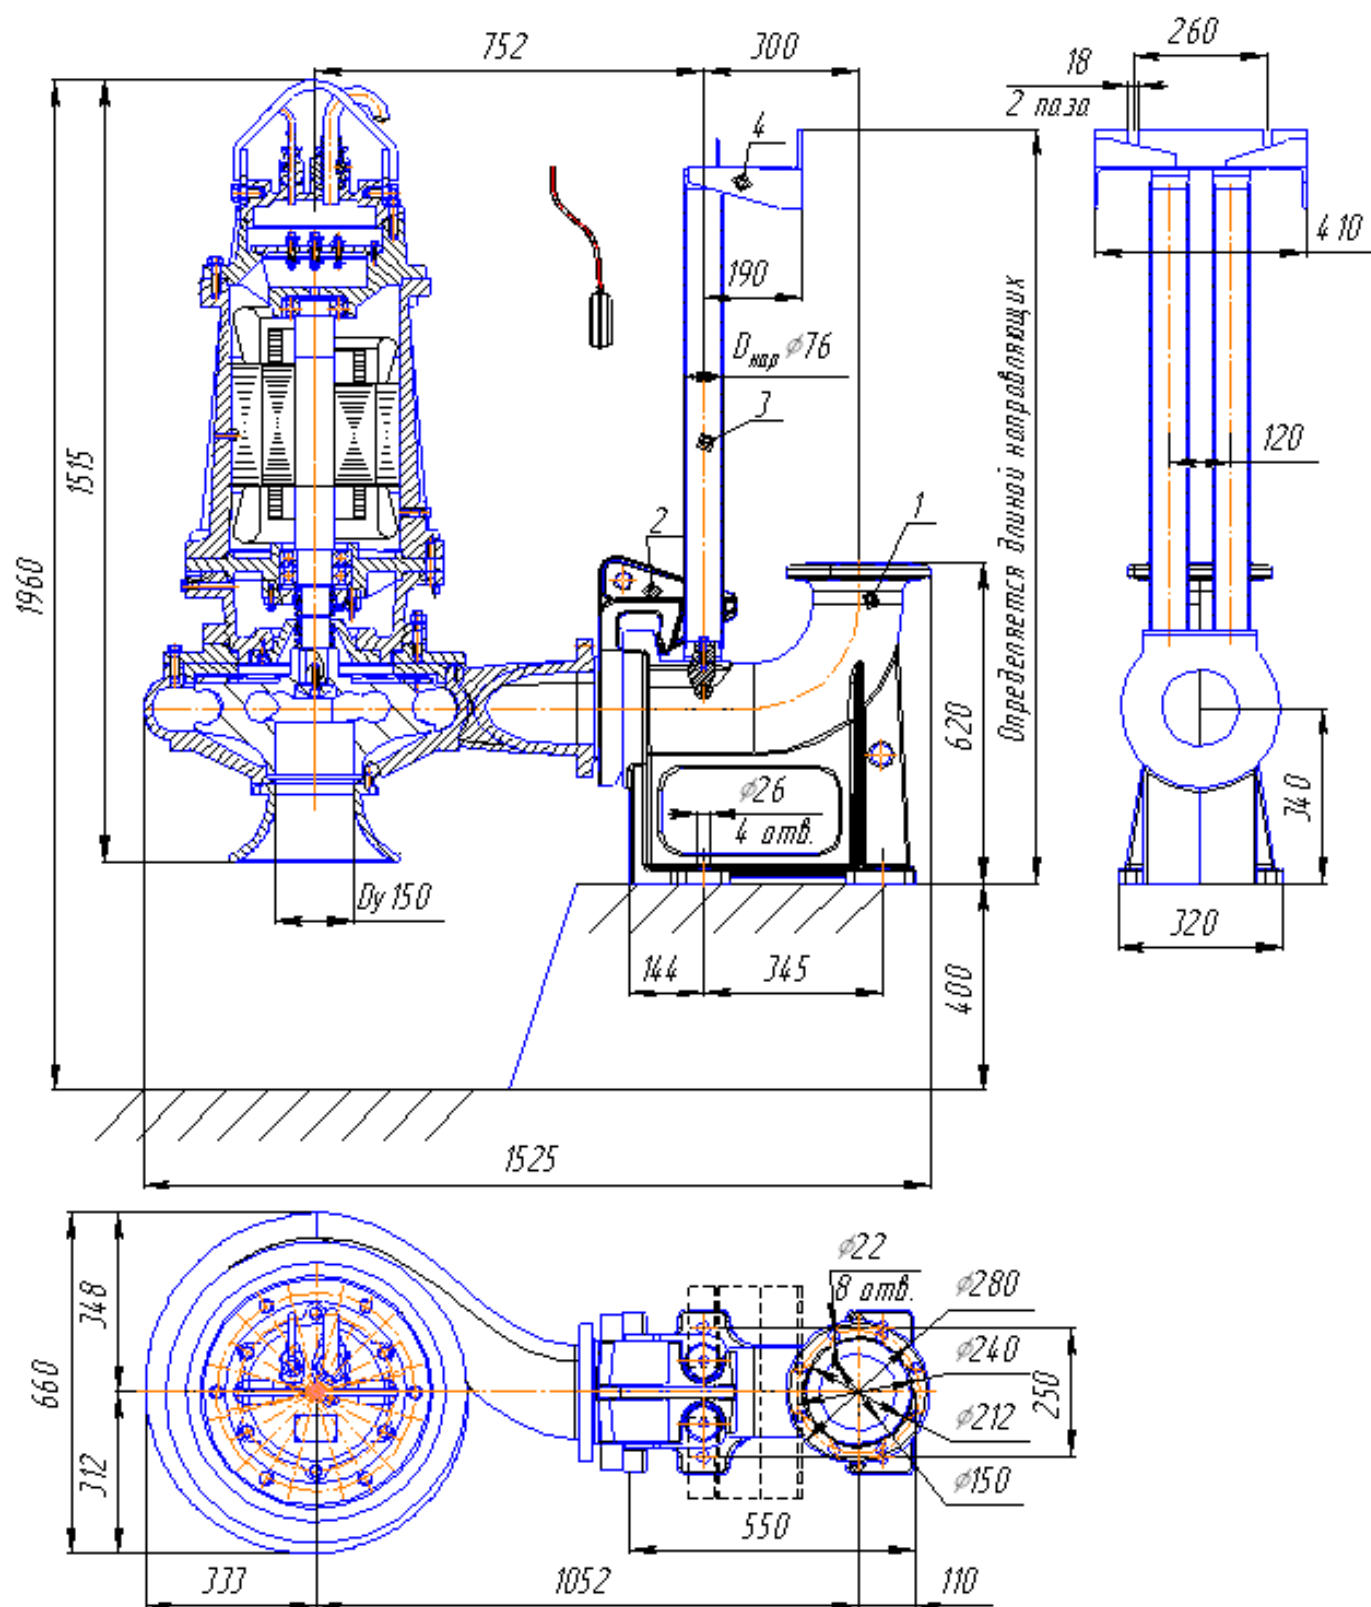


Рис. 102 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 150/470 – 22/6 – 106; ПФ2 150/470 – 30/6 – 106 с опускающим устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

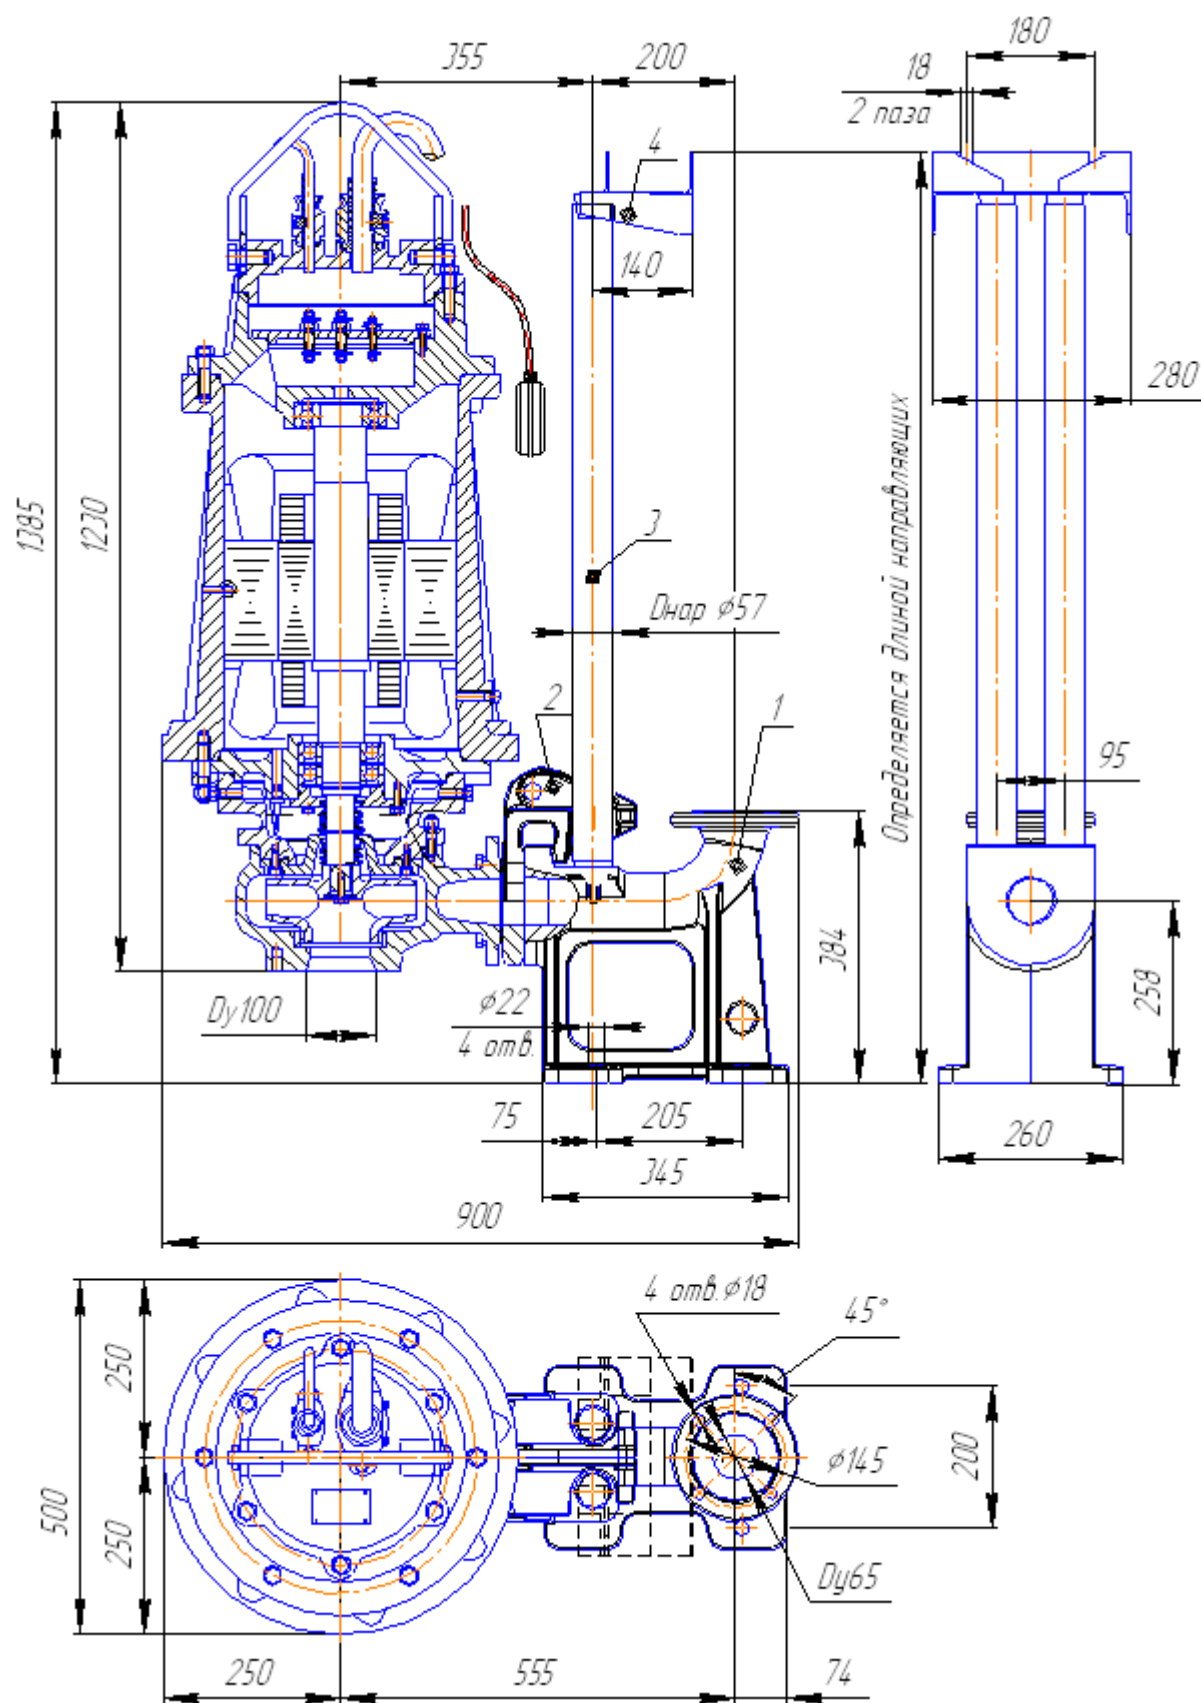


Рис. 104 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 65/200 – 37/2 – 106 с опускаемым устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

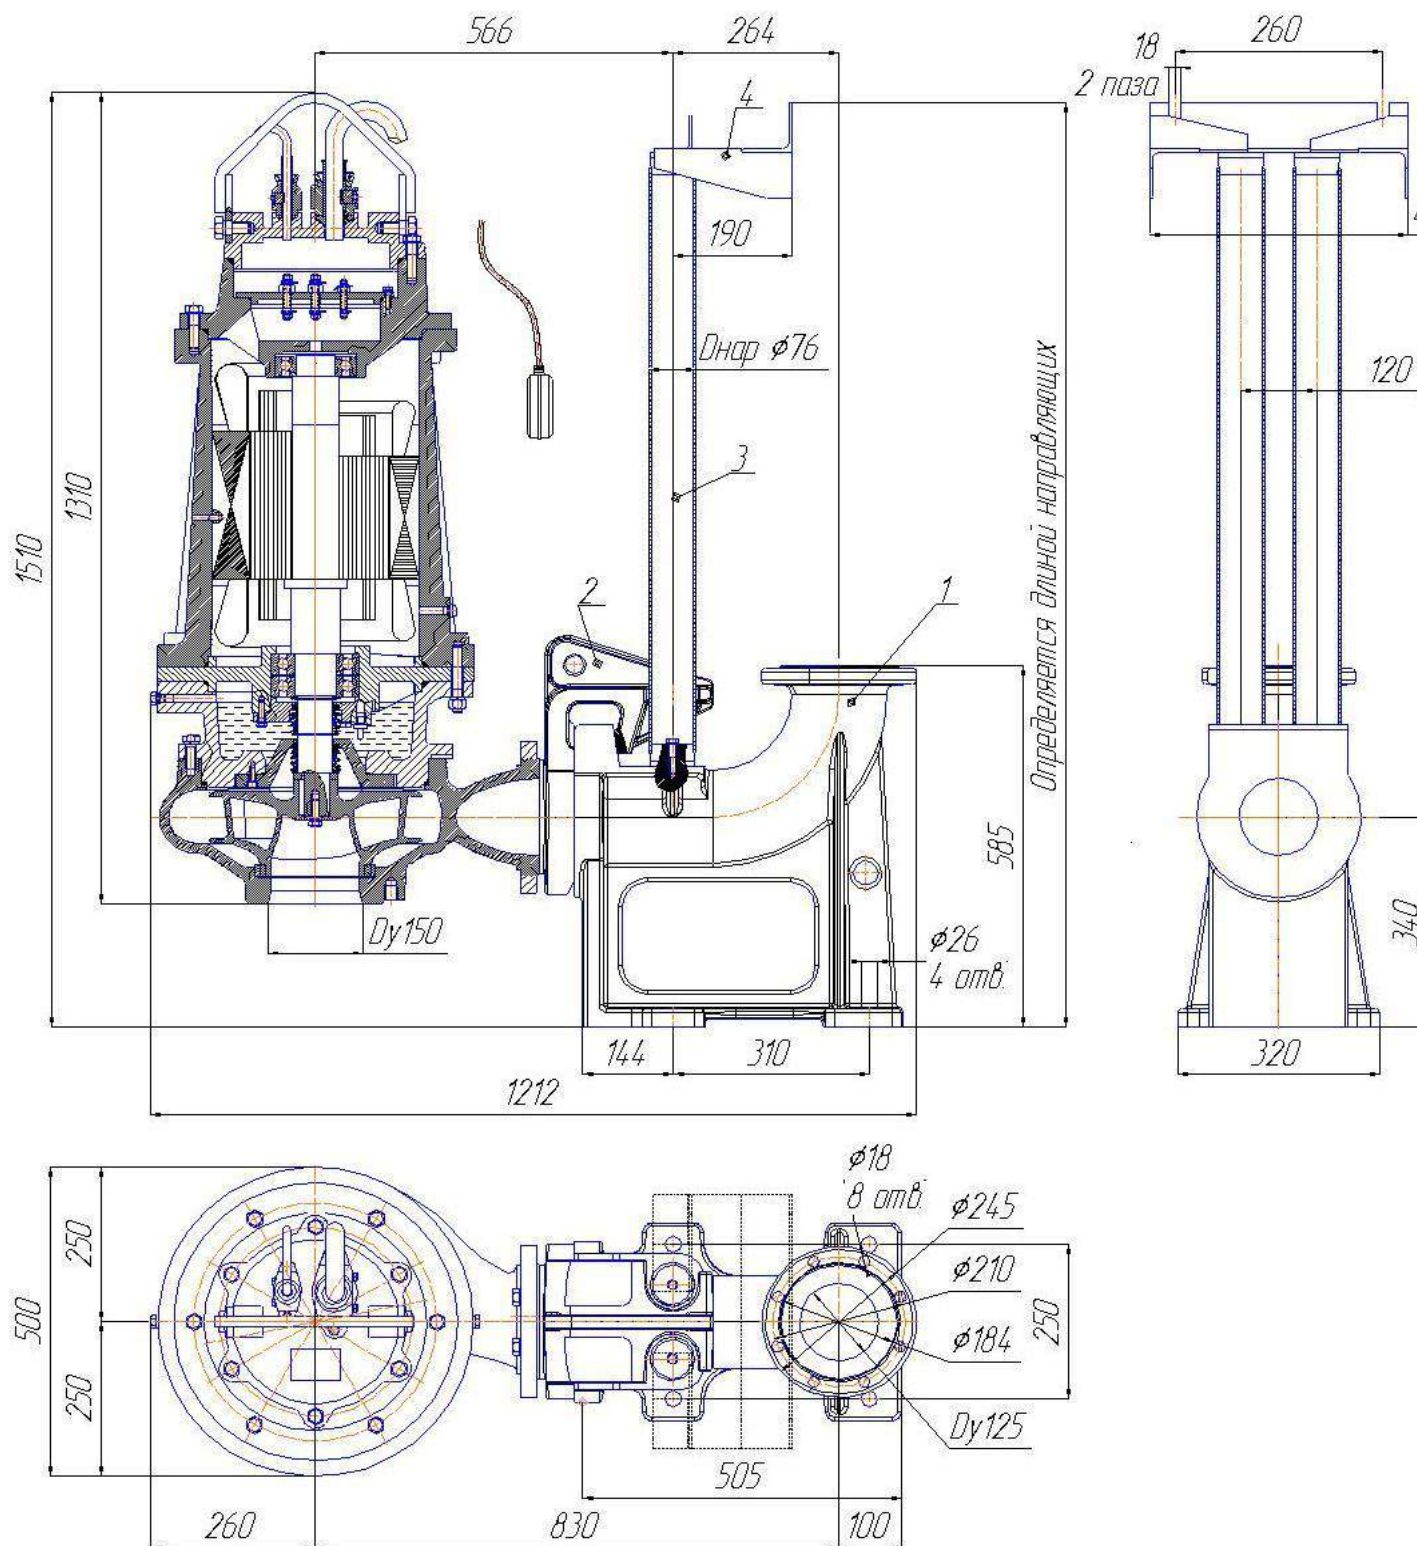


Рис. 105 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш" ПФ2 125/315 – 37/4 – 106 с опускающим устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

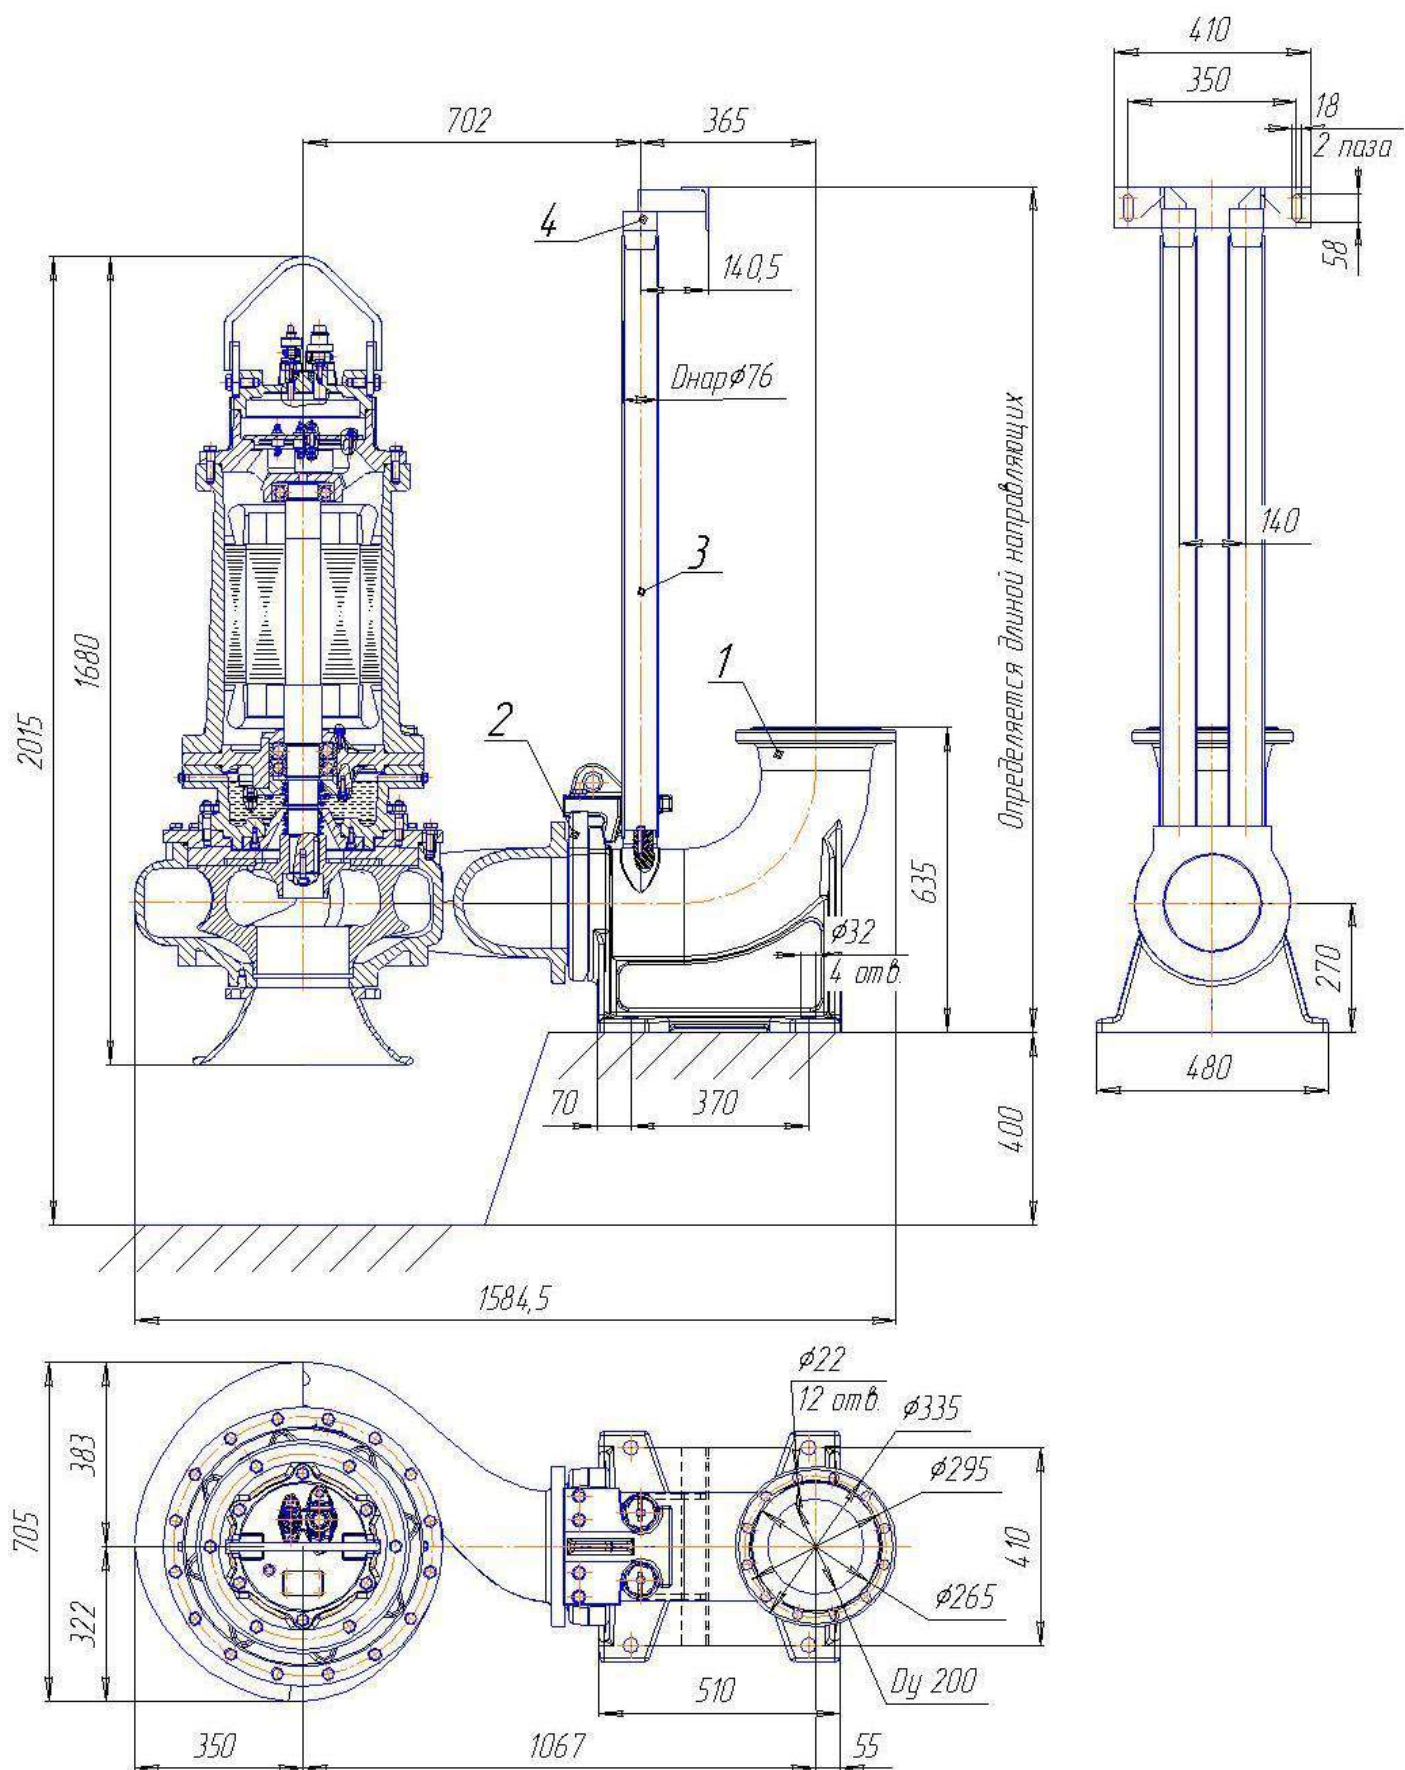


Рис. 106 Общий вид и габаритные размеры электронасоса "Иртыш"
ПФ2 200/450 – 37/6 – 106 с опускающим устройством.

1. Патрубок погружной; 2. Захват; 3. Направляющие; 4. Кронштейн.

Сведения об эксплуатации

Таблица 7

Дата (год, месяц)	Перекачиваем ая жидкость	Общее время работы в часах	Замечания о работе	Подпись

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись ответственного за хранение
Установки на хранение	Снятия с хранения		

Сведения о ремонте.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41		Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.vzlet.nt-rt.ru || эл. почта: vtz@nt-rt.ru